


VZOROVÉ SCHÉMA ZABUDOVÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

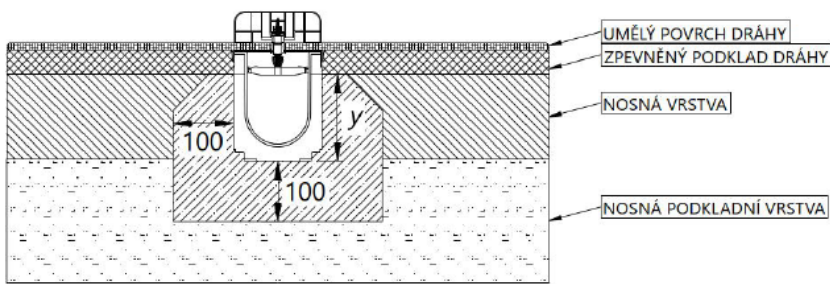


y = min. 2/3 výšky žlabu


MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KVALITA BETONU = C 20/25*

* POUŽITÝ BETON MUSÍ VEDLE DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ TRÍDY TAKÉ SPLŇOVAT VLASTNOSTI PODLE STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ A TO V SOULADU S NORMOU EN 206+A2


DETAIL ŽLABU BEZ KRYTÍ V UMĚLÉM POVRCHU

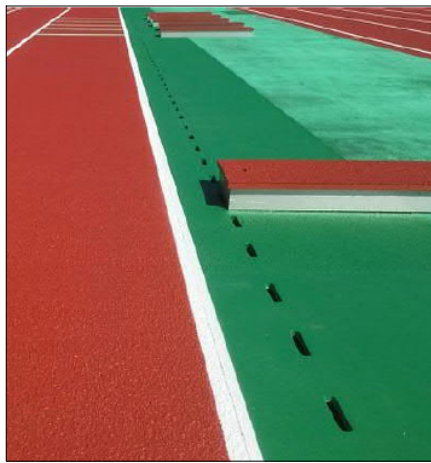

KLADEČSKÉ SCHÉMA ŽLABŮ

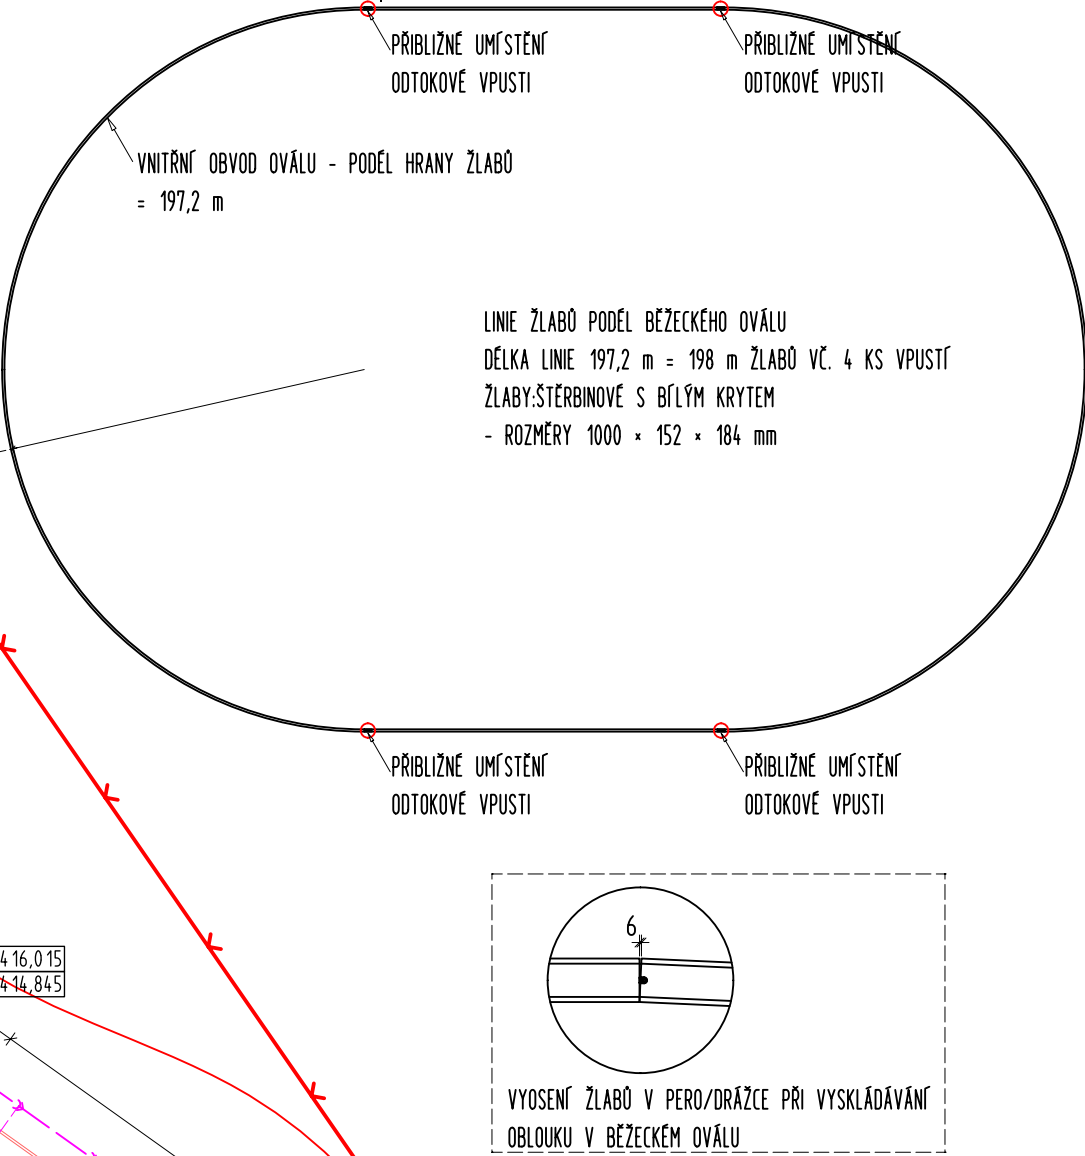

VÝKRES POUŽITÝCH ŽLABŮ A VPUSTÍ

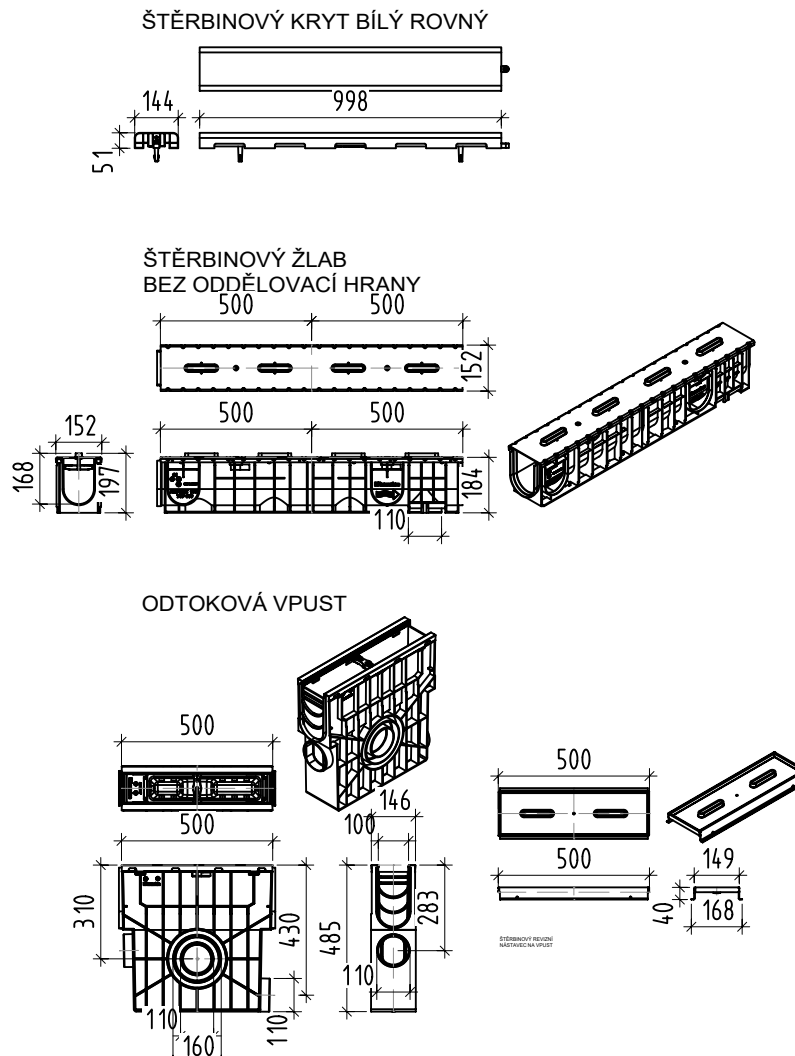

LEGENDA

- POTRUBÍ DRENÁŽE Z PERFOROVANÉHO PVC DN 100 POTRUBÍ VE ŠTĚRKOVÉM BALU; SPÁD 0,5 %; DÉLKA ASI 1450 m
- SBĚRNÝ DŘEN Z PERFOROVANÉHO PVC DN 150 POTRUBÍ VE ŠTĚRKOVÉM BALU; SPÁD 1%; DÉLKA ASI 212 m
- NOVĚ NAVRHOVANÉ POTRUBÍ PRO ODVOD DEŠTĚVÉ VODY ZE ŽLABOVÝCH VPUSTÍ - PVC KG DN 150/250; DÉLKA 120 m
- POJISTNÝ PŘEPAD PRO ODVOD DEŠTĚVÉ VODY - PVC KG DN 250 ; DÉLKA 23 m
- KŘÍŽENÁ PŘELOŽKA DEŠTĚVÉ KANALIZACE ŘEŠENÁ V SAMOSTATNÉ ČÁSTI; PVC KG DN 300
- OPLOECNÍ DLE SITUACNÍHO VÝKRESU


LEGENDA ŠACHET

- NOVĚ NAVRHOVANÉ REVIZNÍ ŠACHTY DEŠTĚVÉ KANALIZACE DN 425
- NOVĚ NAVRHOVANÉ REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE DRENÁŽE DN 425
REVIZNÍ ŠACHTY DN 425
Šachtové dno PP s hrdly z materiálu (PP) je odolné nárazům dokonce i při nízkých teplotách. Šachtové dno má v hrdech speciální pryžové těsnící kroužky montované již během výroby pro připojení hladkostěnných nebo korugovaných, žebrovaných rour. Šachtová roura je korugovaná. Součástí vrchní části šachty je teleskop, litinový poklop. Typy šachtových den: Vnitřní průměr roury - DN 425 Průměry připojovaných kanalizačních potrubí z PVC: DN 160, 200 Třída zatížení poklopů: dle ČSN EN 124 (B125)
- NOVĚ NAVRHOVANÁ ŠBERNÁ ŠACHTA DN 1000
VSTUPNÍ ŠACHTA DN 1000
Šachtové dno PP s hrdly z materiálu (PP) je odolné nárazům dokonce i při nízkých teplotách. Šachtové dno má v hrdech speciální pryžové těsnící kroužky montované již během výroby pro připojení žebrovaných rour. Šachtová roura je korugovaná. Součástí vrchní části šachty je teleskop, litinový poklop. Typy šachtových den: Vnitřní průměr roury - DN 1000 Třída zatížení poklopů: dle ČSN EN 124 (B125)
- NOVĚ NAVRHOVANÉ REVIZNÍ ŠACHTY DEŠTĚVÉ KANALIZACE DN 600
REVIZNÍ ŠACHTY DN 600
Šachtové dno PP s hrdly z materiálu (PP) je odolné nárazům dokonce i při nízkých teplotách. Šachtové dno má v hrdech speciální pryžové těsnící kroužky montované již během výroby pro připojení hladkostěnných nebo korugovaných, žebrovaných rour. Šachtová roura je korugovaná. Součástí vrchní části šachty je teleskop, litinový poklop. Typy šachtových den: Vnitřní průměr roury - DN 600 Průměry připojovaných kanalizačních potrubí z PVC: DN 250 Třída zatížení poklopů: dle ČSN EN 124 (B125)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ŠACHTA DEŠTĚVÉ KANALIZACE DN 1000 POKLOP DN 600

Poznámka


- ① DO STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ŠACHTY BUDE PROVEDEN PROSTUP PRO ZAOSTĚNÍ POTRUBÍ A NÁSLEDNĚ ZAPRAVENÍ SPOJE DRENÁŽNÍCH POTRUBÍ BUDOU PROVEDENY POMOCÍ T SPOJEK

ŘEZ SVODNÝM DRENNEM; M1:25

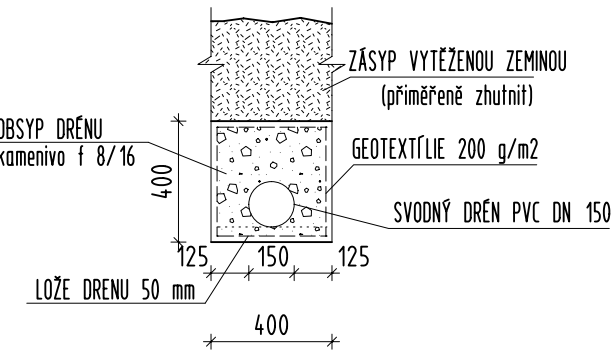

DREN OPATŘEN FILTR. VRSTVOU KAMENIVO 8/22, TL 150 mm
ZÁSYP HUTNĚNÝ ŠTEPKOPISEK, POTRUBÍ A FILTR. VRSTVA OPATŘENA GEOTEXTILÍ 200 g/m2

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

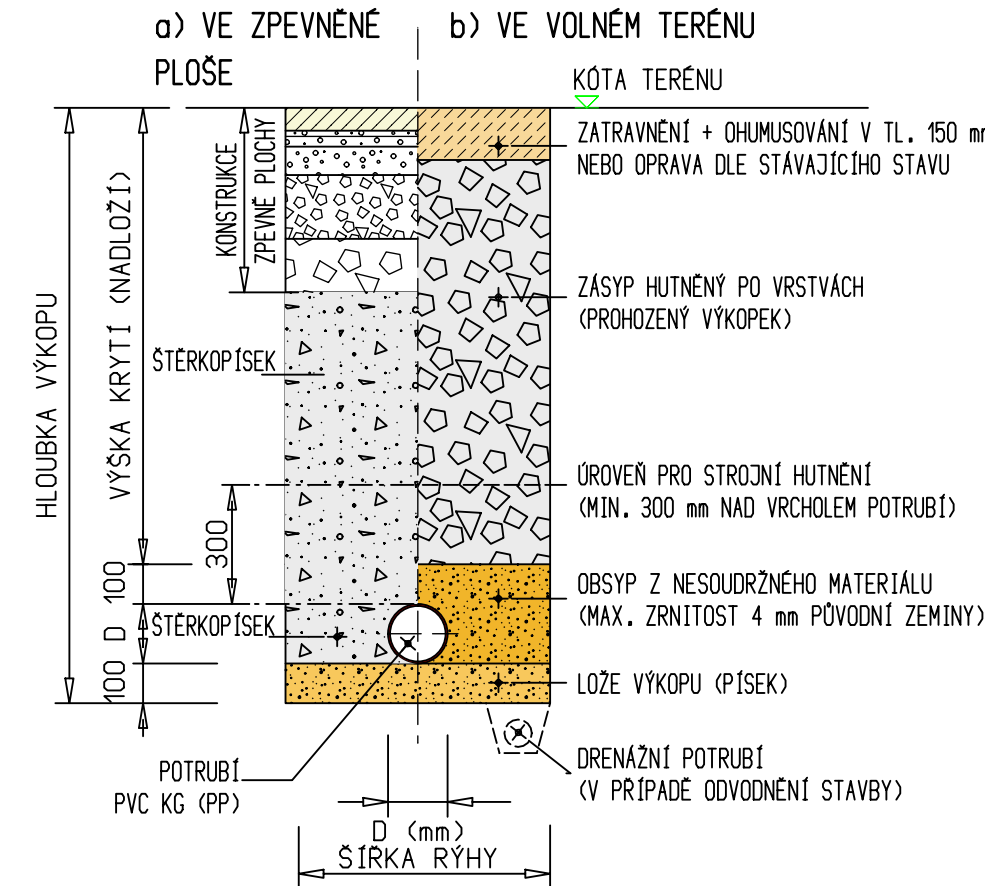

Zodpovědný projektant	Autor návrhu	Vypracoval	FRYS STAVEBNÍ PROJEKCE Ing. Martin Bank
Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	Ing. Martin Bank	
Kraj: Olomoucký	obecní úřad: Velké Losiny		
Investor: obec Velké Losiny Rudé armády 321, 788 01 Velké Losiny			
Stavba:	Multifunkční hřiště obce Velké Losiny		Formát Měřítka Datum Účel
			6A4 1:250 září 2024 DPS
Specializace:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky Číslo výkresu:
			23_72b
Název výkresu:	ODVODNĚNÍ HRŠTĚ		Číslo paré:
			D 05