




PER 1/3f/80 33.1.2 pilíř (3D)

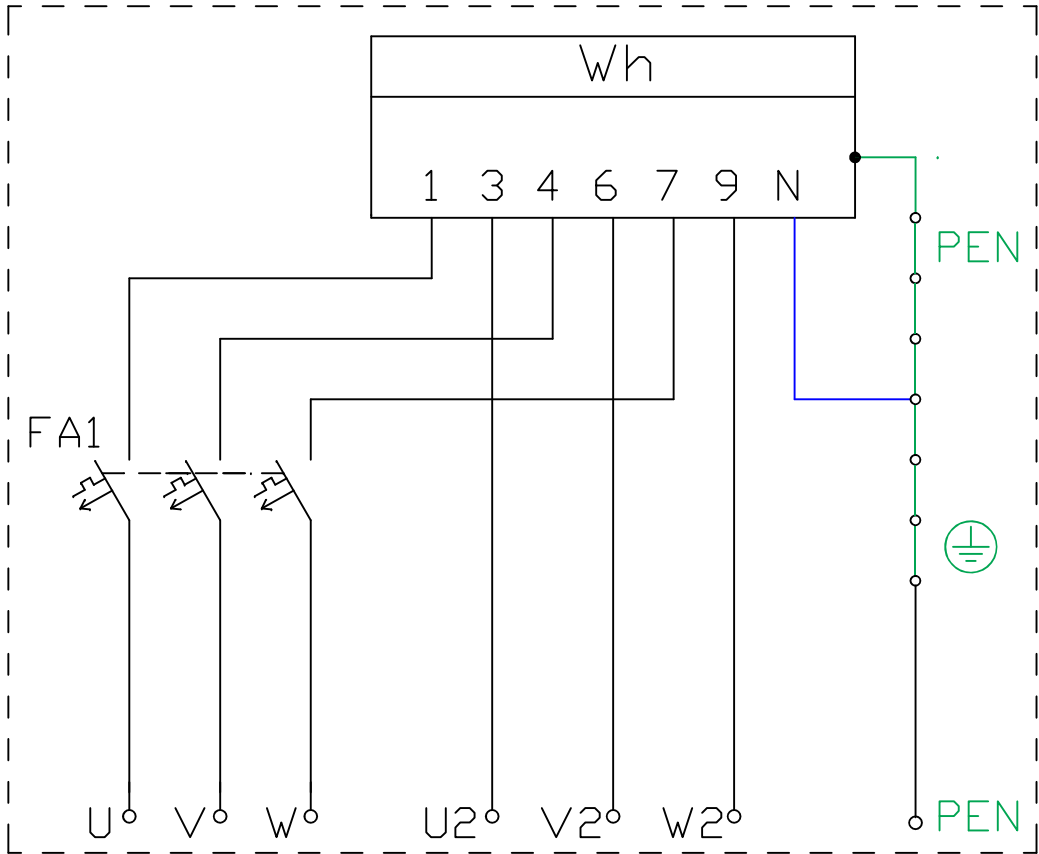

Technické údaje - RE:

Provedení	Venkovní pilíř
Rozměr skříně	390 x 1200 x 240 mm (šxvxh)
Hmotnost	32 kg
Distribuční společnost	ČEZ
Krytí	IP 44/20C
Jmenovitý proud	80A
Hlavní jistič FA	40A/B/3
Ostatní	1x jednosazbové přímé měření

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Jiří Frys - stavební projekce Langrova 12, Šumperk 787 01 IČ: 10644334, frys@frys.cz	Stavebník	Obec Velké Losiny Rudé armády 321 788 15 Velké Losiny
Projektant částí	Ing. Pavel Matura - elektro projekce Závořická 550, 789 69 Postřelmov IČ: 06169848, projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura Ing. Pavel Matura
Místo stavby	Velké Losiny	Stupeň Zakázka číslo Datum	DPS 102-06-24 10/2024
Název stavby	Multifunkční hřiště obce Velké Losiny IO 05 VENKOVNÍ AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ		
Část	D.1.4 - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
RE - Elektroměrový rozvaděč			03