
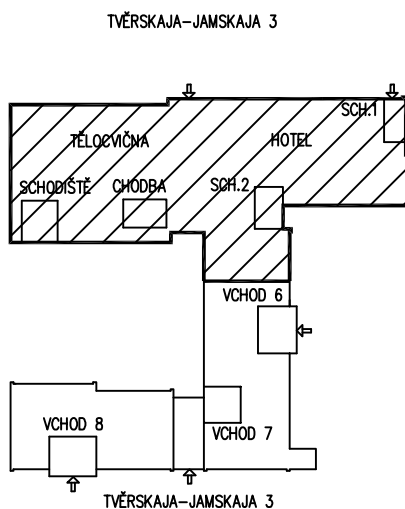
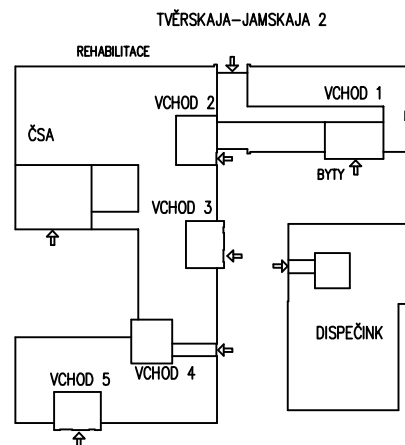








ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKT OLOMOUC, a.s. Holická 31, 772 00 OLOMOUC, Telefon: 585531111, Fax: 585531333 E-mail: info@stavoprojekt.cz, IČ: 45192031, DIČ: CZ45192031		RAZÍTKO:		 STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s.	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE		ŘEDITEL: RNDr. Luděk Štastný		MANAŽER PROJEKTU: PaedDr. Zoja Štastná	
OBJEDNATEL: Česká centra Václavské náměstí 816/47, 110 00 Praha 1		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ing. Zdeněk ROZSYPAL		VEDOUCÍ PROJEKTANT: Ing. Zdeněk ROZSYPAL	
MÍSTO STAVBY: Areál Českého domu v Moskvě ulice 3. Tverskaja - Jamskaja 36/40		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Malina		VYPRACOVAL: Ing. Pavel Malina	
MĚSTO: 123 047 MOSKVA		STÁT: RUSKÁ FEDERACE		ZAK.ČÍSLO: 01-002/330 Č. SMLOUVY: DATUM: 11/2014 FORMÁT: - MĚŘÍTKO: -	
ZAKÁZKA: Moskva - PBŘ části hotelového komplexu ČDM - sekce II/1 a II/5					
OBJEKT: Silnoproudá elektrotechnika				ČÁST: D.1.4.2	
VÝKRES: LEGENDA				ČÍSLO: 02	

LEGENDA:

	PŘÍVOD PRO ROZVADĚČŮ DLE POPISU V ROZVADĚČÍCH A SCHÉMATU
	TŘÍFÁZOVÉ OBVODY DLE POPISU V ROZVADĚČI
	ZÁSUVKOVÁ INSTALACE A JEDNOFÁZOVÉ OBVODY DLE POPISU V ROZVADĚČI
	SVĚTELNÁ INSTALACE A JEDNOFÁZOVÉ OBVODY DLE POPISU V ROZVADĚČI
	SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY 7–0x1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY 5–Jx1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY 5–0x1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY 3–0x1,5mm ²
	SVĚTELNÁ INSTALACE CYKY 3–0x1,5mm ²
	OVLÁDACÍ VEDENÍ DLE POPISU V ROZVADĚČI A SCHÉMATECH
	VÍCENÁSOBNÁ VEDENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL:

- L– ZÁŘIVKOVÉ 2x36W, EP, IP 65, PŘISAZENÉ, CELOPLASTOVÉ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
- LN– STEJNÉ JAKO L, VYBAVENO NOUZOVÝM MODULEM PRO DOBU PROVOZU 1 HODINA
- N1– NOUZOVÉ 1x8W, 1 HODINA, STROPNÍ, OPÁLOVÝ KRYT, ORIENTAČNÍ PIKTOGRAM
- N2– STEJNÉ JAKO N1, NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ
- A– VESTAVNÉ SVÍTIDLO DO PODHLEDU DOWNLIGHTS 2X26W + DEKORATIVNÍ SKLO–DLE STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA

LEGENDA ZNAČEK:

	Přepínač seriový 10A, 250V, řazení 5, IP44, zapuštěný, celoplastový kompletní přístroj
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A, 250V, řazení 2P+PE
	Zásuvka dvoj. s ochranným kolíkem, s clonkami, s natočenou dutinou 16A, 250V, řazení 2x(2P+PE), kompletní přístroj
	Zásuvka dvoj. s ochranným kolíkem, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím 16A, 250V, řazení 2x(2P+PE), kompletní přístroj
	Dvojitý vývod
	trojitý vývod

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

M21 až M81	–požární ventilátor vchodu 2 až vchodu 8 s termokontaktem	5,5kW 400V 50Hz
M91	–požární ventilátor schodiště 2 hotelu s termokontaktem	7,5kW 400V 50Hz
VT1, VT2	–výtahy hotelu, volný vývod s rezervou 3m	6,4kW 400V 50Hz
TK21 až TK91	–samoregulační topné kabely SR–J 30W/m s příslušenstvím	1,1kW 230V 50Hz
Y21 až Y91	–servophon klapky přívod ovl. dvoubodové, se signalizací polohy	0,02kW 230V 50Hz
Y92 až Y91	–servophon klapky přívod ovl. dvoubodové, se signalizací polohy	0,02kW 230V 50Hz
Y0n	–servopohon otevření okna, ovl. tříbodové, volný vývod s rezervou 2m	0,03kW 230V 50Hz
DVn	–automatika otevření dveří, volný vývod s rezervou 2m	0,04kW 230V 50Hz
F21 až F91	–diferenční manostat pro vzduch, rozsah 20 až 300Pa	
QM21 až QM91	–servisní vypínač požárního ventilátoru 3.pol. + pomocný kontakt	
SBn	–tlačítko pod ochranným sklem – odstavení požárních rozvaděčů	
GSMn	–GSM hlásič typ GB060301A + adapter	
RP1 až RP9	–rozvaděč požární vzduchotechniky s požární kvalifikací EW60, DP1, EI30	
RN11	–rozvaděč požární vzduchotechniky s požární kvalifikací EW60, DP1, EI30, recepce	
RN12	–rozvaděč požární vzduchotechniky s požární kvalifikací EW60, DP1, EI30, vrátnice–výměna	
RSn	–stávající rozvaděče kanceláří hotelu – přepojit na zálohu DA	
R.SHZ	–stávající rozvaděč sprinklerového SHZ – zálohovaný z DA	
RHN1	–hlavní rozvaděč nouzových rozvodů hotelového komplexu – zálohovaný z DA, dodávka DA	