PŮDORYS
M 1:100

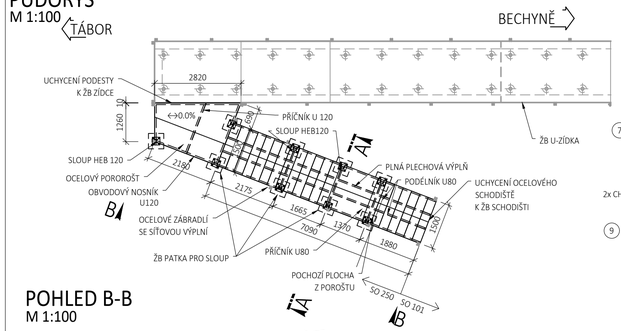

POHLED B-B
M 1:100

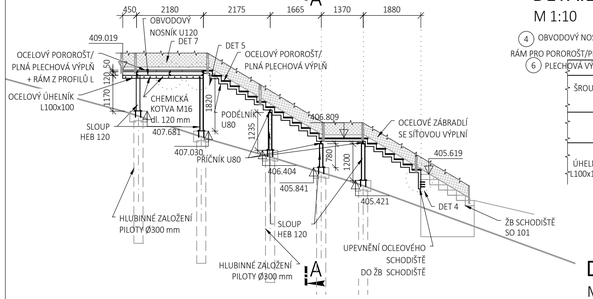

DETAIL 4- PŘIPOJENÍ PODÉLNÍKU K ŽB SCHODIŠTI
1 1:10

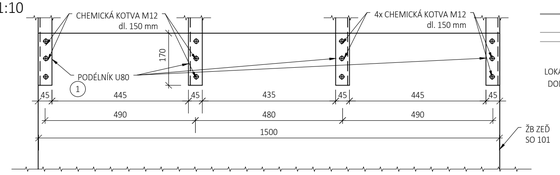

PŘÍČNÝ ŘEZ SCHODIŠTĚM A-A
M 1:50

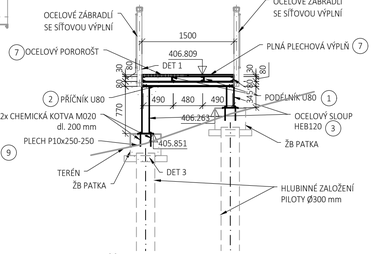

DETAIL 1 - SPOJ NOSNÍKŮ
M 1:10

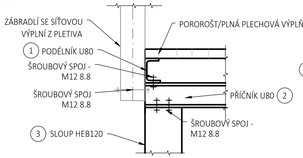

DETAIL 2 - SPOJ NOSNÍKŮ
M 1:10



DETAIL 3 - KOTVENÍ SLOUPU
M 1:10

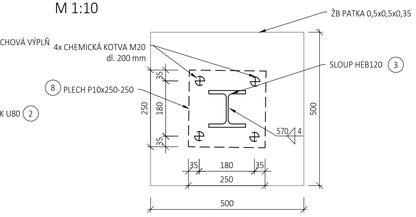

DETAIL 9 - SPOJ PODÉLNÍKŮ
M 1:10



DETAIL 5 - SPOJE ROŠTU
M 1:10

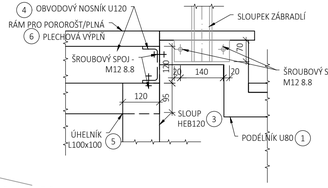

DETAIL 6 - SPOJE ROŠTU
M 1:10



DETAIL 7 - SPOJE ROŠTU
M 1:10



DETAIL 10 - KOTVENÍ DO ŽB ZDI
M 1:10

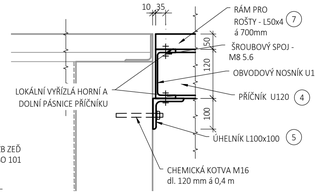

DETAIL 8 - SPOJ PODÉLNÍKŮ
M 1:10



VÝKAZ MATERIÁLU

Položka výkresu	Počet kusů	Průřez	Délka mm	Hmotnost v kg kg/m, kg/m2	Hmotnost v kg Celkem	Materiál	Popis
1	4	U80	7,1	8,7	247,08	S235 J0+N	PODÉLNÍK
2	3	U80	1,5	8,7	39,15	S235 J0+N	PŘÍČNÍK
3	-	HEB120	10,5	26,7	280,35	S235 J0+N	SLOUP
4	-	U120	10,22	13,3	135,93	S235 J0+N	ROŠT
5	1	L100x100	2,82	15	42,30	S235 JR	ÚHELNÍK
6	3	L50x4	2,18	3,1	20,27	S235 J0+N	RÁM PRO ROŠTY
7	8	P6 45-70	0,07	2,12	16,96	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
8	9	P10 250-250	0,25	19,63	44,17	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
9	3	P6 45-45	0,045	2,12	0,29	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
10	4	P6 80-160	0,16	3,77	2,41	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
11	20	P6 60-160	0,16	2,83	9,06	S235 J0+N	STYČNÍKOVÝ PLECH
	88	M12	0,07	0,028	2,46	8.8	
	100	M8	0,05	0,009	0,90	5.6	
	36	KOTVA M20	0,2				
	13	KOTVA M16	0,12				
	12	KOTVA M12	0,15				
		SOUČET			841,33	kg	
		+ 3% svary			25,24	kg	
		CELKEM			**866,57**	**kg**	
		PLECHOVÁ VÝPLŇ			**8,3 m²**		
		POROROŠT			**7,3 m²**		

KONSTRUKČNÍ OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1090-1

NK S235 J0+N DLE ČSN EN 10025-2
POMOCNÉ PROFILY S235JR DLE ČSN EN 10025-2

TŘÍDA PROVEDENÍ:
NK EXC3 dle ČSN EN 1090-2
POMOCNÉ PROFILY EXC2 dle ČSN EN 1090-2

POZNÁMKY

- VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE BUDOU VYBAVENY PRUŽNÝMI PODLOŽKAMI A KONTRA-MATICEMI K ZAMEZENÍ VLIVU VIBRACÍ
- DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ JE UVEDEN V PŘÍLOZE 11 ZÁBRADLÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH ČÁSTÍ DLE TKP PK, KAP 19b
- STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST OK 100 LET, POŽADOVANÁ ŽIVOTNOST PKO PŘES 25 LET(VH), DLE TKP 19B P5, TABULKA I - KOMBINOVANÝ TYP OCHRANY Ia + I speciál
- ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU - DB 702
- POROROŠTY I PLNÁ PLECHOVÁ VÝPLŇ BUDOU PROVEDENY S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU SPLŇUJÍCÍ PARAMETR S3, UVAŽOVANÁ VZD. PODPOR 1,0 m, VEL. OKA POROROŠTŮ cca 10x30mm

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	

OBSAH
LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA
SO 250 OPĚRNÁ ZEĎ VLEVO

ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:50,100
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	4 x A4

NÁZEV PŘÍLOHY
VÝKRES TVARU OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.3	6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.