



ŘEZ 1-1

(2.03m)

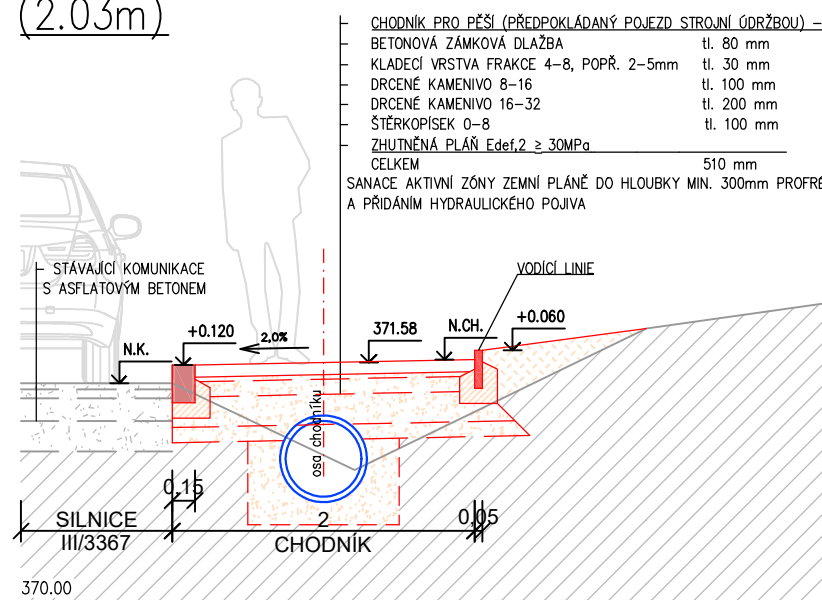


ŘEZ 2-2

(43.06m)

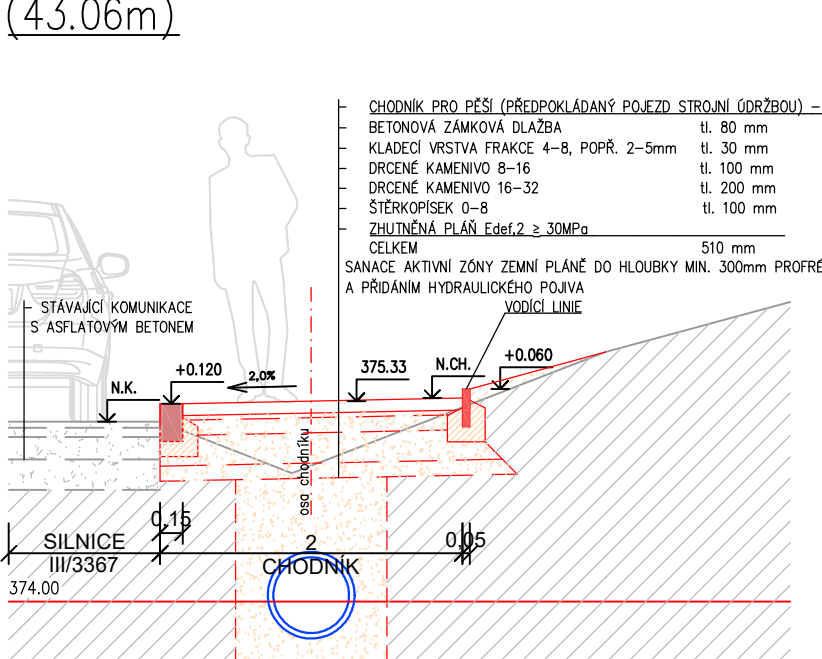


ŘEZ 3-3

(64.29m)

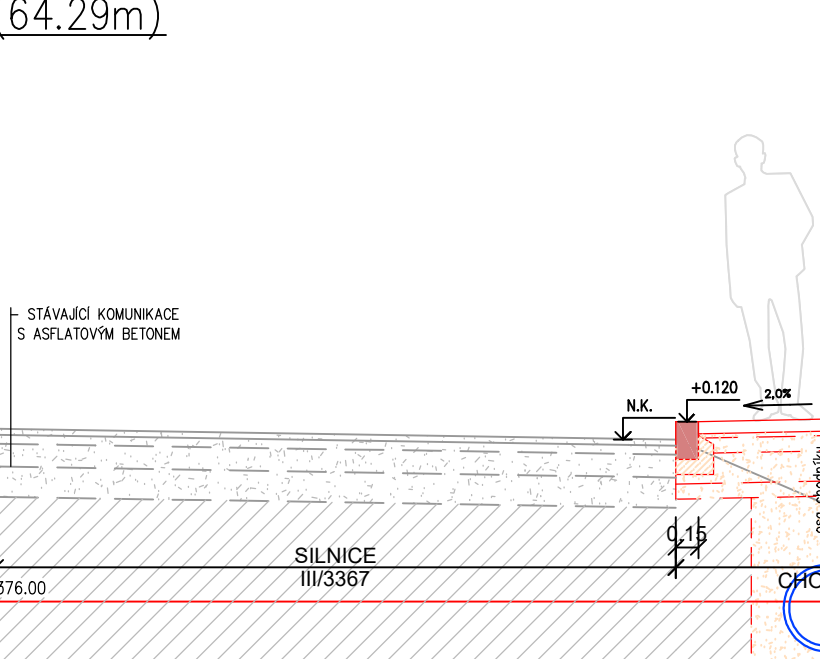


ŘEZ 4-4

(83.76m)

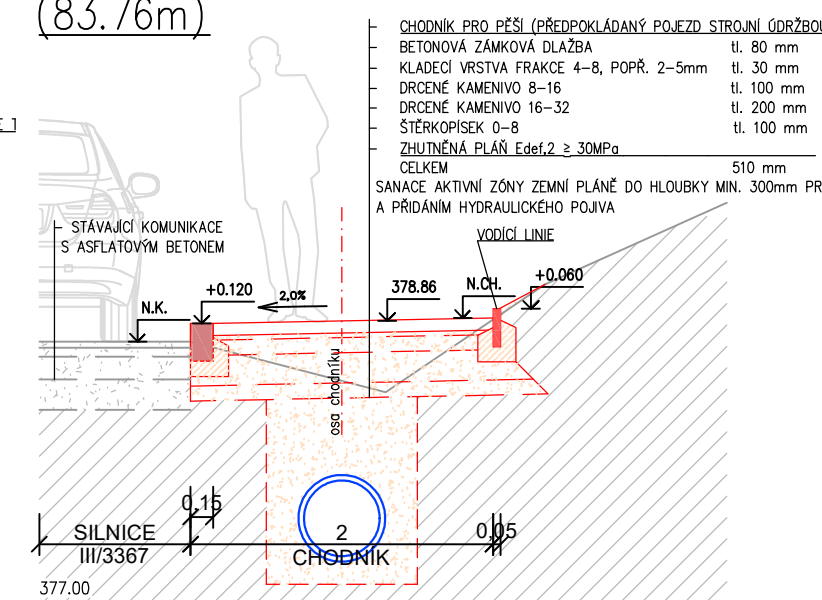


ŘEZ 5-5

(103.87m)

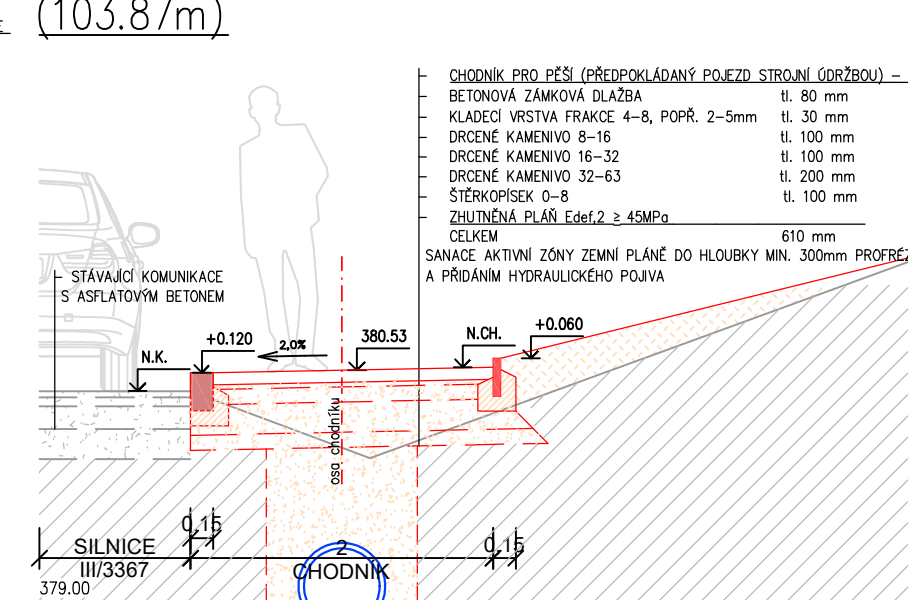


ŘEZ 6-6

(172.86m)

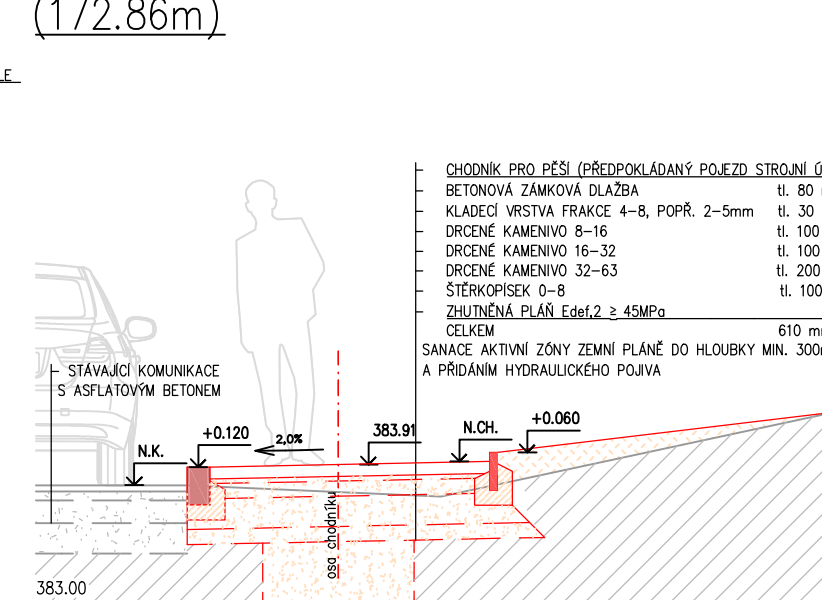


ŘEZ 7-7

(236.22m)

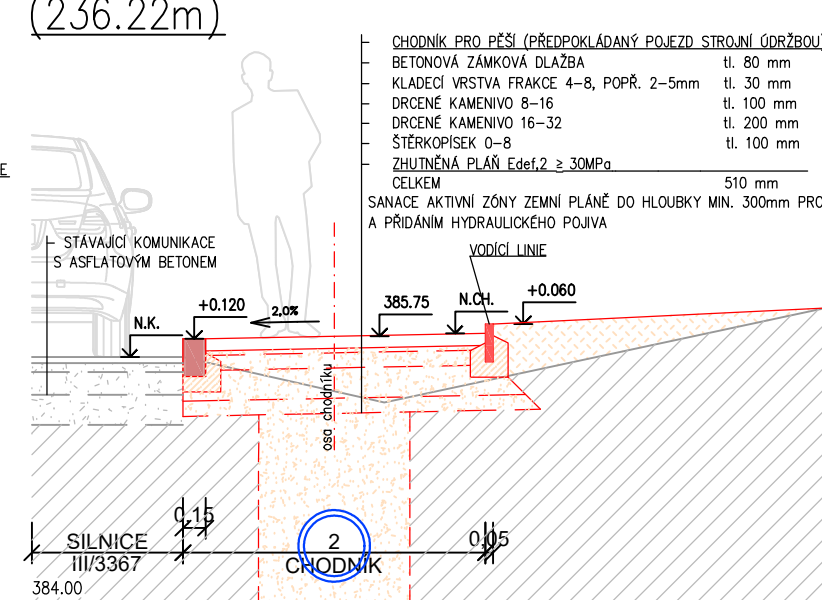


ŘEZ 8-8

(345.81m)

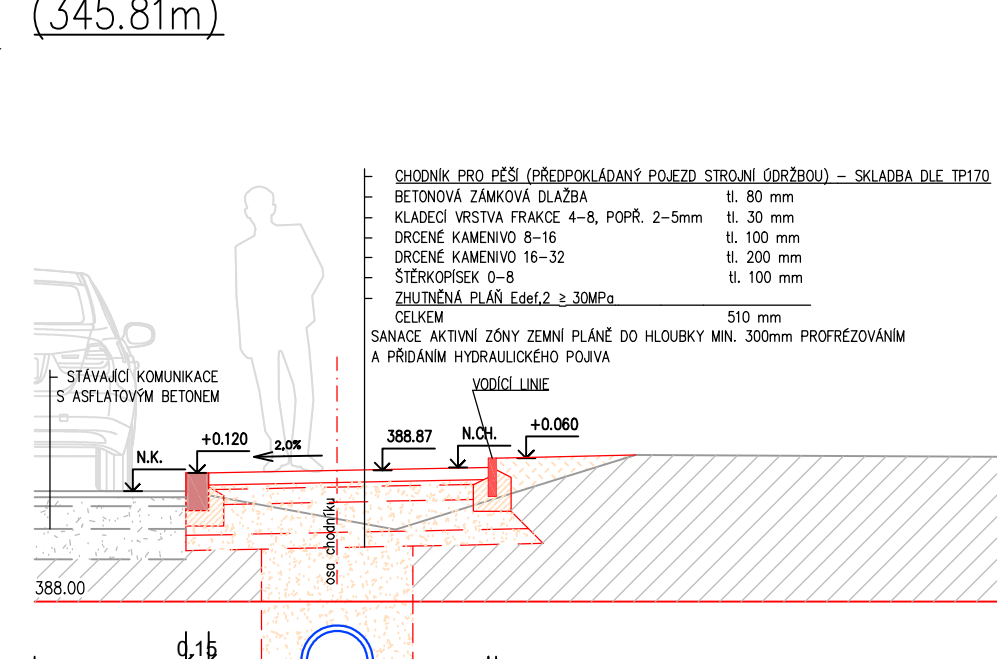


ŘEZ 9-9

(427.90m)

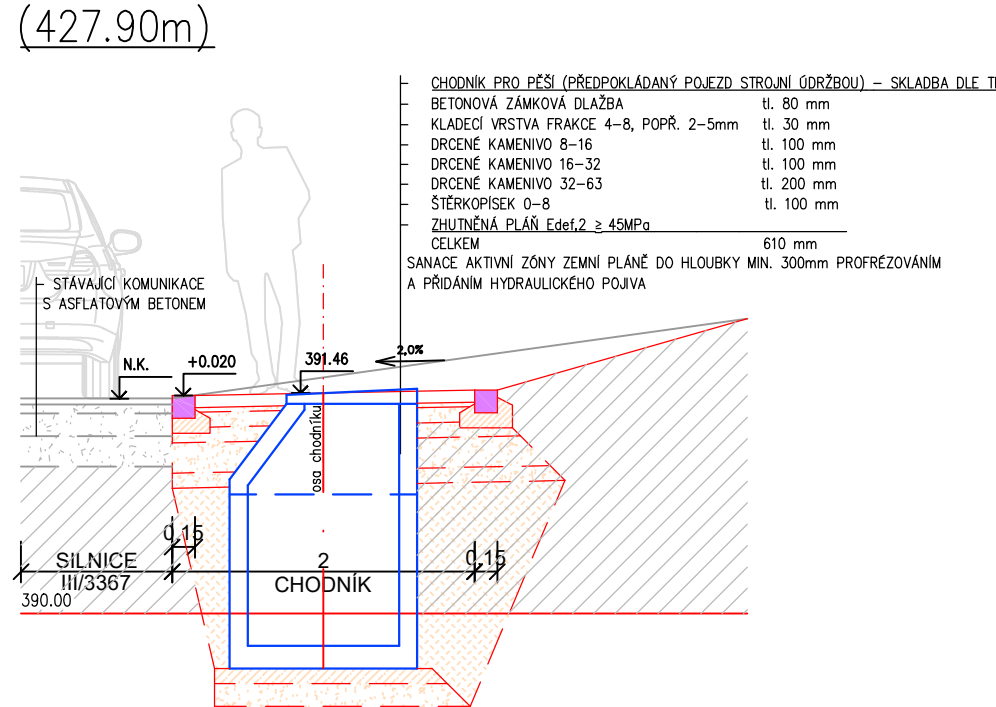


ŘEZ 10-10

(496.04m)

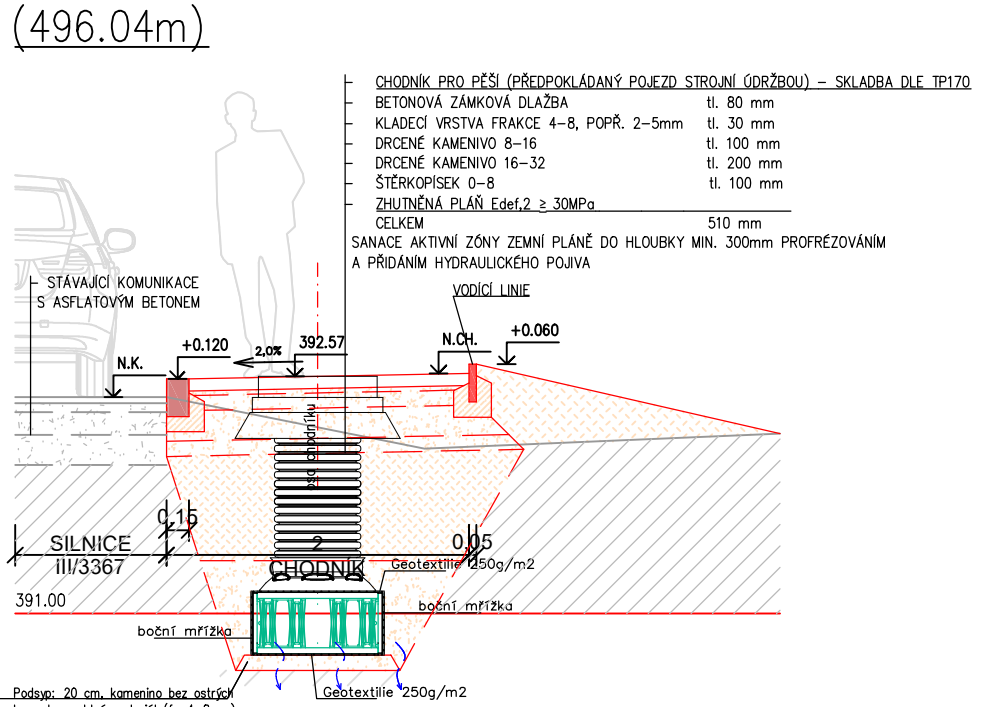


ŘEZ 11-11

(566.66m)

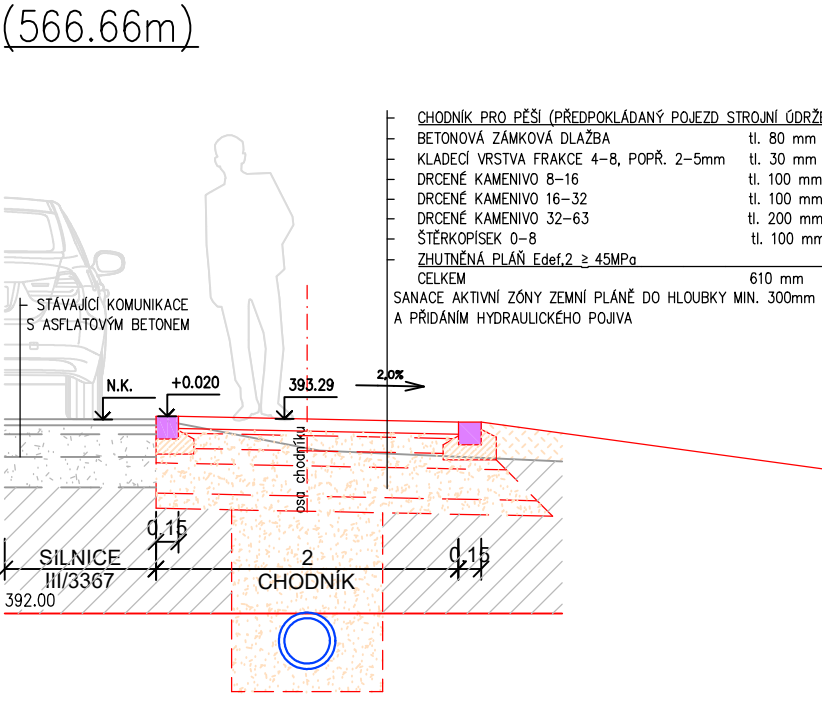


ŘEZ 12-12

(607.20m)

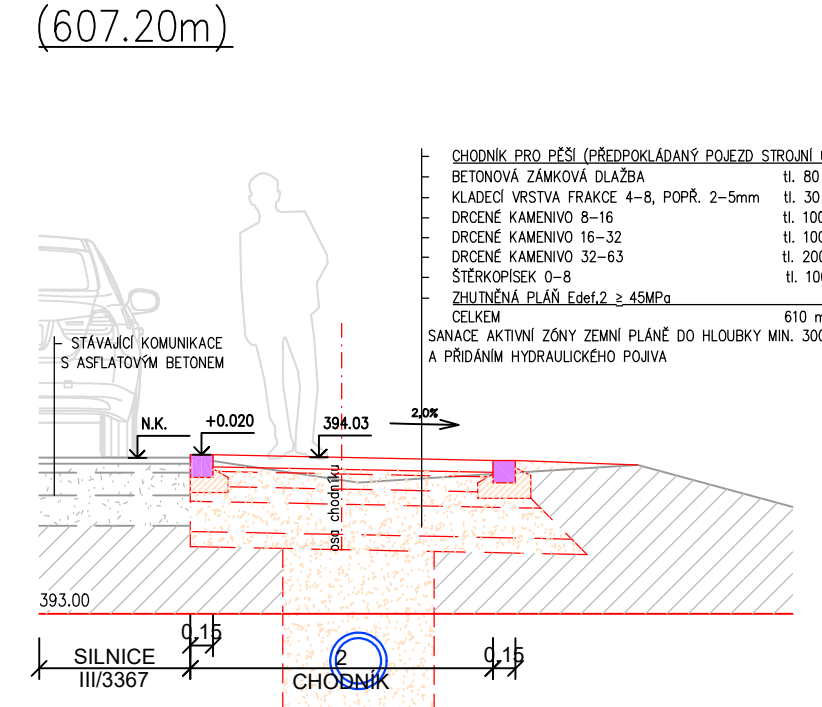


ŘEZ 13-13

(644.94m)

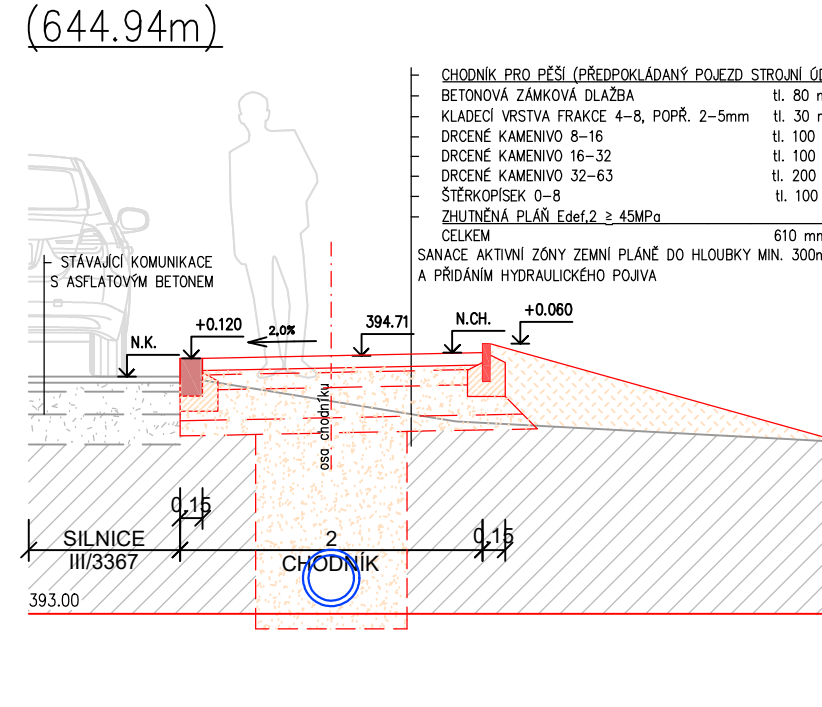

ŘEZ 14-14

(675.04m)

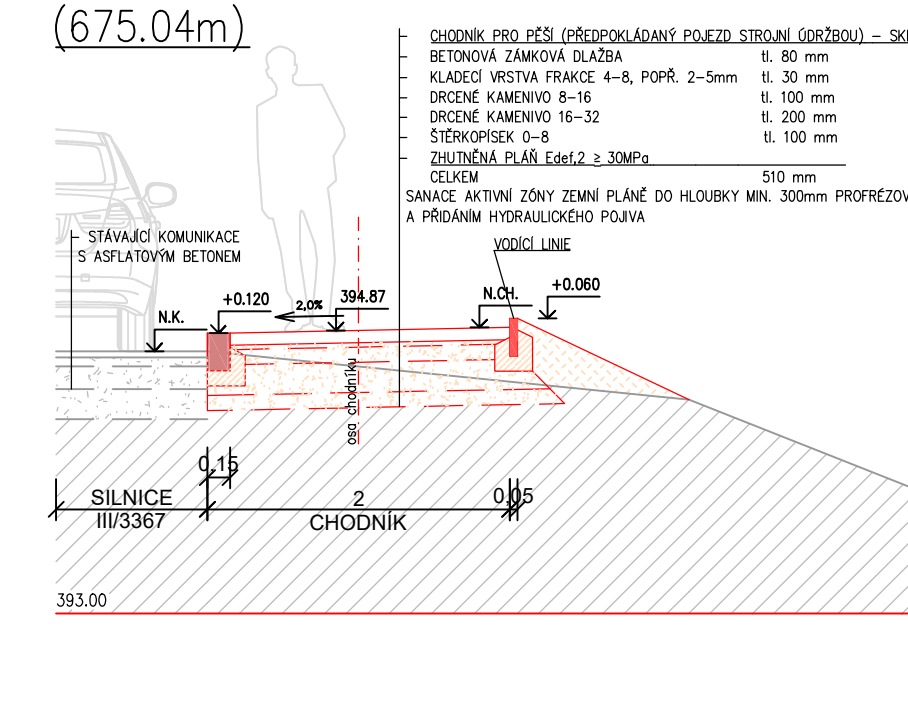

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- STÁVAJÍCÍ ZEMINA
- ZEMNÍ NÁSPY VYKOPANOU ZEMINOU (HUŤNĚNO PO VRSTVÁCH MAX. TL. 300mm)
- VRCHNÍ ČÁST NÁSPY BUDE DO HLUBKY SANOVÁNA PROFREZOVÁNÍM A PŘIDÁNÍM HYDRAULICKÉHO POJVA
- PLÁŇ POD CHODNÍKEM BUDE ZHUŤNĚNA A Ed_{ef}2 ≥ 30MPa
- OBETONÁVKA BETONOVÝCH OBRUB ZE ZVLHLÉHO BETONU C12/15
- NOVÝ PARKOVÝ OBRUBNÍK ROVNÝ ABO 10-20 100/5/25 1000x250x50 (CHODNÍK / ZATRAVNĚNÉ PLOCHY), OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE S OPĚROU
- NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK ROVNÝ ABO 2-15-H 1000x250x150 (CHODNÍK / KOMUNIKACE), OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE S OPĚROU
- NOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ ABO 32-15-H 1000x150x150 (MAX. VÝŠKA OBRUBY = 20mm), OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LŮŽE S OPĚROU
- SOUVRSTVÍ ŠTĚRKY POD NOVÉ NAVRŽENÝMI CHODNÍKY

POZNÁMKY:
- NAVRHOVANÝ CHODNÍK BUDE KOPIROVAT PODÉLNÝ SKLON STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE, KTEROU BUDE NOVĚ LEMOVAT S VÝŠKOVÝM PŘEVÝŠENÍM 120mm

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE VČETNĚ BAREVNÉHO KONTRASTU

SIGNÁLNÍ PÁSY:
Jeho povrch tvoří výstupky tvaru komolých kuželů s průměrem 20mm, výškou 5mm a roztečí výstupků 50 až 100 mm. Signální pás je hmatný slepeckou holi a náslapem. Tento pás je široký 800 až 1000 milimetrů.
Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní.
(SKUTEČNOST = v městě jsou chodníkové plochy řešeny v odstínu šedé – signální pásy řešeny v odstínu červené, tzn. KONTRASTNÍ vůči chodníkové ploše)

VAROVNÉ PÁSY:
Jeho povrch tvoří výstupky tvaru komolých kuželů s průměrem 20mm, výškou 5mm a roztečí výstupků 50 až 100 mm. Varovný pás je hmatný slepeckou holi a náslapem a musí být barevně kontrastní vůči chodníkové ploše.
Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní.
(SKUTEČNOST = v městě jsou chodníkové plochy řešeny v odstínu šedé – varovné pásy řešeny v odstínu červené, tzn. KONTRASTNÍ vůči chodníkové ploše)

UMĚLÁ VODICÍ LINIE:
Povrch umělé vodící linie tvoří podélné drážky, které jsou hmatné pouze při použití kyvadlové kluzné techniky. Jedná se o speciální dlažbu šířky 0,4m s podélnými žlábků hloubky 3–5mm, šířky 8–12mm s roztečí 25–40mm. Umělá vodící linie musí navazovat na přirozenou vodící linii.
(SKUTEČNOST = v městě jsou chodníkové plochy řešeny v odstínu šedé – umělé vodící linie budou řešeny v odstínu červené, tzn. KONTRASTNÍ vůči chodníkové ploše)

VŠEKÝ POUŽITÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT V SOULADU S NV 163/2002 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky) A TO VČETNĚ ŘEŠENÍ FUNKČNÍHO HMATOVÉHO KONTRASTU DLE TN TZÚS 12.03.04 A 12.03.06 TAKÉ U DLAŽBY SE ZKOŠENÝMI HRANAMI.

POZNÁMKY:
- VODICÍ LINIE JE V CELÉM ÚSEKU CHODNÍKU TVOŘENA PŘÍROZENOU VODICÍ LINIÍ (SADOVOU OBRUBOU A ČÁSTEČNĚ OPĚRNOU STĚNOU VÝŠKY MIN. +6cm), PŘERUŠENÍ PŘÍROZENÉ VODICÍ LINIE JE DO 8,0m; V MÍSTĚ SJEZDŮ BUDE DOPLNĚN VODICÍ PÁS MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

- DO PŘOCHOZÍ ŠÍŘKY CHODNÍKU NEZASAHUJÍ ŽÁDNÉ PŘEKÁŽKY

ZOOPROJEKTANT Ing. Vítězslav Pavel <i>Pavel</i>	VYPRACOVAL David Valenta	KONTROLOVAL Ing. Vítězslav Pavel <i>Pavel</i>	VODA DOPRAVA GEOTECHNIKA VDG Projektování s.r.o. PRAŽSKÁ 455, 393 01 PELHŘIMOV TEL.: 721 74 55 49 EMAIL: v.pavel@vdg.cz
KRAJ Středočeský	Město Zruč nad Sázavou, Zámkem 1, 28522 Zruč nad Sázavou	OBC Zruč nad Sázavou	K.O. Zruč nad Sázavou
STAVBA Novostavba chodníku v ulici Dubinská ve Zruč nad Sázavou	ČÍSLO ZAKÁZKY 160/2023	DATUM 01/2024	ČÍSLO PARÉ
OBSAH Komunikace – vzorové příčné řezy	MÉRITKO 1 : 50	FORMÁT 6 A4	
	STUPEŇ PD DÚR +DSP+DPS	ČÍSLO PŘÍLOHY D1.4	