

VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL



NAPOJENÁ NEMOVITOST

POTRUBÍ PVC SN12 DN200


REVIZNÍ ŠACHTA DN425

POTRUBÍ PVC SN12 DN200

PVC KOLENO 45° DN200

PVC ODBOČKA 45° DN400/200

STOKA JEDNOTNÉ KANALIZACE
POTRUBÍ PVC SN12 DN400

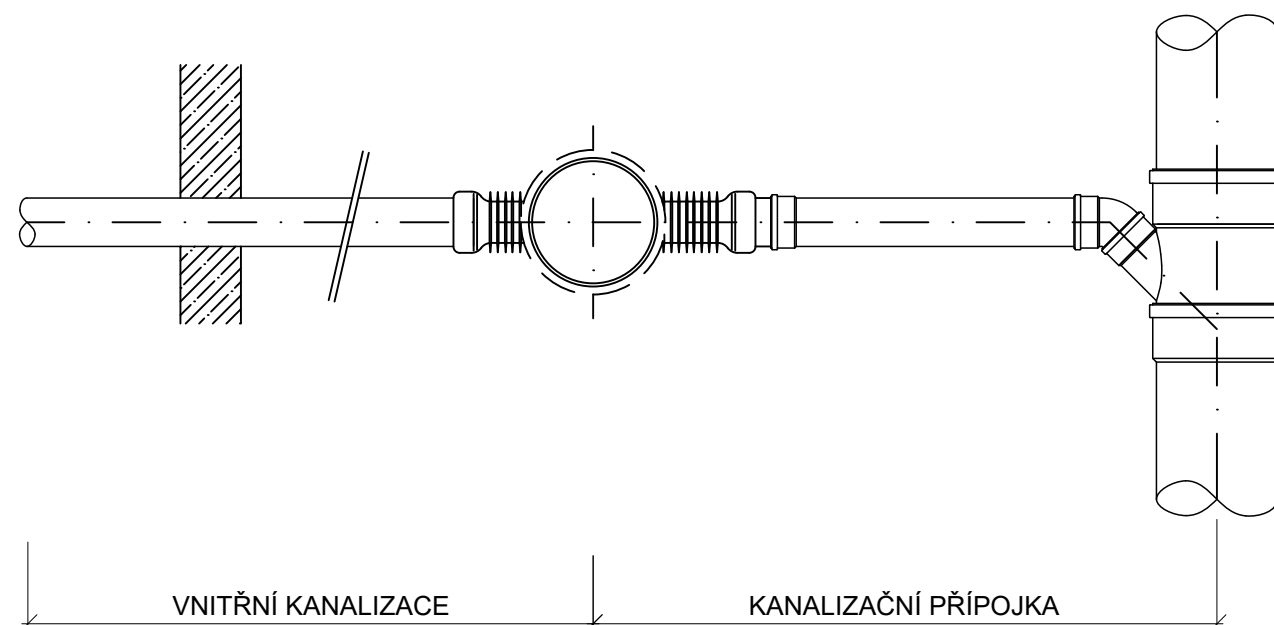

SOLICITE s.r.o. Lidická 292/38, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 02232651 www.solicite.cz info@solicite.cz, 222 760 456				
Zodpovědný projektant: ČKAIT 0013904 Ing. Jan Richter		Kontroloval: Ing. Karel Prchal	Vypracoval: Ing. Jiří Novák	
Kraj: Jihočeský		k.ú.: Lnáře [686247]		
Investor: Obec Lnáře, Lnáře 74, 387 42 Lnáře				
Název stavby: LNÁŘE - KANALIZACE A VODOVOD U HŘBITOVA				
Část: SO 02 JEDNOTNÁ KANALIZACE A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				
Výkres: VZOROVÉ NAPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY				
Formát:			2 x A4	
Datum:			01/2022	
Stupeň:			DSpP LSTI	
Číslo zakázky:			20/039	
Verze:			2022/01-01	
Měřítko:			Číslo výkresu:	
-			D.2.8	