

## **DOKLADOVÁ ČÁST**

|                   |          |                                                    |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------|
| <b>Stavba</b>     | <b>:</b> | <b>Jednotná kanalizace<br/>v k.ú. Nebřeziny</b>    |
| <b>Místo</b>      | <b>:</b> | <b>k.ú. Nebřeziny</b>                              |
| <b>Obec</b>       | <b>:</b> | <b>Plasy</b>                                       |
| <b>Kraj</b>       | <b>:</b> | <b>Plzeňský</b>                                    |
| <b>Pověř.obec</b> | <b>:</b> | <b>Kralovice</b>                                   |
| <b>Stavebník</b>  | <b>:</b> | <b>Město Plasy,<br/>Plzeňská 285, 331 01 Plasy</b> |
| <b>Stupeň PD</b>  | <b>:</b> | <b>DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ</b>           |

## o b s a h

E.1 Katastrální mapa

E.2 Informace o parcelách

E.3 Vyjádření CETIN č.j.249980/23

E.4 Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. č.j.0101999941

E.5 Vyjádření Telco Pro Servises a.s. č.j.0201618178

E.6 Vyjádření ČEZ ICT Servises a.s. č.j.0700745758

E.7 Vyjádření Telco Infrastructure, s.r.o., č.j.1100022200

E.8 Vyjádření GridServices s.r.o., č.j.5002886026

E.9 Rozhodnutí MěÚ Kralovice, č.j. OŽP-22707/10-656/2010-Stur










## Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1/1](#)  
Obec: [Plasy \[559351\]](#)  
Katastrální území: [Nebřeziny \[721522\]](#)  
Číslo LV: [1515](#)  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 3299  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: [DKM](#)  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Druh pozemku: trvalý travní porost

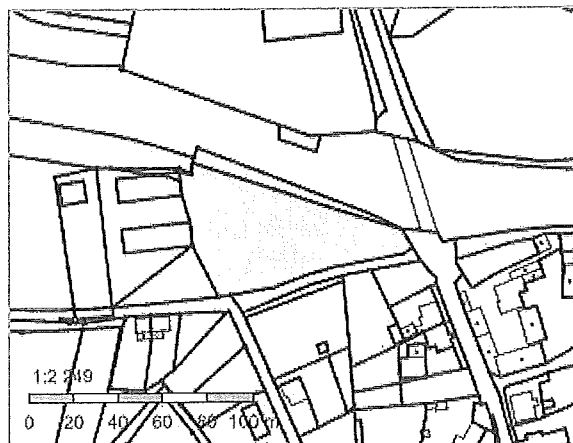

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo                                                    | Podíl |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Šindelářová Julie JUDr., Zborovská 269/82, Doudlevec, 30100 Plzeň   | 1/2   |
| Zídek František Ing., Nebřeziny 17, 33101 Plasy                     | 1/4   |
| Zídek Jan, Jiráskovo náměstí 817/5, Východní Předměstí, 32600 Plzeň | 1/4   |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název  
zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

| BPEJ                  | Výměra |
|-----------------------|--------|
| <a href="#">45800</a> | 3299   |

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


<sup>1</sup> Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 15.09.2023 07:00.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo: [1/4](#)  
Obec: [Plasy \[559351\]](#)  
Katastrální území: [Nebřeziny \[721522\]](#)  
Číslo LV: [10001](#)  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 426  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: [DKM](#)  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha

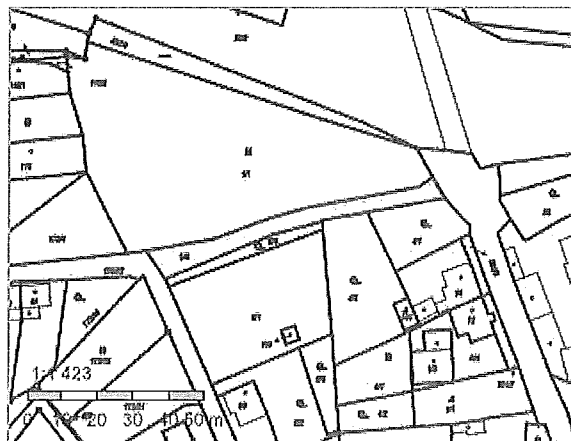

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 15.09.2023 07:00.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo: [173/27](#) ↗  
Obec: [Plasy \[559351\]](#) ↗  
Katastrální území: [Nebřeziny \[721522\]](#)  
Číslo LV: [10001](#)  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 821  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: [DKM](#)  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha

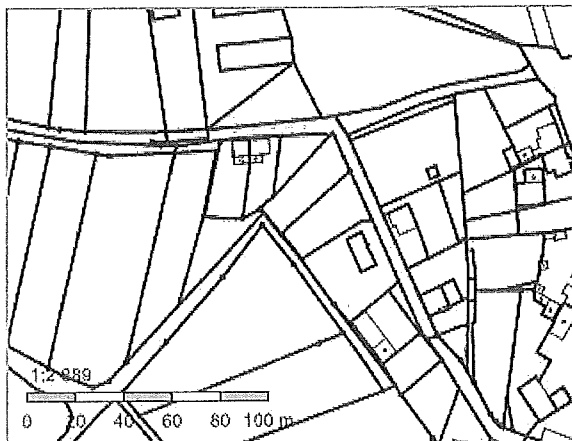

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

## Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu


↗ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice](#) ↗

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 15.09.2023 07:00.

## Informace o pozemku

Parcelní číslo: [352/1](#)   
Obec: [Plasy](#) [\[559351\]](#)   
Katastrální území: [Nebřeziny](#) [\[721522\]](#)  
Číslo LV: [10001](#)  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 2448  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Mapový list: [DKM](#)  
Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě  
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha

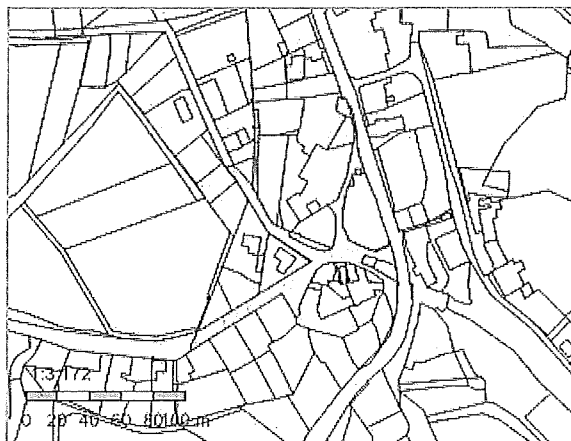

## Vlastníci, jiní oprávnění

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Vlastnické právo                       | Podíl |
| Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy |       |

## Způsob ochrany nemovitosti

|                           |
|---------------------------|
| Název                     |
| nemovitá kulturní památka |

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

|                               |
|-------------------------------|
| Typ                           |
| Věcné břemeno (podle listiny) |

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 15.09.2023 07:00.

## Informace o pozemku

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Parcelní číslo:           | <u>376/2</u>                        |
| Obec:                     | <u>Plasy</u>                        |
| Katastrální území:        | <u>Nebřeziny</u>                    |
| Číslo LV:                 | <u>10001</u>                        |
| Výměra [m <sup>2</sup> ]: | 3025                                |
| Typ parcely:              | Parcela katastru nemovitostí        |
| Mapový list:              | <u>DKM</u>                          |
| Určení výměry:            | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití:           | ostatní komunikace                  |
| Druh pozemku:             | ostatní plocha                      |

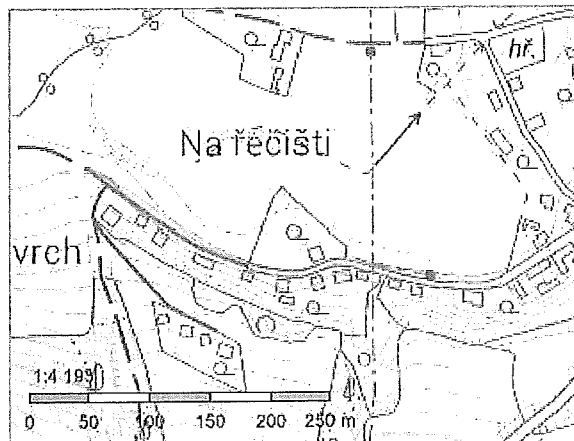

## Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 15.09.2023 07:00.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

**Číslo jednací: 249980/23**

**Číslo žádosti: 0123 399 396 („Žádost“)**

|                                            |                                              |             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Název akce („Stavba“)                      | Kanalizace Nebřeziny                         |             |
| Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) | Informace o poloze sítě                      |             |
| Žadatel                                    | INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o. |             |
| Stavebník                                  | Město Plasy                                  |             |
| Zájmové území                              | Okres                                        | Plzeň-sever |
|                                            | Obec                                         | Plasy       |
|                                            | Kat. území / č. parcely                      | Nebřeziny   |
| Platnost Vyjádření                         | 2. 9. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“) |             |

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 249980/23

Číslo žádosti: 0123 399 396

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

#### **Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 2. 9. 2023.

  
CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  

102

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

### 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

### 2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Dobeš, tel.: 724 026 274, e-mail: josef.dobes@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 2. 9. 2023 pod č.j. 249980/23;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

### 3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

### 4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

### 5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

## VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

## 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

## 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

## 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

## 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 249980/23

Číslo žádosti: 0123 399 396

## Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ


se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod


# SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

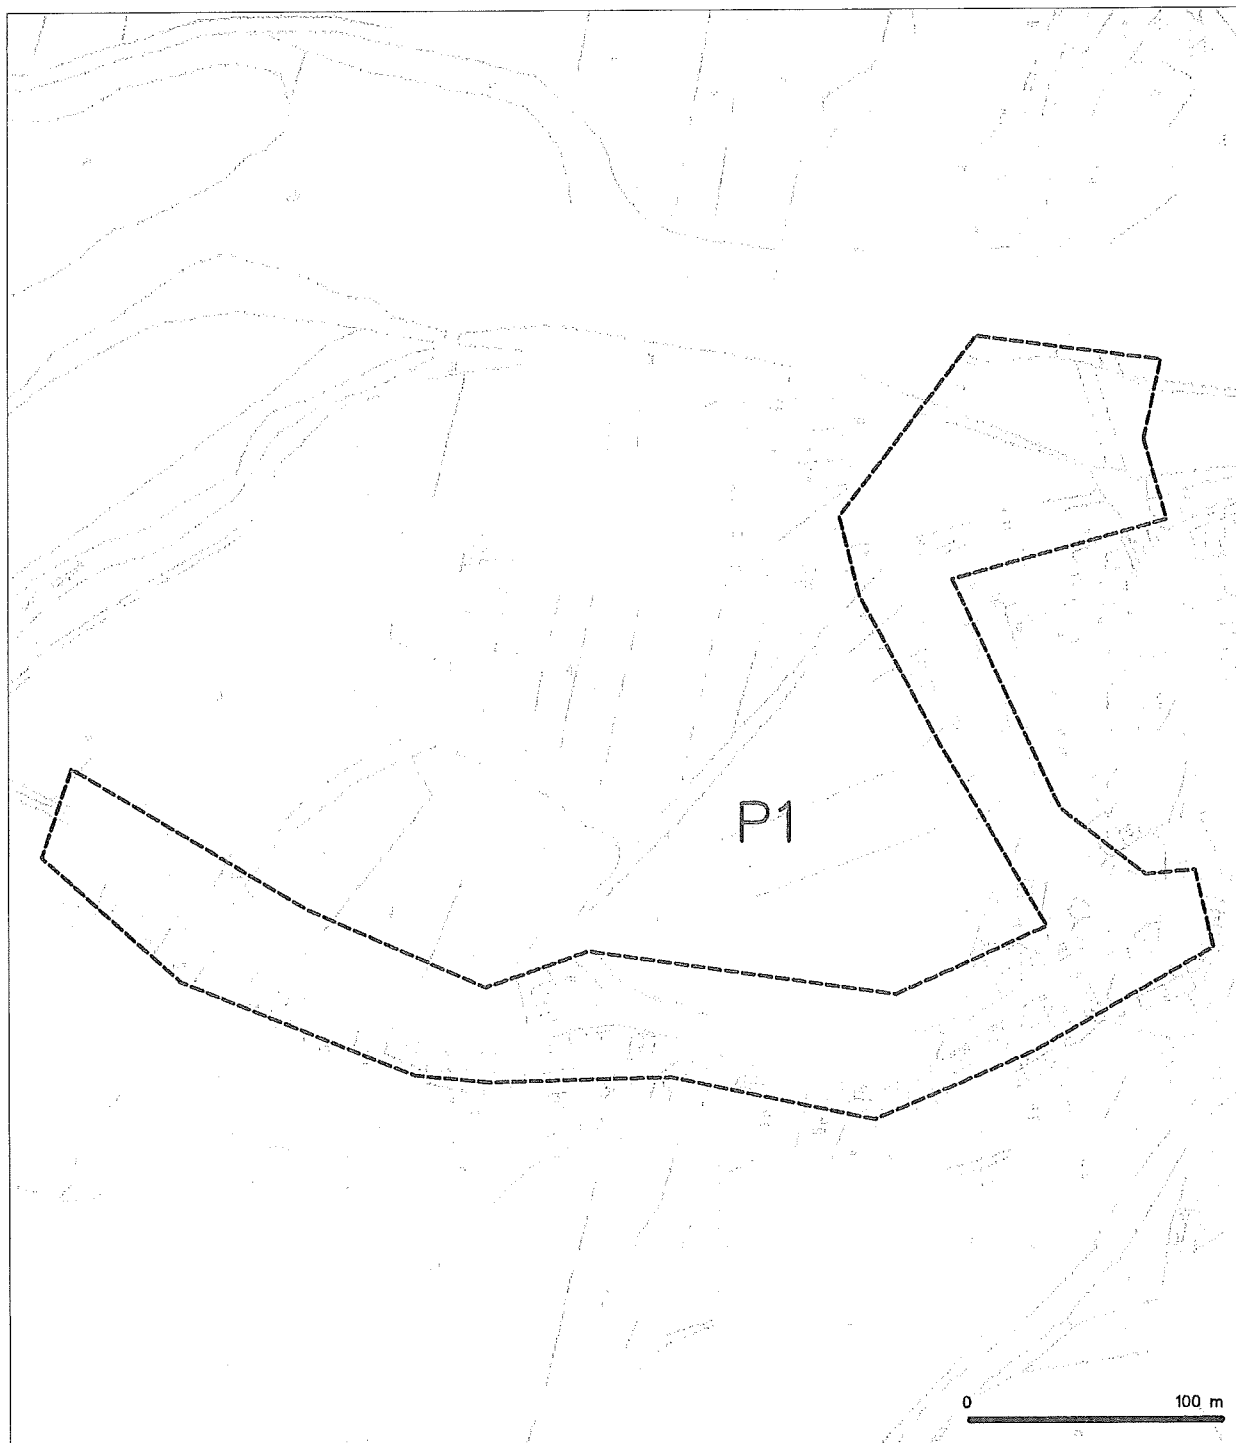

LEGENDA  
 ----- hranice zájmového území k vyjádření

*Kolář*  
 CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Libeň  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ04084063  
 102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

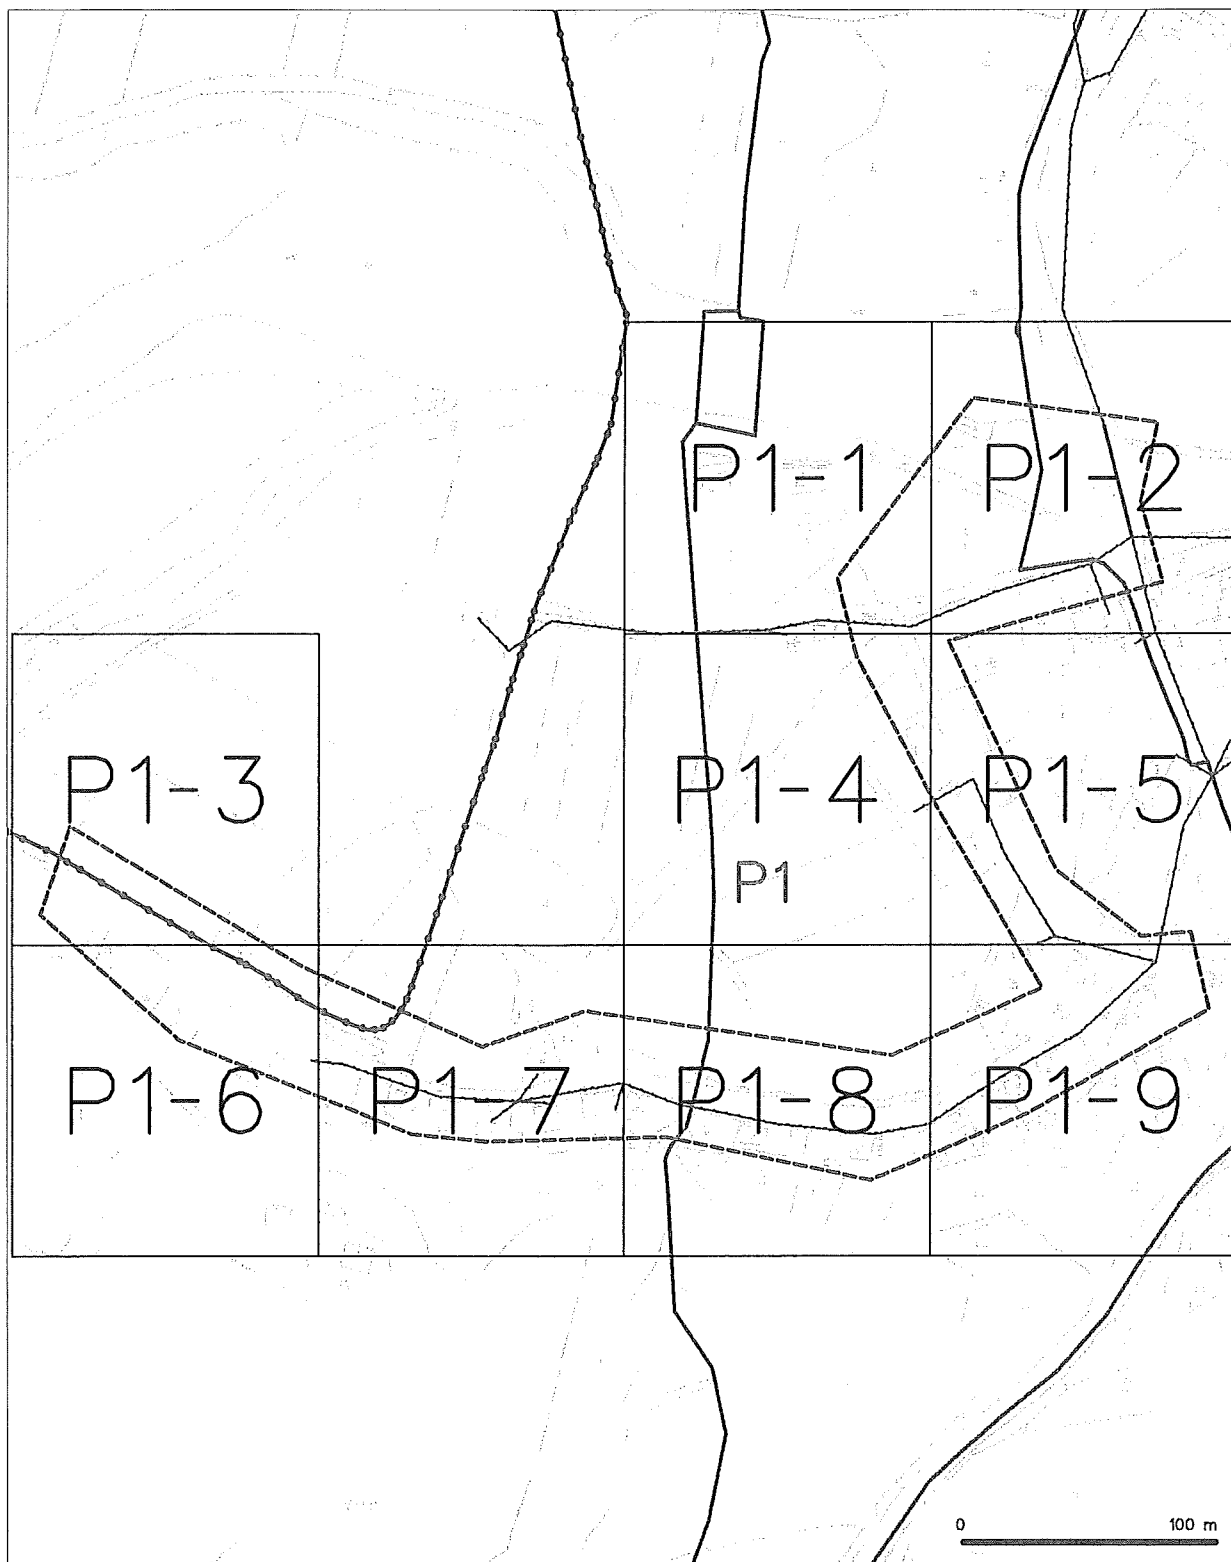

LEGENDA

- |         |                                               |         |                                                 |
|---------|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| —●—●—●— | trasy sloupů území k vyjádření                | —○—○—○— | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| —●—●—●— | trasy sloupů území k vyjádření CETIN          | —○—○—○— | nebo součástí optického a metalického kabelu    |
| —●—●—●— | zaměřený průběh metalického kabelu            | —○—○—○— | radarové síle, včetně pásma radarové síle       |
| —○—○—○— | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | —○—○—○— | radarové síle                                   |
| —○—○—○— | nebo součástí optického a metalického kabelu  | —○—○—○— | napravovací síle                                |
| —○—○—○— | nezaměřený průběh metalického kabelu          | —○—○—○— | podzemní síle sítě                              |
| —○—○—○— | radarové síle                                 | —○—○—○— | síle s IVN                                      |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



### LEGENDA

- travné zájmového území k vyjádření  
NN připojení, území s NN připojením CETH  
zastřežení průběh metakalového kabelu  
zastřežení průběh optického kabelu, HDPE trubky  
nebo součástí optického a metakalového kabelu  
nezastřežení průběh metakalového kabelu  
nadzemní síť ohi

-  nezaměň s přípojí optického kabele, MĚŘÍ branky  
 nebo součástí optického a metalického kabele  
 rodové síle, ochranné pásmo rodové síle  
 podzemní síle  
 nepřevzatelná síle  
 podzemní síle čí  
 síle s MĚ

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



### LEGENDA

- |  |                                                                                               |  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | bravce dvojčarového ústí s vyčerpání                                                          |  | rozamítnutí průběh optického kabelu, NGPE tržky<br>nebo svazek optického a metalického kabelu |
|  | HN připojení, ústí s HN připojovými CETN                                                      |  | rozdávčí síť, odvětví pásové rozdávčí sítě                                                    |
|  | rozamítnutí průběh metalického kabelu                                                         |  | osazení síť                                                                                   |
|  | rozamítnutí průběh optického kabelu, NGPE tržky<br>nebo svazek optického a metalického kabelu |  | neupravená síť                                                                                |
|  | rozamítnutí průběh metalického kabelu                                                         |  | podzemní síť dle                                                                              |
|  | osazení síť dle                                                                               |  | síť s HN                                                                                      |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



- |  |                                              |  |                                              |
|--|----------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|  | kravice rájnového ústí s vyčisti             |  | nezatřené prázdné optické kabely, HREF ústky |
|  | HN připojení, ústí s HN připojení CERN       |  | nano soubor optického a metalického kabelu   |
|  | zavřené prázdné metalického kabelu           |  | radové síť, odvozené pásmo radové síle       |
|  | zavřené prázdné optického kabelu, HREF ústky |  | podzemní síť                                 |
|  | nano soubor optického a metalického kabelu   |  | naprogramované síle                          |
|  | nezatřené prázdné metalického kabelu         |  | podzemní síle dít                            |
|  | podzemní síle cív                            |  | ústky, kabelové                              |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



- |  |                                                                                               |  |                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | hranice účinného šíření k vyhoštění                                                           |  | nemazířný průběh optického kabelu, NGPE trasy<br>nebo součástí optického a metalického kabelu |
|  | NV připojení, šíření s NV připojením ČEM                                                      |  | rozdělné síle, ochranné plátno rodné síle                                                     |
|  | rozšíření průběh metalického kabelu                                                           |  | ochranné síle                                                                                 |
|  | rozšíření průběh optického kabelu, NGPE trasy<br>nebo součástí optického a metalického kabelu |  | napravování síle                                                                              |
|  | rozšíření síle oin                                                                            |  | přechodné síle dín                                                                            |
|  |                                                                                               |  | síle s NV                                                                                     |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- |   |                                                  |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|
| — | hranice státního území - vyjádření               | — | neusměrněný průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NI přepážka, území z NI přepážkou CETIN          | — | nábo soustředěný optického a metalického kabelu  |
| — | soustředěný průběh metalického kabelu            | — | redové síť, ochranné pásmo redové síť            |
| — | soustředěný průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | redované síť                                     |
| — | nábo soustředěný optického a metalického kabelu  | — | neprerušovaná síť                                |
| — | neusměrněný průběh metalického kabelu            | — | podzemní síť - obř                               |
| — | redované síť - obř                               | — | obř - obř                                        |



SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-8



LEGENDA

- |         |                                               |         |                                                   |
|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| -----   | hranice zájmového území k vyjádření           | ---○--- | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky   |
| .....   | HN přísluška, území s HN přísluškou CETIN     | ---□--- | nebo stavební optického a metalického kabelu      |
| ---○--- | zaměřený průběh metalického kabelu            | ---○--- | rozdělovací síť, odbočovací pásmo rozdělovací síť |
| ---○--- | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | ---○--- | podzemní síť                                      |
| ---○--- | nebo stavební optického a metalického kabelu  | ---○--- | napravovací síť                                   |
| ---○--- | nezaměřený průběh metalického kabelu          | ---○--- | podzemní síť s HN                                 |
| ---○--- | podzemní síť s HN                             | ---○--- | okultátor, kabelovod                              |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice výměrného území a vyjádření
- NN přírůbek, území s NN přírůbkem CETIN
- rozdělení přílohy metadátového kódu
- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu
- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu
- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu

- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu
- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu
- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu
- rozdělení přílohy optického kódu, NEPE brázky
- rozdělení přílohy optického a metadátového kódu
- rozdělení přílohy metadátového kódu

INGVAMA s.r.o.

NAŠE ZNAČKA  
0101999941VYŘÍZENO DNE  
02.09.2023

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

**Kanalizace Nebřeziny**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101999941 ze dne 02.09.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

**Toto sdělení je platné do 02.03.2024** a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

|               | sít' NN | sít' VN | sít' VVN |
|---------------|---------|---------|----------|
| Podzemní sít' | střet   |         |          |
| Nadzemní sít' | střet   | střet   |          |

|         |       |
|---------|-------|
| Stanice | střet |
|---------|-------|

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

|               | sít' pro elektronickou komunikaci |
|---------------|-----------------------------------|
| Podzemní sít' |                                   |
| Nadzemní sít' |                                   |

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

|                        | zařízení technické infrastruktury |
|------------------------|-----------------------------------|
| Nadzemní nebo podzemní |                                   |

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

#### **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ**

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

**V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítí pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC**

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:**

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:**

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

## **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY**

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

| LEGENDA |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | Podzemní vedení NN do 1 kV                                       |
|         | Nadzemní vedení NN do 1 kV                                       |
|         | Podzemní vedení VN do 35 kV                                      |
|         | Nadzemní vedení VN do 35 kV                                      |
|         | Podzemní vedení VVN 110 kV                                       |
|         | Nadzemní vedení VVN 110 kV                                       |
|         | NN přívod odběratele                                             |
|         | Zařízení technické infrastruktury                                |
|         | Cizí energetické vedení                                          |
|         | Zájmové území                                                    |
|         | Hranice katastrálního území                                      |
|         | Stanicí do 52 kV - stožárová                                     |
|         | Stanicí do 52 kV - zděná                                         |
|         | Transformovna (nad 52 kV)                                        |
|         | Probíhající investice ČEZ Distribuce                             |
|         | Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě                              |
|         | Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci                        |
|         | Podzemní síť pro elektronickou komunikaci                        |
|         | HDPE trubka                                                      |
|         | Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi |
|         | Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV                            |
|         | Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV                            |
|         | Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV                           |
|         | Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV                           |
|         | Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV                            |
|         | Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV                            |

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 1

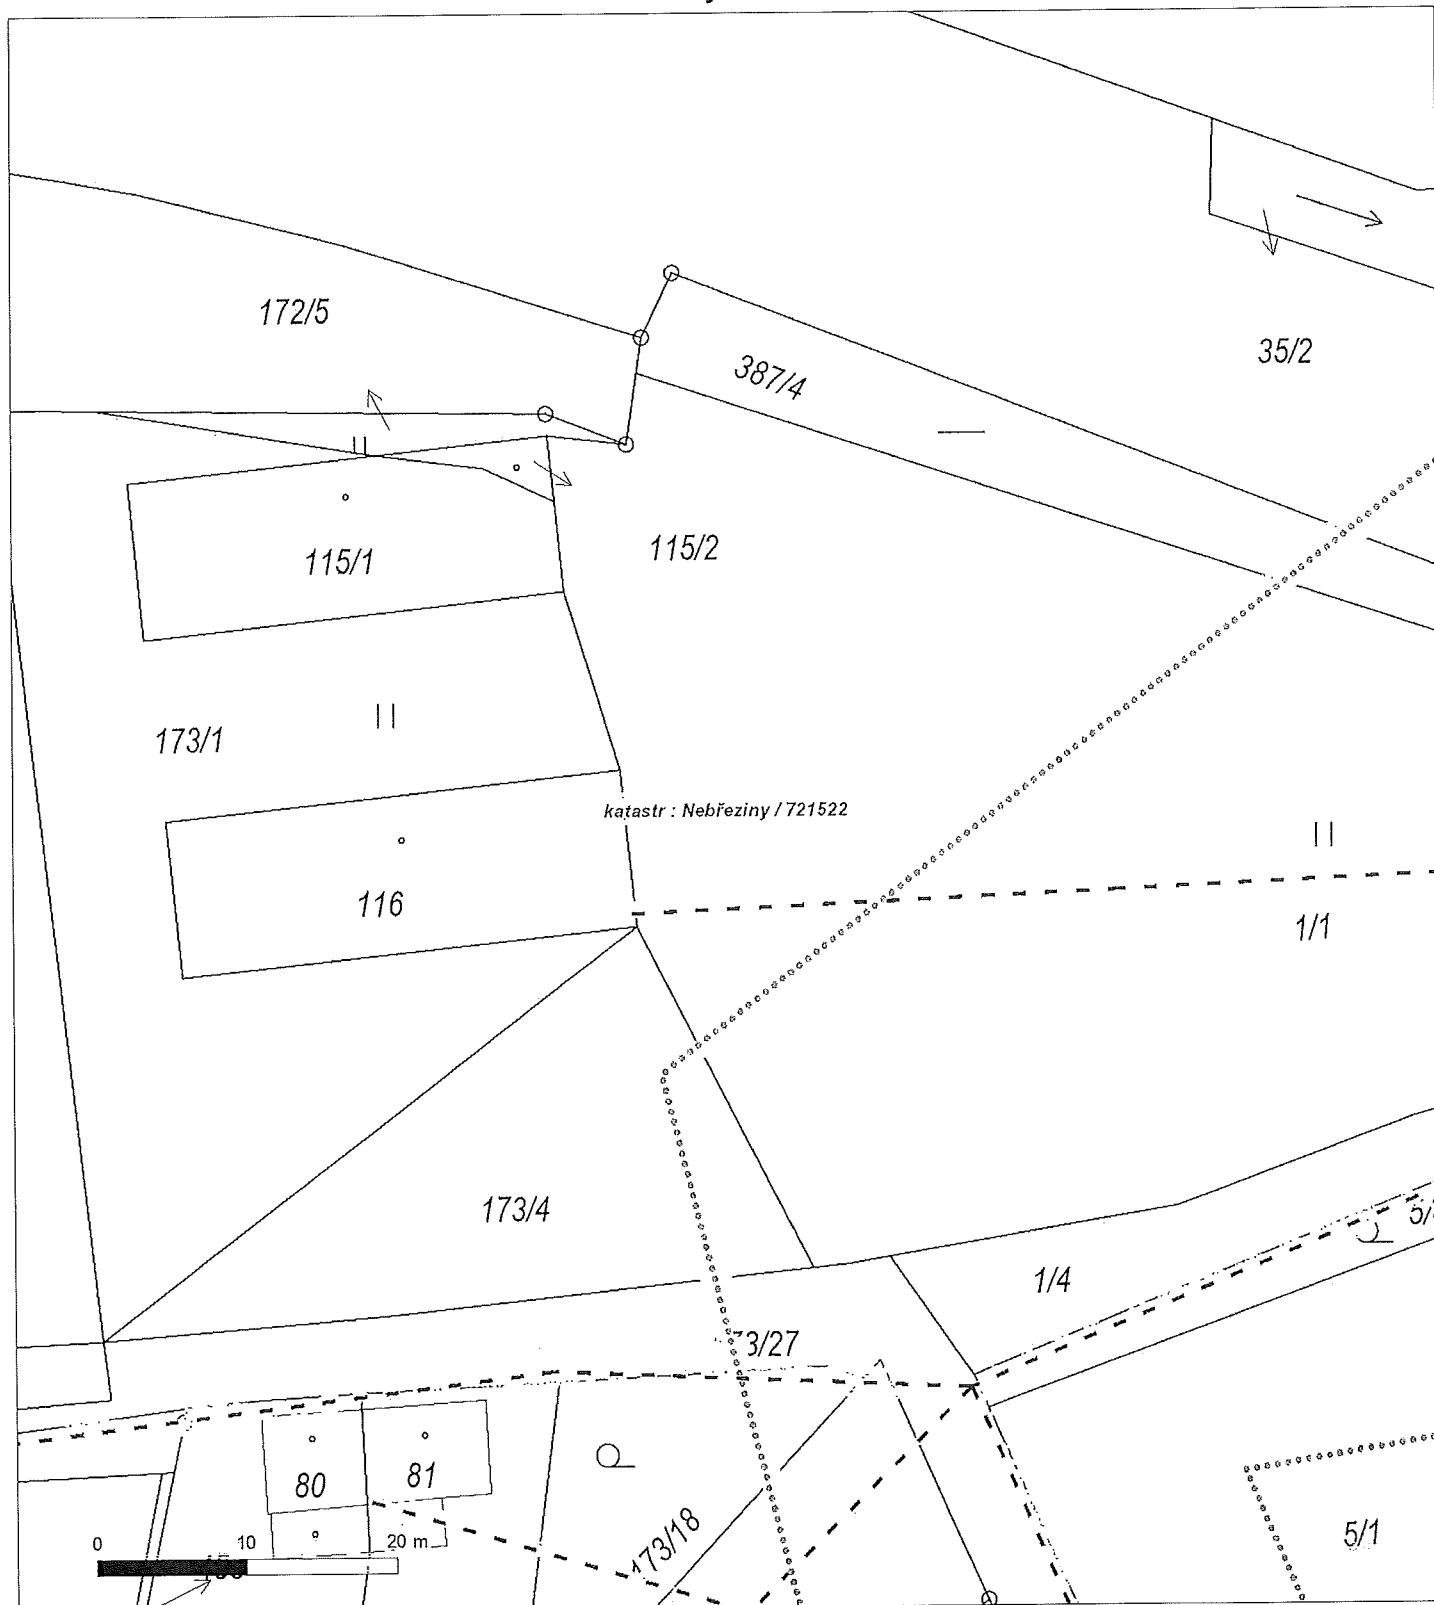

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 2




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 3

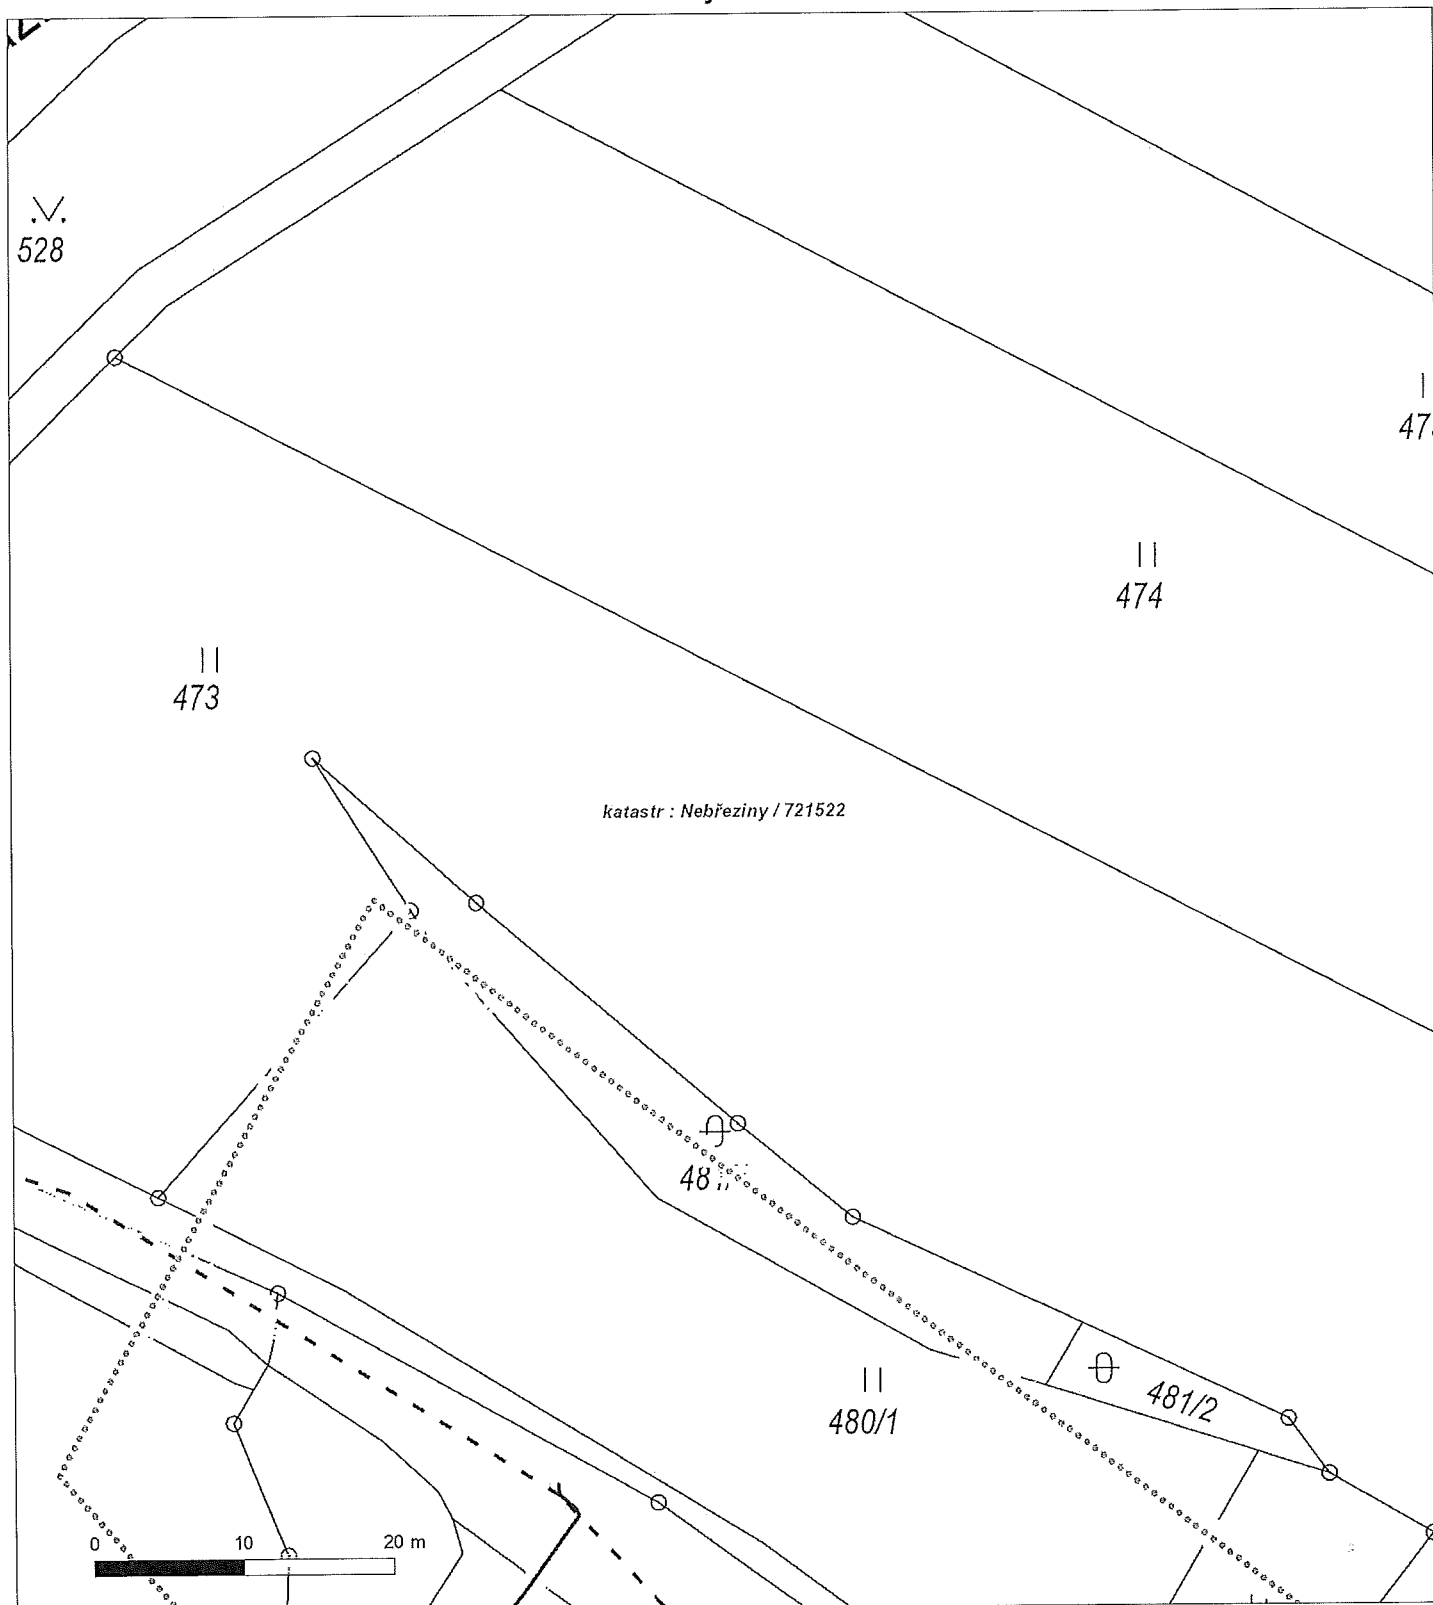


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 4

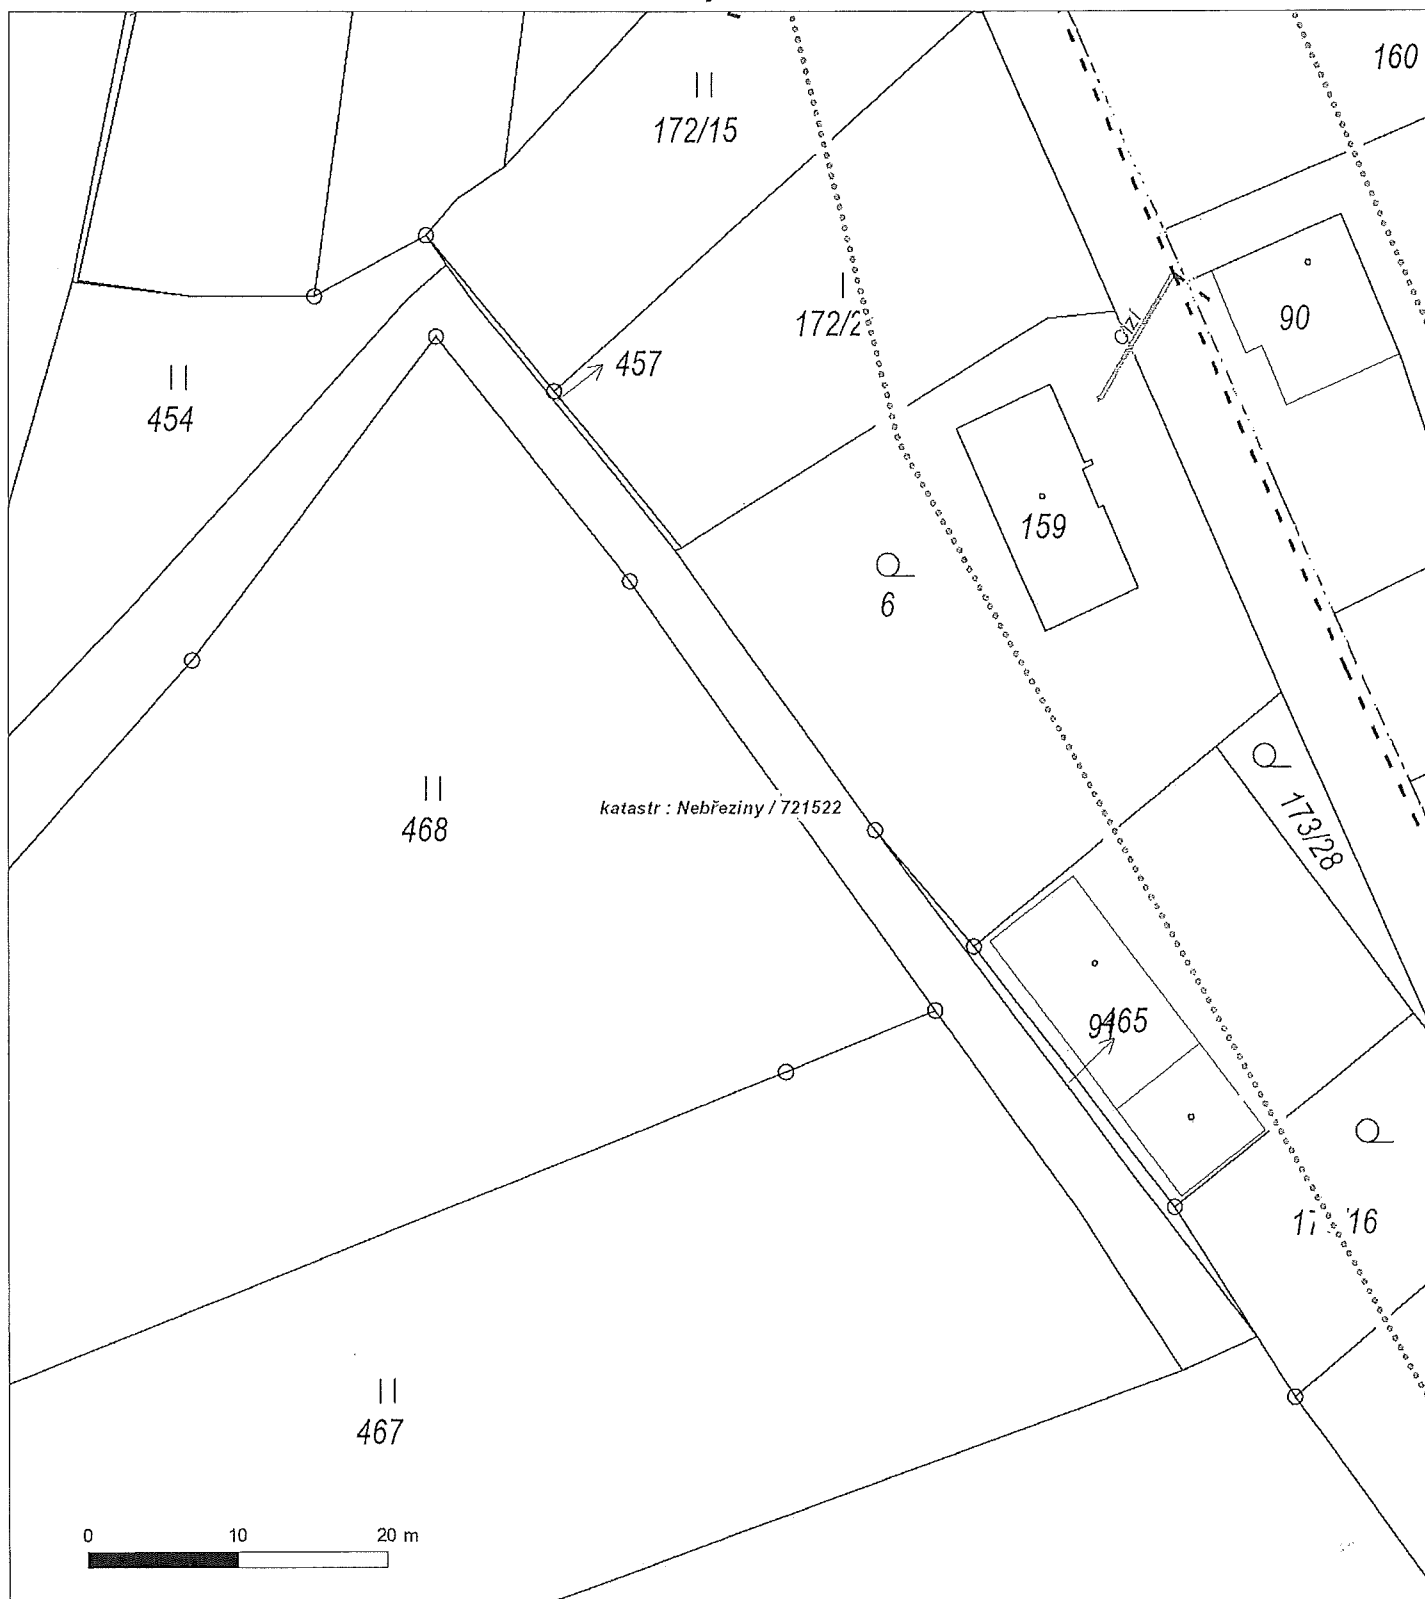


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 5

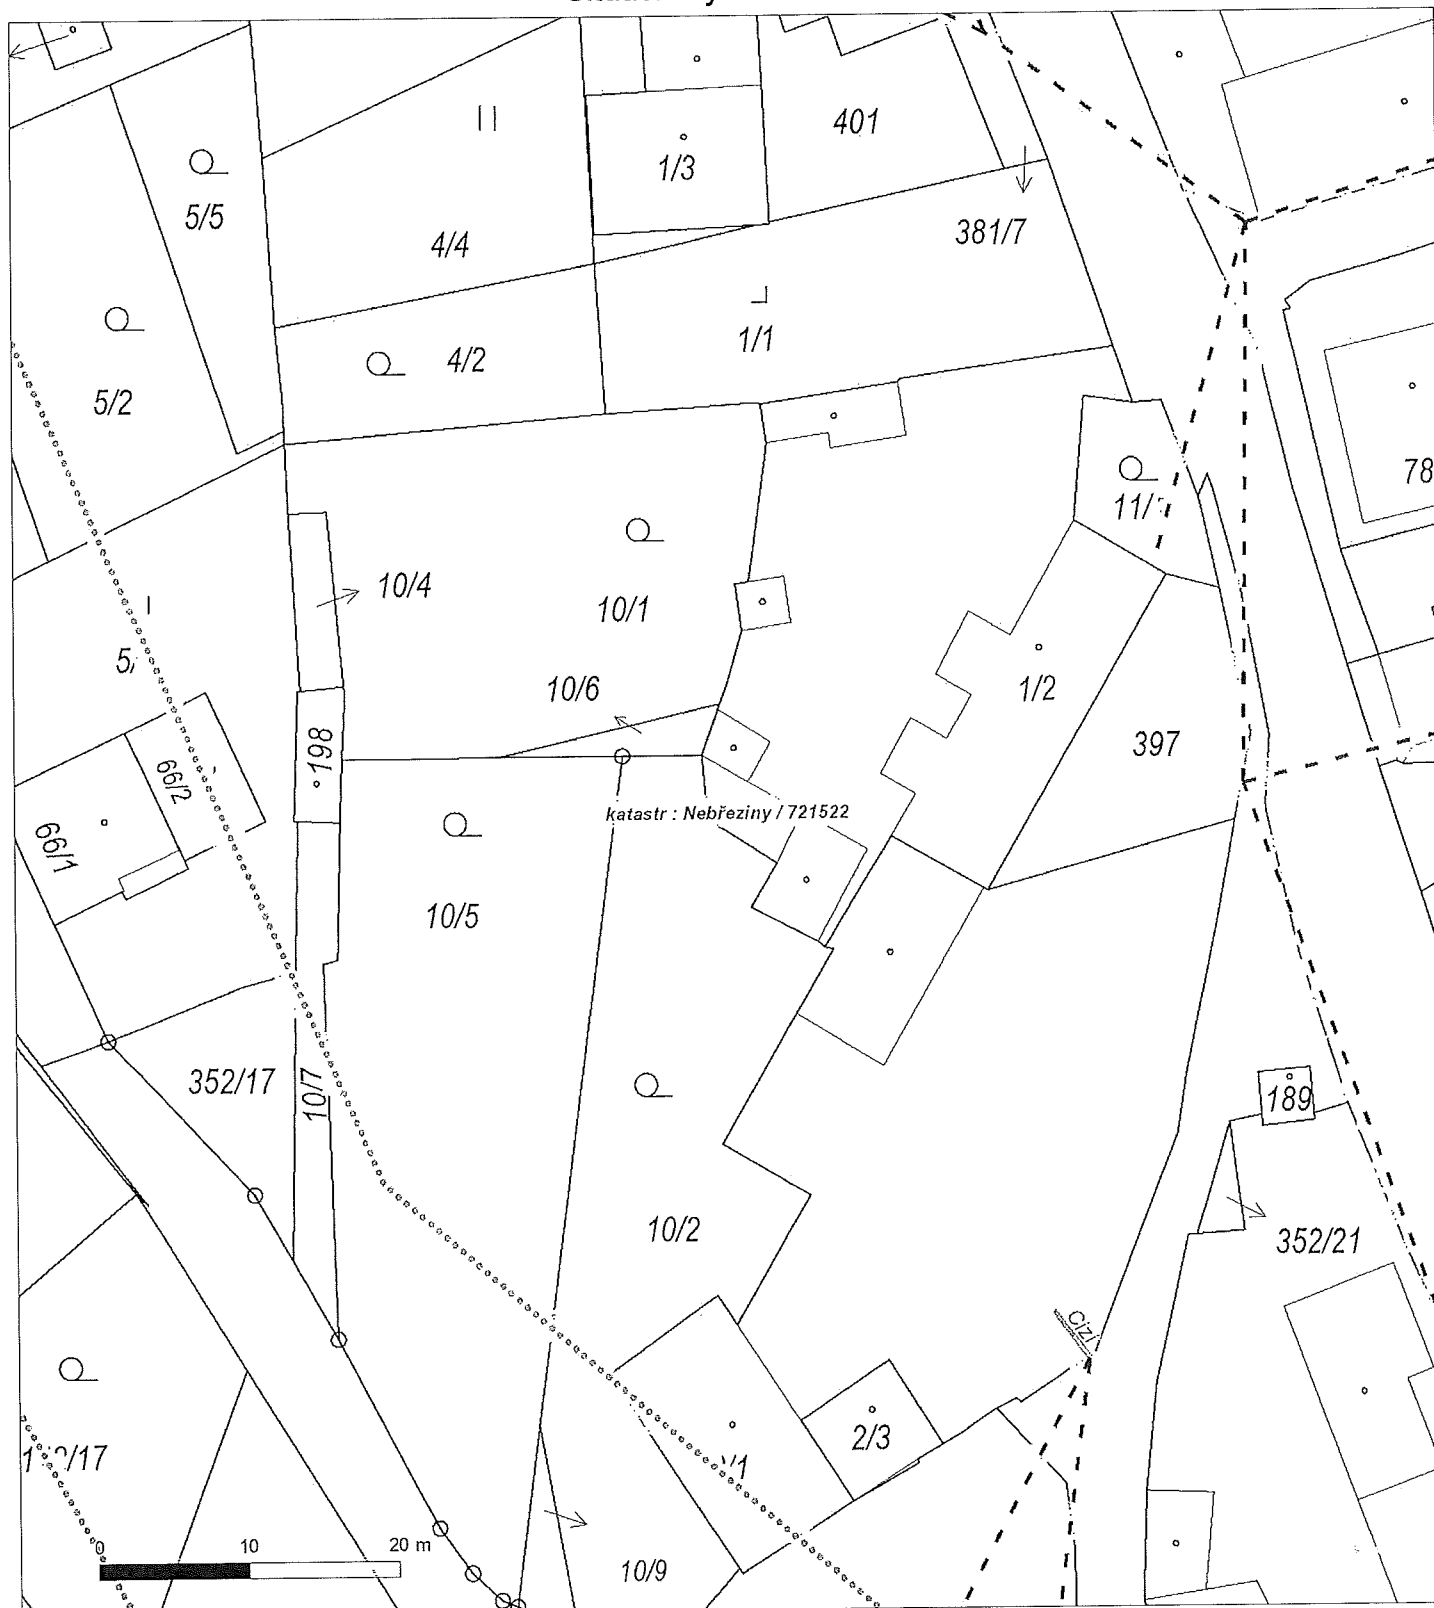


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 6

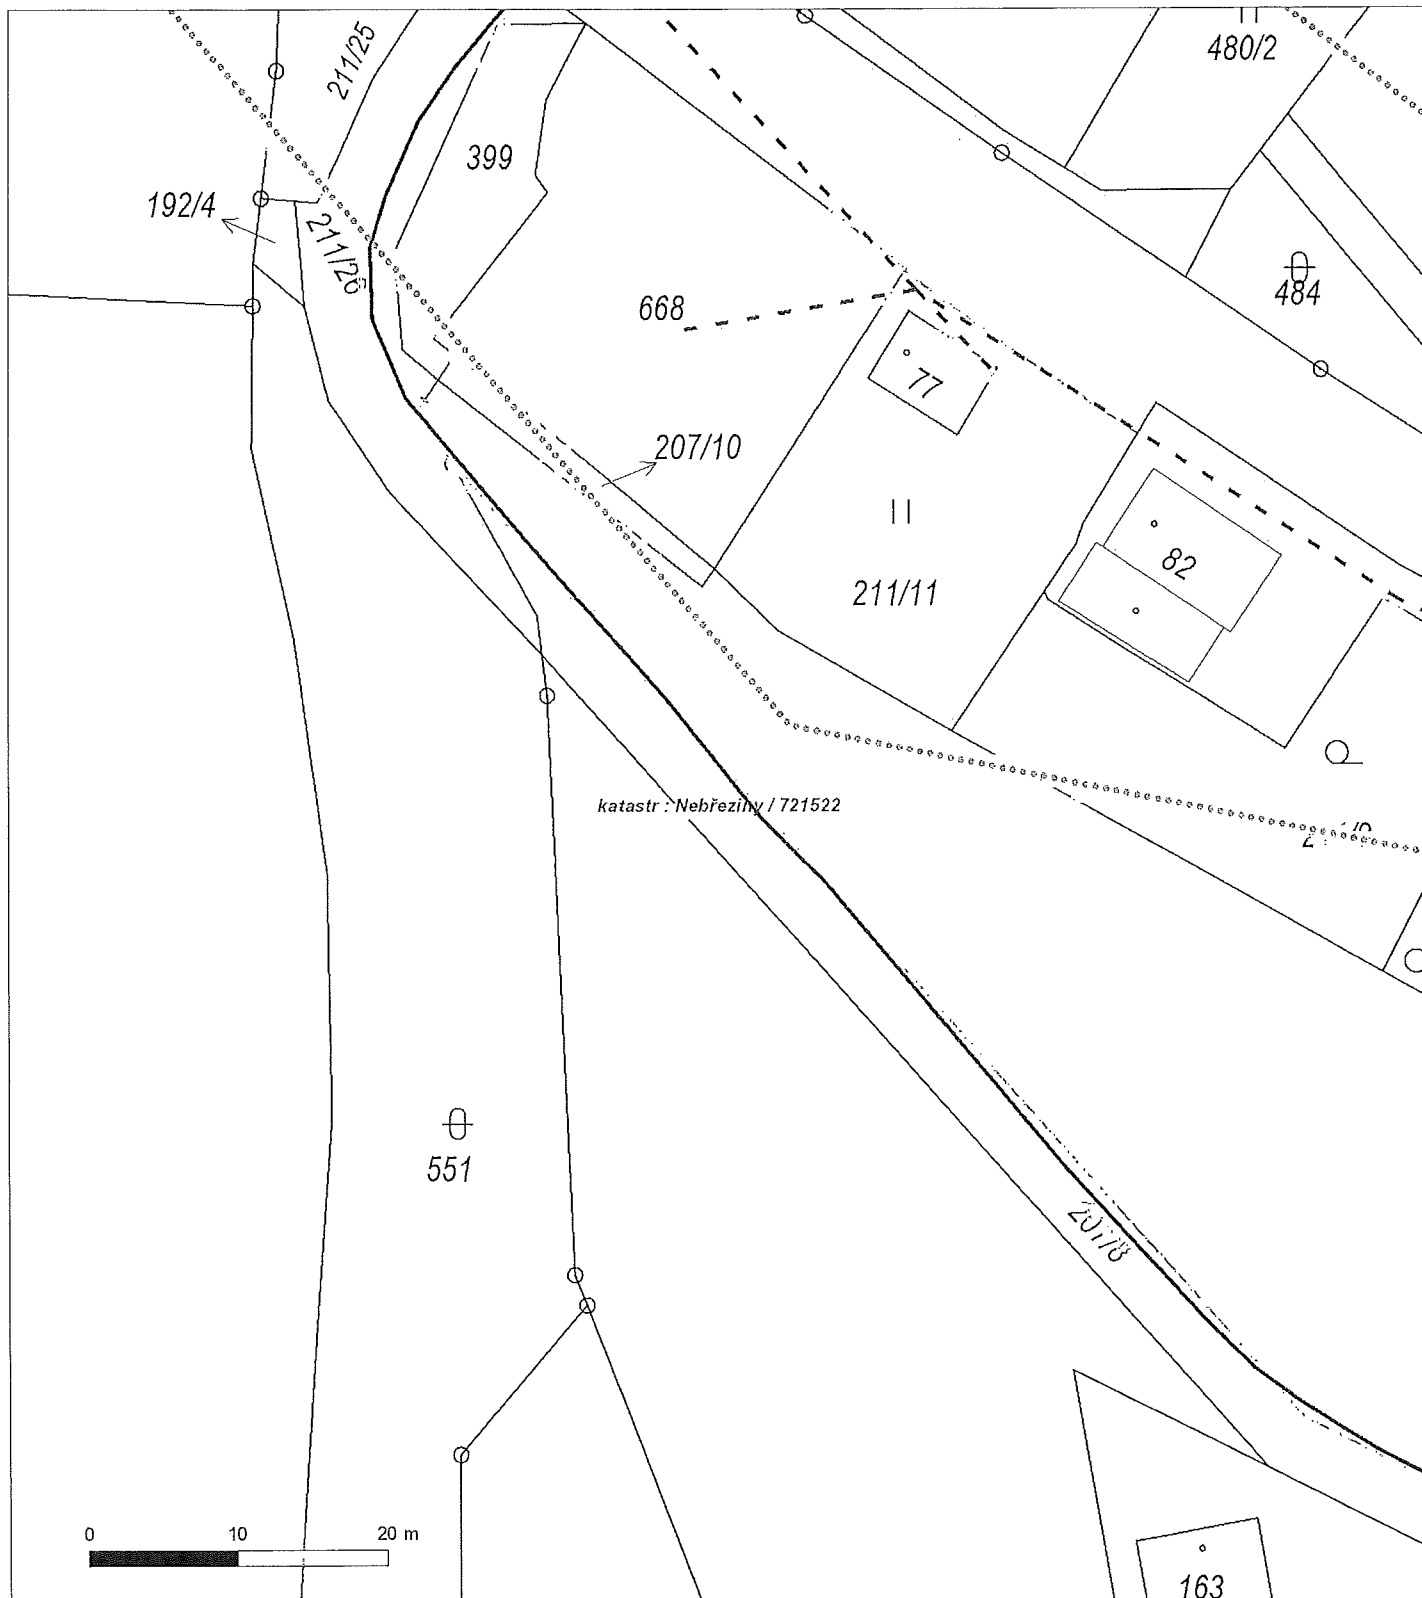


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 7

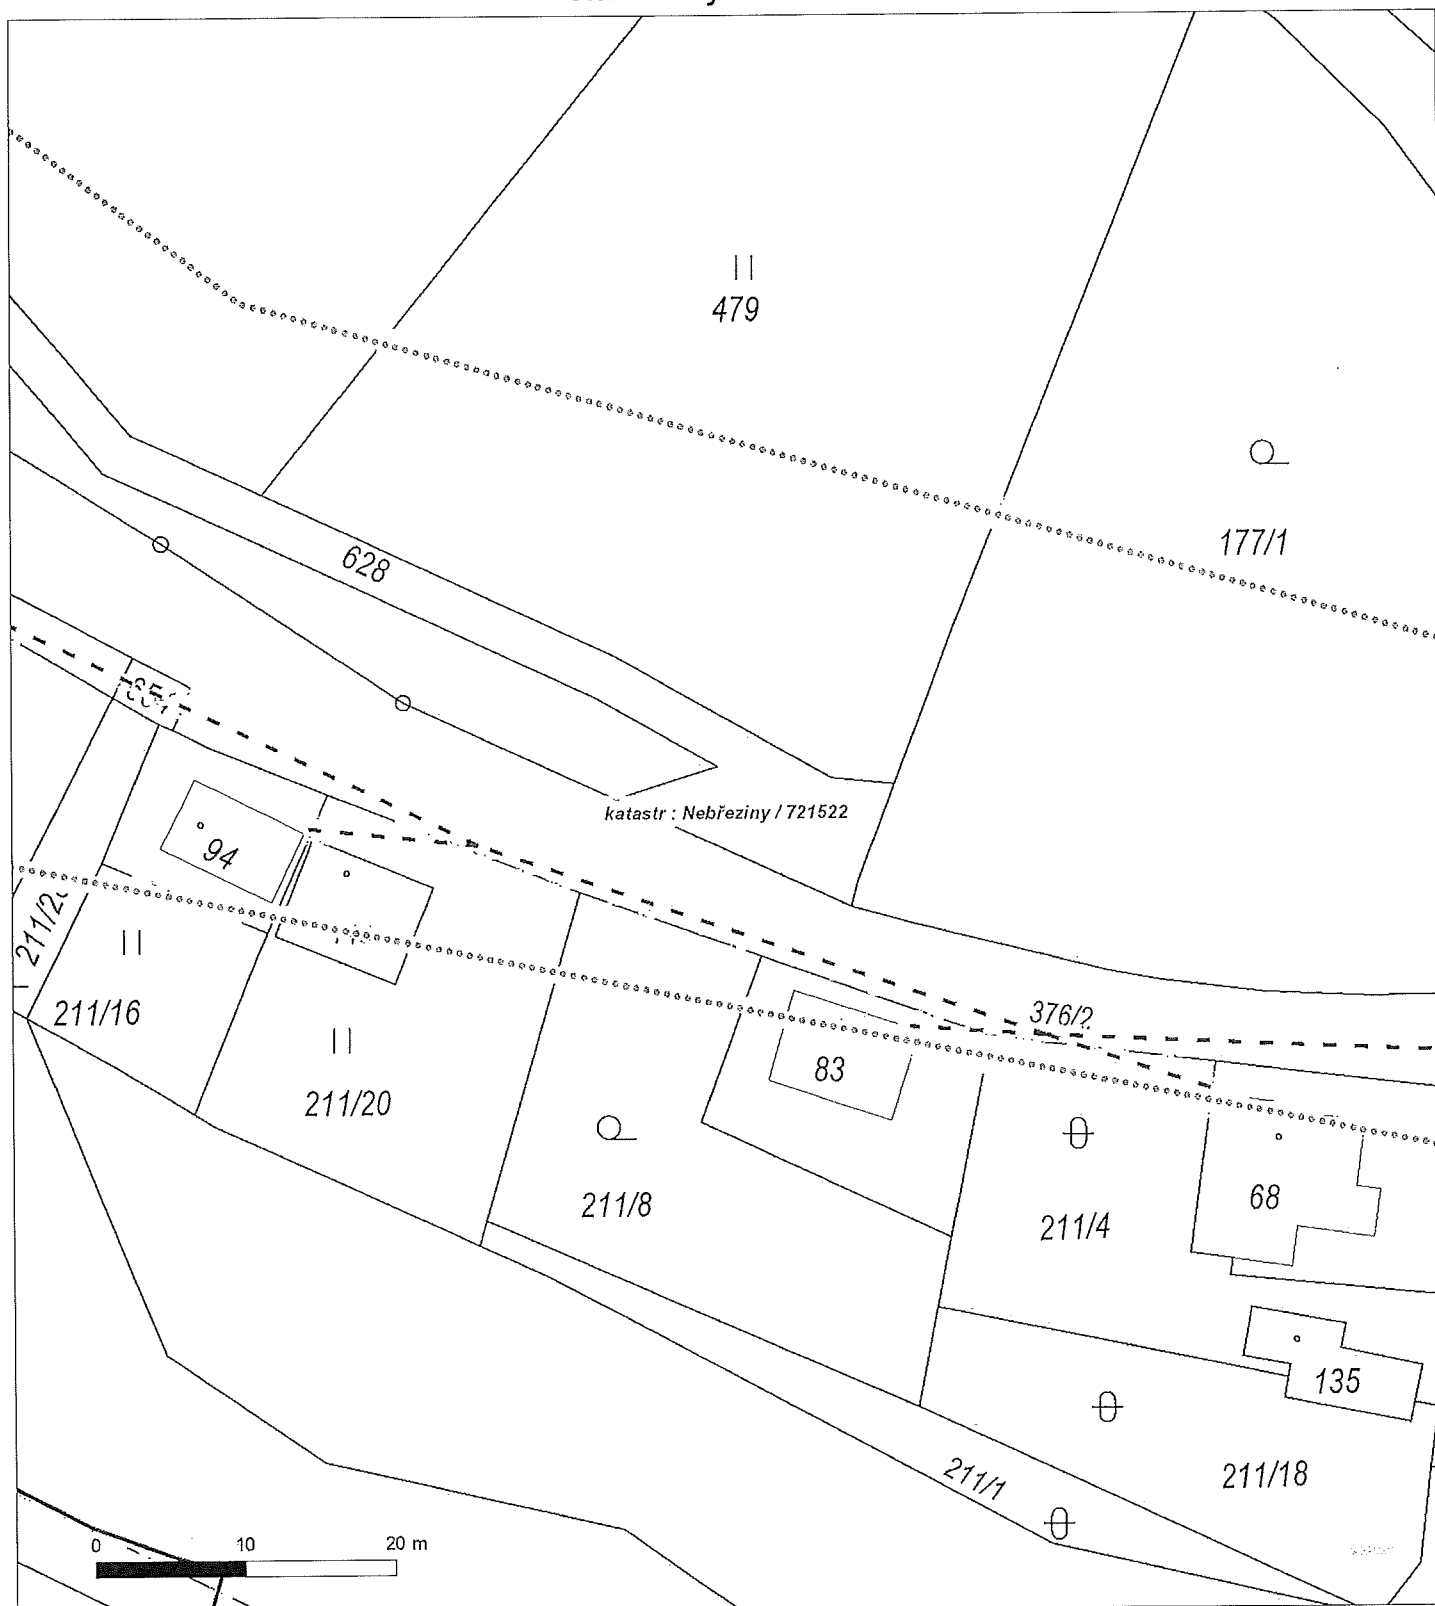

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 8




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 9

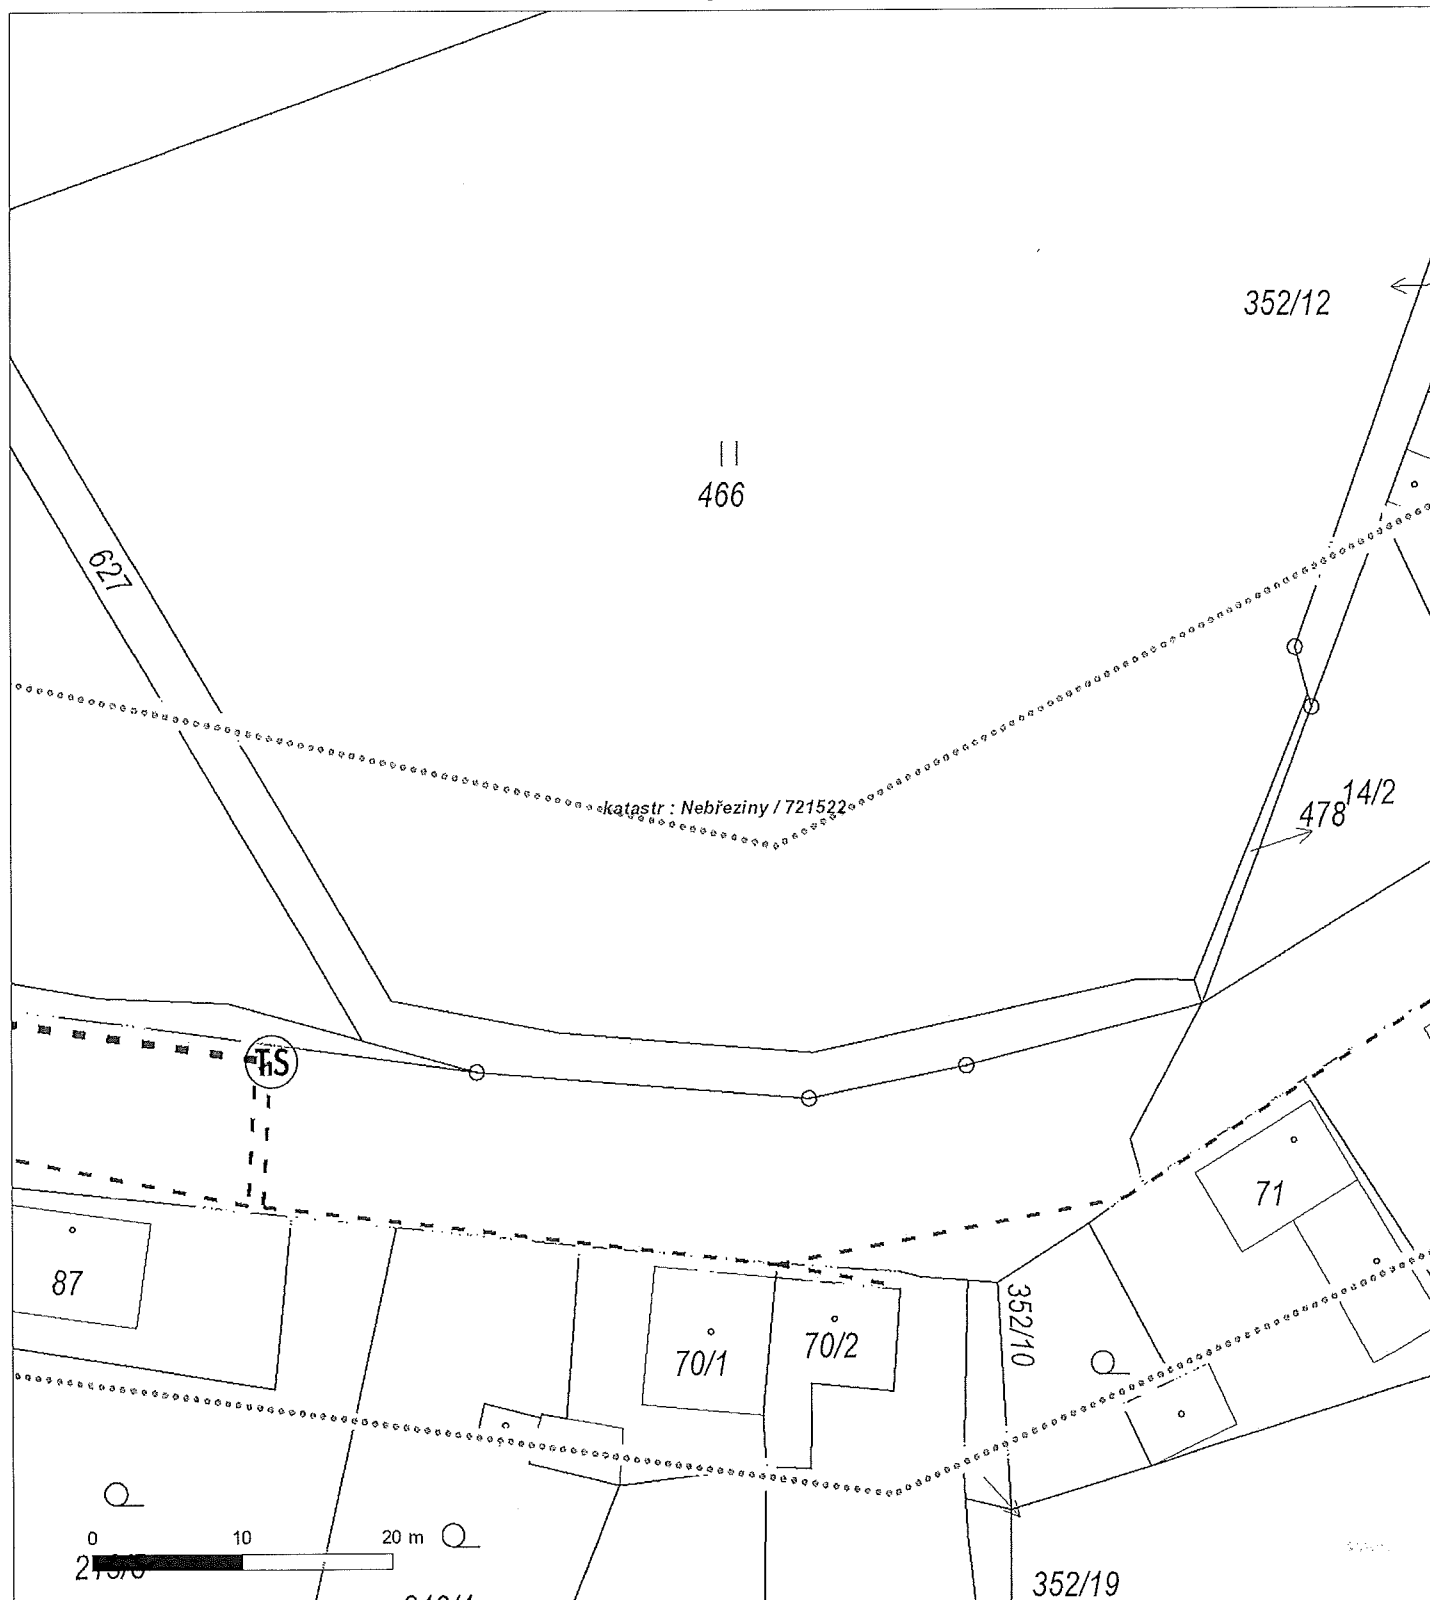


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.


Platí pouze se sdělením číslo 0101999941.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

## Situační výkres - list 10

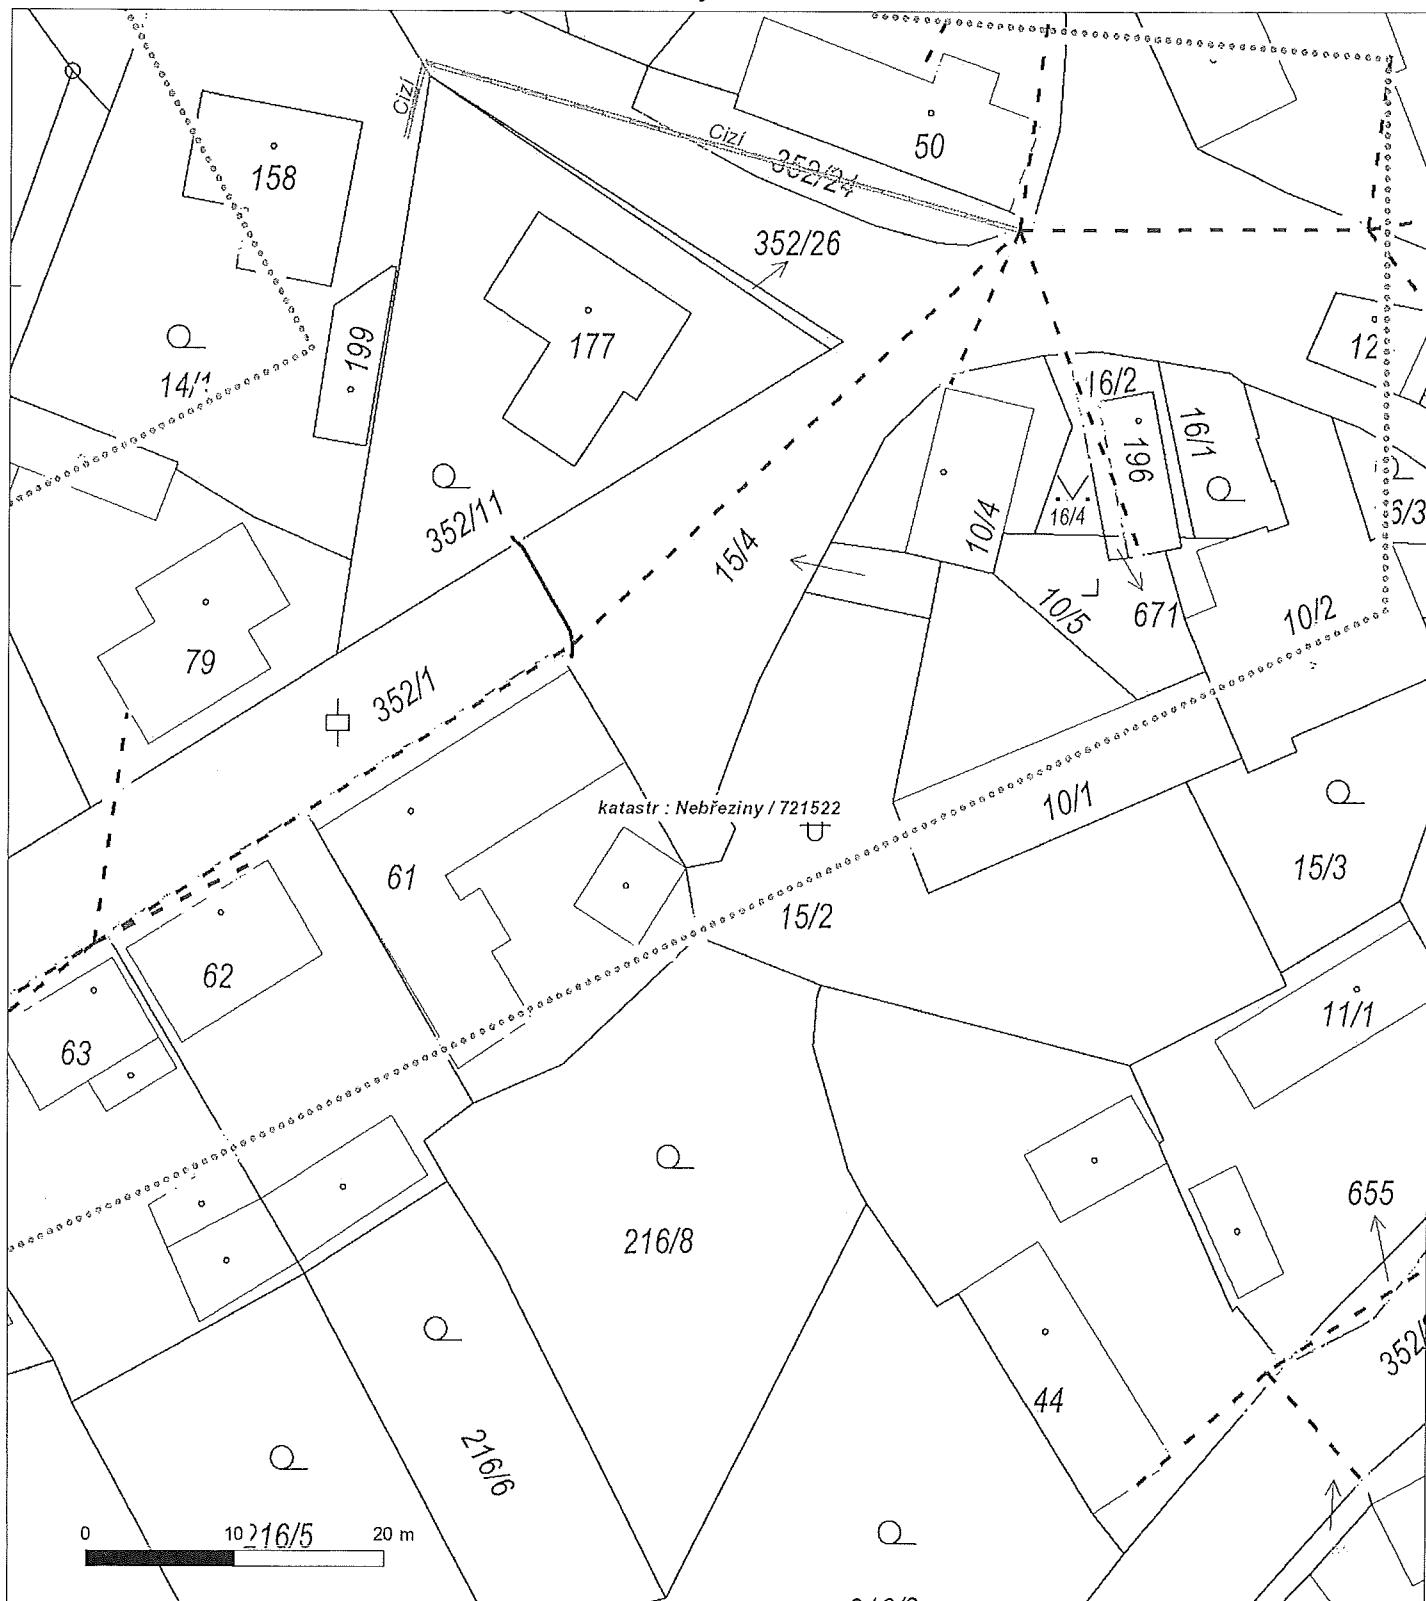

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



---

ŽADATEL  
INGVAMA s.r.o.

---

NAŠE ZNAČKA  
0201618178

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
02.09.2023

---

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Název akce: Kanalizace Nebřeziny

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201618178 ze dne 02.09.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.**

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.09.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.


Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

..

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201618178.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení   | — ■ Radioreléový spoj vzduch   |
| — Podzemní optické vedení       | ..... Zájmové území            |
| ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení     |                                |



---

ŽADATEL  
INGVAMA s.r.o.

---

NAŠE ZNAČKA  
0700745758

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
02.09.2023

---

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Název akce: Kanalizace Nebřeziny

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700745758 ze dne 02.09.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.**

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 02.09.2024.


Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

**ČEZ ICT Services, a. s.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 53  
IČ: 26470411

**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700745758.


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení   | — ■ Radioreléový spoj vzduch   |
| — Podzemní optické vedení       | ..... Zájmové území            |
| ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení     |                                |



---

ŽADATEL  
INGVAMA s.r.o.

---

NAŠE ZNAČKA  
1100022200

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE  
02.09.2023

---

**Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.**

Název akce: Kanalizace Nebřeziny

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100022200 ze dne 02.09.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:  
**nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.**

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 02.09.2024.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**Telco Infrastructure, s.r.o.**

Praha, Praha 4  
Duhová 1531/3  
PSČ 140 00  
IČ: 08425817


**Přílohy**

Situační výkres zájmového území



Telco Infrastructure

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817  
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836



Platí pouze se sdělením číslo 1100022200.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

### Situační výkres zájmového území



#### LEGENDA

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení   | — ■ Radioreléový spoj vzduch    |
| — Podzemní optické vedení       | ..... Zájmové území             |
| ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | === Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení     |                                 |



naše značka

5002886026

vyřizuje

Jaroslav Kápička

datum

02.09.2023

INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.

Bližanovy č.p. 85

34034 Plánice

Věc:

**Kanalizace Nebřeziny**

K.ú. - p.č.: Nebřeziny

Stavebník: Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C. 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002886026 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Plasy, Plzeňská 285, 33101 Plasy. K.ú.: Nebřeziny.

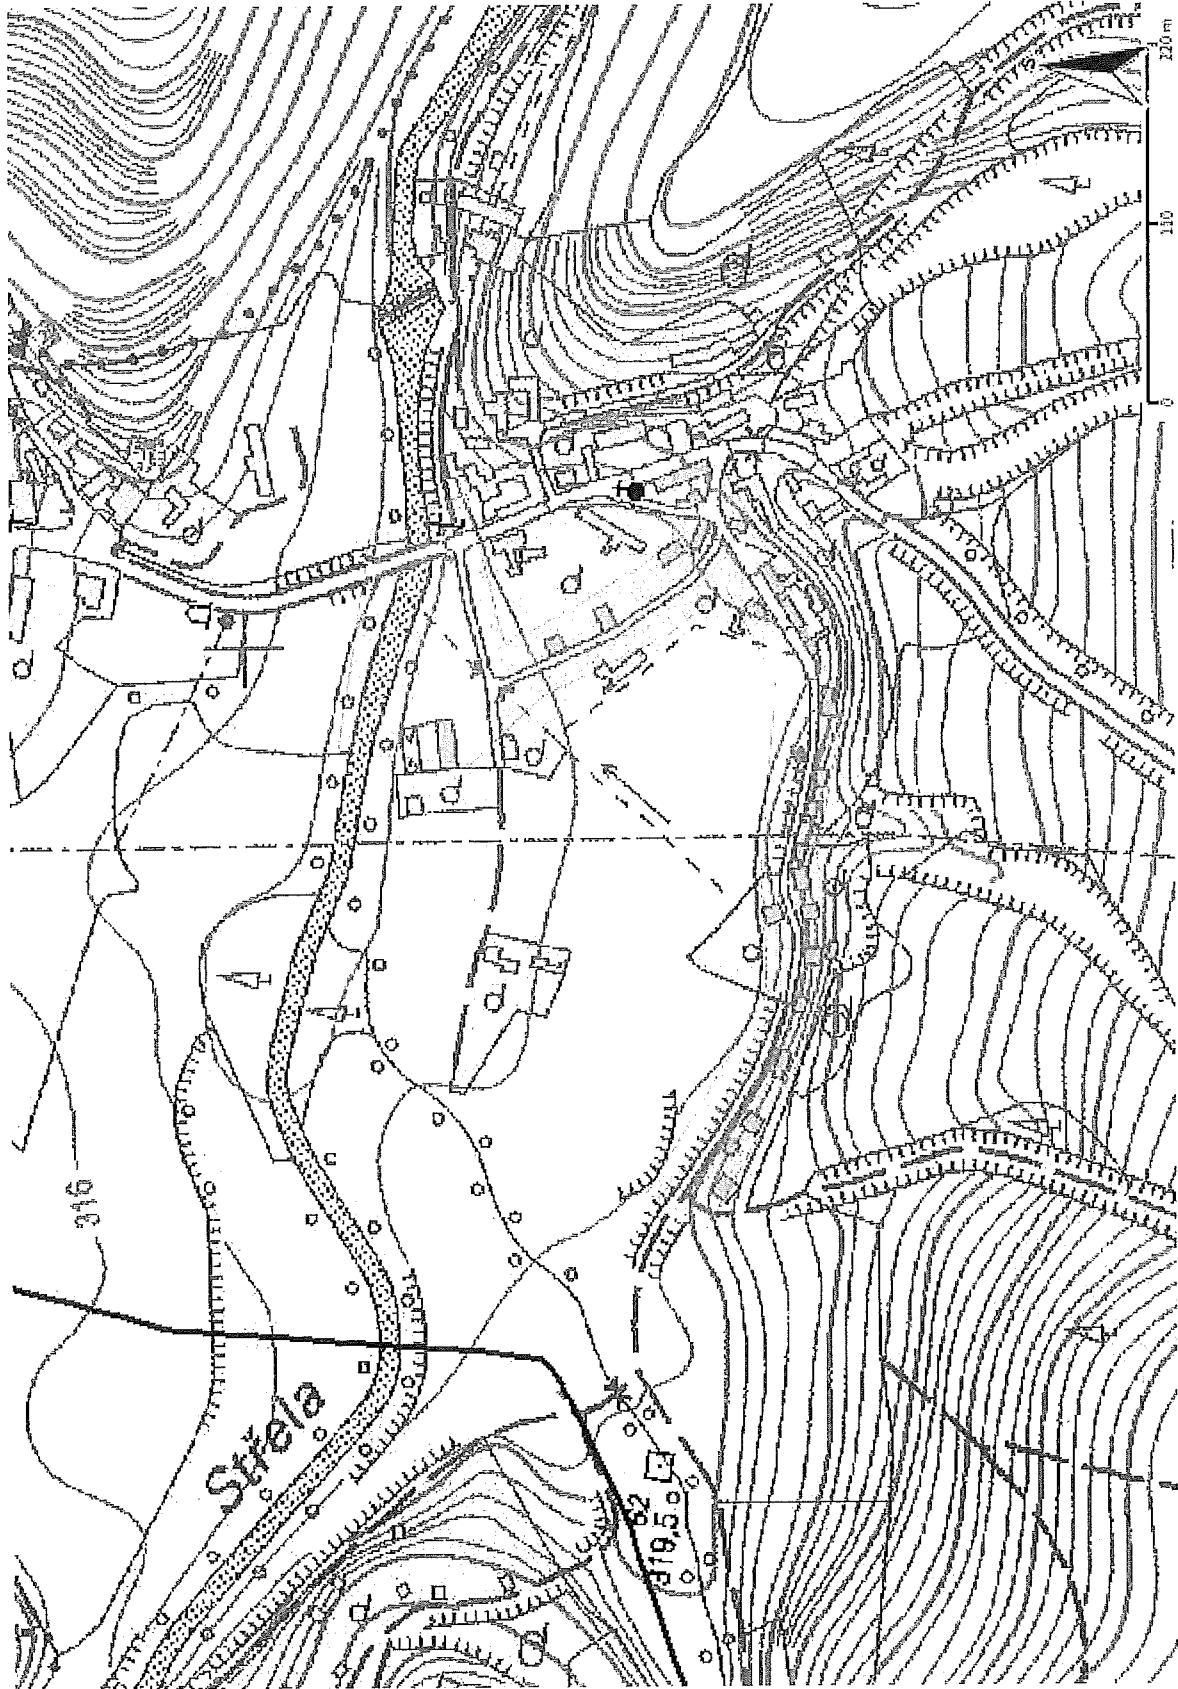

Legenda:

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| linie<br>plynovodu                                              |  |
| NTL                                                             |  |
| STL                                                             |  |
| VTL                                                             |  |
| VVTL                                                            |  |
| nefunkční<br>plánovaná<br>stavba před<br>realizací              |  |
| ve výstavbě,<br>neuvedeno do<br>provozu                         |  |
| regulační stanice                                               |  |
| ochranné<br>zařízení                                            |  |
| kabel                                                           |  |
| elektropřípojka                                                 |  |
| kabel protikorozi<br>ochrany                                    |  |
| anodové<br>uzemnění                                             |  |
| stanice katodové<br>ochrany                                     |  |
| pásmo vlivu<br>anodového<br>uzemnění SKAO                       |  |
| neplynovodní<br>zařízení/<br>technologie (linie/<br>bod/plocha) |  |



# MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE

Markova tř. 2, Kralovice PSČ 331 41

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

pracoviště Mančtínská ul. 493, Kralovice PSČ 331 41

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

4.10. 2010

Čj.:

OŽP-22707/10-656/2010-Stur

Číslo spisu:

656/2010

VYŘIZUJE:

J. Štuncová

TEL.:

373 300 256

FAX:

373 300 212

E-MAIL:

sturcova.jarmila@kralovice.cz

DATUM:

8.12. 2010

**Město Plasy  
Plzeňská 285  
331 01 Plasy**

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kralovice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů žadatelů

**Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy, IČ: 00258245**

### I.

#### vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů k vypouštění odpadních vod do vod povrchových čtyřmi volnými kanalizačními výústmi (dále jen VKV) za účelem likvidace odpadních vod z obce Plasy - Nebřeziny do vodního toku Střela, č.h.p. 1-11-02-073 a Nebřezinský potok 1-11-02-074, HGR 6230, v kraji Plzeňském, k.ú. Nebřeziny.

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných, přiváděných vod

čištěné, splaškové, dešťové

Druh recipientu

vodní tok

Související vodní díla

stoková síť

#### Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

Časové omezení platnosti povolení: do 31.12. 2020

Kontrolní profil se stanovuje: na odtoku z volné výusti VKV 1 - VKV 4.

#### Údaje o povoleném množství a znečištění vypouštěných vod:

| Stoka | Množství vypouštěných odpadních vod |          |                       |                     |
|-------|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------|
|       | průměr l/s                          | max. l/s | m <sup>3</sup> /měsíc | m <sup>3</sup> /rok |
| VKV 1 | 0,048                               | 0,072    | 189,4                 | 2273,2              |
| VKV 2 | 0,073                               | 0,109    | 287,43                | 3449,25             |
| VKV 3 | 0,013                               | 0,019    | 51,74                 | 620,86              |
| VKV 4 | 0,048                               | 0,072    | 189,4                 | 2273,2              |

| Stoka | BSK <sub>5</sub><br>„p“<br>mg/l | BSK <sub>5</sub><br>„m“<br>mg/l | balance<br>kg/rok | NL<br>„p“<br>mg/l | NL<br>„m“<br>mg/l | balance<br>kg/rok | CHSK <sub>cr</sub><br>„p“<br>mg/l | CHSK <sub>cr</sub><br>„m“<br>mg/l | balance<br>kg/rok |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| VKV 1 | 40                              | 80                              | 90,93             | 50                | 80                | 113,66            | 150                               | 220                               | 340,98            |
| VKV 2 | 40                              | 80                              | 137,97            | 50                | 80                | 172,46            | 150                               | 220                               | 517,38            |
| VKV 3 | 40                              | 80                              | 24,83             | 50                | 80                | 31,04             | 150                               | 220                               | 93,13             |
| VKV 4 | 40                              | 80                              | 90,93             | 50                | 80                | 113,66            | 150                               | 220                               | 340,98            |

K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:

1. Pro kontrolu vypouštěných odpadních vod se stanovuje v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., ve znění 229/2007 Sb., **vzorek typ A** – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.
2. Jakost vypouštěných odpadních vod bude sledována na odtoku z VKV 1 - 4 s četností **2 x za rok** s přibližným rozvržením 2 x za pololetí v **ukazatelích BSK<sub>5</sub>, NL<sub>105</sub> a CHSK<sub>Cr</sub>**.
3. Měření jakosti vypouštění odpadních vod bude zajišťováno oprávněnou laboratoří. Odběry vzorků a rozborů odpad. vod budou v souladu příslušnými technickými normami.
4. Výsledky měření jakosti vypouštěných odpadních vod budou předávány každoročně vodoprávnímu úřadu nejdéle do konce února následujícího roku.
5. Způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod – objemová metoda.
6. V době platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových budou prováděny kontroly dodržování kanalizačního řádu v obci na kanalizaci zakončené VKV 1 až VKV 4.
7. Vlastník veřejné kanalizace je povinen udržovat kanalizaci a objekty v řádném stavu a provozovat ji v souladu s obecnými předpisy o kanalizacích. Dále musí dozírat na řádné provozování biologických septiků, domovních ČOV, které musí být provozovány dle PŘ ČOV a dalších zařízení na čištění odpadních vod u jednotlivých producentů odpadních vod. Nesmí být provedeno připojení nemovitostí bez předchozího čištění.
8. Stávající septiky pro svoji správnou činnost mají být vyklízeny, jakmile výška kalu dosáhne jedné třetiny užité výšky, nejméně však jednou ročně. Při vyklízení septiků musí být ponechána asi 15 cm vrstva vyhnílého kalu pro naočkování.

## II.

### **schvaluje**

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) předložený „**Kanalizační řád stokové sítě obce Nebřeziny**“, za těchto podmínek:

1. Provoz veřejné kanalizace bude řízen kanalizačním řádem okamžitě po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Platnost kanalizačního řádu se stanovuje **do 31. 12. 2020**.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy IČ: 00258245

### **Odůvodnění**

Dne 4.10. 2010 požádalo Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy, jako vlastník a provozovatel veřejné kanalizace o povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace obce Nebřeziny do vod povrchových čtyřmi volnými kanalizačními výústmi (dále jen VKV) za účelem likvidace odpadních vod z obce Nebřeziny do vodního toku Střela č.h.p. 1-11-02-073 a Nebřezinský potok 1-11-02-074, HGR 6230, v kraji Plzeňském, obci Nebřeziny v k.ú. Nebřeziny a schválení Kanalizačního řádu stokové sítě obce Nebřeziny.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: OŽP-24572/10-656/2010-Štur ze dne 26.10. 2010 a zároveň stanovil lhůtu k uplatnění námitek, a to do 15 dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. V této lhůtě nebyly doručeny žádné námitky.

Žádost o schválení „Kanalizačního řádu stokové sítě obce Nebřeziny“ a povolení k vypouštění odpadních vod z volných kanalizačních výústí do vod povrchových byla doložena mimo jiné návrhem koncentračních a hmotnostních limitů vypouštěných odpadních vod. Dokumentaci zpracovala Ing. Jana Kasíková, Chválenická 1, 326 00 Plzeň, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0200676. Termín platnosti vodoprávního povolení byl stanoven do 31.12. 2020 z důvodu navrhovaných hodnot limitních ukazatelů, které byly podloženy konkrétními rozborů odpadních vod z VKV.

Předložený kanalizační řád veřejné kanalizace „Kanalizační řád stokové sítě obce Nebřeziny“ obsahuje popis území, technický popis stokové sítě, údaje o vodním recipientu v místě vypouštění

odpadních vod, seznam látek, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění a nejvyššího přípustného množství splaškových odpadních vod a průmyslových odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace pro jednotlivé odběratele, způsob a četnost měření množství odpadních vod a způsob měření množství srážkových vod u odběratelů, další podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace a kontrolu míry jejich znečištění, způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu, opatření při poruchách a haváriích kanalizace, v případech živelných pohrom a jiných mimořádných situací a výkresové přílohy.

K žádosti vydalo své stanovisko Povodí Vltavy, závod Berounka Plzeň dne 21.7.2010, zn.: 36458/2010-343/Bl jako správce povodí a jako správce toku Střela své vyjádření dne: 3.12.2010, zn.: 57275/2010-343/Bl a Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy Plzeň, Boženy Němcové 3, 303 29 Plzeň dne 3.8.2010, zn.: OPV/PL/470/10. Odběr vzorků bylo stanoveno provádět z VKV 1 - VKV 4 vzorkem typ A v ukazatelích BSK<sub>5</sub>, NL, CHSK<sub>Cr</sub> s četností 2 x ročně.

Námítky proti vydání žádaného povolení nebyly vzneseny. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání žádaného povolení a proto rozhodl jak je uvedeno ve výroku. Limity znečištění vypouštěných odpadních vod byly stanoveny **na dobu do 31.12. 2020**, ke které znečišťovatel předloží provedené rozborů odpadních vod pro posouzení dalšího vypouštění odpadních vod vodoprávním úřadem a aktualizovaný KŘ.

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň podáním učiněným u Městského úřadu Kralovice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů 4 tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kralovice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„Otisk úředního razítka“

**Jarmila Štuncová**  
Referent vodního hospodářství OŽP  
MěÚ Kralovice

#### **Doručí se:**

##### **Účastníci vodoprávního řízení:**

Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

Povodí Vltavy, s. p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Boženy Němcové 3, 303 29 Plzeň

Vlastní

