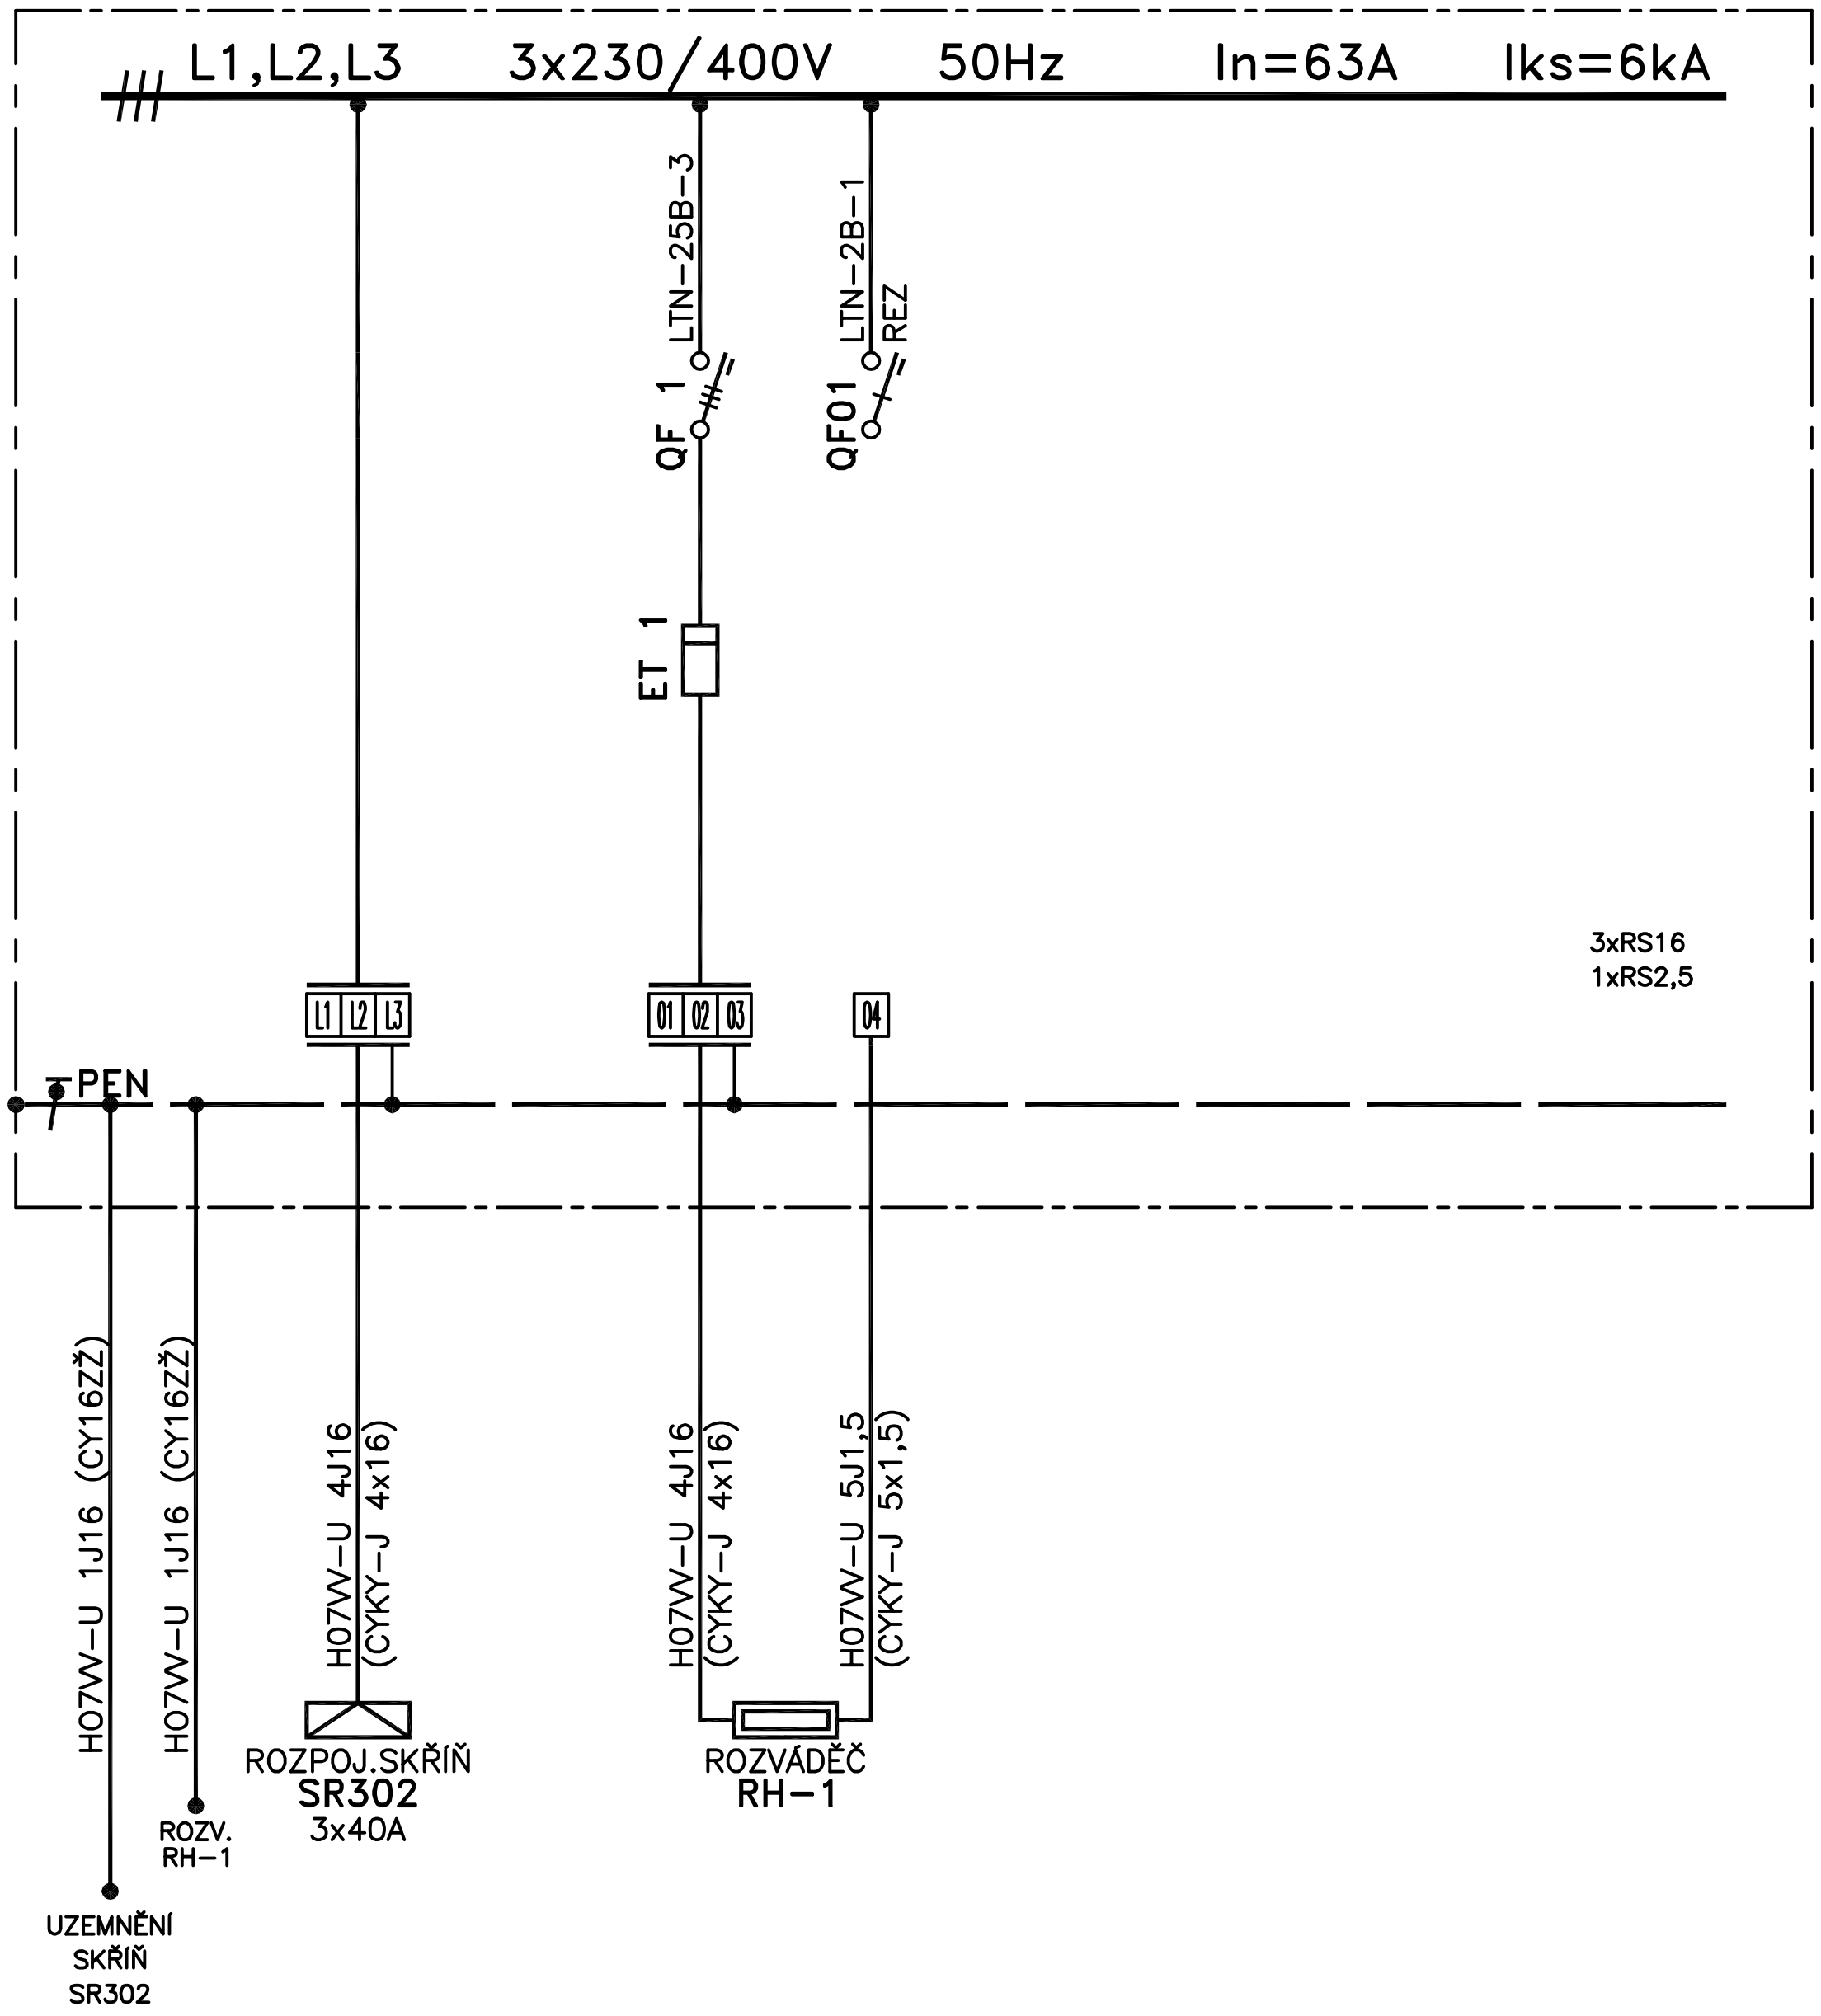
L1,L2,L3
3x230/400V
50Hz
In=63A
Iks=6kA
LTN-25B-3
QF 1
LTN-2B-1
REZ
QF01
ET 1
3xRS16
1xRS2,5
L1 L2 L3
01 02 03
04
PEN
H07VV-U 1J16 (CY16ZŽ)
H07VV-U 1J16 (CY16ZŽ)
H07VV-U 4J16
(CYKY-J 4x16)
H07VV-U 4J16
(CYKY-J 4x16)
H07VV-U 5J1,5
(CYKY-J 5x1,5)
ROZPOJ.SKŘÍŇ
SR302
3x40A
ROZVÁDĚČ
RH-1
ROZV.
RH-1
UZEMNĚNÍ
SKŘÍŇ
SR302


ET1
HDO1
REZ
QF
RS
640
470

ROZVÁDĚČ ER212/NVP7P
S DVÍŘKY – DCK HOLOUBKOV
ROZMĚRY: 470x640x250
KRYTÍ: IP 44/20
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: SPODEM
OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTUPNÉ
PO OTEVŘENÍ DVÍŘEK
ELEKTROMĚR OSADÍ
ROZVODNÝ ZÁVOD

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK		

Kraj: PARDUBICKÝ
Obec: ORLICKÉ PODHŮŘÍ-RVIŠTĚ
Investor: OBEC ORLICKÉ PODHŮŘÍ, DOBRÁ VODA 4, 562 01
Akce: KOMUNITNÍ CENTRUM
Č.P. 38 RVIŠTĚ
D.1.4 ELEKTROINSTALACE
Obsah výkresu:
ROZVÁDĚČ RE

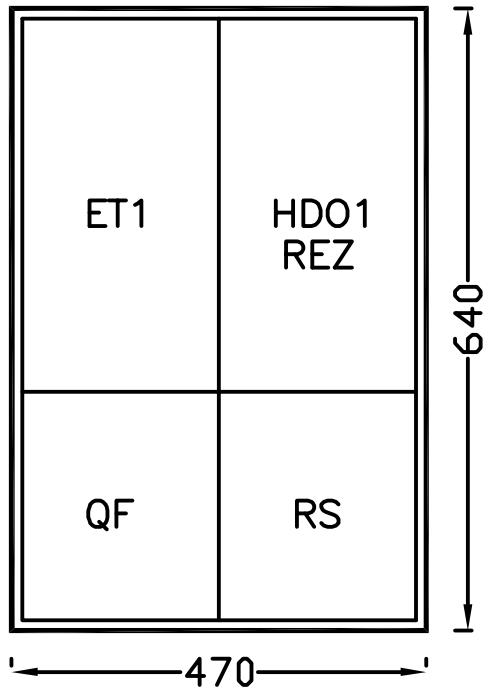Michal Marek
projekce elektro
Dukelská 345
563 01 Lanškroun
mob. 608885636

Formát:	1xA4
Datum:	10/19
Účel:	DSP+DPS
Zak. číslo:	2075/19
Archiv. číslo:	2075/19
Měřítko:	
Číslo výkresu:	D.1.4b-4