

Městský úřad Ústí nad Orlicí
Stavební úřad

OBECNÍ ÚŘAD ORLICKÉ PODHŮŘÍ	
Došlo: 20 -01- 2020	
Č.j.: 20/2020/ST	Dok.: 3
Sp.zn.: 530 V/15	Příl.: 1

Č.j.: MUUO/668/2020/SÚ/T6
Číslo spisu: 363/2020
Spisová značka: SU-USH-T6/363/2020
Poč. listů: 3
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 1

Oprávněná úř. osoba: Tóthová
Tel: 465 514 268
E-mail: tothova@muuo.cz
Datum: 16. ledna 2020
Místo: Ústí nad Orlicí

Oznamovatel

Obec Orlické Podhůří, IČO 00279293, Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Dne 07.01.2020 **Obec Orlické Podhůří, IČO 00279293, Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1** podal oznámení záměru pro stavbu dešťové a splaškové kanalizace u objektu čp. 38 ve Rvišti na pozemcích: st.p.č. 43, p.č. 126 a 765/8 v katastrálním území Rviště v obci Orlické Podhůří.

Stavební úřad Městského úřadu Ústí nad Orlicí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona žádost o oznámení záměru a na základě tohoto posouzení, podle ustanovení § 96 stavebního zákona vydává

územní souhlas s umístěním stavby

stavbu dešťové a splaškové kanalizace u objektu čp. 38 ve Rvišti na pozemcích: st.p.č. 43, p.č. 126 a 765/8 v katastrálním území Rviště v obci Orlické Podhůří (dále jen „stavba“) dle situačního výkresu, který je přílohou tohoto souhlasu.

Informace k upřesnění předmětného stavebního záměru:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích: st.p.č. 43, p.č. 126 a 765/8 v katastrálním území Rviště tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1: 500, který je přílohou tohoto souhlasu.
2. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, který vydal Městský úřad Ústí nad Orlicí – odbor životního prostředí dne 27.11.2019 pod č. j. MUUO/37417/2019/ŽP/vel

Podmínky:

- Nekontaminovaná zemina vytěžená během stavební činnosti bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb.

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude původcem vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a prováděcím právním předpisem, kterou investor při kontrolních prohlídkách v průběhu stavby nebo po ukončení stavební činnosti předloží odboru životního prostředí Městského úřadu Ústí nad Orlicí.
3. Investor si zajistí před zahájením prací vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí:
- ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č. p. 874/8, 405 02 Děčín 2 ze dne 11.11.2019 pod značkou 0101210147
 - GrisServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice ze dne 02.04.2019 pod značkou 5001897848 a ze dne 18.11.2019 pod zn.: 500203641
 - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČ 48173398, Slezská č. p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí provoz vodovodů Ústí nad Orlicí, Letohradská č. p.100, 562 06 Ústí nad Orlicí pod č. j. UO/JD/19/2412 ze dne 20.11.2019 a pod č.j.: UO/JD/19/2412-1.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem Orlické Podhůří

Stavební úřad vydal území souhlas v souladu s § 96 odst. 1 stavebního zákona, protože záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Tento záměr nepodléhá posouzení ve zjišťovacím řízení a nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Umístění stavby je v souladu s územním plánem Orlické Podhůří

Jelikož se jedná o stavební záměr uvedený v § 103 stavebního zákona je splněna podmínka k vydání územního souhlasu dle § 96 odst. 2 stavebního zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že se nejedná o záměr, u něhož by došlo k naplnění důvodů uvedených v ustanovení § 96 odst. 5 stavebního zákona, kdy je stavební úřad povinen rozhodnout o provedení územního řízení. Na základě toho stavební úřad vydal územní souhlas s umístěním stavebního záměru.

POUČENÍ

Územní souhlas platí, podle § 96 odst. 8 stavebního zákona, 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit.

Územní souhlas nepozbývá platnosti bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolení rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.

č. j.: MUUO/668/2020/SÚ/Tó
SU-USH-Tó/363/2020
č. spisu: 363/2020
spis. zn.: SU-USH-Tó/363/2020

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat. Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Petr Marčík
vedoucí stavebního úřadu

Marie Tóthová
oprávněná úřední osoba

Příloha:

- ověřený situační výkres v měřítku 1: 500

Správní poplatek:

Správní poplatek byl stanoven dle položky 17 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 250,- Kč a byl uhrazen pod VS 9181006602. V případě vydání územního souhlasu stavební úřad stanovil poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Doručí se:

Oznamovatel (doporučeně, do vlastních rukou)
Obec Orlické Podhůří, Dobrá Voda 4, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1, DS: OVM, 59qa46f

Vlastníci pozemků nebo staveb dotčených stavbou (doporučeně, datová schránka)
Milena Vlaškovská, Rviště 28, Orlické Podhůří, 562 01 Ústí nad Orlicí 1

ČEZ Distribuce a.s, Teplická 874, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, DS: PO, wr5uy77

Dotčené orgány (doporučeně)


Městský úřad, odbor ŽP, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Digitálně podepsal Petr Marčík
Datum: 16.01.2020 11:27:35 +01:00

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg

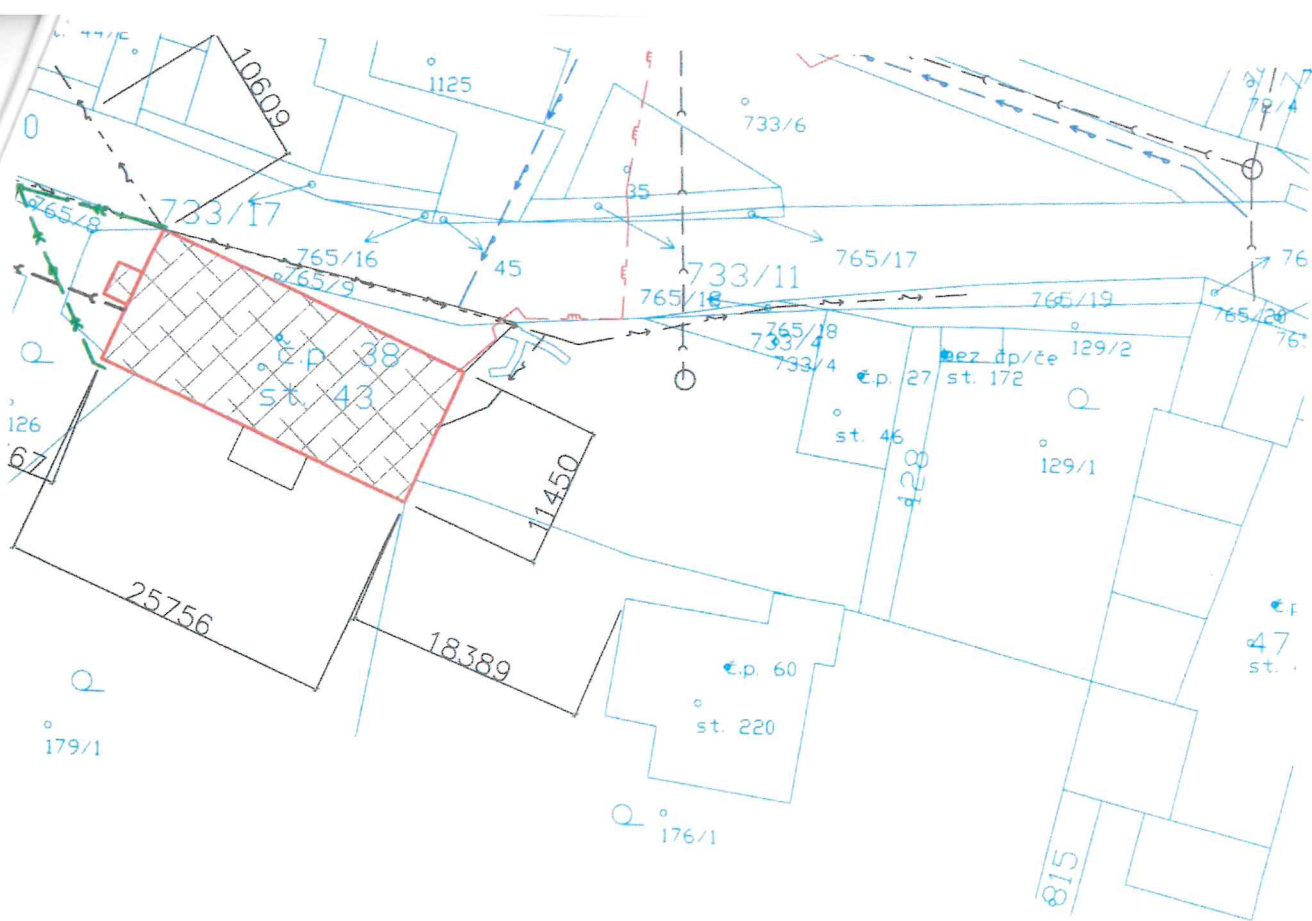

EDENÍ NN DO 1 kV (PODZEMNÍ)
 EDENÍ NN DO 1 kV (NADZEMNÍ)
 VOD STL (PE DN 63) + PŘÍPOJKA (PE 32)
 VOD (PE DN 110) + PŘÍPOJKY
 VACÍ VEDENÍ
 JIZACE SPLAŠKOVÁ (PP UR2 DN 300, 250, 200)
 PŘÍPOJKA – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (KG DN 150), DÉLKA CCA 26 M
 JIZACE DEŠŤOVÁ
 PŘÍPOJKA – KANALIZACE DEŠŤOVÁ (KG DN 150), DÉLKY 16 A 12 M
 JOVACÍ BODY VODY, ELEKTRO A PLYNU ZŮSTAVAJÍ STÁVAJÍCÍ

 OBJEKT Č.P. 38

K. Ú. RVIŠTĚ

KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT		
J. JÍLEK	ING. MILLICH		
INVESTOR: OBEC ORLICKÉ PODHŮŘÍ, DOBRÁ VODA 4, 562 01		Ing. David Millich Projektce, dozor e-mail: stavitelstvi.millich@gmail.com tel.: 724 080 856	
AKCE: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PRO Č. P. 38, RVIŠTĚ		STUPEŇ	ÚZ. SOUHL.
		ZAKÁZKA	
		DATUM	12/2019
VÝKRES: SITUACE PŘÍPOJEK		MĚŘ:	Č.V.: -C-
		1:500	

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **125746344-259634-200120101342** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou značkou, nebo uznávanou elektronickou pečeti.

Vystavil: **Obec Orlické Podhůří**
Pracoviště: **Obec Orlické Podhůří**
dne **20.01.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Iveta Faltýnková

Otisk úředního razítka:



125746344-259634-200120101342

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.