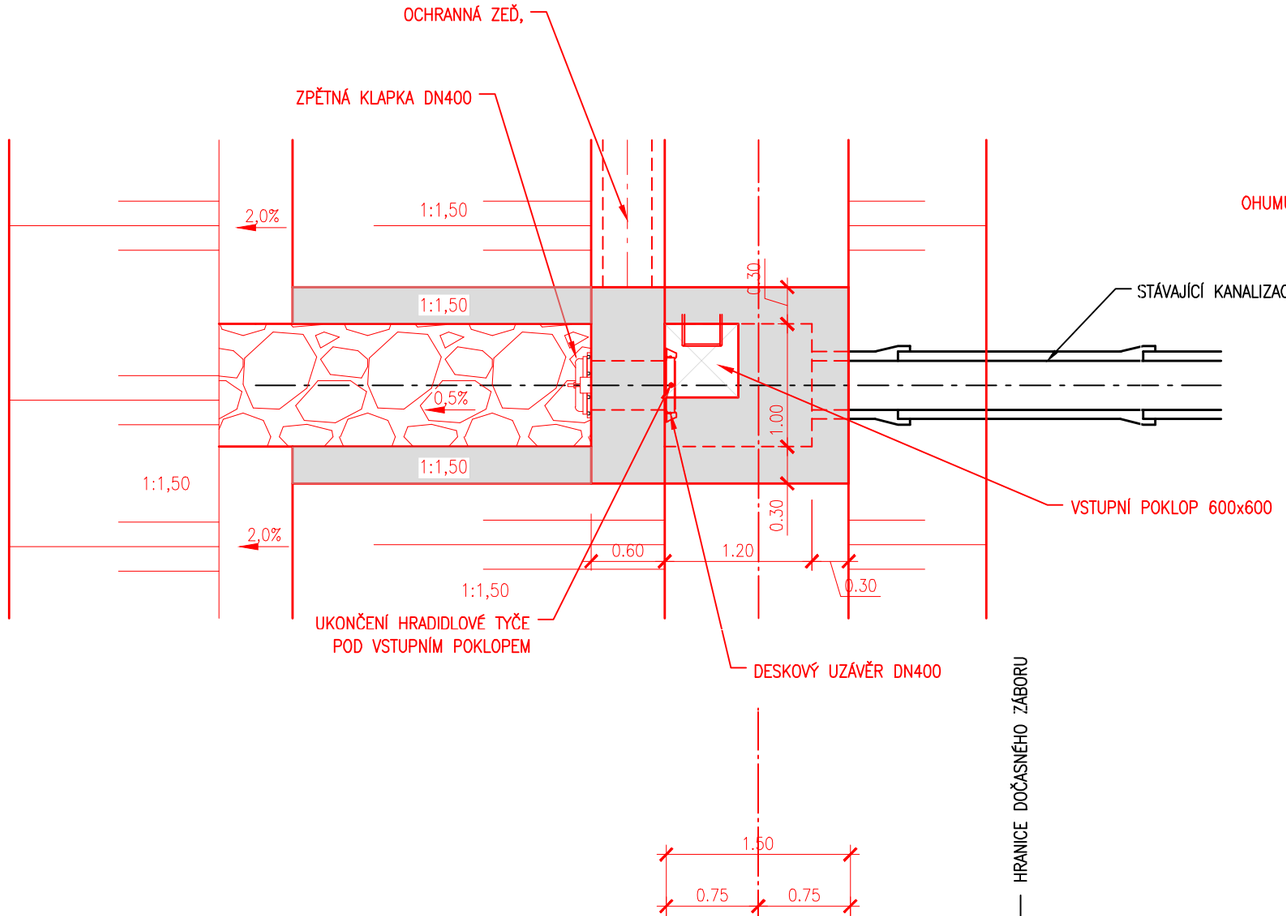
OCHRANNÁ ZEĎ,
ZPĚTNÁ KLAPKA DN400
2,0%
1:1,50
1:1,50
0,5%
1:1,50
2,0%
1:1,50
0.30
1.00
0.30
0.60
1.20
0.30
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DN 400 TBH
VSTUPNÍ POKLOP 600x600
UKONČENÍ HRADIDLOVÉ TYČE
POD VSTUPNÍM POKLOPEM
DESKOVÝ UZÁVĚR DN400

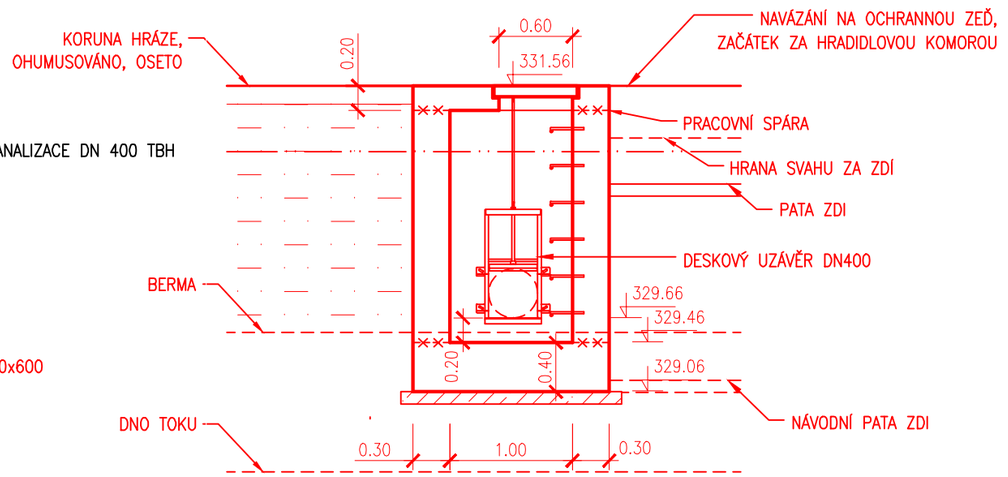
KORUNA HRÁZE,
OHUMUSOVÁNO, OSETO
0.20
0.60
331.56
NAVÁZÁNÍ NA OCHRANNOU ZEĎ,
ZAČÁTEK ZA HRADIDLOVOU KOMOROU
PRACOVNÍ SPÁRA
HRANA SVAHU ZA ZDÍ
PATA ZDI
DESKOVÝ UZÁVĚR DN400
BERMA
329.66
329.46
0.20
0.40
329.06
NÁVODNÍ PATA ZDI
DNO TOKU
0.30
1.00
0.30

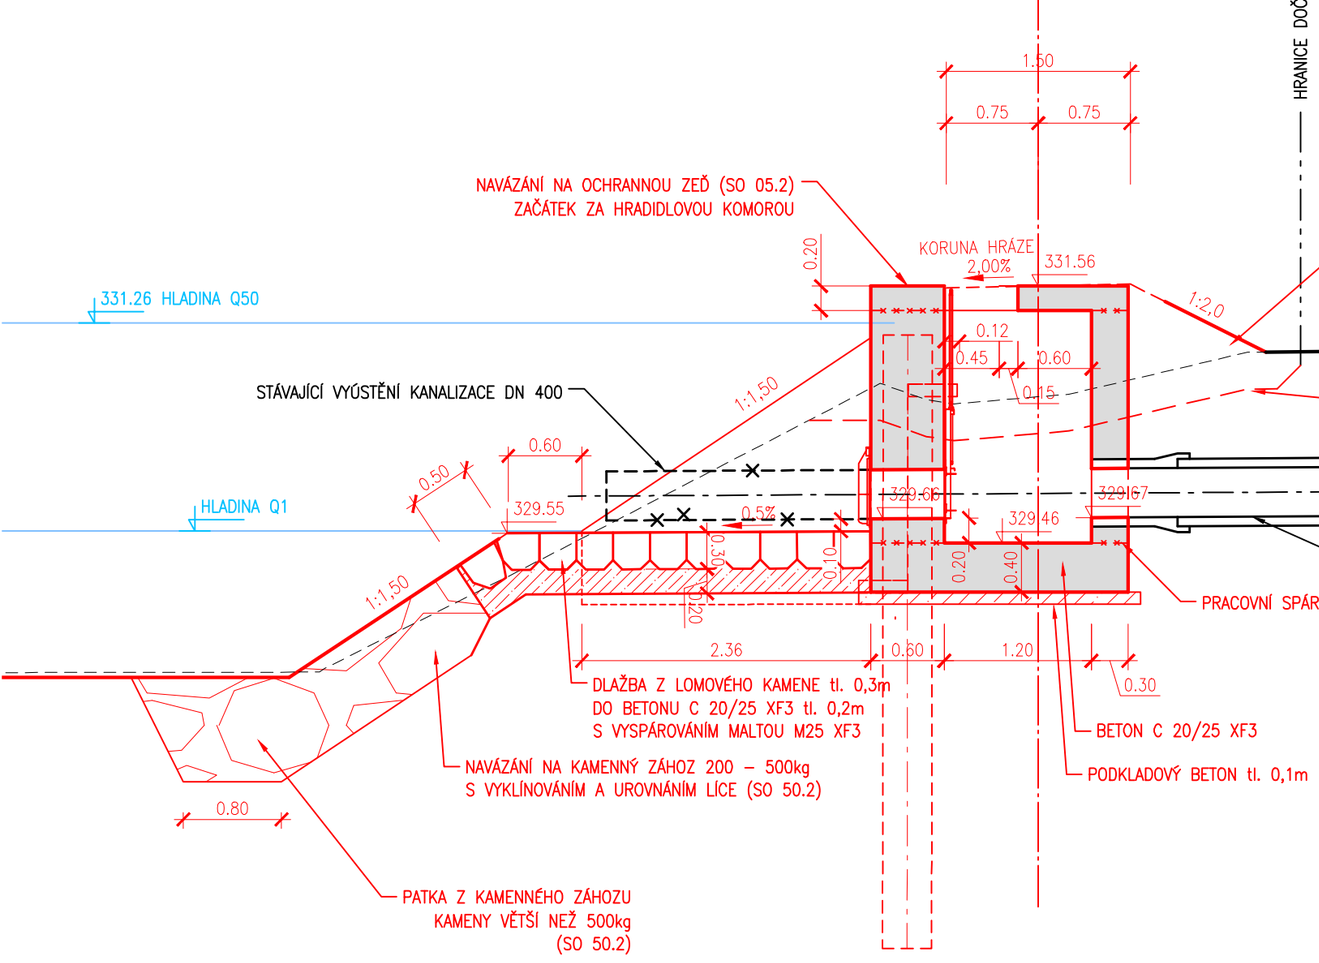
DOČASNÉHO ZÁBORU
HRANICE
1.50
0.75
0.75
NAVÁZÁNÍ NA OCHRANNOU ZEĎ (SO 05.2)
ZAČÁTEK ZA HRADIDLOVOU KOMOROU
KORUNA HRÁZE
2,00%
0.20
331.56
OHUMUSOVÁNÍ V TL. 0.15 m A OSETÍ
331.26 HLADINA Q50
1:2,0
0.12
0.45
0.60
0.15
1:1.50
STÁVAJÍCÍ VYÚSTĚNÍ KANALIZACE DN 400
SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY V TL. 0.30 m
0.60
0.50
329.55
329.66
329.67
329.46
HLADINA Q1
0.5%
0.30
0.10
0.20
0.40
0.20
1:1.50
PRACOVNÍ SPÁRA
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DN 400 TBH
2.36
0.60
1.20
0.30
DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 0,3m
DO BETONU C 20/25 XF3 tl. 0,2m
S VYSPÁROVÁNÍM MALTOU M25 XF3
BETON C 20/25 XF3
NAVÁZÁNÍ NA KAMENNÝ ZÁHOZ 200 – 500kg
S VYKLÍNOVÁNÍM A UROVNÁNÍM LÍCE (SO 50.2)
PODKLADOVÝ BETON tl. 0,1m
0.80
PATKA Z KAMENNÉHO ZÁHOZU
KAMENY VĚTŠÍ NEŽ 500kg
(SO 50.2)

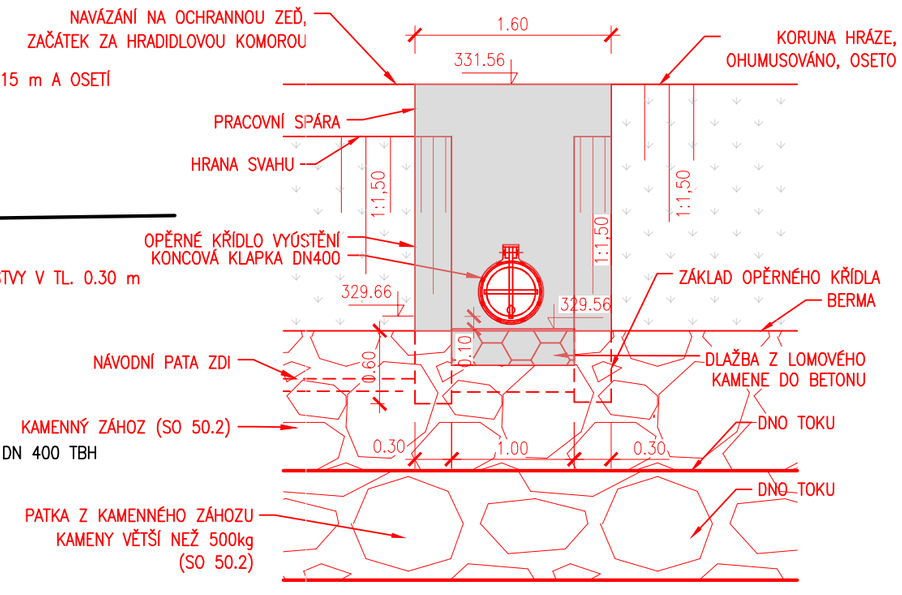
NAVÁZÁNÍ NA OCHRANNOU ZEĎ,
ZAČÁTEK ZA HRADIDLOVOU KOMOROU
1.60
331.56
KORUNA HRÁZE,
OHUMUSOVÁNO, OSETO
PRACOVNÍ SPÁRA
HRANA SVAHU
1:1.50
1:1.50
OPĚRNÉ KŘÍDLO VYÚSTĚNÍ
KONCOVÁ KLAPKA DN400
1:1.50
ZÁKLAD OPĚRNÉHO KŘÍDLA
BERMA
329.66
329.56
0.10
0.60
NÁVODNÍ PATA ZDI
DLAŽBA Z LOMOVÉHO
KAMENE DO BETONU
KAMENNÝ ZÁHOZ (SO 50.2)
DNO TOKU
0.30
1.00
0.30
DNO TOKU
PATKA Z KAMENNÉHO ZÁHOZU
KAMENY VĚTŠÍ NEŽ 500kg
(SO 50.2)