



P1

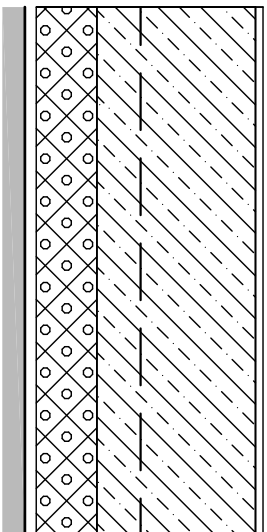

VRCHNÍ PODLAHOVÁ STĚRKA TL. 5 mm
 BETONOVÁ MAZANINA C25/30 SE SÍTÍ TL. 105 mm
 SEPARAČNÍ PE FOLIE TL. 3 mm
 PODLAHOVÝ POLYSTYREN TL. 40 mm
 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 95 mm

P2

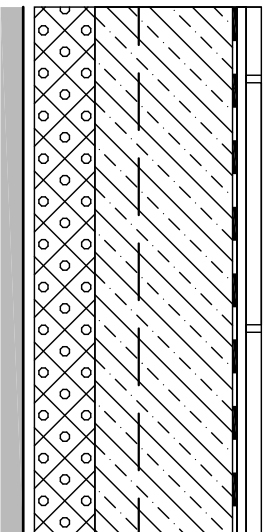

KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZNÁ TL. 9 mm
 LEPIČÍ TMEL TL. 3 mm
 STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE TL. 3 mm
 BETONOVÁ MAZANINA C25/30 SE SÍTÍ TL. 95 mm
 SEPARAČNÍ PE FOLIE TL. 3 mm
 PODLAHOVÝ POLYSTYREN TL. 40 mm
 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 105 mm

PROVÁDĚNÍ PODLAH DLE POŽADAVKŮ ČSN 744505

BETONOVÁ VRSTVA

- BUDE OD STĚN ODDĚLENA PÁSKEM TL. 10 mm
- SPAD VE MOKRÝCH PROVOZECH MIN. 1,5%
- VÝZTUŽNÍ SÍŤ $\phi 4/100$ – $\phi 4/100$

STĚRKOVÁ IZOLACE

- BUDE VYTÁŽENA 100 mm NAD PODLAHU
- VE SPRŠE BUDE VYTÁŽENA 2000 mm NAD PODLAHU

KERAMICKÁ DLAŽBA

- DLAŽBA BUDE DILATOVÁNA DLE NORMOVÝCH POŽADAVKŮ
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY SILIKONOVÝM TMELEM

SOKLIK

- U DLAŽBY BUDE KERAMICKÝ