3x VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
08.10a; 08.11a; 08.12a
VÝKON: 19kW; LwA=76dB
ROZMĚR: 870x100x460
m=117kg; S.H.+1,000/+2.400/+3.800

2x VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
09.10a; 09.11a
VÝKON: 22kW; LwA=76dB
ROZMĚR: 870x100x460
m=117kg; S.H.+1,000/+2.400

2x VENKOVNÍ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
10.10a; 10.11a
VÝKON: 9.5kW; LwA=69dB
ROZMĚR: 870x100x460
m=95kg; S.H.+1,000/+2.400

3x VZT přívod
02.02 TLUMIČ 1800x2000–2000
vč. protidešťové žaluzie
a uzavírací klapky; m=465kg;
S.H.+3,200

3x VZT přívod
02.03 FILTR 1800x2400–1000
vč. potrubního přechodu a ochranné
mřížky; m=7kg; S.H.+2,800

2x VZT přívod
03.02 TLUMIČ 1200x1500–1000
vč. uzavírací klapky se servopohonem
06.03 FILTR 1200x2000–1000;
m=350kg; S.H.+3,910

2x VZT přívod
04.02 TLUMIČ 1200x1500–1500
vč. protidešťové žaluzie
a uzavírací klapky; m=375kg;
S.H.+0,500; S.H.+2,300

3x VZT odvod
04.01 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR ø630
TLUMIČ VÝTLAK 1200x1000–1500
UZAVÍRACÍ KLAPKA 1200x630–S
OSA+5,000

3x VNITŘNÍ KANÁLOVÁ CHLADÍCÍ JEDNOTKA
08.10b; 08.11b; 08.12b
LwA=39dB
ROZMĚR: 1490x1100x470
m=104kg; S.H.+4,000

8x VZT přívod
01A.01 TLUMIČ 2100x2000–1500
vč. protidešťové žaluzie
a uzavírací klapky; m=750kg;
S.H.+4,000; S.H.+1,500

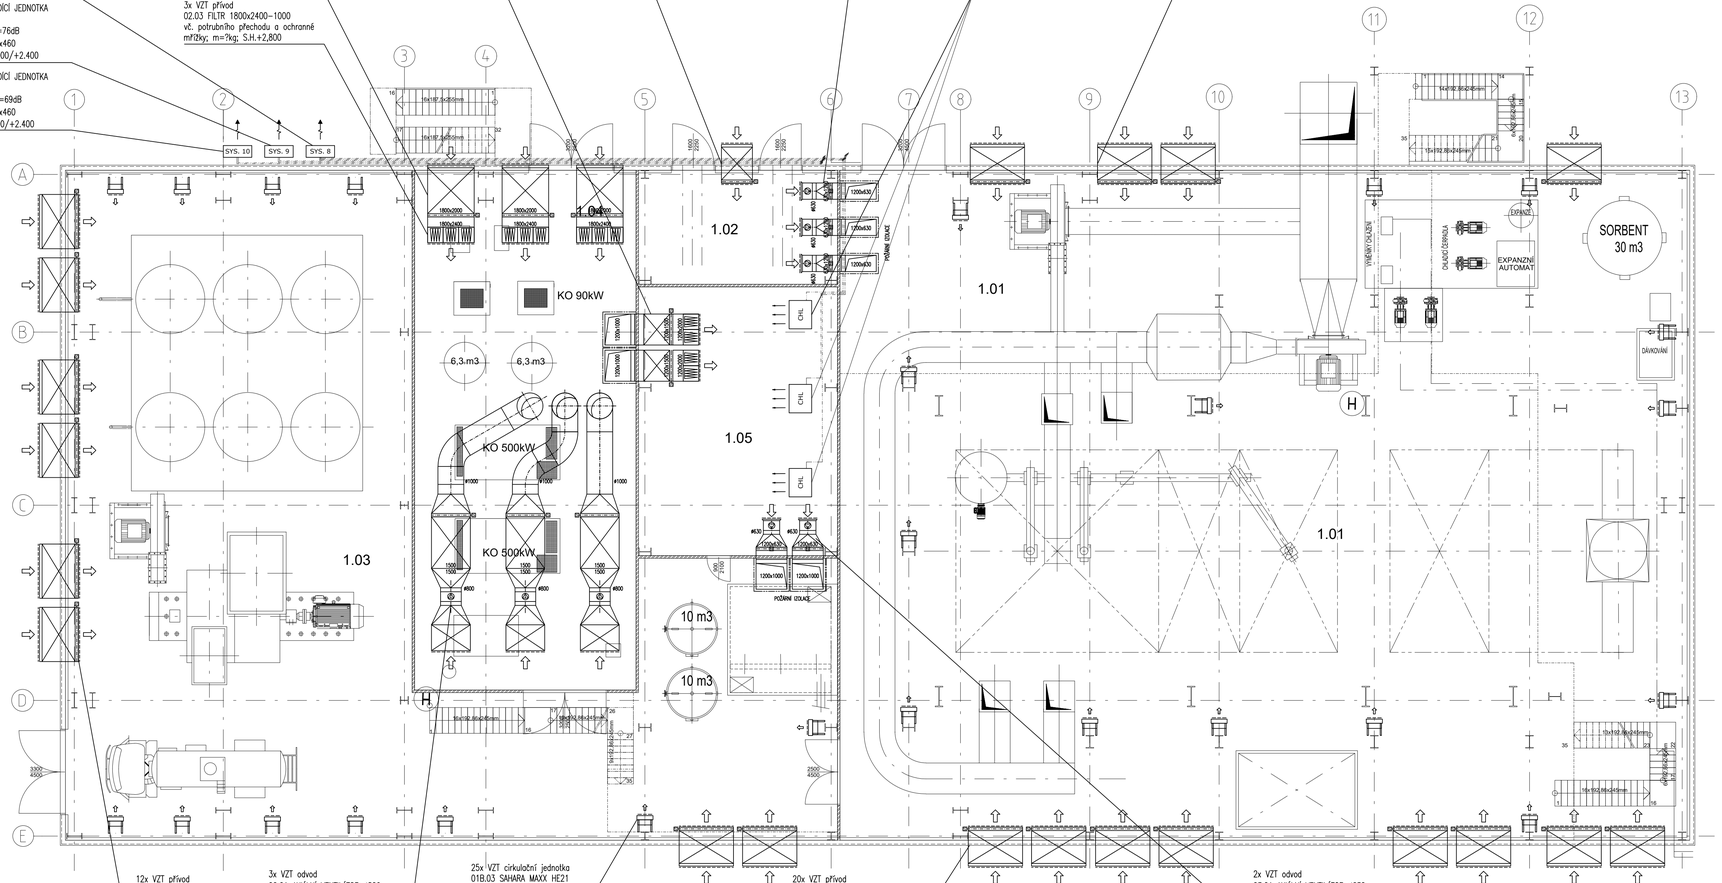

12x VZT přívod
01A.01 TLUMIČ 2100x2000–1500
vč. protidešťové žaluzie
a uzavírací klapky; m=750kg;
S.H.+4,000; S.H.+1,500

3x VZT odvod
02.01 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR ø800
TLUMIČ SÁNÍ 1500x1500–1000
TLUMIČ VÝTLAK 1500x1500–2000
UZAVÍRACÍ KLAPKA 1500x1500–S

25x VZT cirkulační jednotka
01B.03 SAHARA MAXX HE21
s elektrickým ohřevem
vč. výfukové žaluzie
a systémové konzole
m=60kg; S.H.+3,000

20x VZT přívod
01A.01 TLUMIČ 2100x2000–1500
vč. protidešťové žaluzie
a uzavírací klapky; m=750kg;
S.H.+4,000; S.H.+1,500

2x VZT odvod
03.01 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR ø630
TLUMIČ VÝTLAK 1200x1000–1500
UZAVÍRACÍ KLAPKA 1200x630–S
OSA+5,000

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	°C/%V
1.01	KOTELNA	851,47	
1.02	TRAFOSTANICE	33,91	5,100
1.03	PARTIE ZA KOTLEM	481,30	
1.04	KOMPRESOROVÁ STANICE	172,09	5,730
1.05	MÍSTNOST FM	79,98	5,100

AFRY
Mogadiró 1275/13
140 00 Praha 4, Michle

AKCE:	MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ		
NÁZEV:	SO 201 Kotelna D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS NA KÓTE 0,000	MĚŘÍTKO:	1:100
		POČET AR.	8
		REVIZE:	0
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	0404T21		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE DSP		
DATUM:	12/2023	VYPRACOVAL: ING. ŠÍMA	KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. OUBRAM
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	S404T21–DS201–401	LIST:	