


SO 502 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY


VZOROVÉ ULOŽENÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY

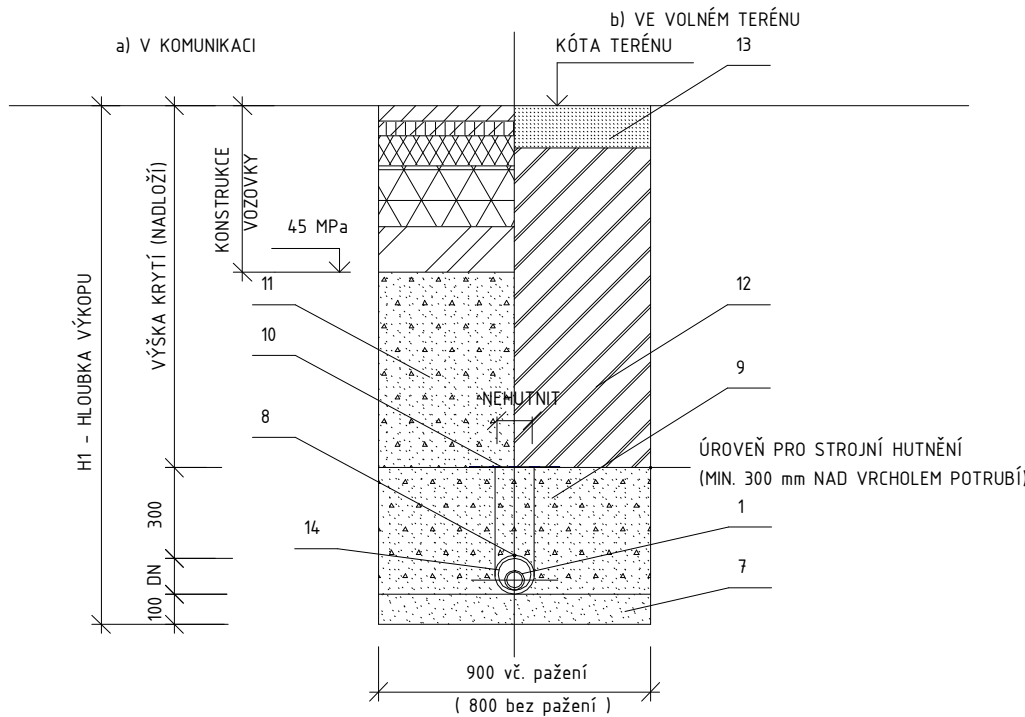


LEGENDA

OZNAČENÍ	POPIS
1	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ HDPE100, SDR11, d32x3,0 mm
7	LOŽE TL. 100 mm (PÍSEK, PROSÍVKA, frakce 0/4mm)
8	VYHLEDÁVACÍ VODIČ 1 x Cu2,0 mm ² , PŘÍPÁSKOVAT K POTRUBÍ
9	HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (MAX. ZRNITOST 20 mm)
10	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE NA POTRUBÍ š. 300 mm ŽLUTÁ
11	ZÁHOZ RÝHY ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH
12	ZÁHOZ RÝHY ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH
13	OHUMUSOVÁNÍ A ZATRAVNĚNÍ NEBO ÚPRAVA DO PŮVODNÍHO STAVU
14	OCHRANNÁ TRUBKA PE 63x5,8 mm

VZOROVÉ SCHÉMA PLASTOVÉ
PLYNOVODNÍ SKŘÍNĚ APZ/NK-7-2

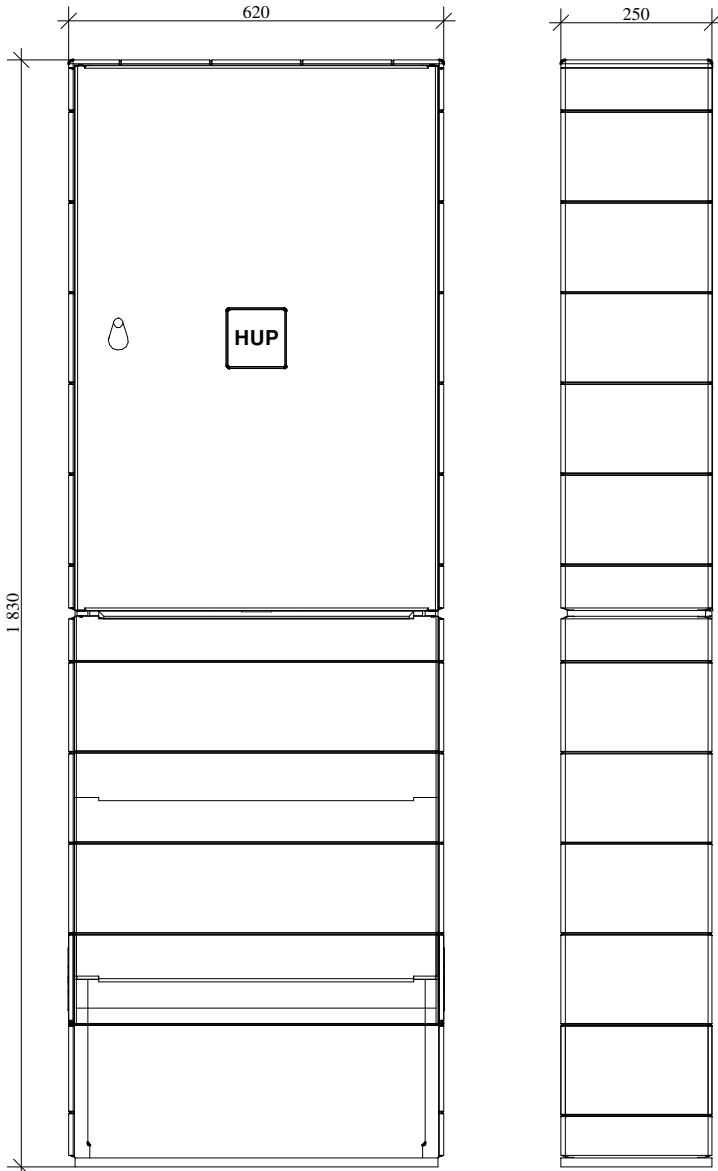

VZOROVÉ SCHÉMA PLYNOMĚRNÉ SESTAVY

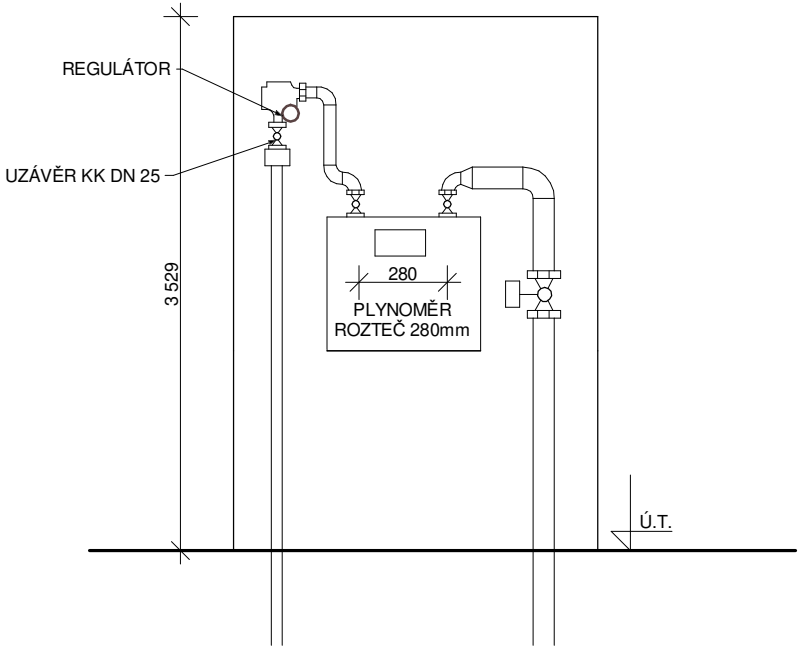

TABULKA PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK

PŘÍPOJKA K DOMU	MATERIÁL POTRUBÍ	d	DĚLKA	H1
		[mm]	[m]	[m]
RD_Č.1	HDPE100, SDR11	32	5,0	0,95
RD_Č.2	HDPE100, SDR11	32	6,7	1,00
RD_Č.3	HDPE100, SDR11	32	6,6	1,00
RD_Č.4	HDPE100, SDR11	32	6,65	0,93
RD_Č.5	HDPE100, SDR11	32	6,7	0,93
RD_Č.6	HDPE100, SDR11	32	6,65	0,99
RD_Č.7	HDPE100, SDR11	32	6,7	0,98
RD_Č.8	HDPE100, SDR11	32	3,3	0,98
RD_Č.9	HDPE100, SDR11	32	3,3	0,99
RD_Č.10	HDPE100, SDR11	32	3,8	0,97
RD_Č.11	HDPE100, SDR11	32	3,8	1,00
RD_Č.12	HDPE100, SDR11	32	6,6	0,95
RD_Č.13	HDPE100, SDR11	32	3,1	1,07
RD_Č.14	HDPE100, SDR11	32	7,2	1,45
RD_Č.15	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,53
RD_Č.16	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,32
RD_Č.17	HDPE100, SDR11	32	3,5	1,32
RD_Č.18	HDPE100, SDR11	32	1,4	1,62
RD_Č.19	HDPE100, SDR11	32	3,1	1,59
RD_Č.20	HDPE100, SDR11	32	3,2	1,64
RD_Č.21	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,34
RD_Č.22	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,26
RD_Č.23	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,25
RD_Č.24	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,40
RD_Č.25	HDPE100, SDR11	32	6,5	1,41
RD_Č.26	HDPE100, SDR11	32	3,5	1,35
RD_Č.27	HDPE100, SDR11	32	3,5	1,25
RD_Č.28	HDPE100, SDR11	32	3,5	1,76
RD_Č.29	HDPE100, SDR11	32	3,5	1,38
RD_Č.30	HDPE100, SDR11	32	3,5	1,38
RD_Č.31	HDPE100, SDR11	32	3,8	0,95
RD_Č.32	HDPE100, SDR11	32	3,8	1,34
RD_Č.33	HDPE100, SDR11	32	3,8	1,34
RD_ČP.310	HDPE100, SDR11	32	3,5	0,79
RD_ČP.313	HDPE100, SDR11	32	3,7	1,17
P.Č. 460/6	HDPE100, SDR11	32	3,8	1,15

PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ ŘADY 300:	RAZÍTKO:
PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACE STAVEB Ing. Vlastimil Šilhan Studenec 75, 675 02 Koněšín T: +420 775 334 347 W: www.sadka-pucov.cz IČ: 75362465	
Ing. Vlastimil Šilhan ČKAIT - 1007040	

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

STAVEBNÍK:	Městys Doubravník Doubravník 75 592 61 Doubravník IČ: 00294268 DIČ: CZ00294268	RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT:	VUT v Brně, Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno T: +420 737 103 345 E: marsmely@email.cz IČ: 00216305 DIČ: CZ216305	ING. MARTIN SMĚLÝ ČKAIT - 1004435

NÁZEV STAVBY:		
INFRASTRUKTURA PRO LOKALITU DOUBRAVNÍK - JIH		
MĚŘÍTKO:	-	KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ
DATUM:	Prosinec 2022	OKRES: BRNO - VENKOV
VYPRACOVAL:	Ing. Vlastimil Šilhan	MÍSTO STAVBY: DOUBRAVNÍK
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ: DOUBRAVNÍK
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ: 631 388
NÁZEV VÝKRESU:		
SO 502 - SCHÉMA PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY		
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
D1.5.2	02	