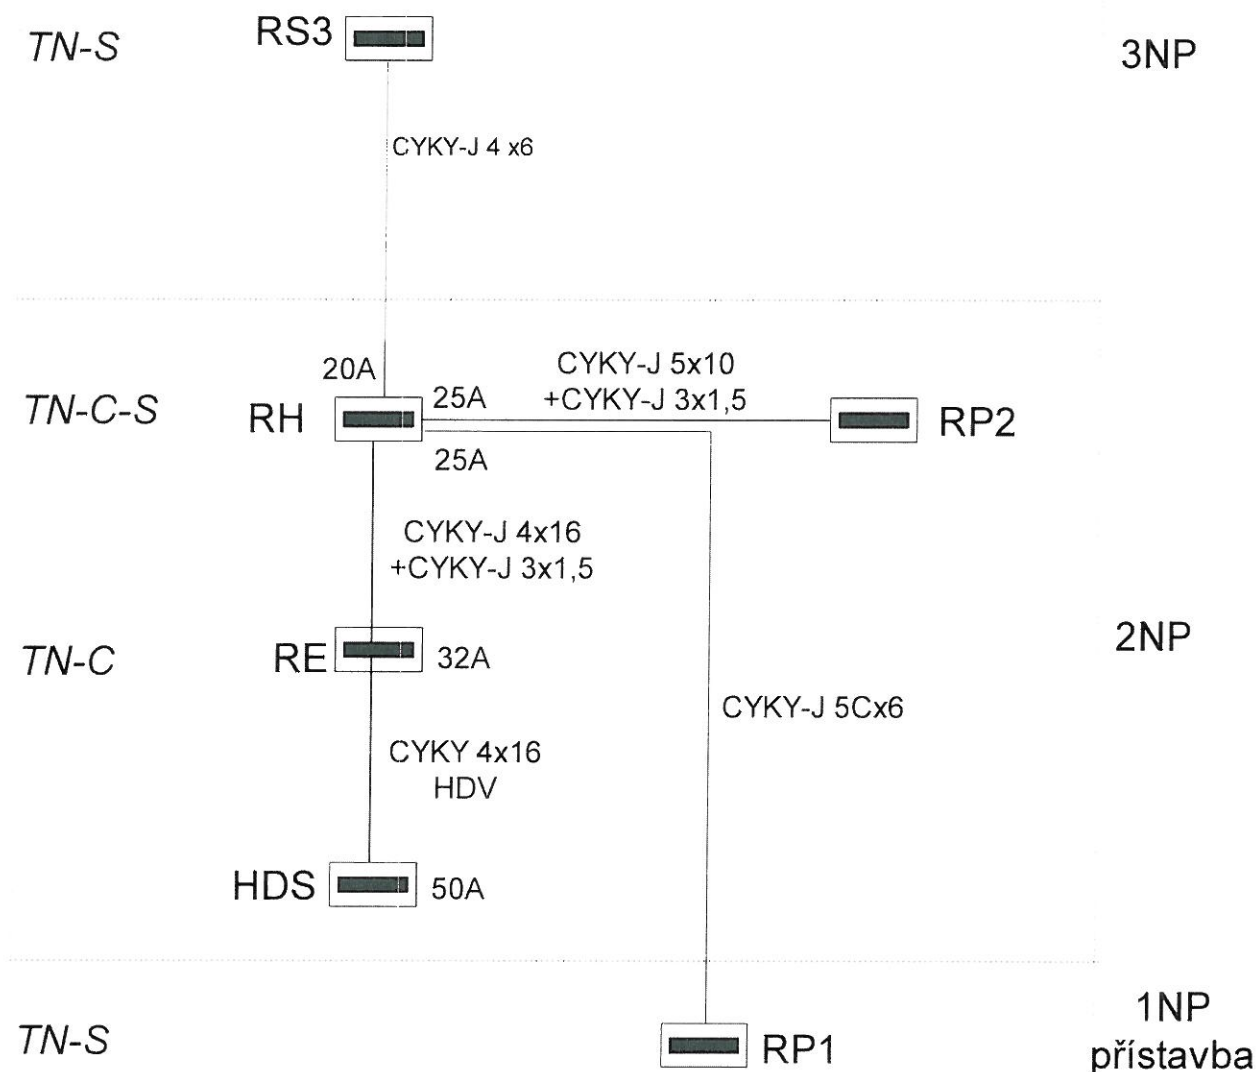


Napěťová soustava: 3 x 400/230 V , 50Hz , 3 + PE + N , TN-C-S
 Ochrana proti NDN: automatickým odpojením od zdroje
 + chráničem + pospojováním

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KOORDINOVAL	Ing. Pavel Kubný, autorizovaný inženýr Příkopy 12 747 27 Koberice IČ: 22960007 / ČKAIT 1102585 mob: 602589061 / pavel.kubny@volny.cz ID dat schránka: tjwmx99	
Ing. arch. Lukáš Křekáň	Ing. Pavel Kubný			
INVESTOR Obec Olbramice, Prostorná 132, 742 83 Klimkovice			STUPĚŇ DSP	
AKCE PŘÍSTAVBA ZŠ a MŠ OLBRAMICE			FORMAT A4	DATUM 2/2018
Olbramice, parc.č.294, 297			Č. VYKRESU D1.4-6	Č. KOPIE
NÁZEV SCHÉMA NAPOJENÍ ROZVADĚČŮ				
DIL D1.4 TPS- ELEKTROINSTALACE A HROMOSVODY	MĚŘITKO 1:100			