



Soustava: VN - 3x22 kV, 50 Hz, IT
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : DLE PNE 33 0000-1 : VN - ČL. 3.4.3.1 - zemněním v sítích IT
Soustava: NN - 3PEN, 50 Hz, 400 V / TN - C - S
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí : DLE PNE 33 0000-1 : NN - ČL. 3.3.2.5 - automatickým odpojením od zdroje v sítích TN

TS DC_xxxx – KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE až do 2x 1600 kVA

AVA – DISTRIBUČNÍ VN ROZVÁDĚČ BEZ SF6
DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE
ROZVÁDĚČ UMÍSTĚNÝ V SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI

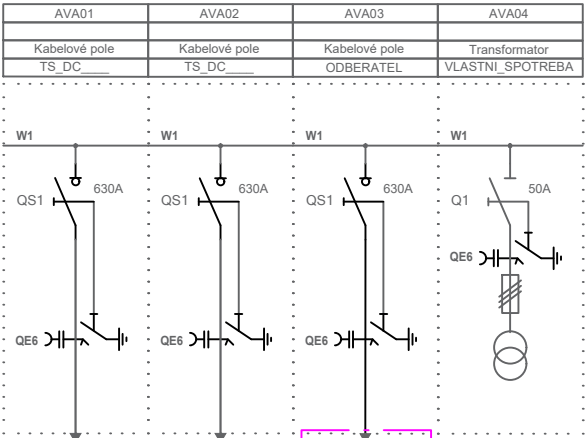


AVB – VN ROZVÁDĚČ BEZ SF6

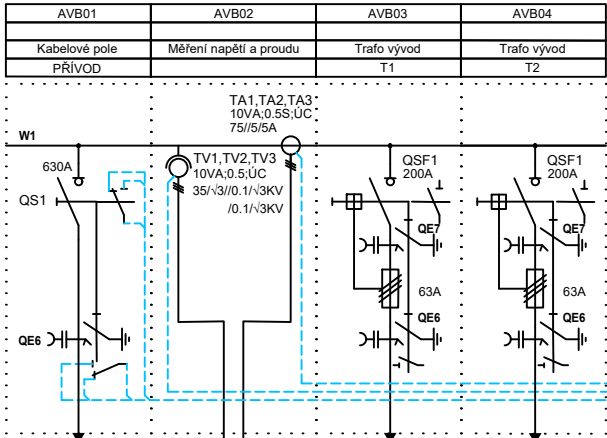


AXY
DETAIL
AXY VIZ
PŘÍLOHA
D.3.2

Rozvaděč
Typ. označení:
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN: 3PEN, str., 50Hz, 0,4kV/ TN-C

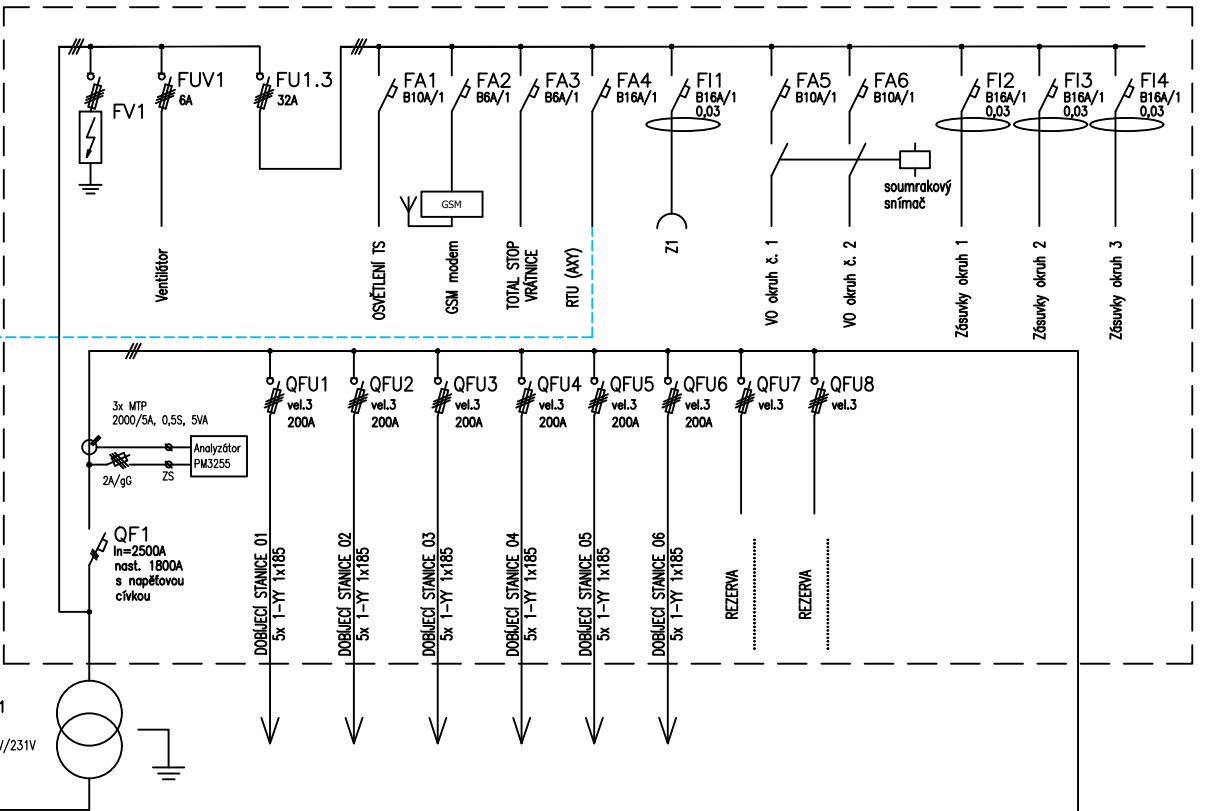

Rozvaděč
Typ. označení:
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA NN: 3PEN, str., 50Hz, 0,4kV/ TN-C

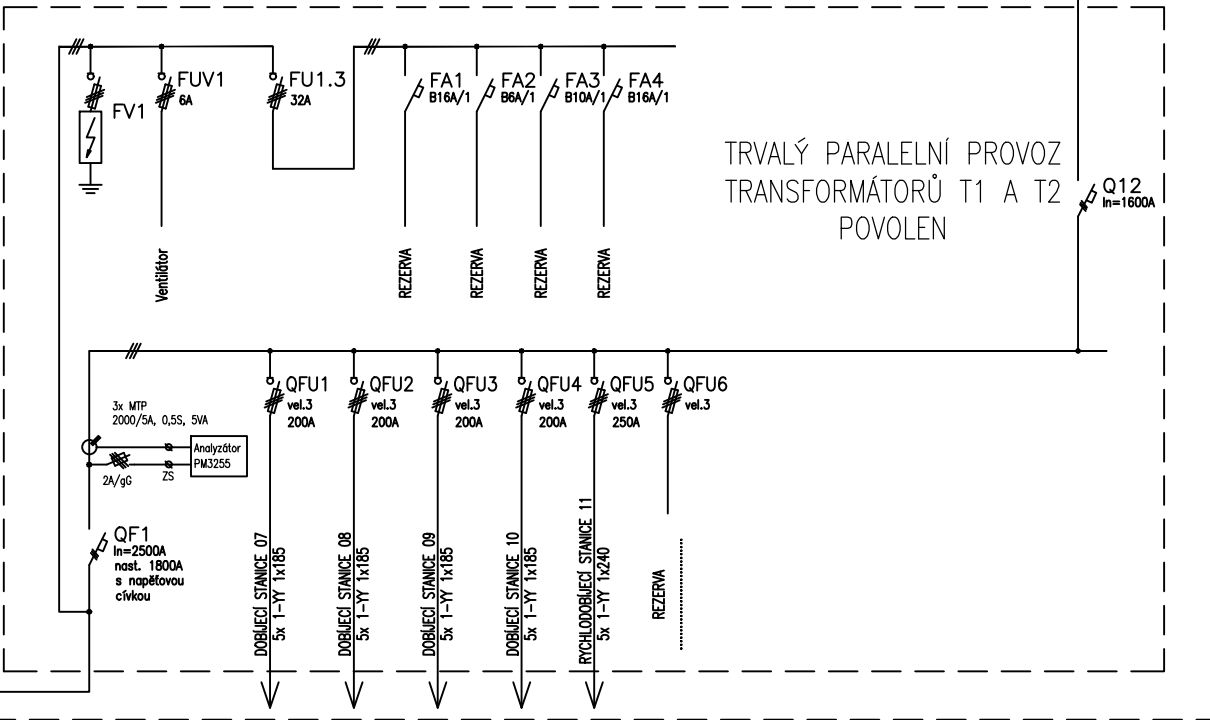

TRVALÝ PARALELNÍ PROVOZ
TRANSFORMÁTORŮ T1 A T2
POVOLEN

Projektant:

TR
SYSTEM

TR systém s.r.o.
1. máje 213
270 07 Mutějovice
IČO 08155691

Objednatel:

Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dělnická 106
405 29 Děčín VI.
IČO 62240935

Název:

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ

Akce:

Vybudování RDS v sídle DPM Děčín a dobíjecí
infrastruktury – areál Dělnická, Děčín

Datum:

05/2025

Stupeň PD: Číslo přílohy:

DUS

D.2.1