

(mříže UV15 - UV37, UV55 - UV64 budou opatřeny štěrbinami š. max. 15mm)

HP

VTOKOVÁ MŘÍŽ D400
RÁM + ROŠT M1 D400, DIN 19583-13

PRSTENEC TBV-Q 390/60

PRSTENEC TBV-Q 660/180

SKRUŽ TBV-Q 500/290

KALOVÝ KOŠ A4 DIN 4052

SKRUŽ TBV-Q 500/290

SKRUŽ TBV-Q 500/590

SKRUŽ S ODTOKEM
TBV-Q 500/590/150

B' ↓

HD

SKRUŽ TBV-Q 500/590 D

ŠTĚRKOPÍSEK TL.100mm

120 500 50

80 616 150 590 290 180 60 160

H = konstrukční výška

KOLENO 90°, DN150


KOLENO KK45°, DN150

BETON C12/15

DNO S ODTOKEM V HORNÍ ČÁSTI
TBV-Q 50/92 KOH

370

UV12, 13

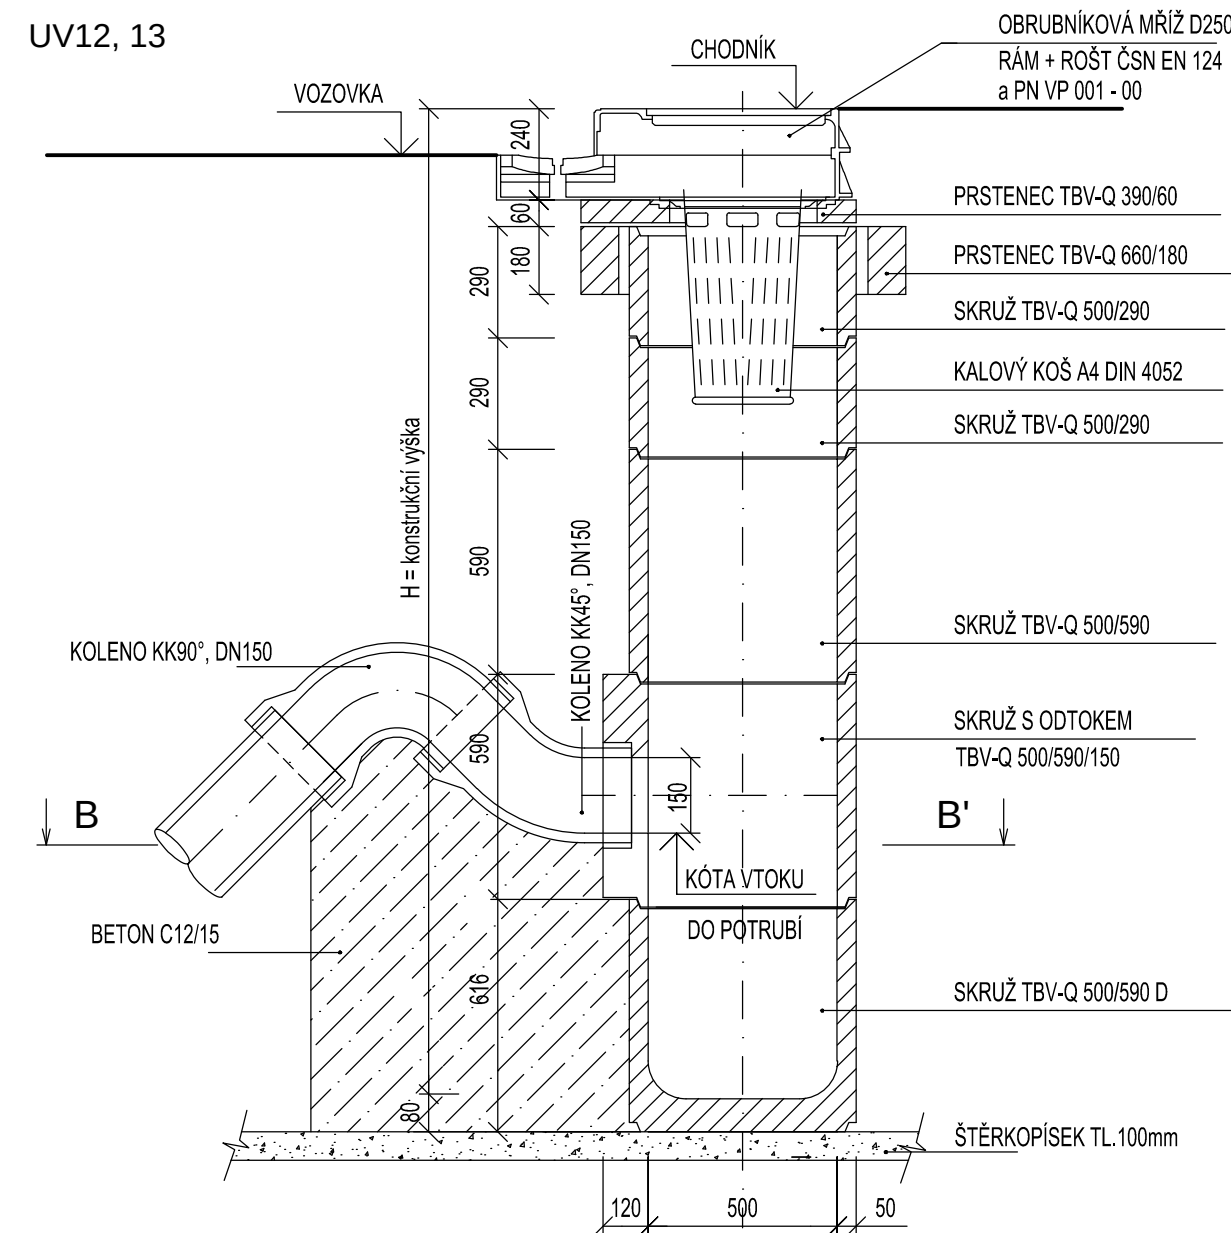


DNO S ODTOKEM V HORNÍ ČÁSTI
TBV-Q 50/92 KOH

ŘEZ B-B'

370

KONSTRUKCE STAVBY JE V SOULADU S NORMOU DIN 4052.
KALOVÝ KOŠ JE UPEVNĚN V RÁMU VTKOVÉ MŘIŽE. VÝTOK JE
TVOŘEN JAKO HRDLO, ABY NÁPOJENÍ TROUBY DN150
BYLO SNADNÉ A DALO SE DOBRĚ UTĚSNIT.

ŘEZ A - A'

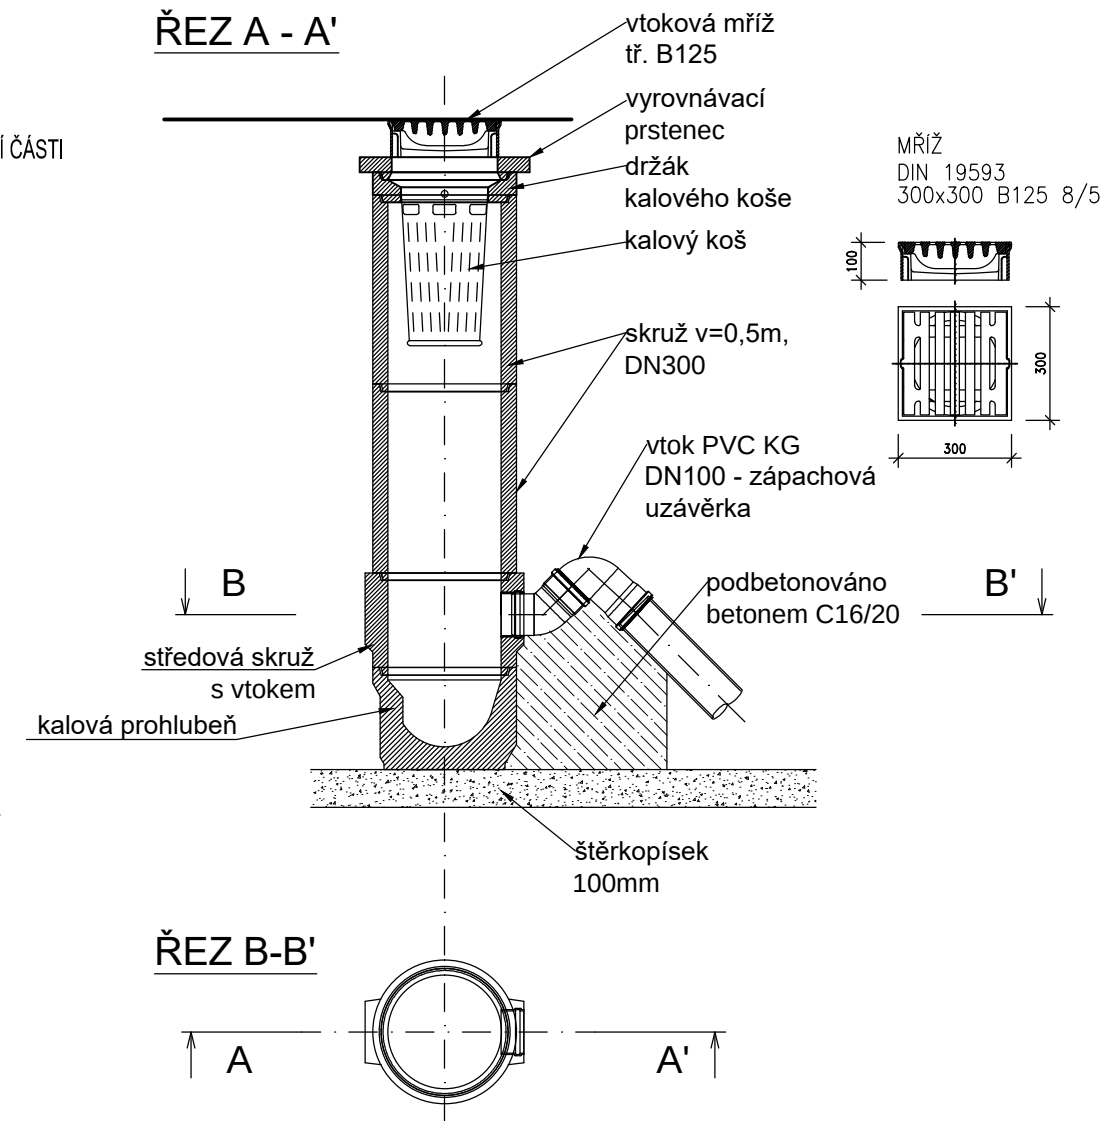

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	Ing.Bc. ROMAN FILDÁN	VELKÉ MEZÍŘÍČÍ			
KRAJ: Vysočina		MÍSTO: Velké Mezíříčí - historické centrum			
INVESTOR: Město Velké Mezíříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Mezíříčí, IČ: 00295671					
AKCE:			FORMÁT: 600/297mm		
Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic					
OBJEKT:					
SO 101 KOMUNIKACE			DATUM: 09/2024		
OBSAH:			ÚČEL: DPS		
VPUSTI			VÝKRES: D1.1.2.e		