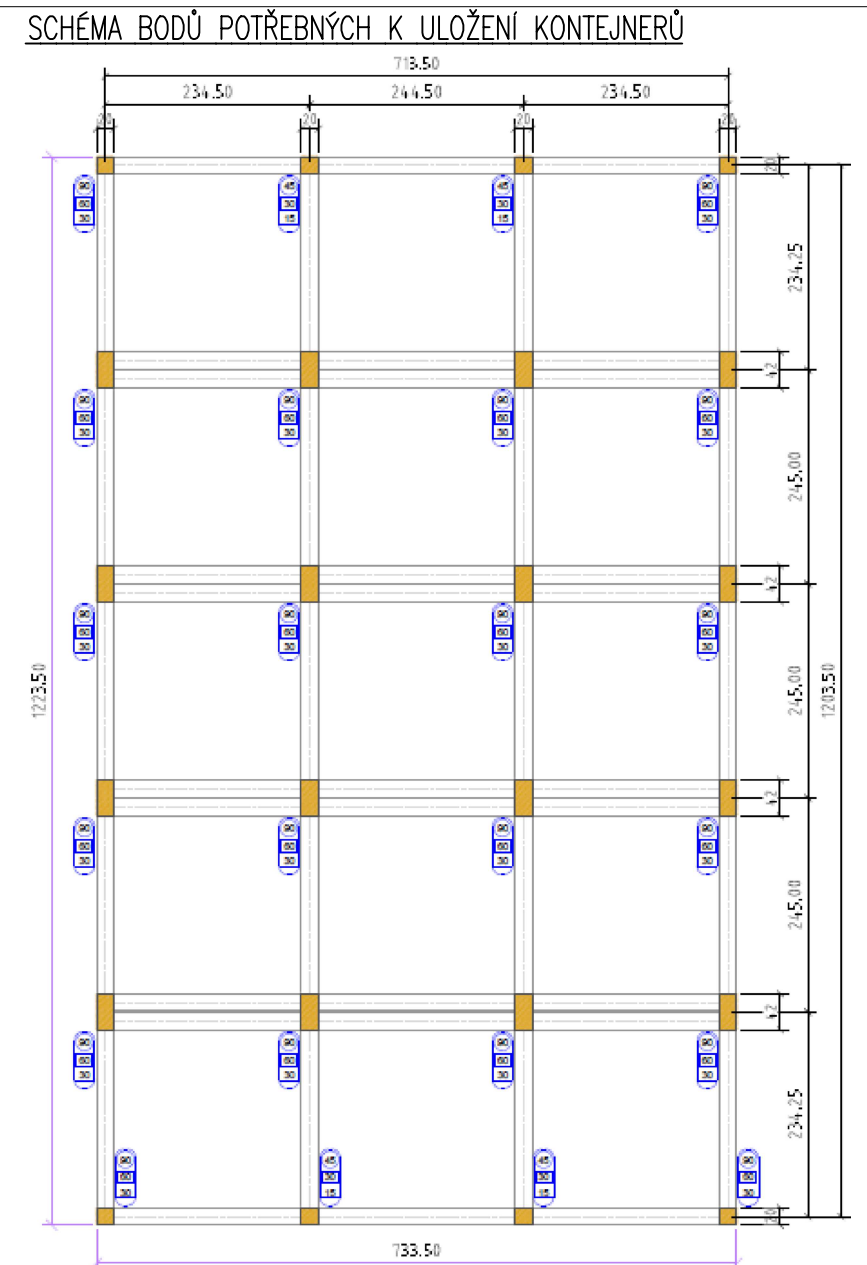


POZNÁMKY

- | | |
|--|---|
|  | NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU C20/25, XC2 |
|  | PŘEDPOKLÁDANÉ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY |
|  | BETON C20/25–XC2: ZÁKLADOVÉ PASY |
|  | BEDNÍČÍ TVAROVKY, ROZM.400x300x240 S VÝZTUŽÍ Ø10 |
| HP= |HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU |
| ZS*= |ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY |
| * ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI | |
| /* ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY DLE STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ | |

- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘIZVAT GEOTECHNIKA
- DO ZÁKLADŮ VLOŽIT ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 4x30mm
- HLOUBKA ZALOŽENÍ V MÍSTĚ NÁVAZNOSTI NA STÁVÁJÍCÍ ZÁKLADY BUDE STEJNÁ DLE STÁV.ZÁKLADŮ
- ZÁKLADOVOU SPÁRU RUČNĚ ZAČISTIT A PEČLIVĚ PŘEHUTNIT VIBRAČNÍM PĚCHEM
- NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY Z PROSTÉHO BETONU TŘÍDY C20/25-XC2
- MEZERU NAD HORNÍ HRANOU ZÁKL.PASU-100mm DOBETONOVAT DO VÝŠKY TERÉNU
- PROSTUPY ZÁKLADY BUDOU ZHOTOVENY DLE VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, POUŽIT SYSTÉMOVÉ PROSTUPOVÉ TVAROVKY

(K1) – NOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY KOTVIT DO STÁVAJÍCÍCH STĚN ČI ZÁKLADŮ POMOCÍ PR
TRNŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI B500B Ø20, DL. 0,6 m, DO STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU
NAVRTAT VÝZTUŽ DO HL. 300 mm, Ø VRTÁNÍ 22 mm – 2ks/1styk

MATERIÁL

OCEL B500B
BETON C20/25–XC2: ZÁKLADOVÉ PASY

- S1) SKLADBA PODLAHY TERASY**
- | | |
|------------------------------------|----------|
| -KER.DLAŽBA+HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA | tl.15mm |
| -PODKLADNÍ BETON | tl.60mm |
| -ZHUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP FR.16-32 | tl.120mm |
| -ZHUTNĚNÝ ŠTERKOVÝ PODSYP FR.0-63 | tl.120mm |
| -ZHUTNĚNÁ ZEMINA | tl.105mm |

$$\pm 0,000 = 273,02\text{m}$$

VED.PROJEKTANT Ing. J. Bránský	ODPOV.PROJ. Ing. J. Bránský	VYPRACOVAL Alena Chráčková	KONTROLOVAL Ing. J. Bránský			
Kraj Jihomoravský		Mú Blansko	FORMÁT	2 A4	KOPIE	
INVESTOR Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko			DATUM	03/2024		
STAVBA BLANSKO, p.č.1053/2, 1049/16 ZÁZEMÍ TENISOVÉHO HŘIŠTĚ			STUPEŇ	ÚS		
			ZAK.ČÍS.	44.7205.7.1.		
OBSAH ZÁKLADY			MĚŘ.	1:50	ČÍS. VÝKR. 6	ČÁST D.1.1.