

KRIŽAN - PROJEKCE, MONTÁŽ A REVIZE

ELEKTROINSTALACE, HROMOSVOD, MĚŘENÍ A REGULACE

STRÁŽKY 21, 403 40, ÚSTÍ NAD LABEM, tel./fax. 472 743 567, mobil 603 709 577

D2.2-PS02 – E- 04 - ROZVADĚČ RH + R-KALOLIS + DOPLNĚNÍ DO R-STAVEBNÍ


ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHN. KONTROLA	KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE <i>Strážky 21</i> <i>403 40 Ústí nad Labem</i> <i>Tel. 603 709 577</i> <i>vl.krizan@seznam.cz</i>	
Ing.Vlastimil Křižan	Ing.Vlastimil Křižan			
Investor: Obec Ptice				
Název akce: INTENZIFIKACE ČOV PTICE <i>Elektroinstalace ČOV</i>			Místo:	Ptice
			Účel :	DPS
			Zak. číslo:	101/2019
			Datum :	Listopad 2019

ROZVADĚČ RH

ČELNÍ POHLED


POZOR - VÝVODY KABELŮ VRCHEM

RH - 1.POLE

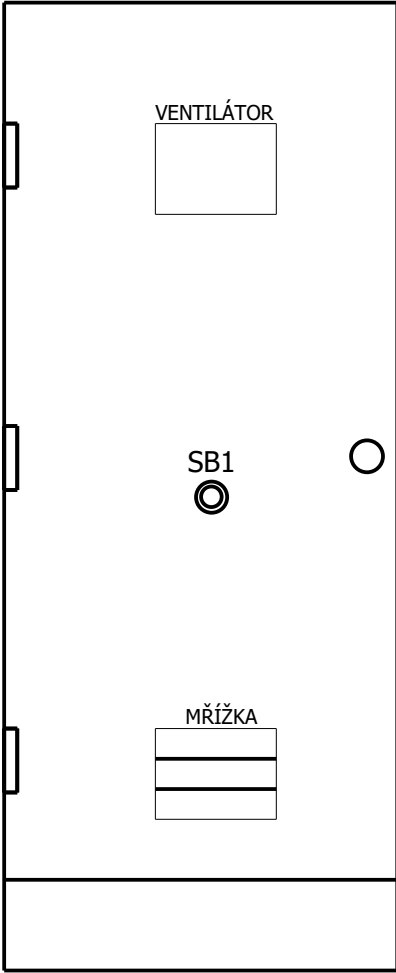


Rozvaděč 1.pole - v.1800mm, š-800mm, hl.400mm
ŠTÍTKY:
H3 - ZAPNUTO - BÍLÁ BARVA
H2 - VYPNUTO - ZELENÁ BARVA
SB1 - VYPNOUT - ČERVENÁ BARVA

			Date	11.11.2019	ČOV PTICE			Čelní deska	= Rozvadec_RH			
			Ed.	Vlasta					+		Page	1
			Appr								Page	45
Modification	Date	Name	Original		Replaced by	Replaced by						

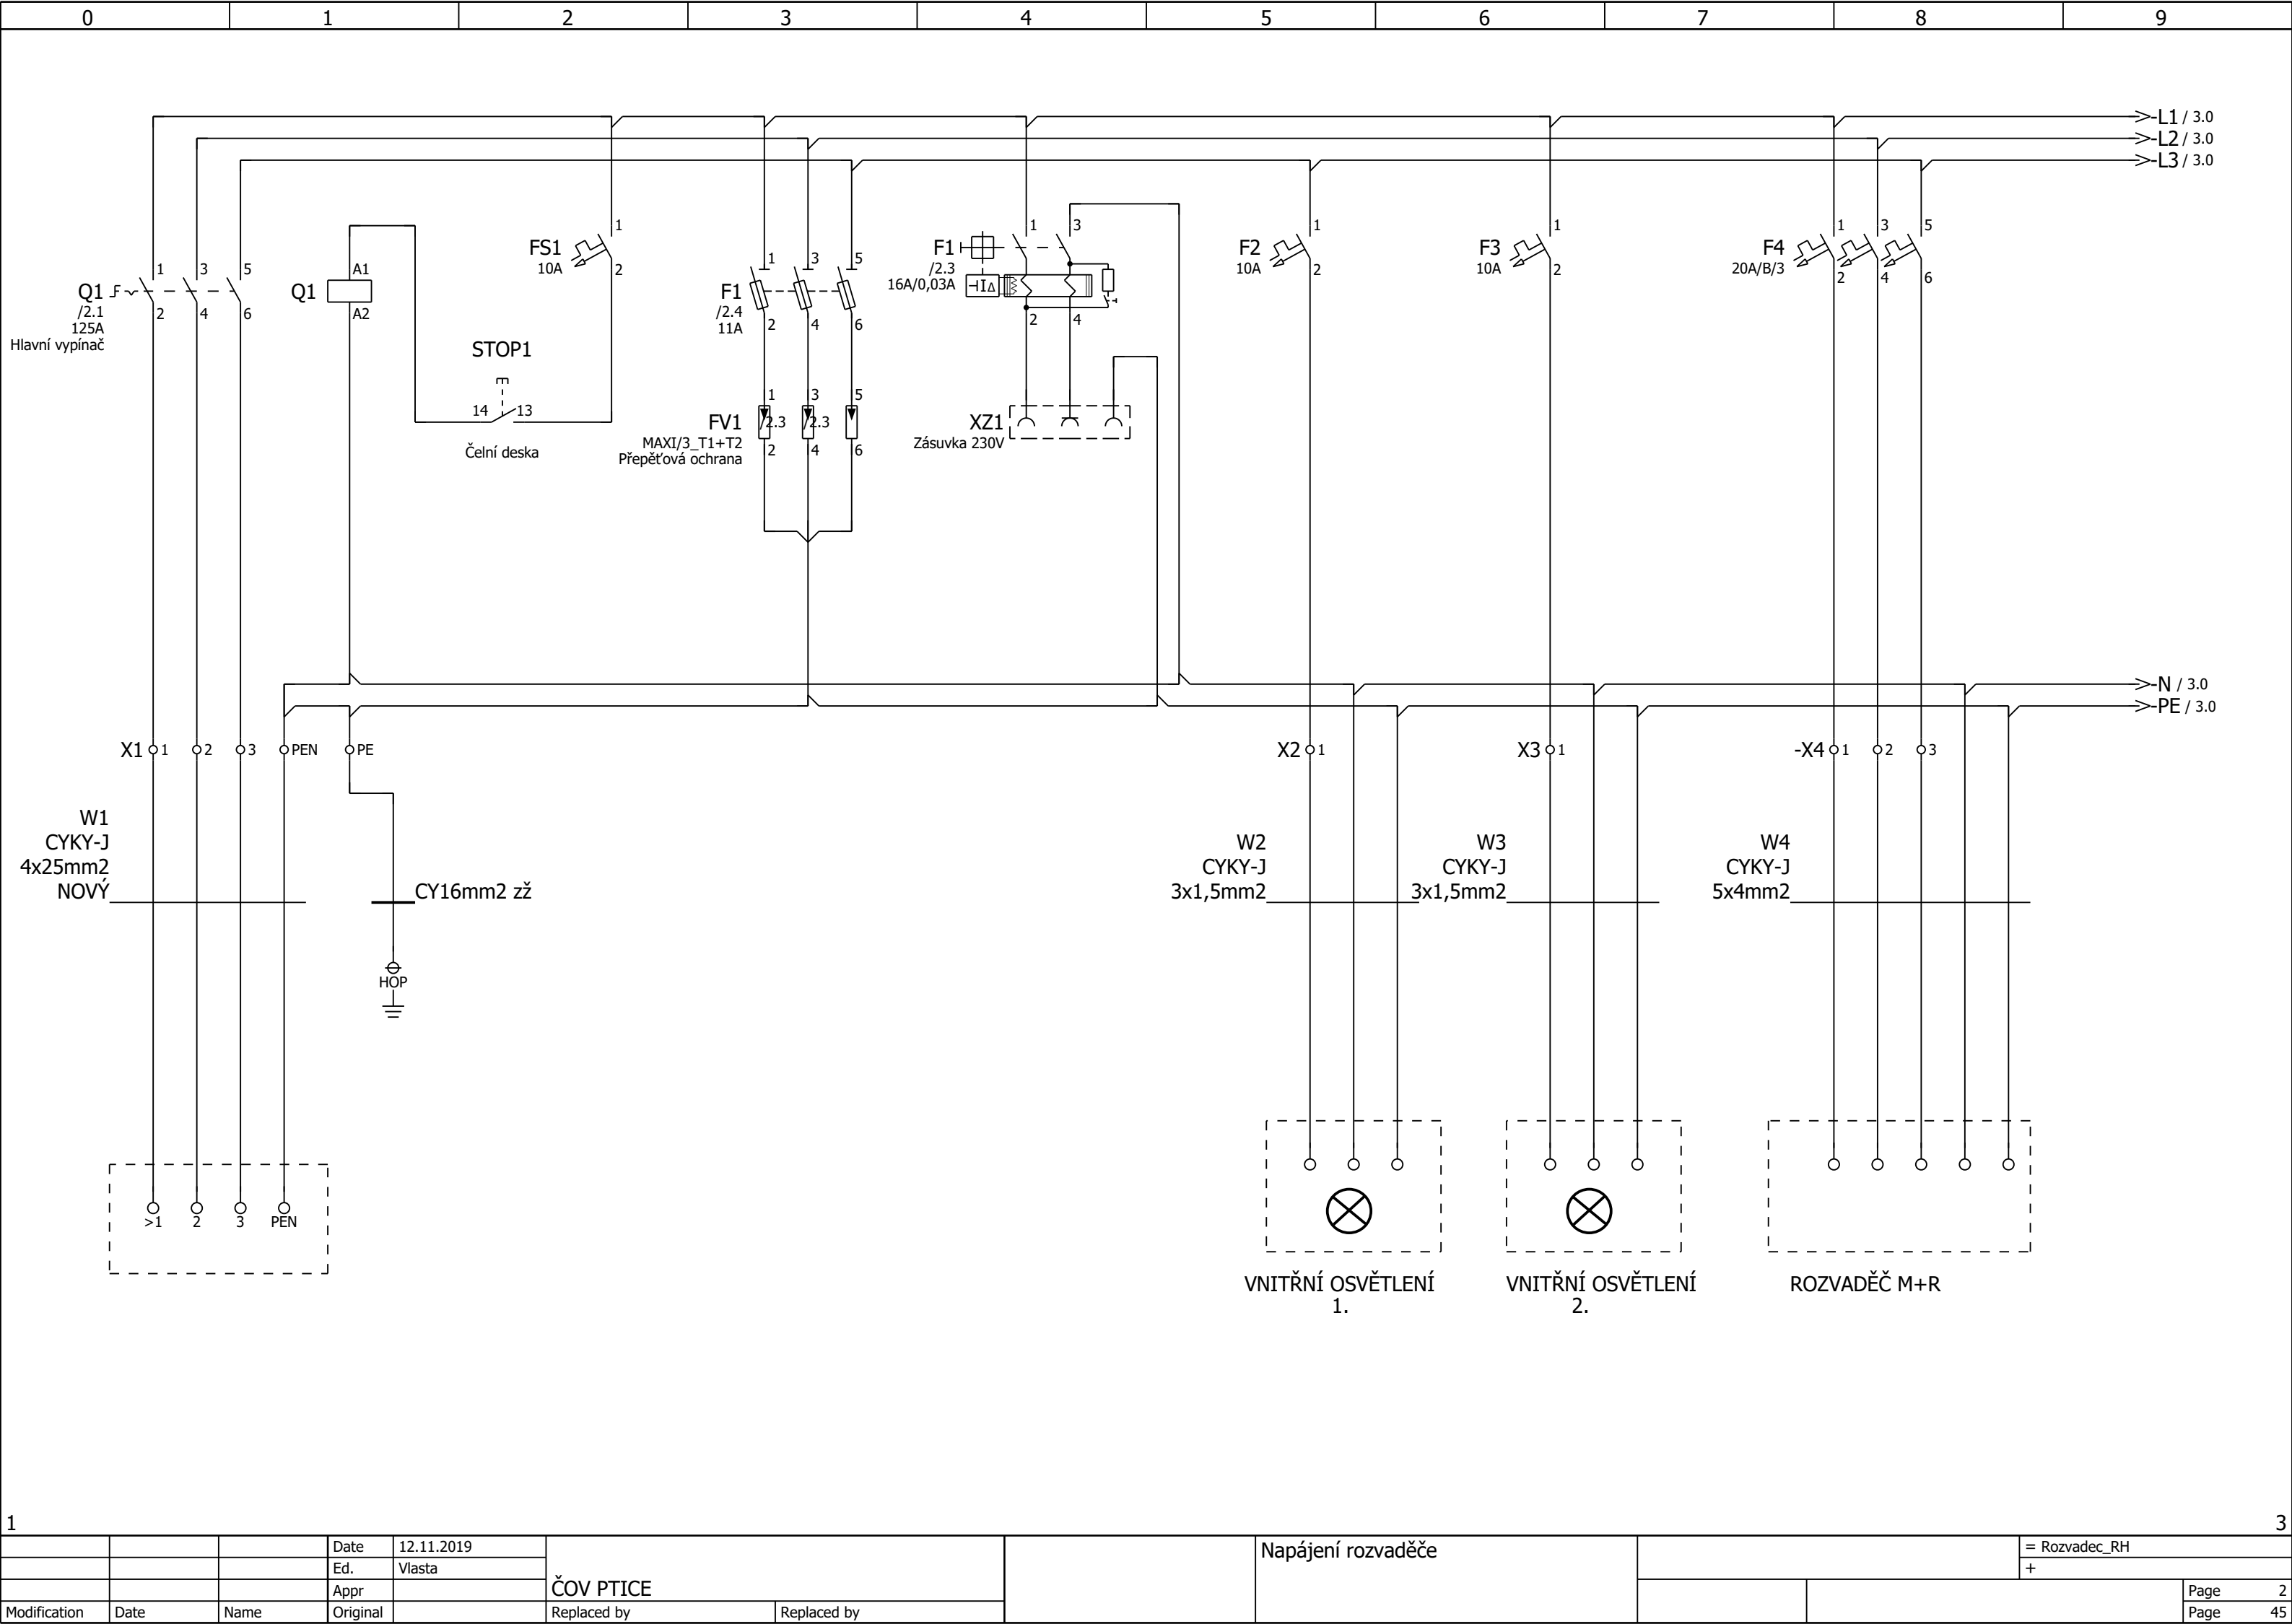





			Date	06.11.2019	ČOV PTICE		Napájení silové			= Rozvadec_RH				
			Ed.	Vlasta						+				
			Appr											
Modification	Date	Name	Original		Replaced by	Replaced by				Page	3			
													Page	45

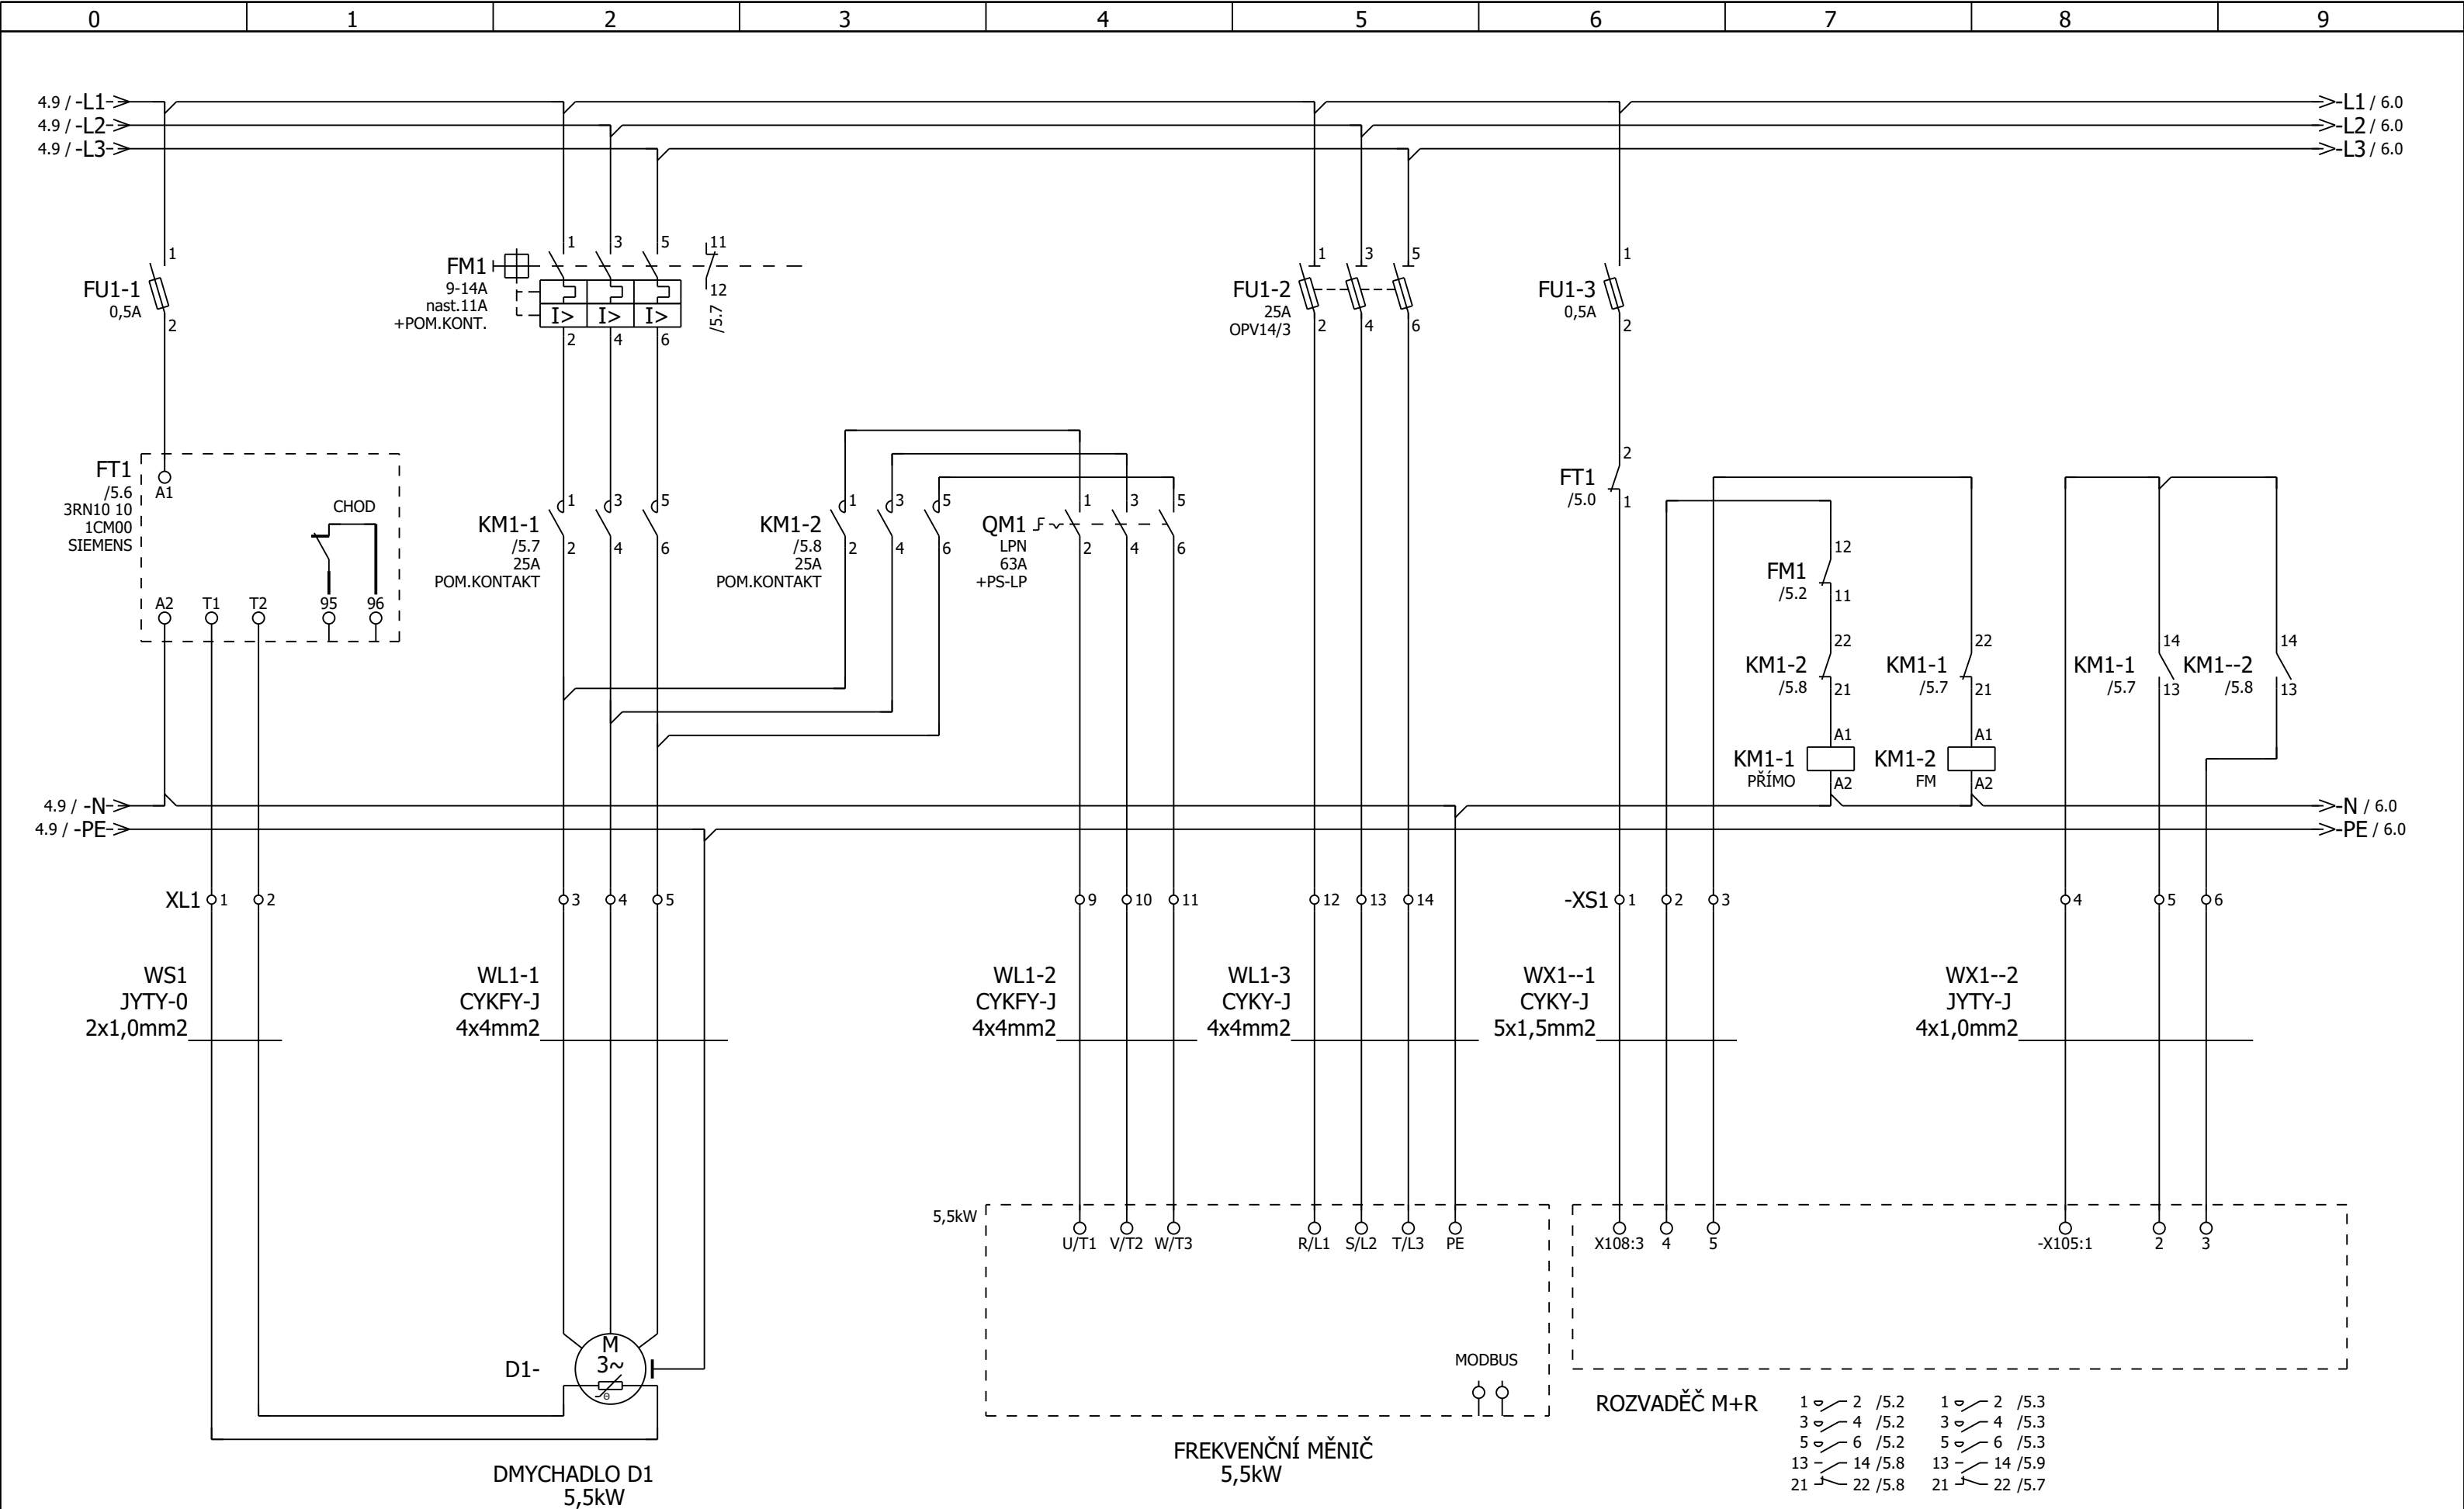

UPOZORNĚNÍ: PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ŠTÍTKOVÉ HODNOTY DODANÝCH SPOTŘEBIČŮ (DMYCHADLA A FREKVENČNÍ MĚNIČ)

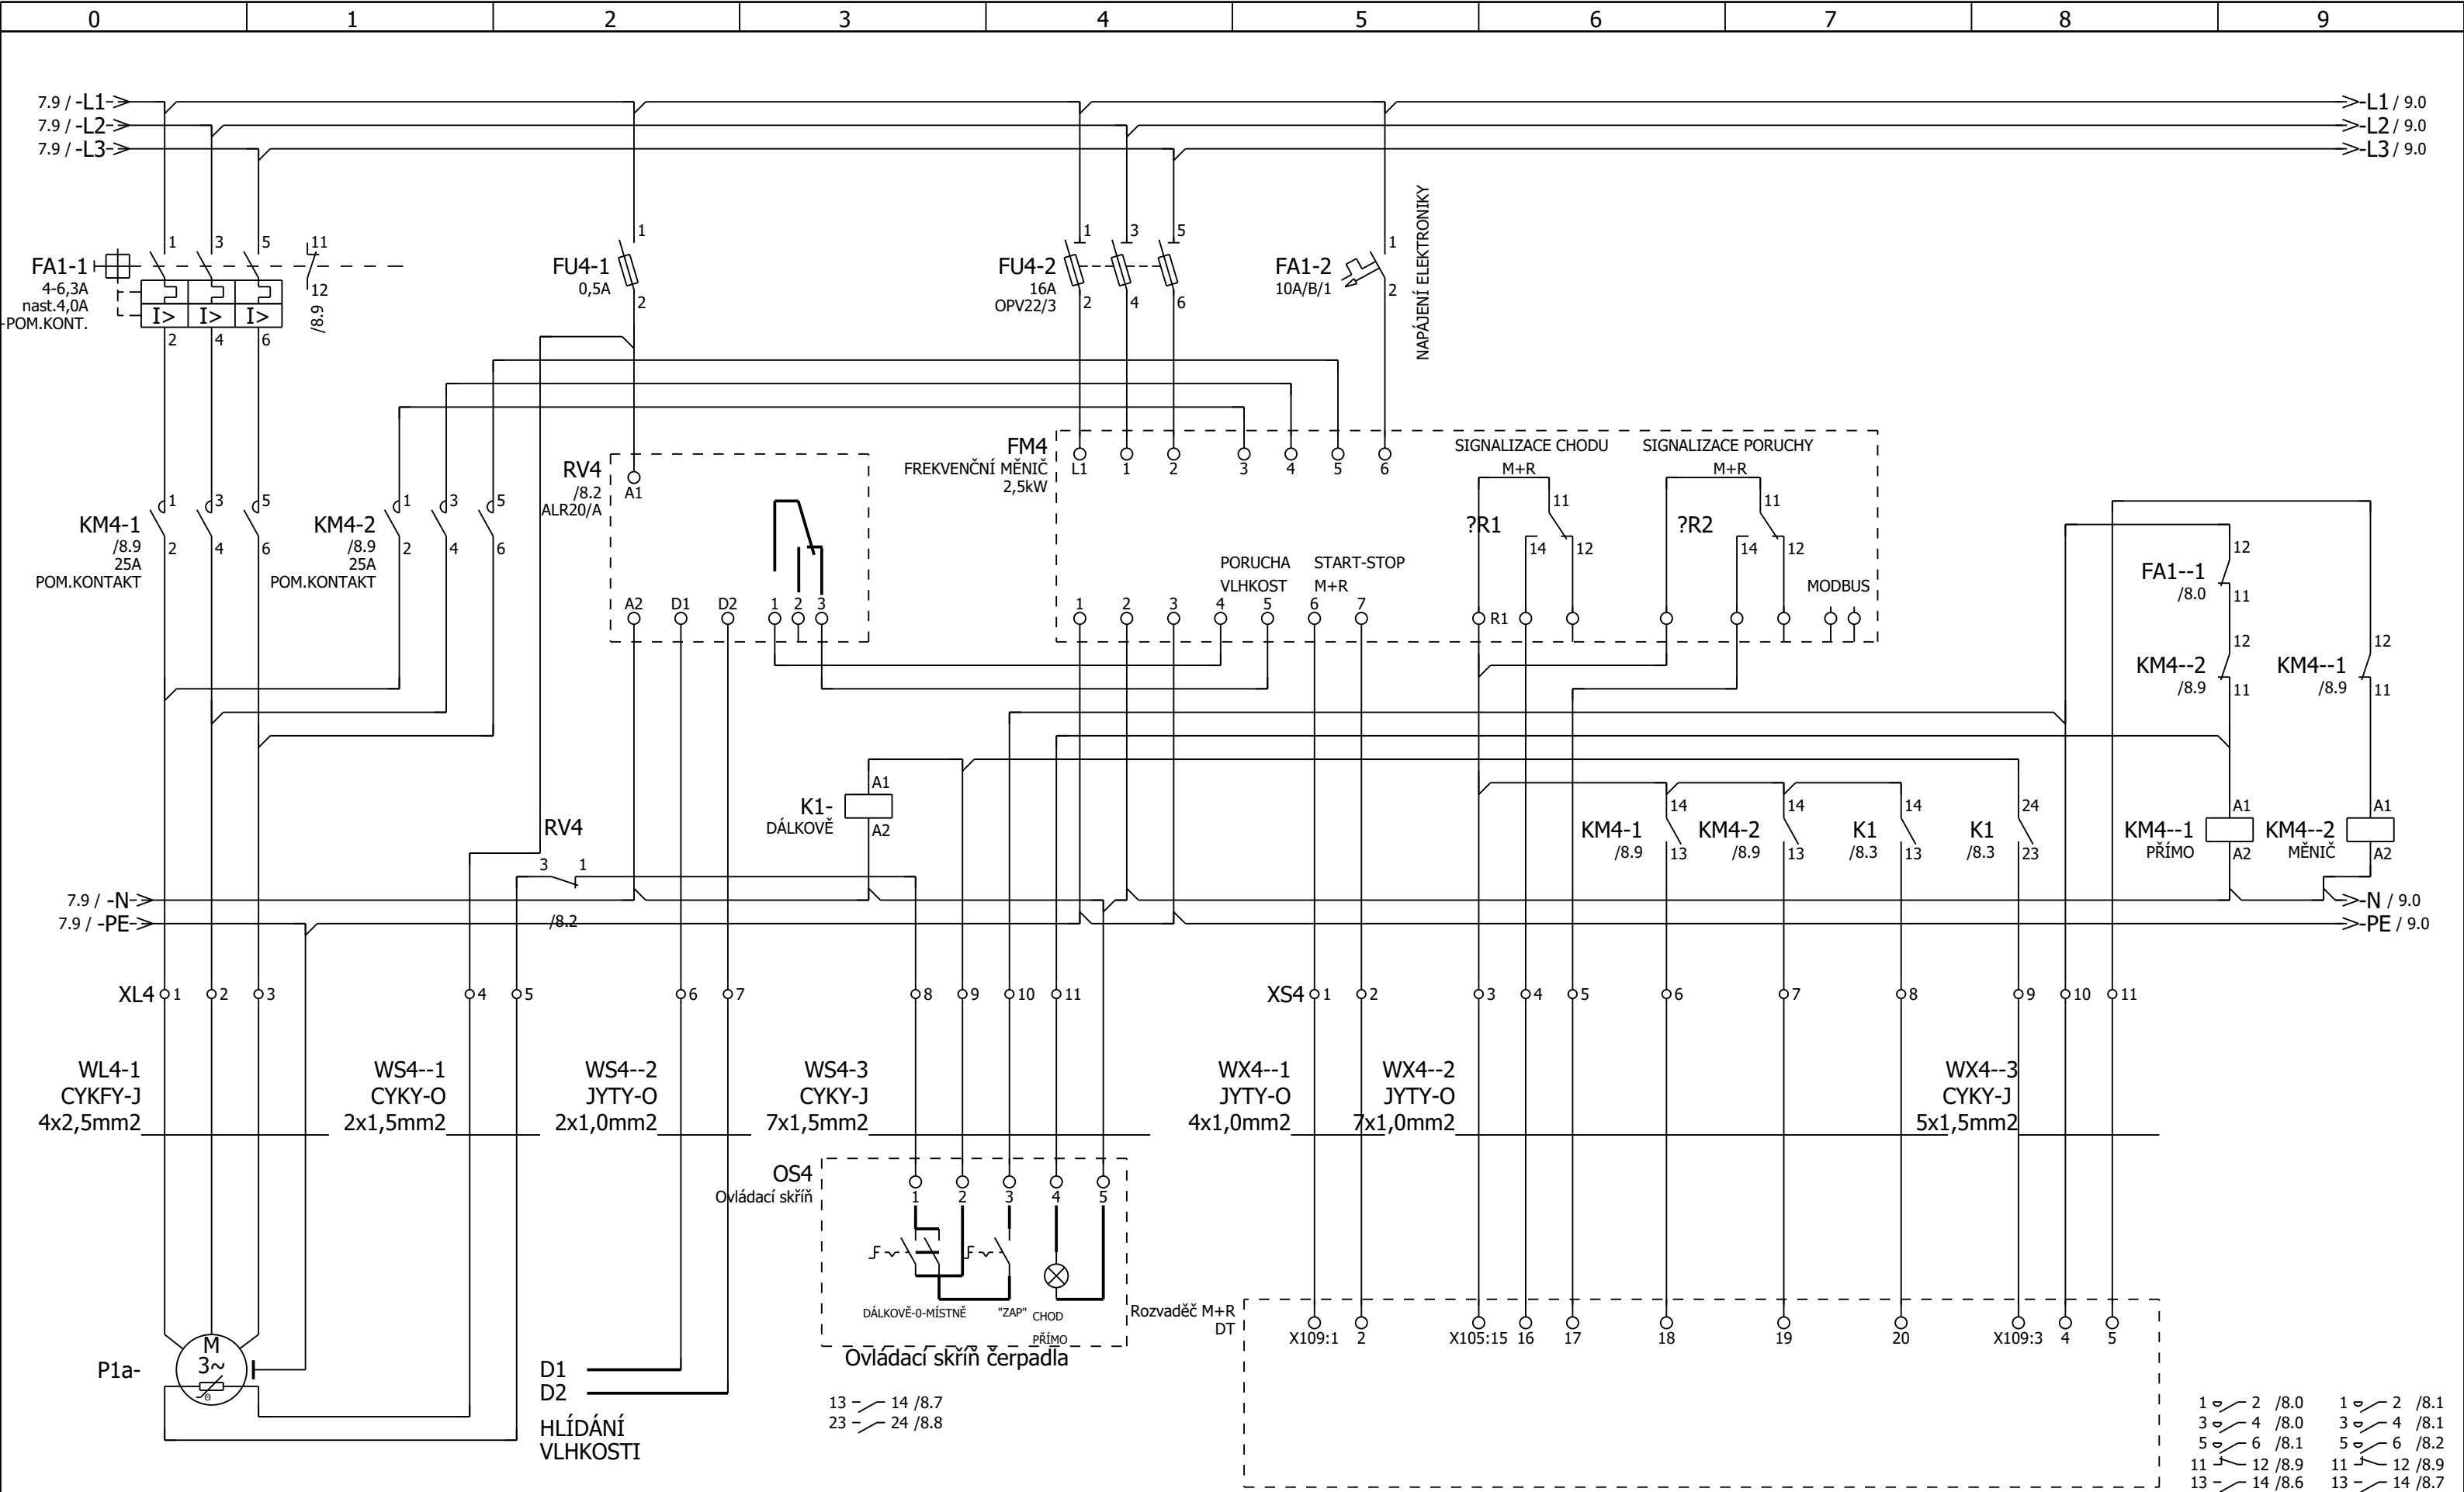

UPOZORNĚNÍ: PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ŠTÍTKOVÉ HODNOTY DODANÝCH SPOTŘEBIČŮ

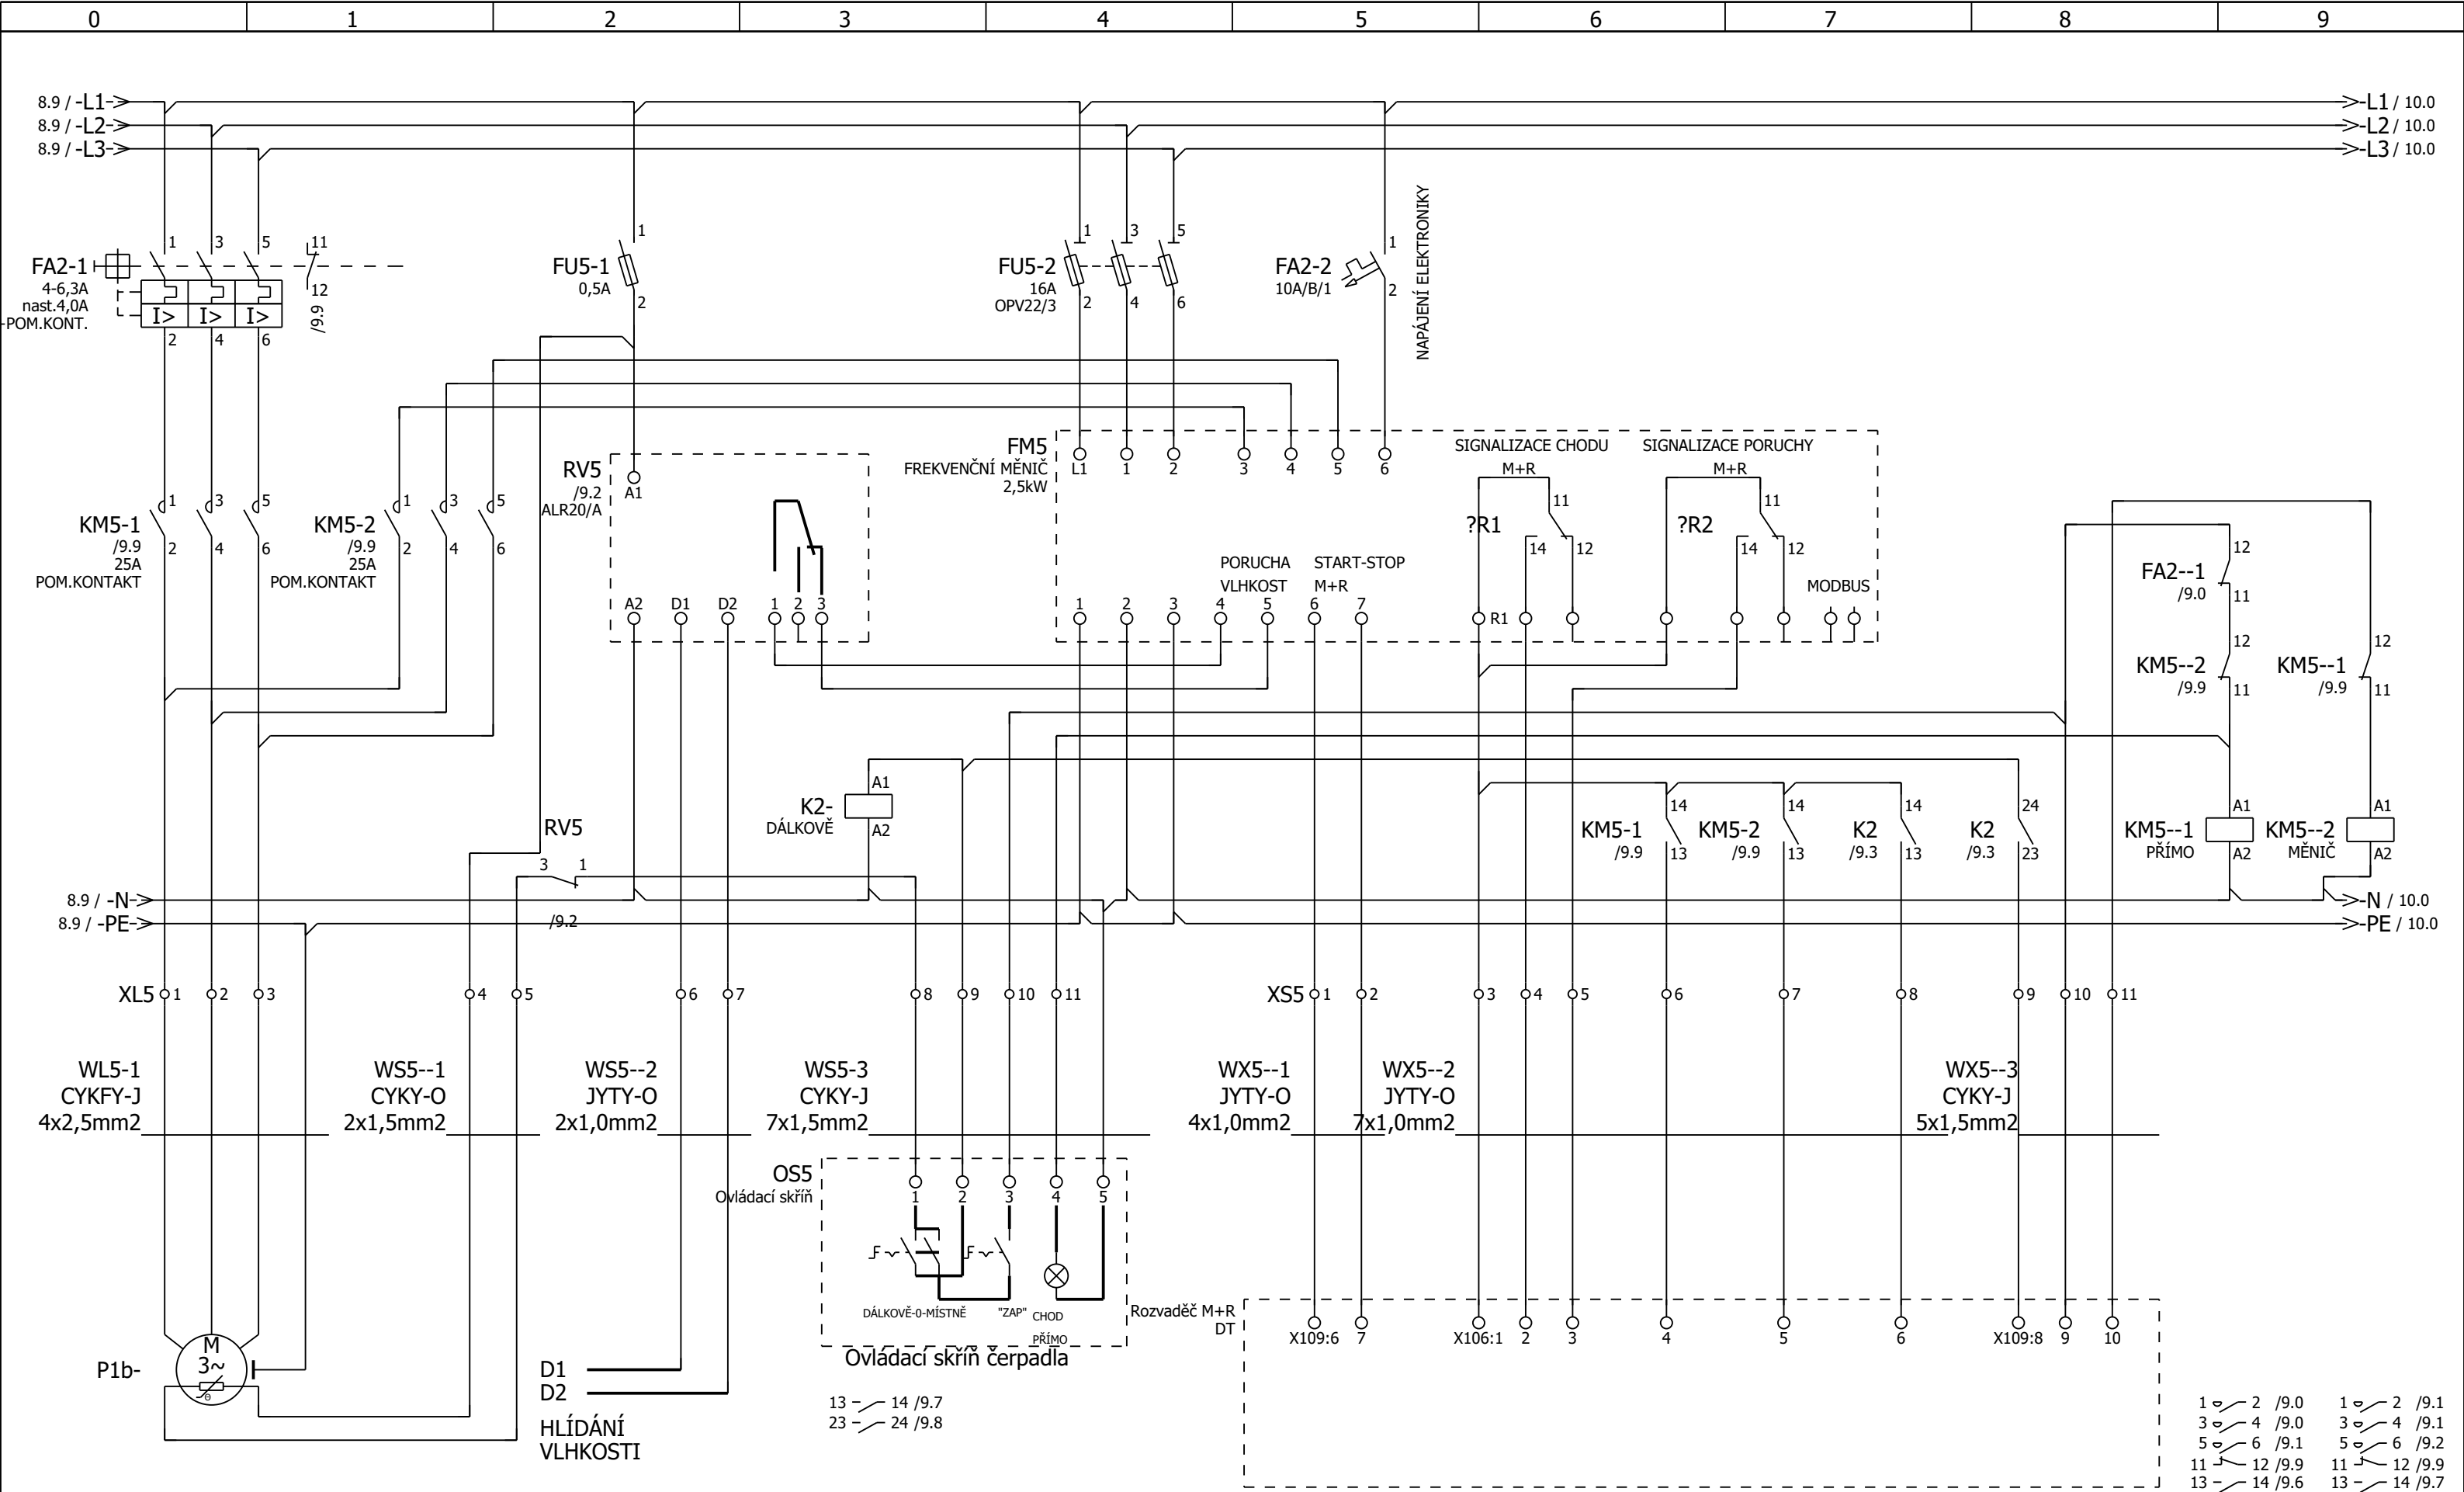



UPOZORNĚNÍ: PŘED DODÁVKOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT ŠTÍTKOVÉ HODNOTY DODANÝCH SPOTŘEBIČŮ





			Date	12.11.2019	ČOV PTICE			Napájení Čerpadla P2a 0,75kW			= Rozvadec_RH	
			Ed.	Vlasta							+	
			Appr									
Modification	Date	Name	Original		Replaced by	Replaced by						Page
										Page	45	

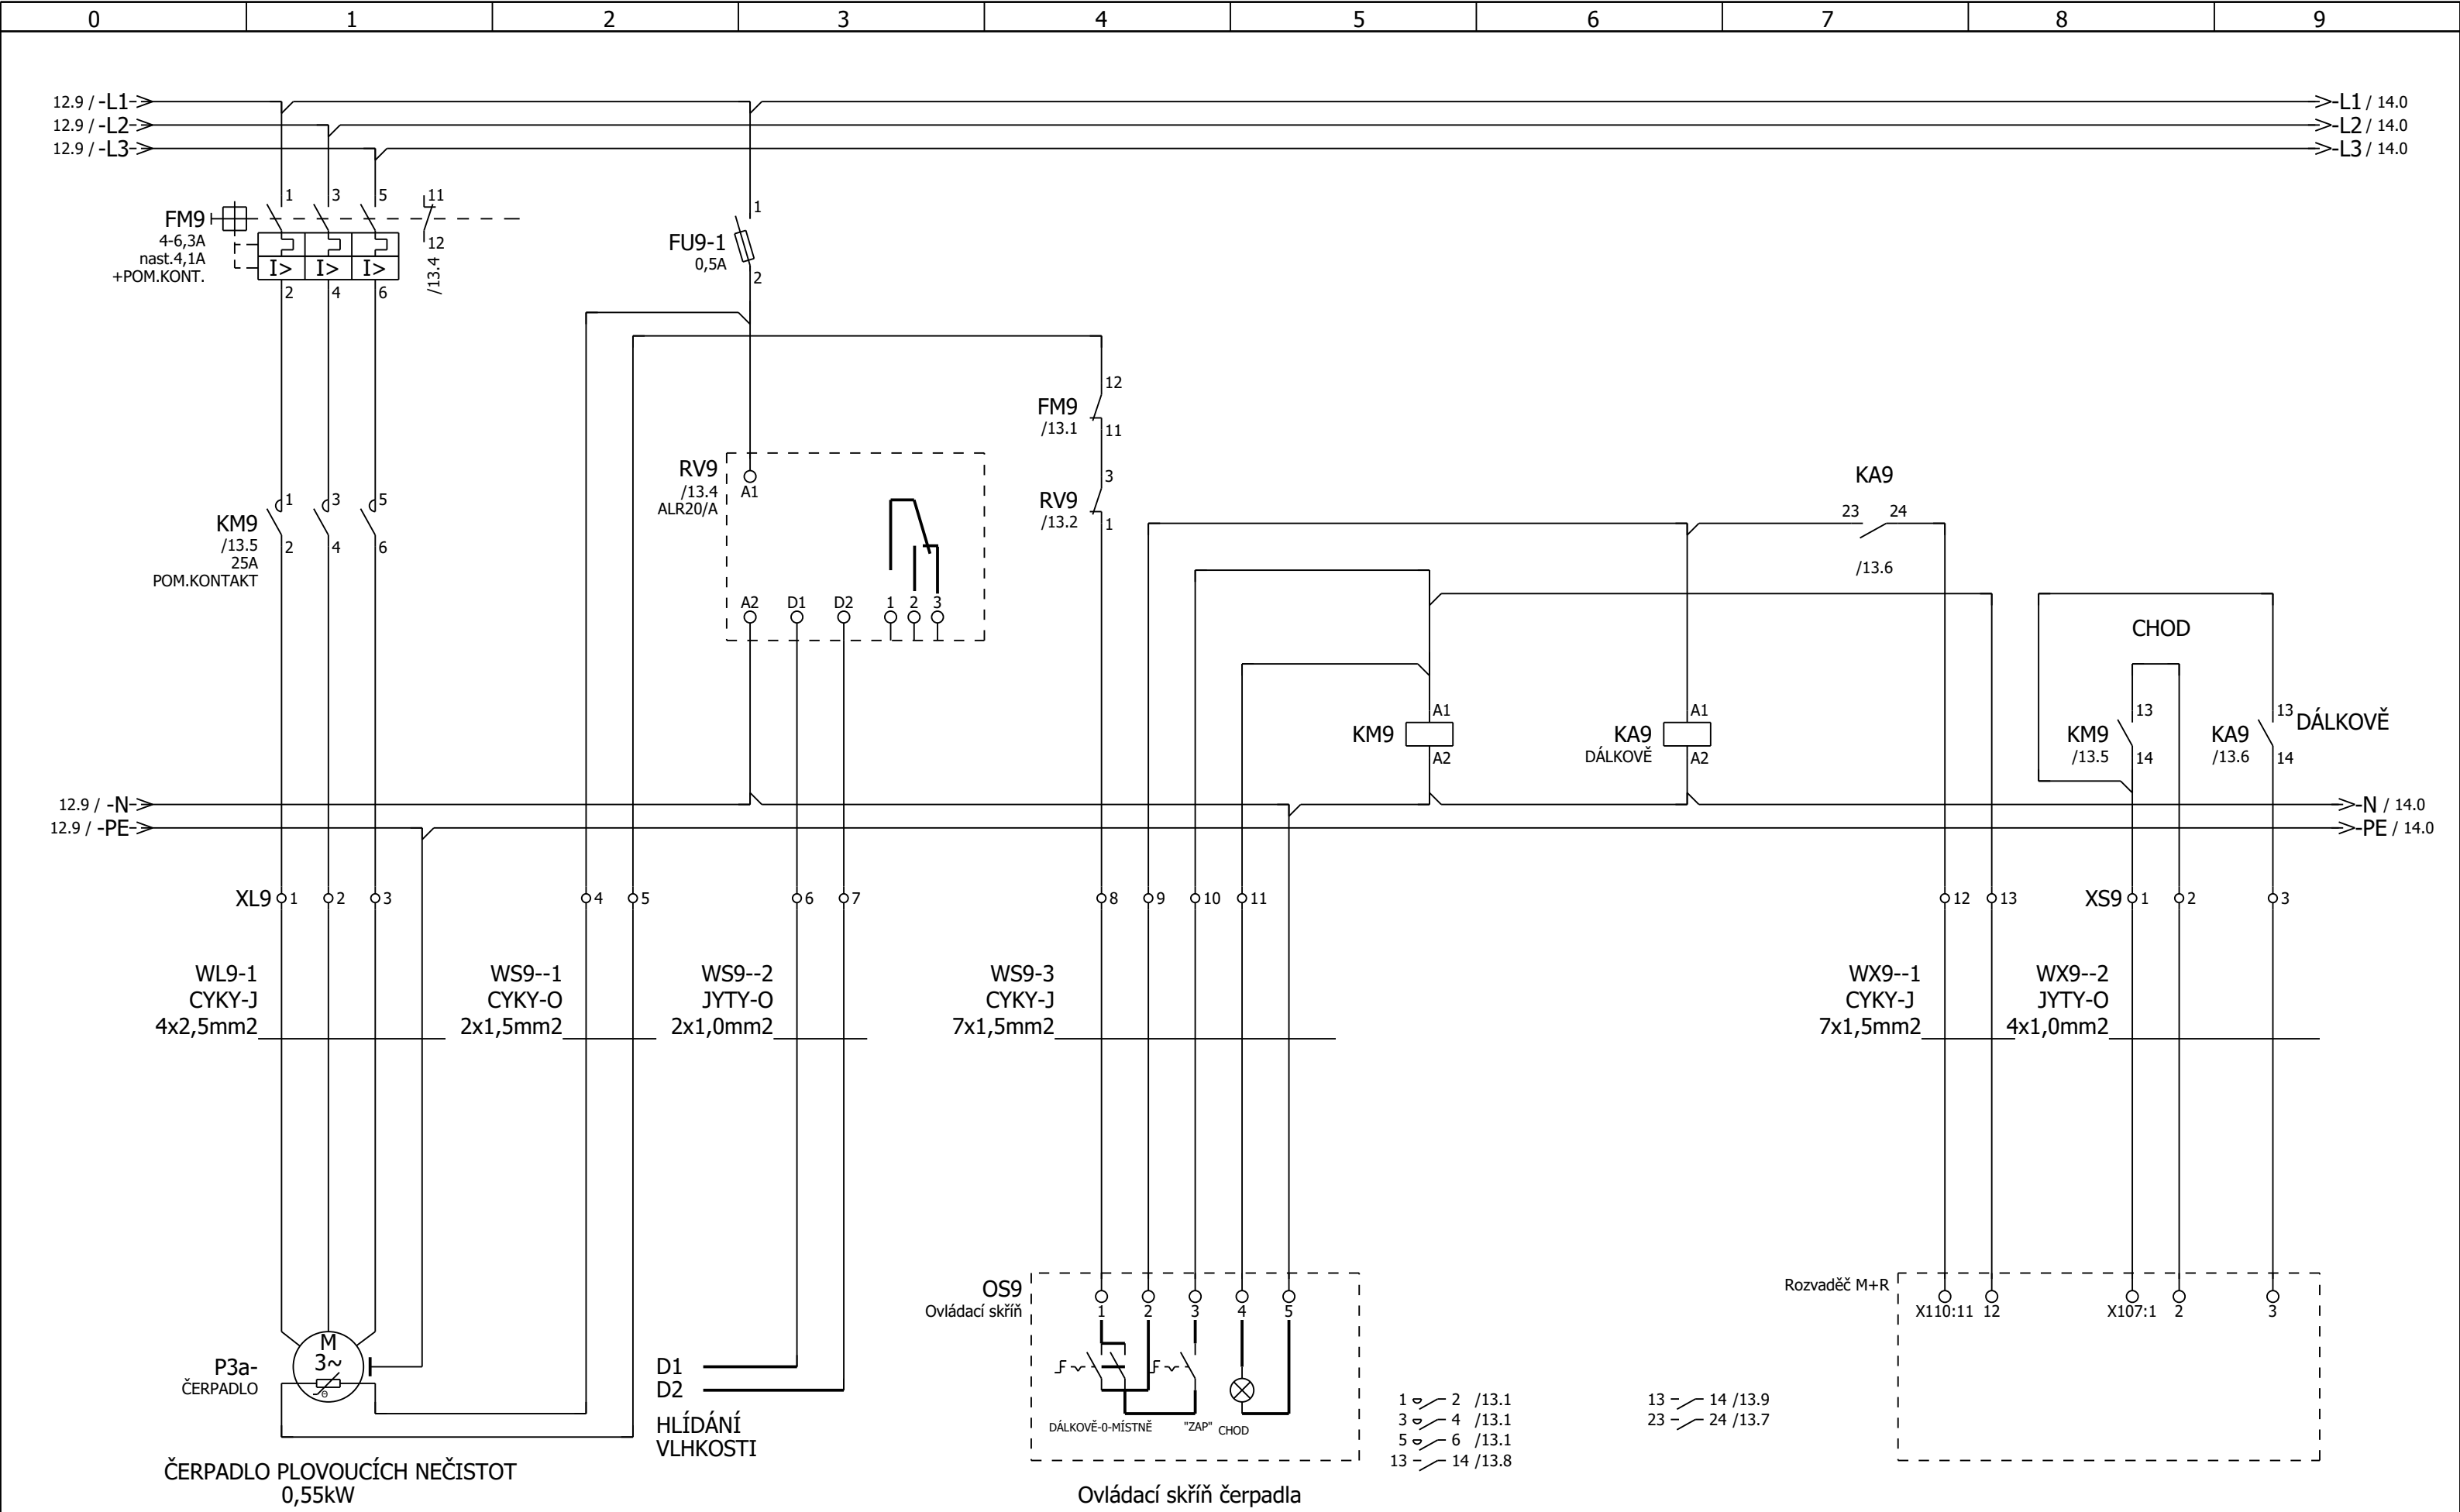

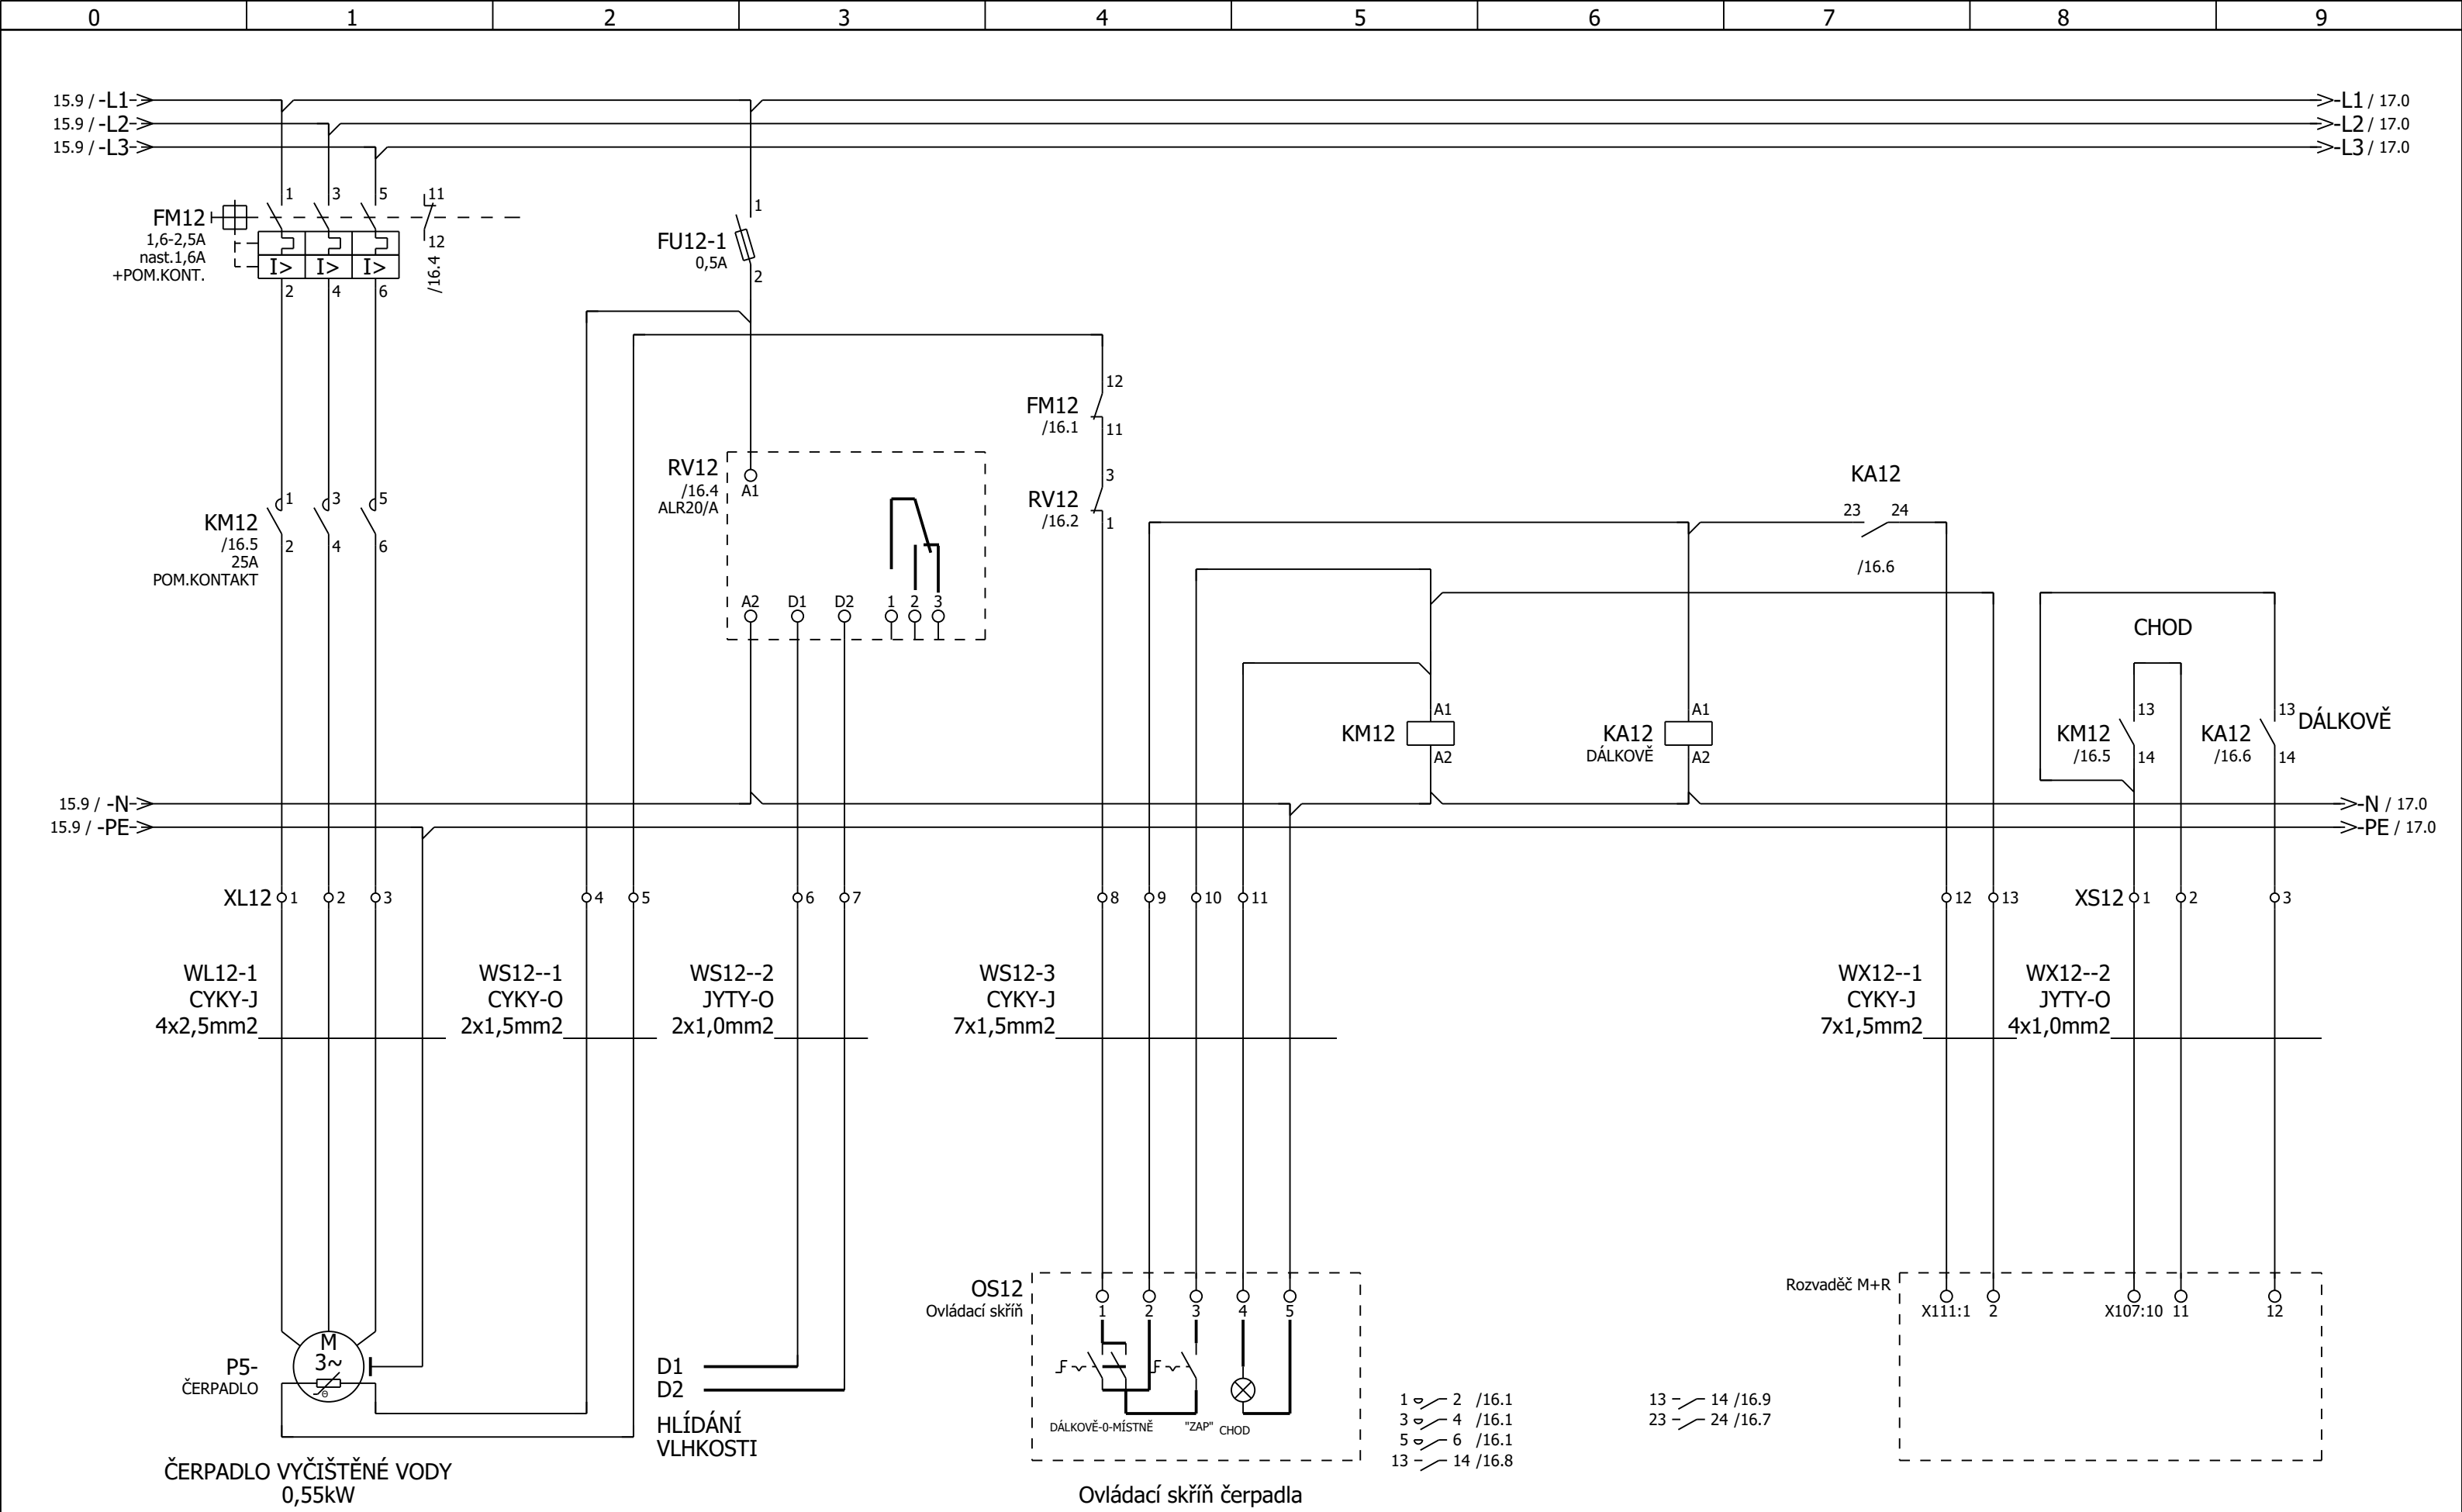



ROZVADĚČ R-STAVEBNÍ