



V ZELENÍ

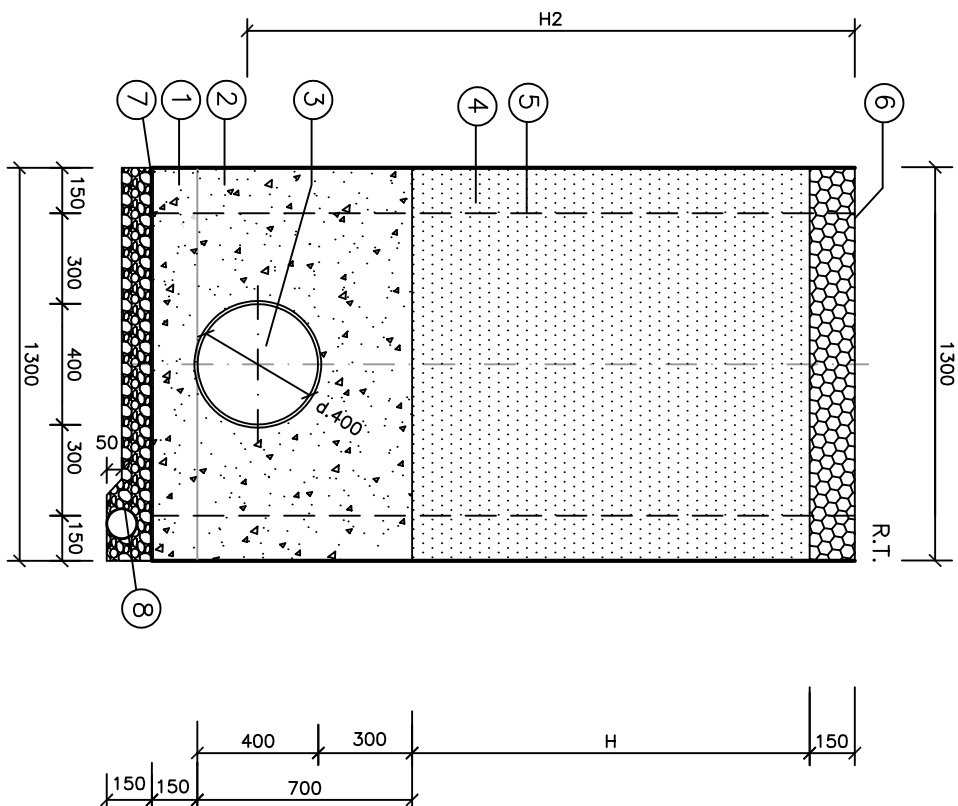

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
 - 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
 - 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ PP SN12 d.400
 - 4 ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PŮLA Edef=30MPa
 - 5 V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVĚZEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
 - 6 ORNICE TL.150mm A OSETI TRAVNÍM SEMENEM
 - 7 V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
 - 8 DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
- H HLOUBKA ZÁSPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU


V MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

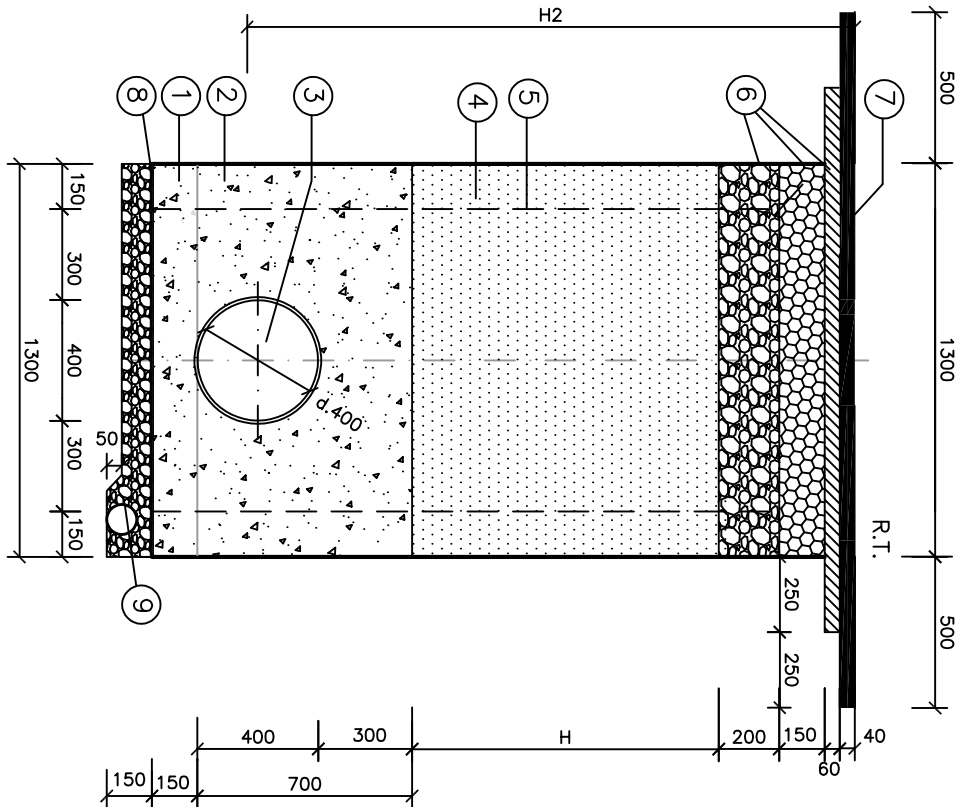

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
 - 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
 - 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ PP SN12 d.400
 - 4 ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PŮLA Edef=45MPa
 - 5 V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVĚZEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
 - 6 SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO 50/70,ast.střednězrnny, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108-1
 - 7 ŠTĚRKODŘÍ ŠDA 0/32 TL.200mm
 - 8 ODFŘEZOVÁNÍ + SMĚS ACO11,TL.40mm, pojivo 50/70, ASF.STŘEDNĚZRNNY, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108-1
 - 9 SPOJOVACÍ POSTRIK PS-A, 0,5kg/m²
- GEOMRIZ ZE SKELNYCH VLAKEN, min.pevnost 50kN/m obousměrně, položená celoplošně s přesahem 0,5m
- V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
ŠTĚRKODŘÍ 8–16
DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
- HLOUBKA ZÁSPU
HLOUBKA VÝKOPU


V BUDOUCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

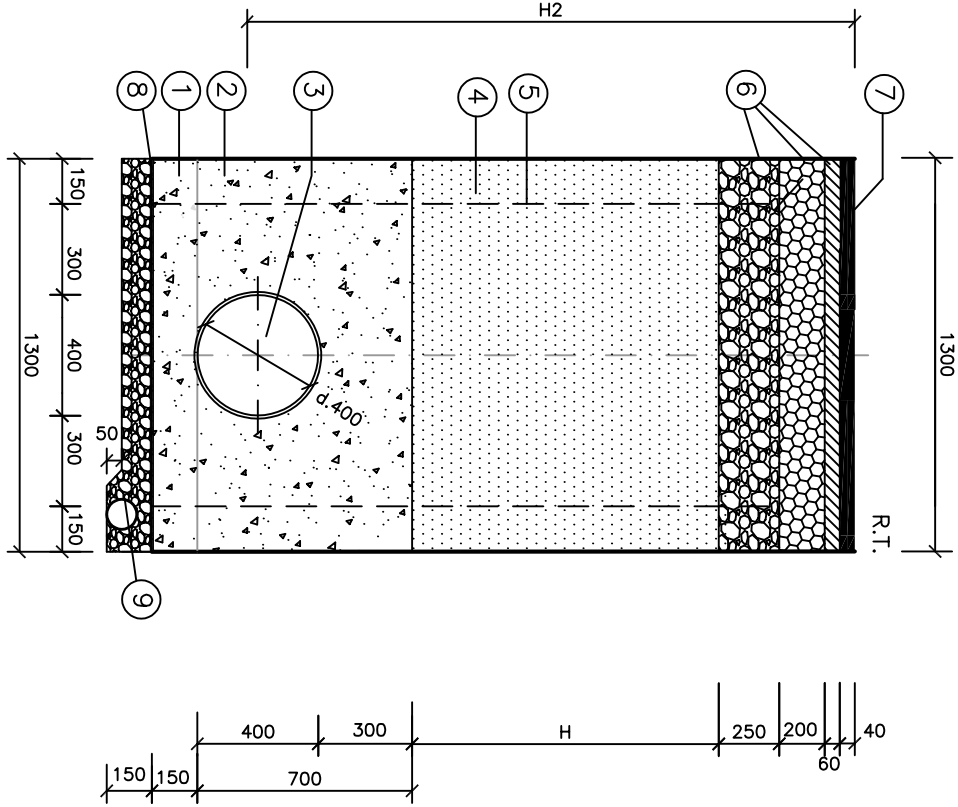

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
 - 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–22
 - 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ PP SN12 d.400
 - 4 ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PŮLA Edef=45MPa
 - 5 V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVĚZEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
 - 6 SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO 50/70,ast.střednězrnny, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108-1
 - 7 ŠTĚRKODŘÍ ŠDA 0/32 TL.200mm
 - 8 ODFŘEZOVÁNÍ + SMĚS ACO11,TL.40mm, pojivo 50/70, ASF.STŘEDNĚZRNNY, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108-1
 - 9 SPOJOVACÍ POSTRIK PS-A, 0,5kg/m²
- V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
ŠTĚRKODŘÍ 8–16
DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
- HLOUBKA ZÁSPU
HLOUBKA VÝKOPU


V BUDOUCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

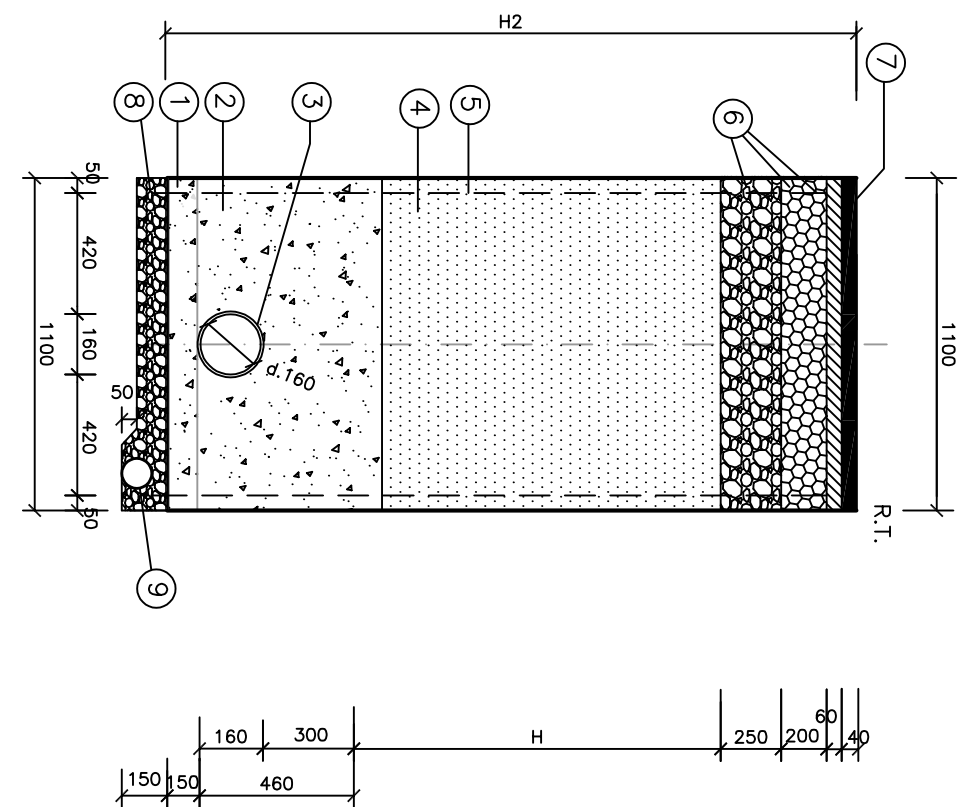

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–16
- 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–16
- 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ PP SN10 d.160
- 4 ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PŮLA Edef=45MPa
- 5 V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVĚZEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
- 6 SMĚS ACP16, TL.60mm, POJIVO 50/70,ast.střednězrnny, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108-1
- 7 ŠTĚRKODŘÍ ŠDA 0/32 TL.200mm
- 8 ODFŘEZOVÁNÍ + SMĚS ACO11,TL.40mm, pojivo 50/70, ASF.STŘEDNĚZRNNY, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108-1
- 9 SPOJOVACÍ POSTRIK PS-A, 0,5kg/m²

V ZELENÍ

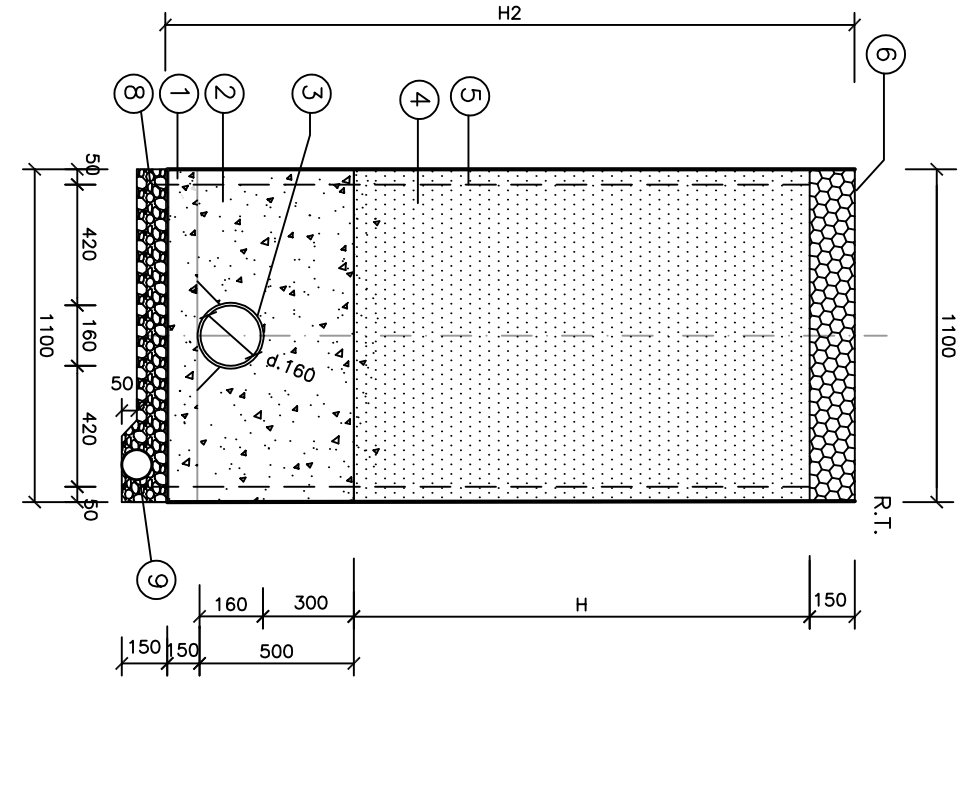

POPIS:

- 1 HUTNĚNÝ PODSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–16
 - 2 HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘÍ fr 0–16
 - 3 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PLNOSTĚNNÉ PP SN10 d.160
 - 4 ZÁSP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTŘÍDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PŮLA Edef=30MPa
 - 5 V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ ÚNOSNOSTI ZÁSPU, BUDE PROVĚZEN NÁVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
 - 6 ORNICE TL.150mm A OSETI TRAVNÍM SEMENEM
 - 7 V PŘÍPADĚ SPODNÍ VODY
 - 8 DRENAŽNÍ POTRUBÍ PERFOR. PVC DN100
 - 9 HLOUBKA ZÁSPU
- HLOUBKA VÝKOPU

ODFŘEZOVÁNÍ KOMUNIKACE NA HLOUBKU 50mm

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval		Ing.Milan Cífr Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60787741 tel.:774 167 734 A0:1004864
Ing. Milan Cífr		Ing. Milan Cífr	Ing.Milan Cífr		
Investor: Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožínka					
Projektant: Ing.Milan Cífr, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem					
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožínka					
Okres: Žďár nad Sázavou			Kraj: Vysočina		
Akce:					
Dolní Rožínka					
zasíťování území lokalita Za Parkem I.etapa					
Stavba:		SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE			
Obsah:		VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ PP			
		Měřítko		Číslo výkresu	
		1:250		D-2.4	

