



V MÍSTNÍ KOMUNIKACI POVRCH ASFALTOBETON

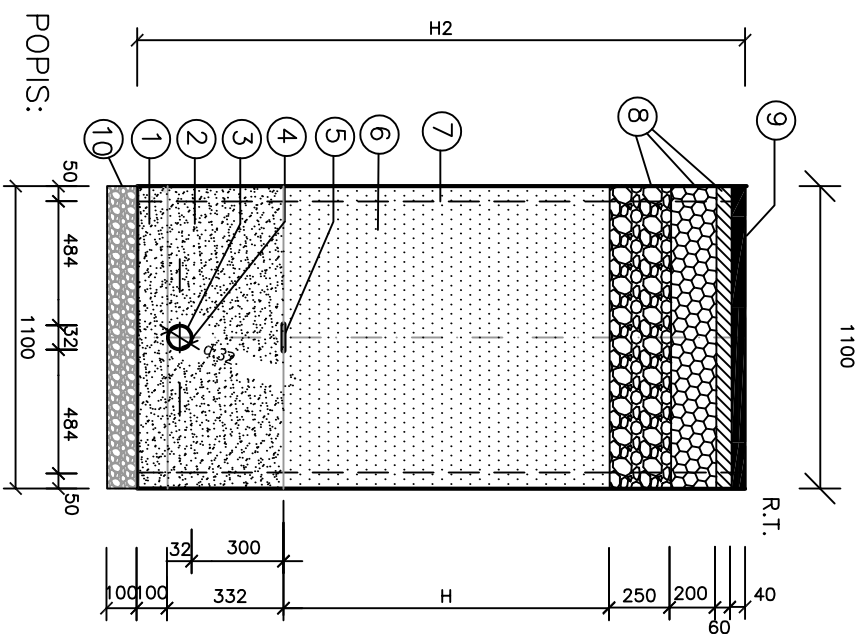

- ① HUTNĚNÝ PODKLAD ŠTĚRKODŘŤ fr 0-16
- ② HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘŤ fr 0-16
- ③ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 SDR11 d.32x3,0
- ④ VODÍČÍ DRÁT CY 1x4mm²
- ⑤ SIGNALIZAČNÍ FÓLIE –BILÁ
- ⑥ ZÁSYR RÝHY VYTĚŽENOU A VYTRŽIDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁŇ Edef=45MPa
V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ, UNOSNOSTI ZÁSYPU, BUDE PROVEDEN
NAVRH TECHNICKÉHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
PAŽENÍ
- ⑦
- ⑧ SMĚS ACP16, TL.60mm, POUJIVO 50/70,asf.střednězrnný,
2347 kg/m³, ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODŘŤ ŠDA 0/32 TL.200mm
ŠTĚRKODŘŤ ŠDA 0/63 TL.250mm, pláň Edef=45MPa
- ⑨ SMĚS ACO11,TL.40mm, pojivo 50/70
ASF.STŘEDNĚZRNÝ, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POKRÝVKA PS-A, 0,5kg/m²
- ⑩ V PŘÍPADĚ SPONNÍ VODY
ŠTĚRKODŘŤ 8-16
- H HLBOUBKA ZÁSYPU
- H2 HLBOUBKA VÝKOPU

V ZELENI

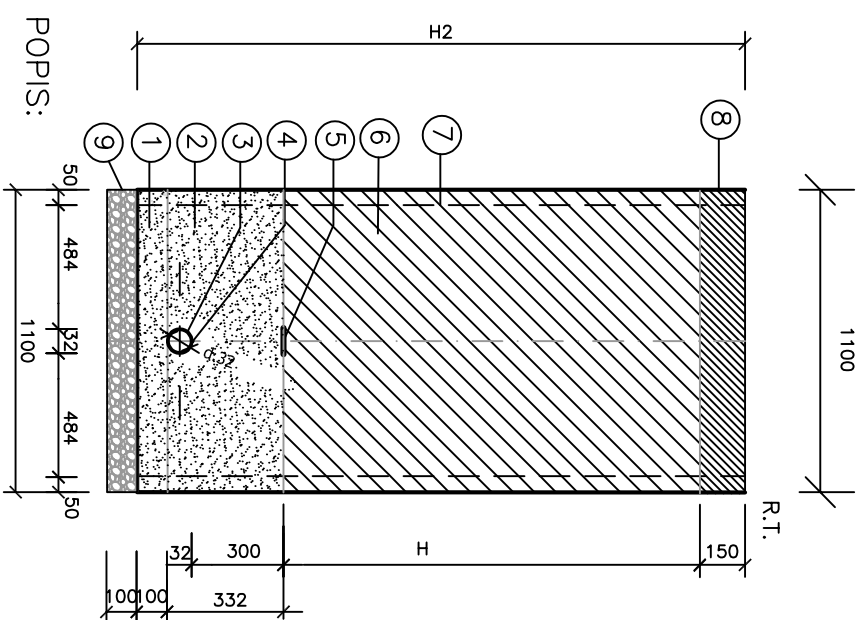

- | | |
|----|--|
| 1 | HUTNĚNÝ PODKLAD ŠTĚRKODŘŤ fr 0-16 |
| 2 | HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODŘŤ fr 0-16 |
| 3 | VODOVODNÍ POTRUBÍ PE100 SDR11 d.32x3,0 |
| 4 | VODÍCI DRÁT CY 1x4mm2 |
| 5 | SIGNALIZAČNÍ FÓLIE – BÍLÁ |
| 6 | ZÁSYP RÝHY VÝTŘIDĚNOU ZEMINOU |
| 7 | PAŽENÍ |
| 8 | ORNICE TL.150mm |
| 9 | DRENÁŽNÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODŘŤI FR.8/16 TL.100mm
(BUDE PROVEDENO V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY) |
| H | HLOUBKA ZÁSYPU |
| H2 | HLOUBKA VÝKOPU |

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval
Ing. Milan Cíř		Ing. Milan Cíř	Ing.Milan Cíř
Investor: Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožínka			
Projektant: Ing.Milan Cíř, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožínka			
Okras: Žďár nad Sázavou	Kraj: Vysočina		
Akce:		Dolní Rožínka	
zasíťování území lokalita Za Parkem I.etapa			
Stavba:	SO 305 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		
Obsah:	VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ - PE		
		Ing. Milan Cíř Spojovací 923 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ:60787741 tel.:774 167 734 AO:1004864	
Stupeň:		ZAMĚR-DPS	
Formát:		A3	
Číslo zakázky:		240514	
Datum:		červenec 2025	
Příloha:			
D-5.2			
Měřítko	Číslo výkresu		
1:25	D-5.2.3		