


V BUDOUCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

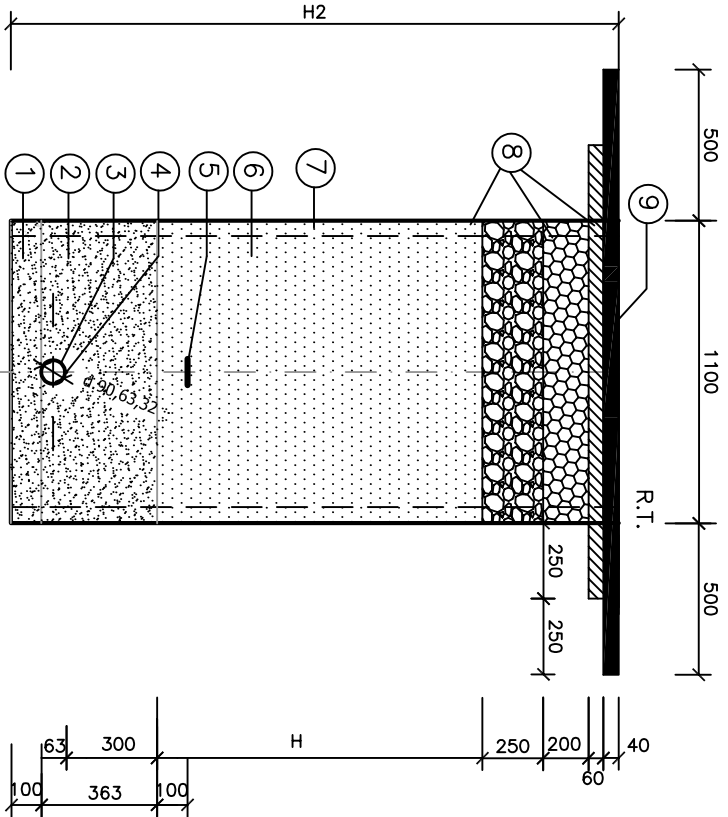


POPIS:

1. PODSYP POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM fr. 0–4
 2. HUTNĚNÝ OBSYP KOPANÝ PÍSEK fr 0–4
 3. PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR11 d. 63, d.32
 4. VODÍČÍ DRÁT CYY 1x6mm²
 5. SIGNALIZAČNÍ FÓLIE – ŽLUTÁ ŠÍŘKY 220mm
 6. ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTRŽIDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁŇ Edef=45MPa V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ, UNOSNOSTI ZÁSYPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKEHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
 7. PAŽENÍ
 8. SMĚS ACP16, TL.60mm, POUJVO 50/70,asf.střednězrný, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108–1
 9. ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 TL.250mm, pláň Edef=45MPa
- ODFRÉZOVÁNÍ + SMĚS ACO11 TL.40mm, pojivo 50/70, ASF.STŘEDNĚZRNÝ, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108–1
- SPOJOVACÍ POSTRIK PS–A, 0,5kg/m²
- GEOMRIZ ZE SKELNÝCH VLÁKENÍ, mtl.pevnost 50KN/m obousměrně, položená celoplošně s přeschem 0,5m
- SPOJOVACÍ POSTRIK PS–A, 0,5kg/m²

H HLOUBKA ZÁSYPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

V BUDOUCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACI
POVRCH ASFALTOBETON

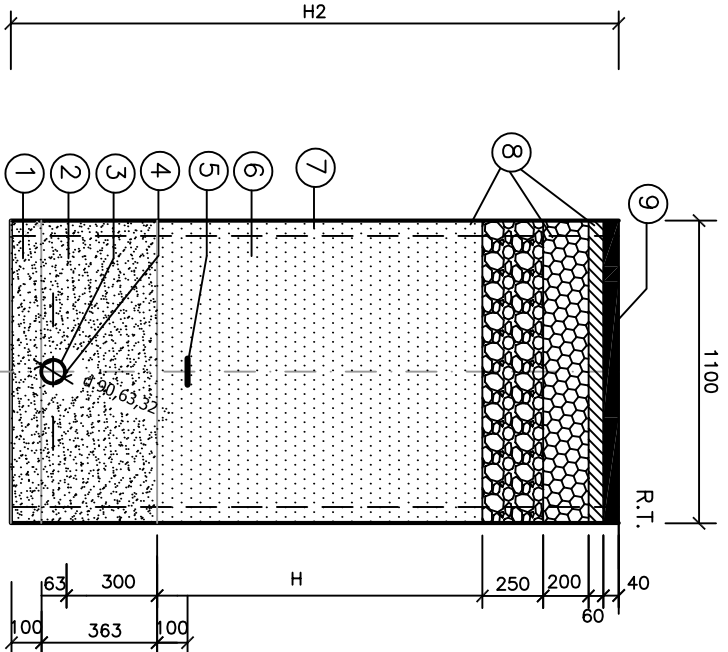


POPIS:

1. PODSYP POTRUBÍ KOPANÝM PÍSKEM fr. 0–4
 2. HUTNĚNÝ OBSYP KOPANÝ PÍSEK fr 0–4
 3. PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR11 d. 63, d.32
 4. VODÍČÍ DRÁT CYY 1x6mm²
 5. SIGNALIZAČNÍ FÓLIE – ŽLUTÁ ŠÍŘKY 220mm
 6. ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU A VYTRŽIDĚNOU ZEMINOU, ZEMNÍ PLÁŇ Edef=45MPa V PŘÍPADĚ NEVÝHOVUJÍCÍCH PARAMETRŮ, UNOSNOSTI ZÁSYPU, BUDE PROVEDEN NÁVRH TECHNICKEHO OPATŘENÍ NA MÍSTĚ STAVBY
 7. PAŽENÍ
 8. SMĚS ACP16, TL.60mm, POUJVO 50/70,asf.střednězrný, 2347 kg/m³, ČSN EN 13108–1
 9. ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32 TL.200mm ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/63 TL.250mm, pláň Edef=45MPa
- ODFRÉZOVÁNÍ + SMĚS ACO11S,TL.100mm, pojivo 50/70, ASF.STŘEDNĚZRNÝ, 2364 kg/m³, ČSN EN 13108–1
- SPOJOVACÍ POSTRIK PS–A, 0,5kg/m²

H HLOUBKA ZÁSYPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

V ZELENÍ

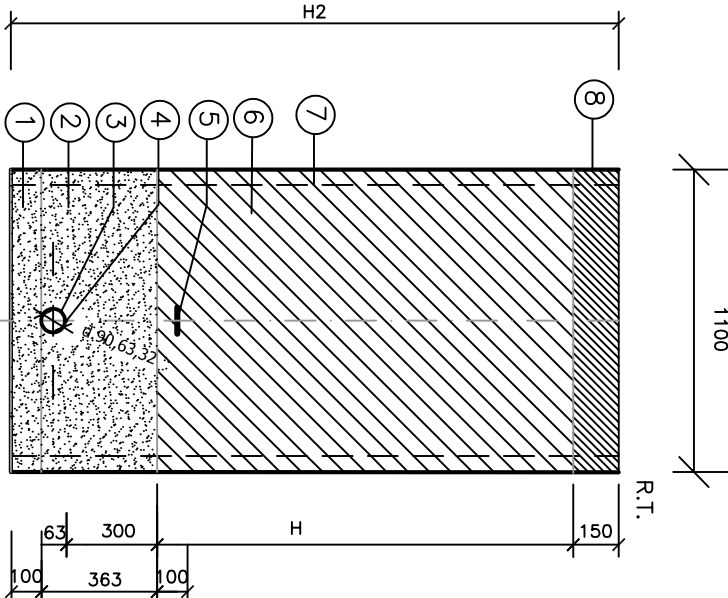

POPIS:

1. PODSYP POTRUBÍ KOPANÝM PÍSEK fr. 0–4
 2. HUTNĚNÝ OBSYP KOPANÝ PÍSEK fr 0–4
 3. PLYNOVODNÍ POTRUBÍ PE100RC SDR11 d. 63, d.32
 4. VODÍČÍ DRÁT CYY 1x6mm²
 5. SIGNALIZAČNÍ FÓLIE – ŽLUTÁ ŠÍŘKY 220mm
 6. ZÁSYP RÝHY VYTĚŽENOU ZEMINOU, Edef=30MPa
 7. PAŽENÍ
 8. ORNICE TL.150mm
- H HLOUBKA ZÁSYPU
H2 HLOUBKA VÝKOPU

ODFRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE NA HLOUBKU 100mm

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval
Ing. Milán Cíř		Ing. Milán Cíř	Ing.Milán Cíř
Investor: Obec Dolní Rožínka, č.p.3, 592 51 Dolní Rožínka			
Projektant: Ing.Milán Cíř, Spojovací 923, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Místo stavby: k.ú.Dolní Rožínka		Kroji: Vysočing	
Okres: Žďár nad Sázavou		Akce: Dolní Rožínka	
Stavba: SO 501 PLYNOVOD A PLYN.PŘÍPOJKY		zasitování území lokalita Za Parkem I.etapa	
Obsch:		VZOROVÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ-PE	
		Měřítko	Číslo výkresu
		1:25	D-8.4

Ing.
Leoš
Pohanka

Digitálně podepsal Ing. Leoš Pohanka
DN: c=cz, o=Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ou=Elektronické autorizací razítko, ou=1000637, cn=Ing. Leoš Pohanka, sn=Pohanka, givenName=Leoš, serialNumber=P626855, title=EOI, TT00
Datum: 2025.07.11 13:31:02 +0200'