



naše značka
5003316307
vyřizuje
Martina Pýchová
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
21.05.2025

Milan Cifr
Spojovací 923
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Věc:

Vrácení žádosti k doplnění - Dolní Rožínka – zasilování území lokalita Za Parkem – I.etapa

K.ú. - p.č.: Dolní Rožínka , Bukov na Moravě

Stavebník: Obec Dolní Rožínka , Dolní Rožínka č.p. 3 , 59251 Dolní Rožínka

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

Součástí stavby "Dolní Rožínka – zasilování území lokalita Za Parkem – I.etapa" je dle předložené PD prodloužení plynovodu. Vyjádření na výše uvedenou stavbu bude vydáno až po vyřešení majetkoprávních vztahů a vydání vyjádření na prodloužení plynovodu.

Vzhledem k požadavku plynofikace lokality je nutné v prvním kroku uzavření budoucí majetkoprávní smlouvy.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Hrabcová, tel.724245986, e mail vera.hrabcova@gasnet.cz.

Po oboustranném podpisu budoucí majetkoprávní smlouvy bude na základě předložené PD vydáno vyjádření na prodloužení plynovodu.

Kontaktní osoba: Miloš Chmelař, tel. 606754811, e mail milos.chmelar@gasnet.cz

Po vyřešení majetkoprávních vztahů a po vydání vyjádření na prodloužení plynovodu bude na základě nové žádosti vydáno vyjádření na celou stavbu "Dolní Rožínka – zasilování území lokalita Za Parkem – I.etapa".

Toto vyjádření NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. a novely zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vyjádření NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje vyjádření k dokumentaci stavby.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003316307 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in purple ink, appearing to be 'Martina Pýchová', written over a light blue grid background.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003316307 ze dne 21.05.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Dolní Rožínka , Dolní Rožínka č.p. 3 , 59251 Dolní Rožínka. K.ú.: Dolní Rožínka , Bukov na Moravě.

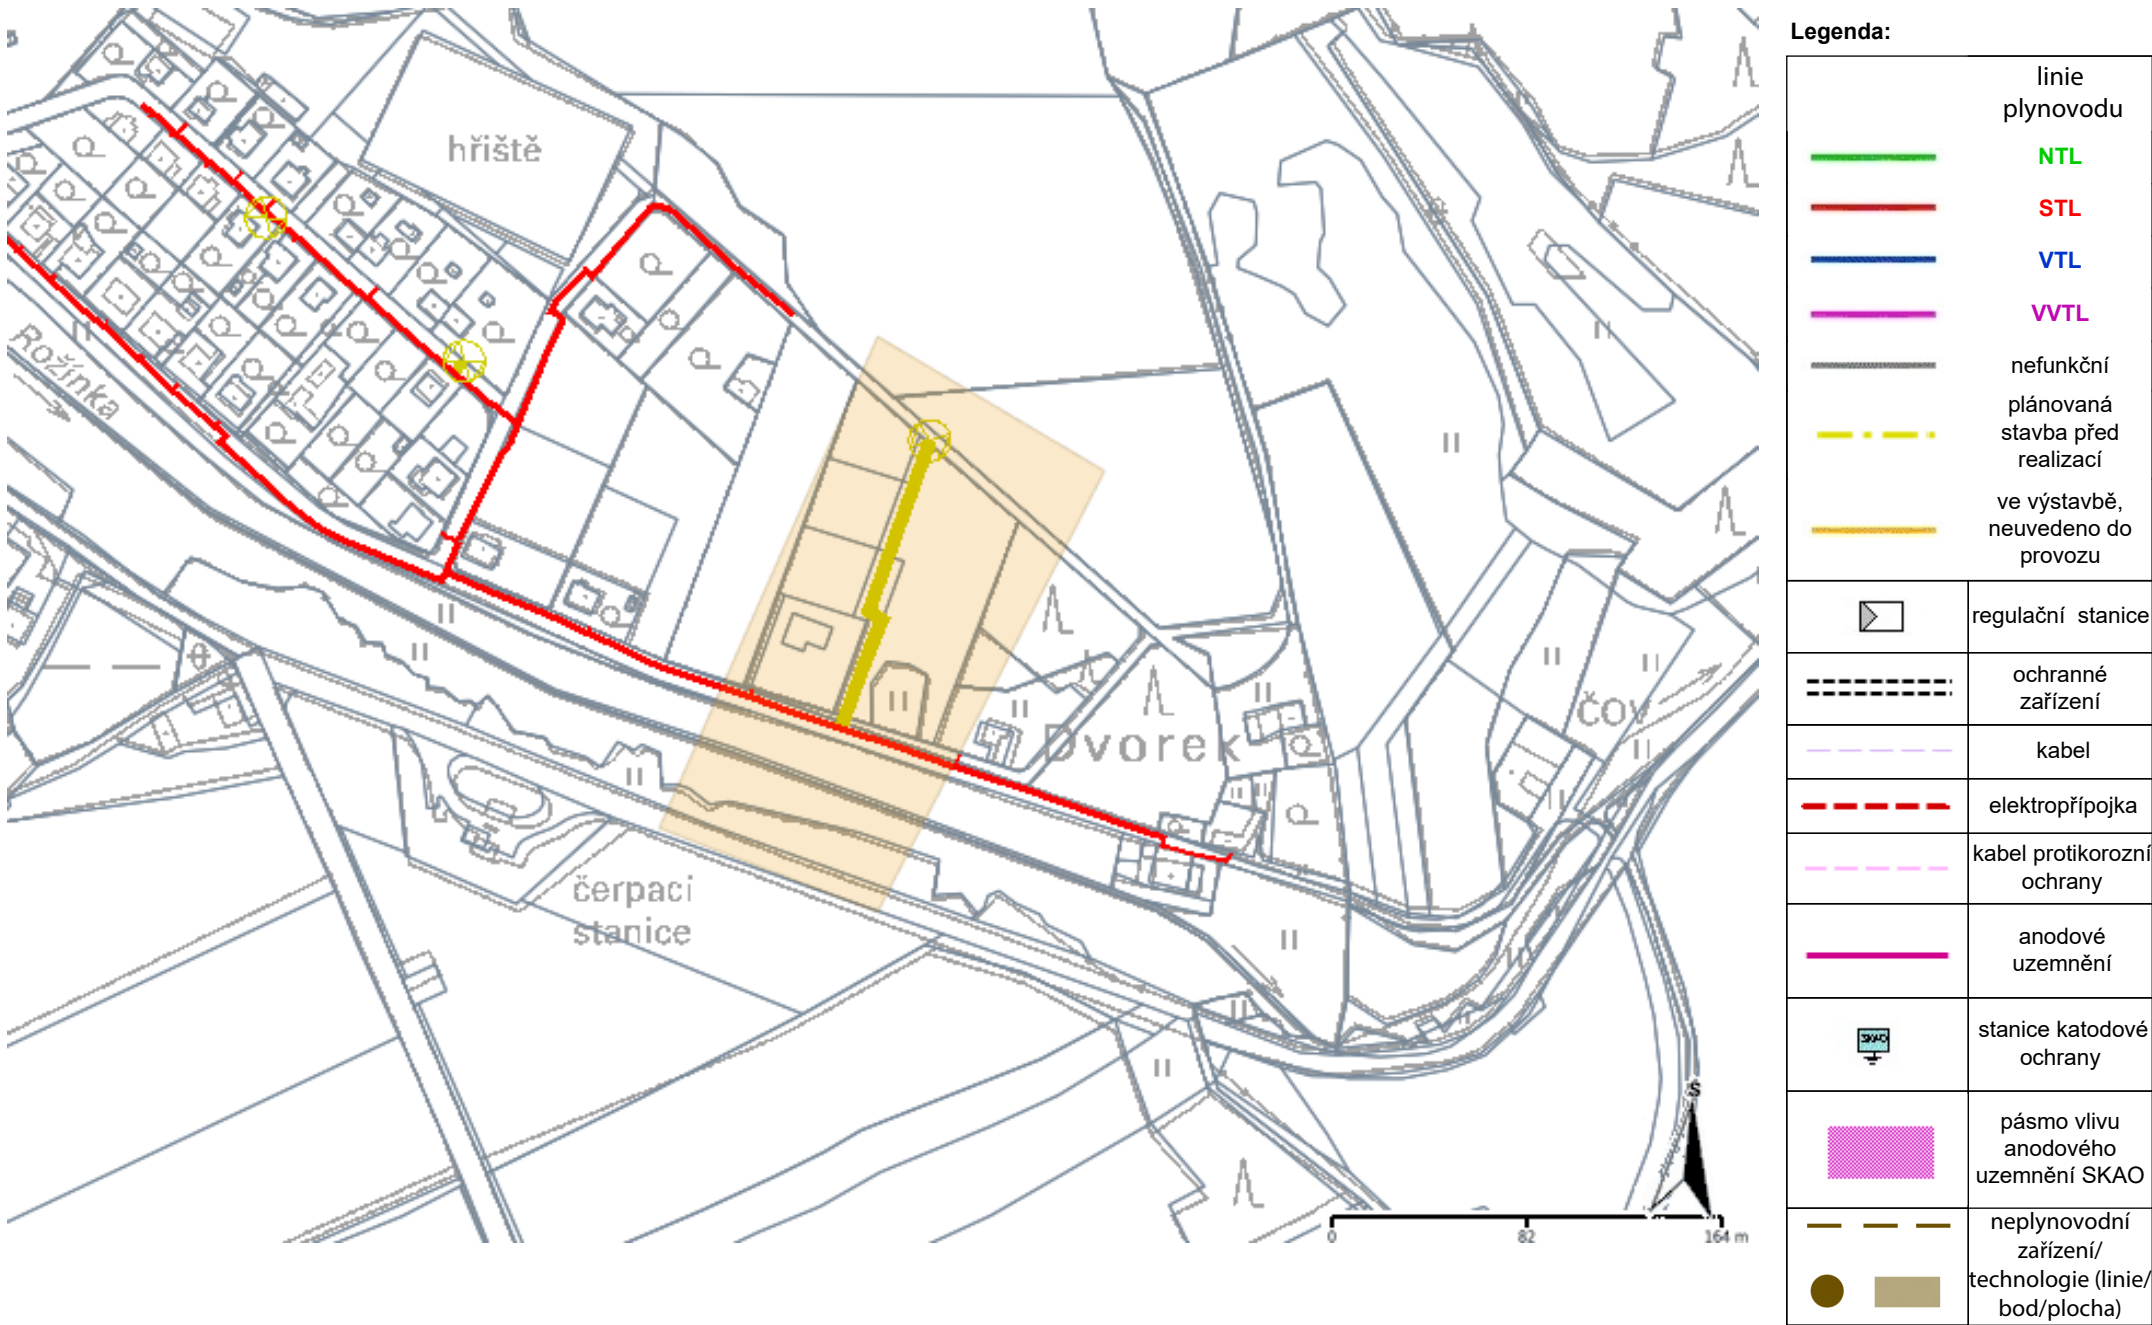

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5003316307 ze dne 21.05.2025.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Obec Dolní Rožínka , Dolní Rožínka č.p. 3 , 59251 Dolní Rožínka. K.ú.: Dolní Rožínka , Bukov na Moravě.



Legenda:	
	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

