



naše značka
5003359670

vyřizuje
Miloš Chmelař

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
02.07.2025

Obec Dolní Rožínka
Dolní Rožínka č.p. 3
59251 Dolní Rožínka

Věc:

STL plynovod a 6 přípojek v rámci akce: Dolní Rožínka – zasilování území lokalita Za Parkem – I.etapa

Obec: Dolní Rožínka

K.ú. - p.č.: Dolní Rožínka-56/90, 56/91, 56/92, 56/93, 164/7

Stavebník: Obec Dolní Rožínka, Dolní Rožínka č.p. 3, 59251 Dolní Rožínka

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení (dále jen "PZ").

Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se:

- Smlouvou o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 1000031827/2025/4000259030, uzavřenou dne 22.5.2025 mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem.

a) Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod: PE dn 63

ID: 2060813

Provozní tlak: 150 kPa

Vlastník plynovodu: GasNet, s.r.o.

b) Nově budované PZ:

STL plynovod: PE-100 SDR 11 dn 63 v délce 130 m

STL přípojky: PE-100 SDR 11 dn 32 v délce 27 m

Počet kusů přípojek: 6

Stavba je u GasNet, s.r.o. evidovaná pod č. 8800117291.

Podmínky GasNet Služby, s.r.o. pro výstavbu PZ:

- Veškeré náklady spojené s výstavbou PZ včetně montážních prací, zemních prací a další případné vynaložené náklady související s odstraněním zbývajících částí odpojeného plynovodu hradí stavebník.

- Realizaci PZ může provádět výhradně organizace certifikovaná pro činnosti na plynárenských zařízeních (dále jen "PZ") v souladu s TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

- Při výstavbě přípojky požadujeme dodržet mj. zákon č. 458/2000 Sb. a prostorovou normu ČSN 73 6005.

- Napojení budovaného PZ na stávající plynovod bude provedeno vsazením „T-kusu 63/63/63“. Za místem napojení bude vsazen zemní uzávěr PE 63 se zemní soupravou. Uzávěr bude osazen pojezdovým poklopem odpovídající velikosti.

- Napojení jednotlivých plynovodních přípojek na budovaný plynovod bude provedeno vždy elektrotvarovkou - navrtávací

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

„T-kus“.

- Krytí plynárenského zařízení bude pod komunikací a vjezdy na pozemky min. 1 m a mimo komunikaci min. 0,8 m od nivelity terénu.

- Osa STL plynovodu bude vedena min 1,1 m od hranic stavebních pozemků.

- STL plynovod bude ukončen odvodu vzdušněním v zemním provedení a osazen pojezdovým poklopem.

- V případě nutnosti použití ochranné trubky, bude v ní budované PZ uloženo s vystředovacími PE prvky. Ochranná trubka bude ze stejného materiálu jako budované PZ odpovídající dimenze. Ochranná trubku musí přesahovat alespoň 1 m přes okraj inž. sítě, kterou kříží. Ochranná trubka bude realizována dle TPG 702 01.

- Přechod vodorovné a svislé části plynovodních přípojek pod skříňkou HUP bude realizován vždy elektrotvarovkou kolenem 90° (nikoliv obloukem).

- Společně s budovaným PZ bude na jeho vrchní straně potrubí veden signalizační vodič CYY 2*2,5 mm². V místě napojení na stávající plynovod i po celé trase budovaného PZ bude vodič vodivě propojen a zaizolován. Ve skříňkách HUP, v poklopu trasového uzávěru a poklopu odvodu vzdušnění bude vodič volně vyveden. Před předáním stavby bude funkce signalizačního vodiče ověřena a ze zkoušky bude vyhotoven protokol.

- Nové pilíře pro HUP, regulaci a měření přizpůsobit rozměrově pro montáž regulátoru a membránového plynoměru G4 s roztečí 250 mm tak, aby byla možná bezpečná montáž a demontáž plynárenského zařízení bez použití speciálního nářadí. Pilíře budou trvale volně přístupné z veřejného pozemku. Dvířka skříněk HUP s univerzálním zámkem (uzavíratelná, nikoliv uzamykatelná) a číselník plynoměru nasměrovat čelně do veřejně přístupného prostoru (komunikace).

- Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

Dílčí stanovisko Oddělení spec.prací-Morava jih 2, GasNet Služby, s.r.o. k odpojení PZ:

- v místě napojení na stávající STL plynovod požadujeme ukončit nový plynovod rovnou částí v délce min. 3 m (neukončovat navinutou částí plynovodu!) pro možnost správného propojení plynovodu.

- při propoji bude použit obtok pro zásobování zákazníků v obci

- požadujeme, aby stavba byla realizována mimo topnou sezónu a propojovací práce byly ukončeny nejpozději do 30.9 příslušného roku realizace stavby

- provedení výkopových prací v souladu s NV 591/2006 Sb., rozměr výkopu dle standardů BOZP GasNet Služby, s.r.o. a v souladu s případnými změnami v těchto standardech. Realizační firmy byly s touto skutečností seznámeny.

Podmínky GasNet Služby, s.r.o. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

Souběh (dle ČSN 73 6005):

STL plynovody (0,05-4 bar)

do 1 kV = 0,6 m

do 10 kV = 0,6 m

do 35 kV = 0,6 m

do 220 kV = 0,6 m

Křížení:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u STL/NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být ztuhlá vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného ztuhlého lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na ztuhlý obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou.

Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčímž jeden z nich je silový stejnosměrný).

Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásyp plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojky nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Toto stanovisko se týká POUZE plynárenské části stavby.

Pro umístění a provedení neplynárenských staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu stávajících PZ je třeba vydat samostatné stanovisko. Žádost o vydání stanoviska je dostupná na adrese:

www.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko.

V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni>. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.

3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.

4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.

5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.

6. Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.

7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.

8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.

9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.

10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených stavbou.

11. Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí stavebník. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však výhradně) o použití bez odstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propoji, asistenční služby ze strany provozovatele distribuční soustavy GasNet, s. r.o. atp. V případě přeložky či zrušení PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy. Propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu schváleného GasNet, s.r.o.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnosti kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese <https://www.gasnet.cz/kontakty/kontaktni-system>, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003359670 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Miloš Chmelař
Technik připojování PZ-Morava 1
Oddělení připojování PZ-Morava 1




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:	linie NTL/STL/VTL VVTL plynovodu nefunkční plánovaná stavba před realizací výstavba		ochranné zařízení kabel protikorozní ochrany kabel elektropřípojka regulační stanice		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha) anodové uzemnění stanice katodové ochrany pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

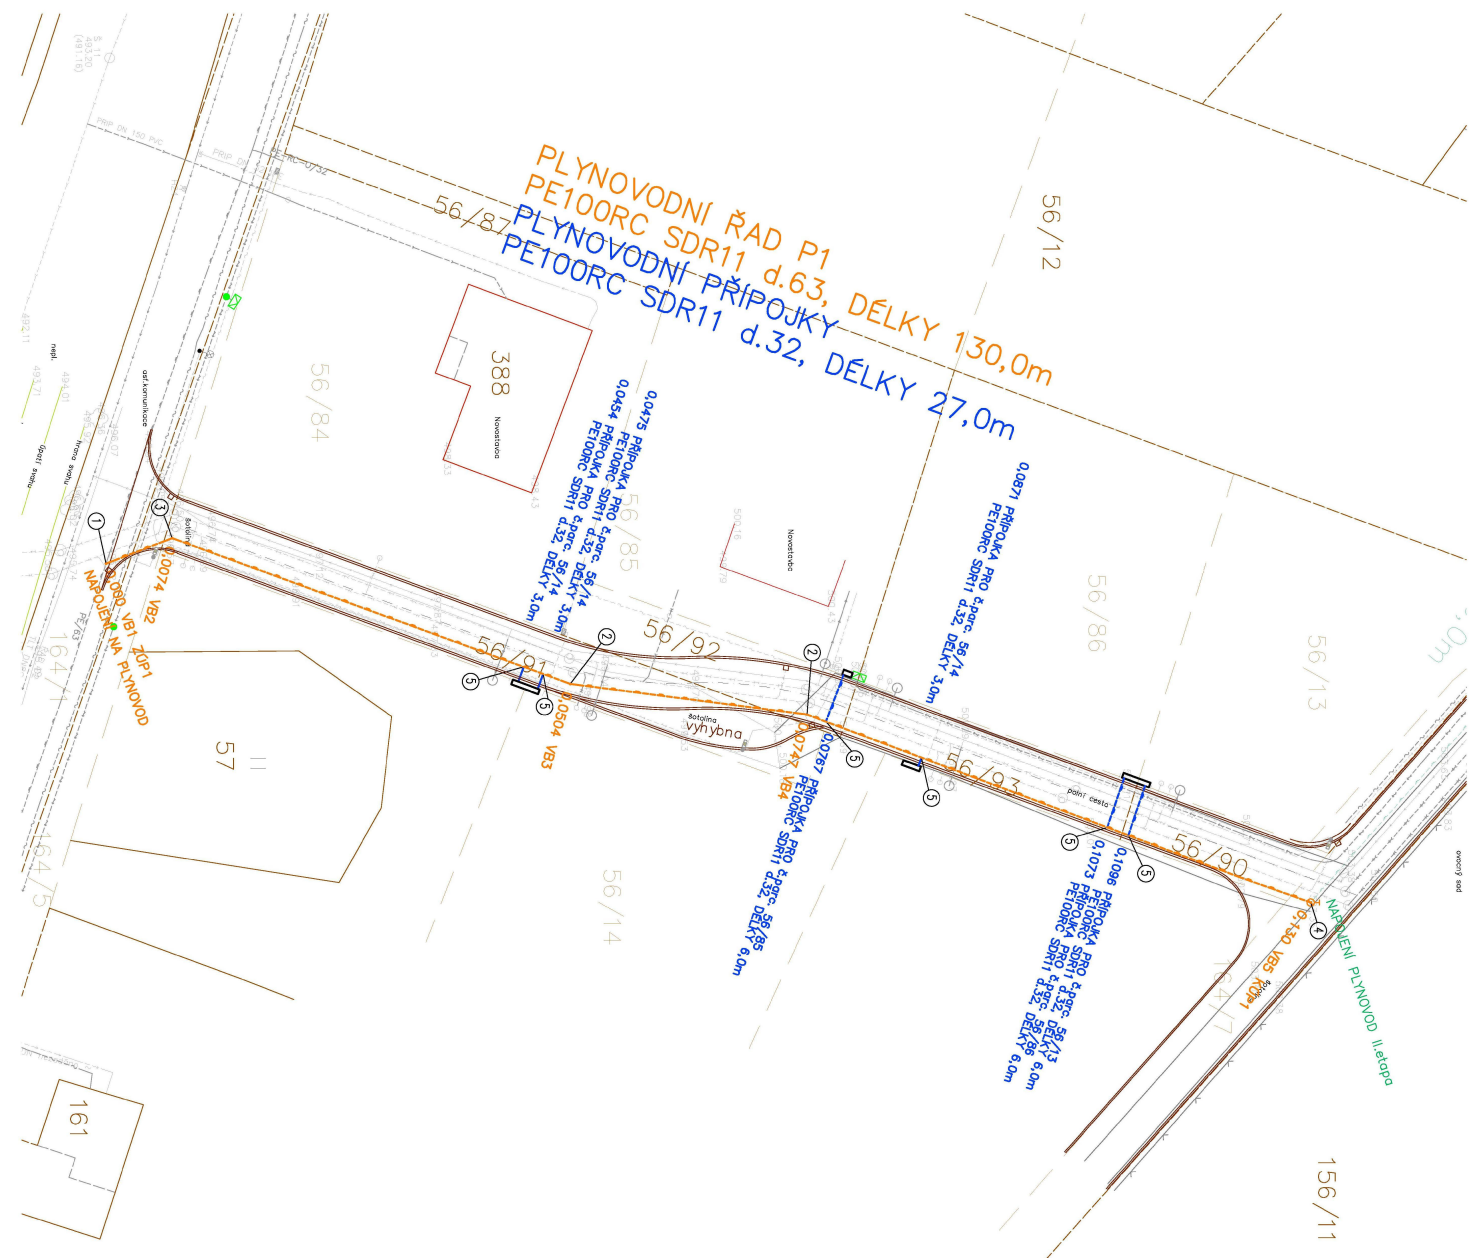

LEGENDA:

- | | | | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| STAVAJICI VODOVOD | STAVAJICI KANALIZACE | STAVAJICI ROZVODY V.O. | STAVAJICI ROZVODY NN | STAVAJICI CETIN | STAVAJICI PLYNOVOD |
|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|

NOVOSTAVBA ZASÍŤOVÁNÍ I.etapa:

- VODOSTWA WODOKÓŁ-INWESTOR SV ZDARSKO
 WODOWNY PRÁPOLKY-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 SPI KANAIZACE-INVESTOR SVK ZDARSKO
 SÚP KANAIZACE-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 DŤST KANAIZACE-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 DŤST KANAIZACE PRÁPOLKY-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 DŤST VEDENÍ INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 DŤST VEDENÍ INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 DŤST VEDENÍ INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 TRÁSA VEDENÍ ROZVODŮ IN-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 TRÁSA PLINOVODŮ STIL-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka
 TRÁSA PLINOVODŮ STIL-INVESTOR Obec Dolný Rozňinka

NOVOSTAVBA ZASÍŤOVÁNÍ II.etapa:

- OSVJETA VODOVODNI INVEŠTOR SVK ŽDARSKO
SPL. KANALIZACE – INVEŠTOR SVK ŽDARSKO
DEŠT. KANALIZACE – INVEŠTOR Obec Dolní Rožňka
OPĚVNĚNÍ VEDENÍ – INVEŠTOR Obec Dolní Rožňka
TASAS VEDENÍ VERTIK. OSVĚTLENÍ – INVEŠTOR Obec Dolní Rožňka
TASAS VEDENÍ ROZVODU NN – INVEŠTOR Obec Dolní Rožňka
TASAS PLYNOVODU STL – INVEŠTOR Obec Dolní Rožňka



STAVUJACE NÁZEVY AKE JE JEDNÁ O ZÁKLADNÉ NÁZVY, JE POKROUPLÝ NÁZEV POKROUPLÝCH NÁZVŮ.	
STAVUJACE NÁZEVY AKE JE JEDNÁ O ZÁKLADNÉ NÁZVY, JE POKROUPLÝ NÁZEV POKROUPLÝCH NÁZVŮ.	
39.	39. Jozef Páleník
40.	40. Jozef Páleník
41.	41. Jozef Páleník
42.	42. Jozef Páleník
43.	43. Jozef Páleník
44.	44. Jozef Páleník
45.	45. Jozef Páleník
46.	46. Jozef Páleník
47.	47. Jozef Páleník
48.	48. Jozef Páleník
49.	49. Jozef Páleník
50.	50. Jozef Páleník
51.	51. Jozef Páleník
52.	52. Jozef Páleník
53.	53. Jozef Páleník
54.	54. Jozef Páleník
55.	55. Jozef Páleník
56.	56. Jozef Páleník
57.	57. Jozef Páleník
58.	58. Jozef Páleník
59.	59. Jozef Páleník
60.	60. Jozef Páleník
61.	61. Jozef Páleník
62.	62. Jozef Páleník
63.	63. Jozef Páleník
64.	64. Jozef Páleník
65.	65. Jozef Páleník
66.	66. Jozef Páleník
67.	67. Jozef Páleník
68.	68. Jozef Páleník
69.	69. Jozef Páleník
70.	70. Jozef Páleník
71.	71. Jozef Páleník
72.	72. Jozef Páleník
73.	73. Jozef Páleník
74.	74. Jozef Páleník
75.	75. Jozef Páleník
76.	76. Jozef Páleník
77.	77. Jozef Páleník
78.	78. Jozef Páleník
79.	79. Jozef Páleník
80.	80. Jozef Páleník
81.	81. Jozef Páleník
82.	82. Jozef Páleník
83.	83. Jozef Páleník
84.	84. Jozef Páleník
85.	85. Jozef Páleník
86.	86. Jozef Páleník
87.	87. Jozef Páleník
88.	88. Jozef Páleník
89.	89. Jozef Páleník
90.	90. Jozef Páleník
91.	91. Jozef Páleník
92.	92. Jozef Páleník
93.	93. Jozef Páleník
94.	94. Jozef Páleník
95.	95. Jozef Páleník
96.	96. Jozef Páleník
97.	97. Jozef Páleník
98.	98. Jozef Páleník
99.	99. Jozef Páleník
100.	100. Jozef Páleník