

Výpočet dostatečné vzdálenosti


Datum: 08.04.2022

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 68-106 SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ
BĚLOHRAD

Projektant/montážní firma:

Společnost: Elektro projekce Vlach
Název: Richard Kašpar
Ulice: Palachova 1742
PSČ: 547 01 Náchod
Telefon: 603 178 991

Bezejmenná

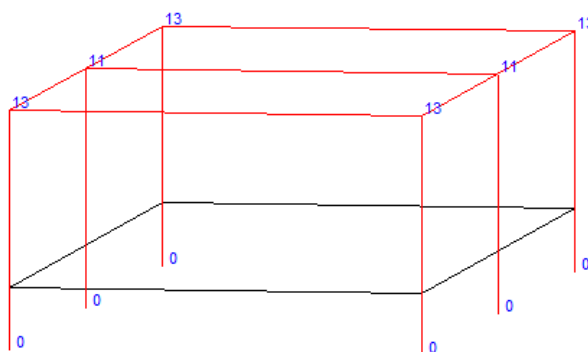

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 68-106 Jméno:
Ulice: 507 81 LÁZNĚ BĚLOHRAD
PSČ: CZ-507 81-LÁZNĚ BĚLOHRAD

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
 k_m - Izolační hodnota k_m : 1
Úroveň potenciálu: -1.5 m

Projekt:

Číslo projektu: 68-106 SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD
Název projektu:
Ulice: AREÁL SPORTOVIŠTĚ LÁZNĚ BĚLOHRAD
PSČ: CZ-507 81-LÁZNĚ BĚLOHRAD