

PŮDORYS 1:50
ČS LUKOVÁ

ZASTROPENÍ 1:50

LEGENDA:

PAŽENÍ 1:50

ČS LUKOVÁ
řez 1-2

řez 3-4



POZNÁMKA



PROSTUPY PRO ELEKTRO VRTAT NA STAVBĚ DLE DISPOZIC MONTÉRA.
PROSTUPY VRTANÉ NA STAVBĚ VRTAT NA STAVBĚ - JÁDROVÝM ODVRTEM. TĚSNĚNÍ OTVORU
-PRYZOVÉ SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ROSTLÁ ZEMINA
ZÁSYP NÁHRADNÍ ZEMINOU (ŠTĚRKOPÍSKEM)
ŠTĚRKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA
PODKLADNÍ BETON C30/37

Poznámka :
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze informativně.
Před započítáním zemních prací je nutné jejich přesné vytýčení od správců, včetně
připojek k nemovitostem !!!

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Technická kontrola		
Ing. Tereza Hatková	Ing. Tereza Hatková	Ing. Lubor Dítě		
				
Kraj: Královéhradecký	Obec: Nepolisy, místní část Luková			
Investor: Obec Nepolisy, Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy			MULTIAQUA s.r.o.	Veverkova 1343/1
Kanalizace Nepolisy - místní část Luková SO 03 Čerpací stanice odpadních vod			IČO: 60113111	Pražské Předměstí
			DIČ: CZ60113111	500 02 Hradec Králové
			Stupeň	DPS
			Datum	12/2024
			Zakázkové číslo	M24/999
Půdorys a řez ČS			Formát	4 x A4
			Měřítko:	Číslo přílohy:
			1:50	D.1.3.2
Předložená dokumentace je duševním vlastnictvím firmy Multiaqua s.r.o., Hradec Králové				

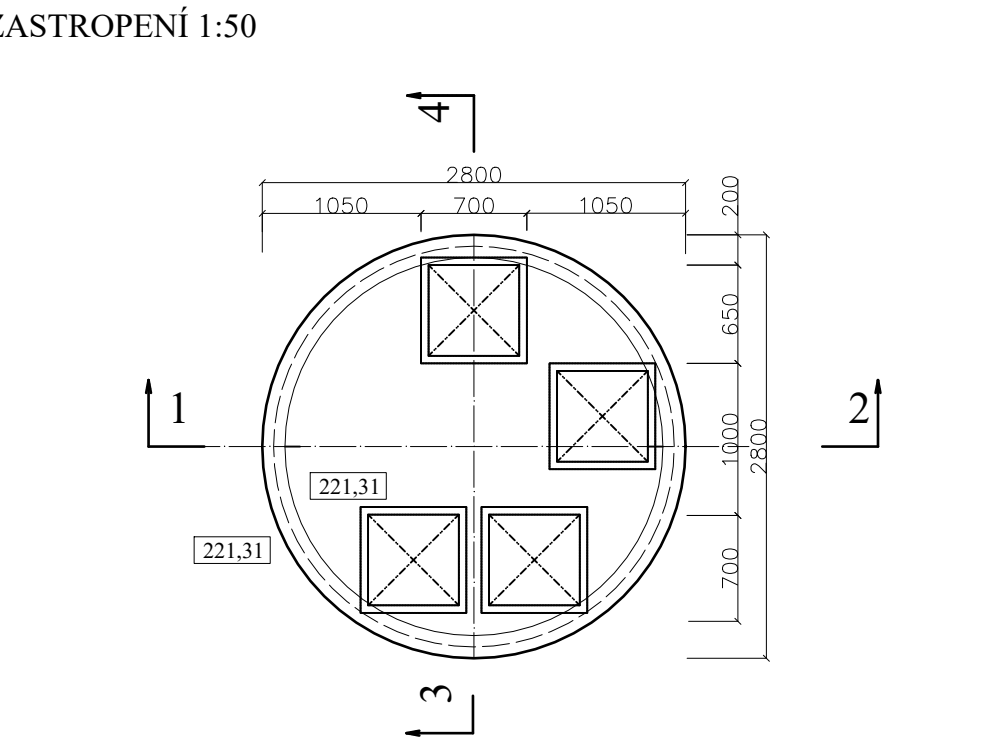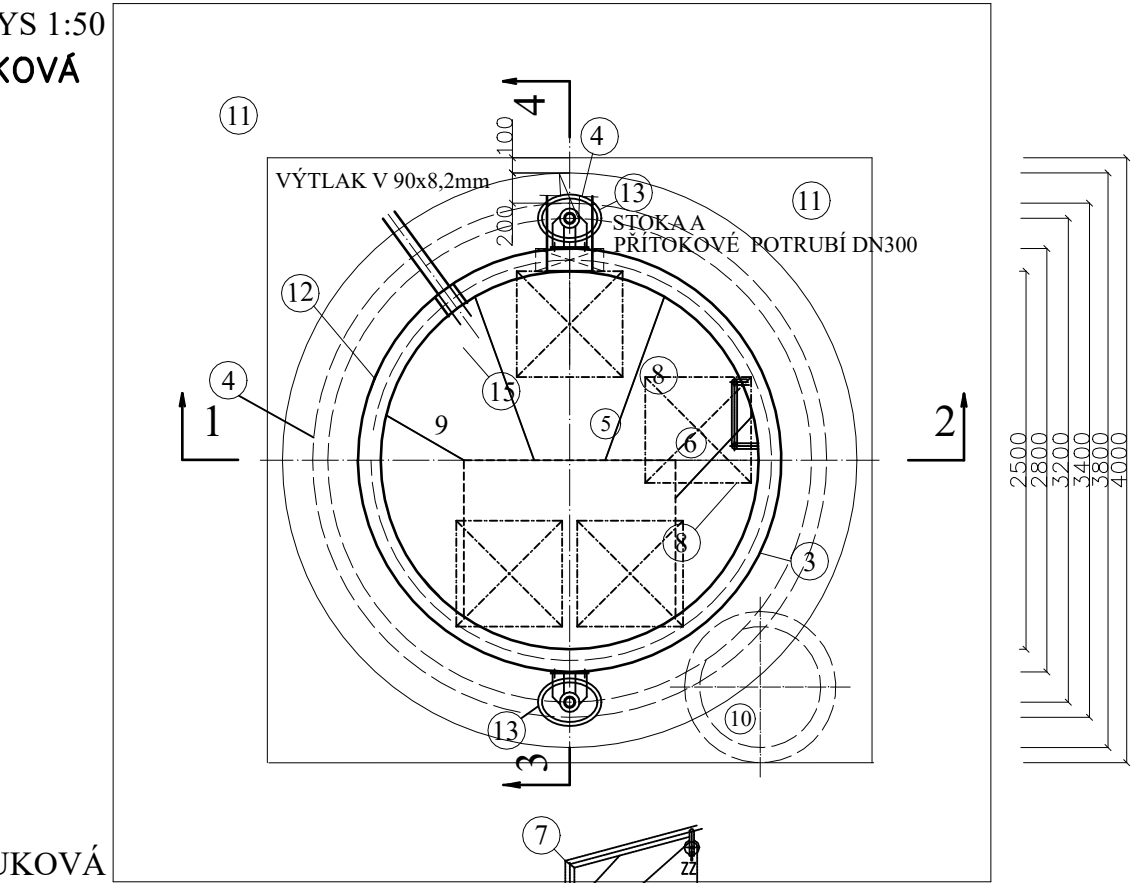

- DRENÁŽNÍ ŠTĚRKOVÁ VRSTVA TL. 200mm Z DRCENÉHO ŠTĚRKU, DRENÁŽNÍ TRUBKY BEZ FILTRAČNÍ VRSTVY d 125 PO OBVODĚ VÝKOPJÁMY - V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY (ŠD fr. 32-63)
- PODKLADNÍ BETON C30/37 tl. 200 mm
- JÍMKA DN 2500ČERPACÍ STANICE VČ. TĚSNĚNÍ
- STYČNÉ SPÁRY. ČS-VÝŠKA JÍMKY 2300 mm + NÁSTAVEC JÍMKY DN 2500 VÝŠKY 1700 mm
- PRÍTOKOVÁ STOKA A DN300. PROSTUP Z VÝROBY PRO DN 300, VČ. TĚSNĚNÍ.
- VÍKO JÍMKY DJ 2500 VČETNĚ OTVORU 4x600x600
- LITINOVÝ POKLOP UZAMYKATELNÝ 4x600X600
- MOBILNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA TECHNOLOGIE
- NEREZOVÝ ŽEBŘÍK - DODÁVKA TECHNOLOGIE
-
- ČERPACÍ JÍMKA- STUDNÍČNÍ SKRUŽ (např. typ CSB 800/1000/90), hl. 1,0 m
- HUTNĚNÝ ZÁSYP NESEDAVÝM A NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM, HUTNĚNÍ V MAX. SÍLE VRSTVY 300mm, OKOLÍ ČS UVÉST DO PŮVODNÍHO STAVU
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ VÝTLAKU Z PE 100 RC SDR 11 d90/8,2mm PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU 132mm, UTĚSNĚNO PRYZOVÝM TĚSNĚNÍM
- HYDRANTOVÝ POKLOP LITINOVÝ VČETNĚ HYDRANTOVÉ PODKLADOVÉ DESKY
- OBETONOVÁNÍ BETONEM C30/37 PROTI VZTLAKU) ŠÍŘKA PRSTENCE 500mm OD STĚNY ČS - DODÁVKA STAVBY)
- SPÁDOVÉ BETONY, BETON C25/30 - BETONÁŽ NA MÍSTĚ, DODÁVKA STAVBY
- PAŽNICE LARSEN dl. 6,5 m

POZNÁMKA

PROSTUPY PRO ELEKTRO VRTAT NA STAVBĚ DLE DISPOZIC MONTÉRA.
PROSTUPY VRTANÉ NA STAVBĚ VRTAT NA STAVBĚ - JÁDROVÝM ODVRTEM. TĚSNĚNÍ OTVORU
-PRYZOVÉ SEGMENTOVÉ TĚSNĚNÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ROSTLÁ ZEMINA
ZÁSYP NÁHRADNÍ ZEMINOU (ŠTĚRKOPÍSKEM)
ŠTĚRKOVÁ DRENÁŽNÍ VRSTVA
PODKLADNÍ BETON C30/37

