


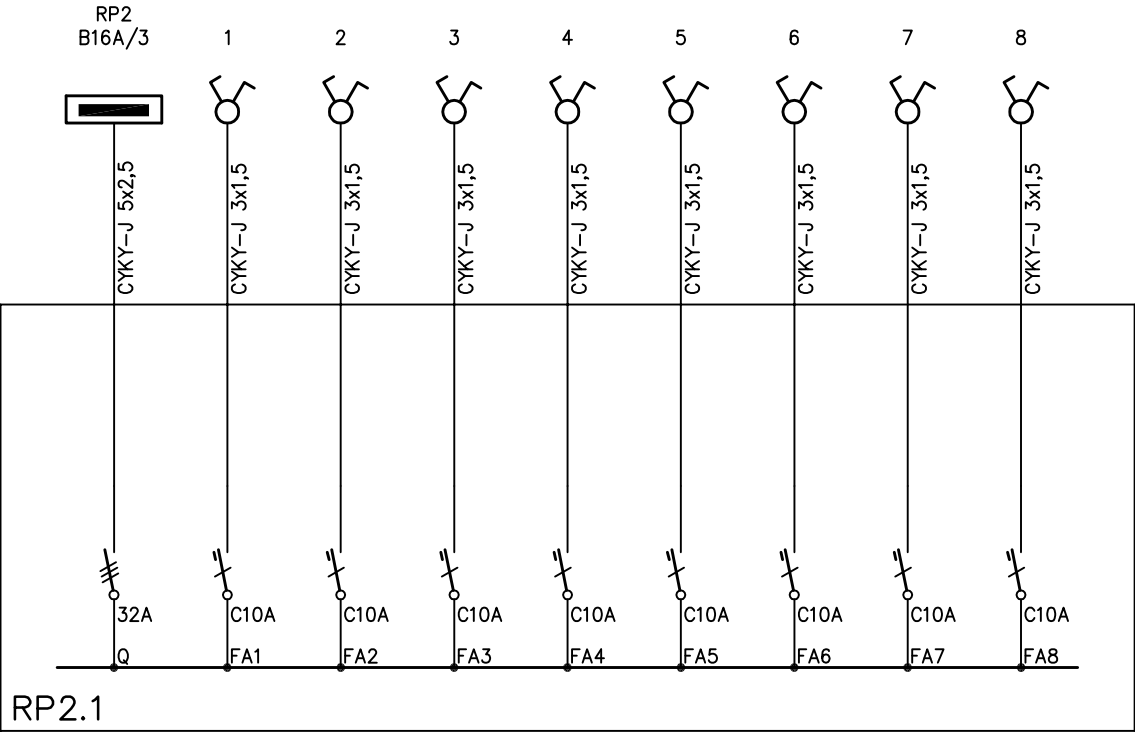

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE RP2.1

NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ ROZVÁDĚČ O 24 MODULECH:

velikost : dle výrobce  
krytí : IP40/20  
přístroje : Ik=10kA

Přístrojová náplň:

|                                                                         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Vypínač 3.pól                                                           | 32A  | 1 ks |
| Jistič 1.pól                                                            | C10A | 8 ks |
| Příslušenství, montážní, propojovací a upevňovací materiál, svorky, ... |      |      |


TECHNICKÁ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE RP3.1

NÁSTĚNNÝ PLASTOVÝ ROZVÁDĚČ O 24 MODULECH:

velikost : dle výrobce  
krytí : IP40/20  
přístroje : Ik=10kA

Přístrojová náplň:

|                                                                         |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Vypínač 3.pól                                                           | 32A  | 1 ks |
| Jistič 1.pól                                                            | C10A | 7 ks |
| Příslušenství, montážní, propojovací a upevňovací materiál, svorky, ... |      |      |

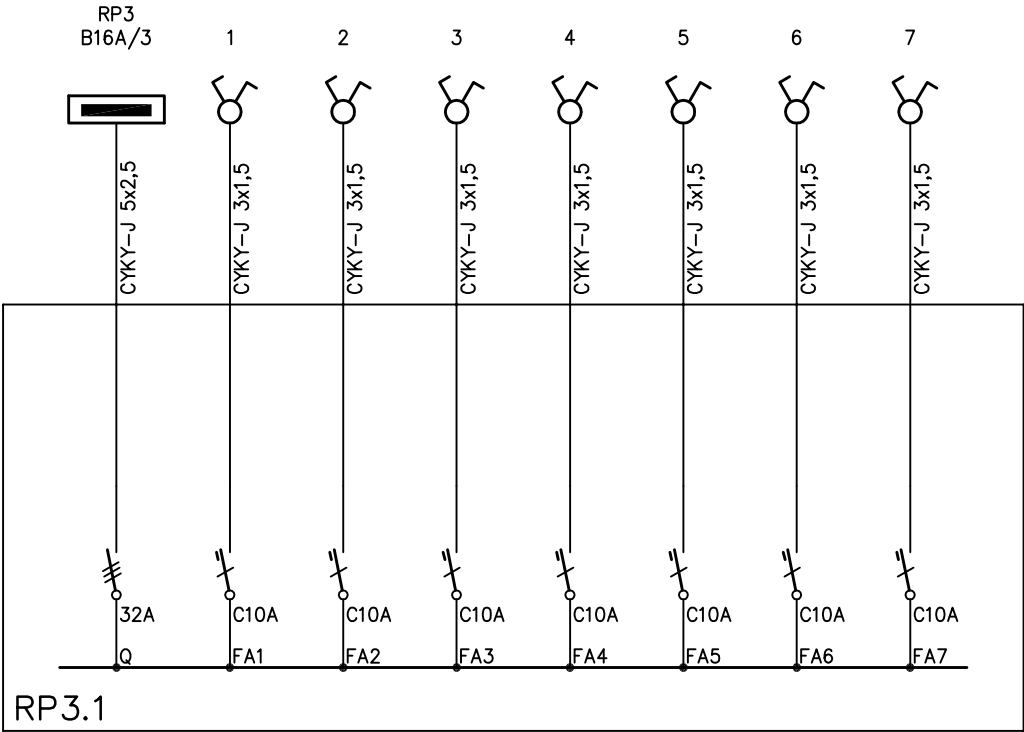

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE~50Hz,230V/TN–C–S  
3PEN~50Hz,400V/TN–C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2.



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL:+420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz



PROJEKTANT

HODKOVICKÁ 50, LIBEREC 6, 460 06, TEL.:+420 485 104 959, Lprojekt@Lprojekt.eu

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -  
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

|                  |                                              |             |              |
|------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|
| ZADAVATEL :      | MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR | ZAK. ČÍSLO: | D/08-042-DVZ |
| VED. PROJEKTANT: | ing. arch. Ladislav David                    | DATUM:      | 03/2013      |
| VYPRACOVAL:      | Jan Hlásný                                   | STUPEŇ:     | DPS          |
| KONTROLOVAL:     | Miroslav Gatter                              | MĚŘÍTKO:    | ...          |

PŘÍLOHA:  
SO 703 - "U2.1" - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA  
ROZVÁDĚČE RP2.1, RP3.1

Č. PŘÍLOHY:  
D2.15.

PARÉ: