



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

SO 704 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ



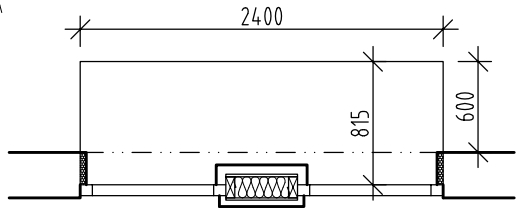
Č. PŘÍLOHY:


PARÉ:





D3.6.

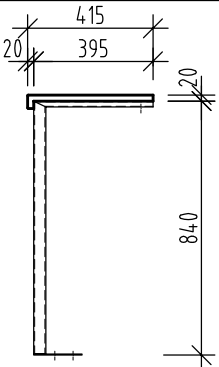
POZNÁMKY:


- TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŽALUZÍÍ, APOD.).
- DODAVATEL TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELENÍ, ...). ZÁRUKA NA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TAKOVÁ JAKO JE U KONSTRUKCÍ, JEJÍŽ JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY DOPLŇKEM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.

OZNAČENÍ: K1	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	MNOŽSTVÍ 137,8 m ²
SCHEMA 		POPIS KRYCÍ PLECH MEZIOKENNÍHO PILÍŘE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ). KOTVEN K SYSTÉMOVÉMU ROŠTU POMOCÍ TRHAČÍCH NÝTŮ SS 4,0x20/14 mm. SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROŠT Z L-PROFILŮ 40/40 mm resp. 40/70 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: K2	ROZ. ŠÍŘKA (mm) 240	MNOŽSTVÍ 166,7 bm
SCHEMA 		POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: K3	ROZ. ŠÍŘKA (mm) 295	MNOŽSTVÍ 116,6 bm
SCHEMA 		POPIS KRYCÍ PLECH ŽALUZIE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: K4	ROZ. ŠÍŘKA (mm) ---	MNOŽSTVÍ 5,0 m ²
SCHEMA 		POPIS OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE BUDE ZABALENA DO HLINÍKOVÉHO PLECHU. ROZMĚRY ZASTŘEŠENÍ cca 815 x 2400 mm VÝŠKY 240 mm. HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: K5	ROZ. ŠÍŘKA (mm) ---	MNOŽSTVÍ 1,1 m ²
SCHEMA 		POPIS OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA KRYTINA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU. ROZMĚRY ZASTŘEŠENÍ cca 450 x 2400 mm. HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: K6	ROZ. ŠÍŘKA (mm) 290	MNOŽSTVÍ 2,4 bm
SCHEMA 		POPIS VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: Z1	MNOŽSTVÍ 45 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 2475/2315 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z2	MNOŽSTVÍ 2,5 bm
SCHEMA 	POPIS SYSTÉMOVÉ PROFILY A DRŽÁKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU PRO KOTVENÍ KRYCÍHO PLECHU ŽALUZIE (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ). ŠÍŘKA OTVORU 2475 mm. POČET KUSŮ NA DÉLKU OTVORU DLE DOPORUČENÍ DODAVATELE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z3	MNOŽSTVÍ 2 ks
SCHEMA 	POPIS VNĚJŠÍ ŽALUZIE C-80 S KRYCÍM PLECHEM (OZN. K3, TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ), PRO OTVOR O ROZMĚRU 1375/2315 mm. LAMELY VEDENY V POSTRANNÍCH VODÍCÍCH LIŠTÁCH. ŽALUZIE PŘIPEVNĚNA NA ROZŠÍROVACÍ PROFIL OKNA, STAVEBNÍ HLOUBKA ŽALUZIE 130 mm. BARVA LAMEL A VODÍCÍCH LIŠT RAL 7016. OVLÁDÁNÍ ŽALUZIÍ Z INTERIÉRU NA ELEKTROPOHON. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
OZNAČENÍ: Z4	MNOŽSTVÍ 12 ks
SCHEMA 	POPIS OCHRANNÁ MŘÍŽ OKEN OCELOVÁ MŘÍŽ Z TAHOKOVU - KOSOŮTVERCOVÁ OKA, DÉLKA OKA 60 mm, VÝŠKA OKA 30 mm, ŠÍŘKA MŮSTKU 6 mm, TLOUŠŤKA MŮSTKU 5 mm. PODÍL VOLNÉ PLOCHY 60%. OBVOD MŘÍŽKY UKONČEN LEMOVACÍM PROFILEM 30/30 mm, TL. 1,2 mm. LEMOVACÍ PROFIL OPATŘEN POMOCNÝM PLECHEM PRO MOŽNOST KOTVENÍ. MŘÍŽ KOTVENA PŘES ZÁVITOVOU TYČ DO OSTĚNÍ OKNA V MIN. 4 BODECH. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 3005 (VÍNOVĚ ČERVENÁ) ROZMĚRY 750/900 mm. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T1	MNOŽSTVÍ 132,7 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET S NOSNOU KONSTRUKCÍ DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE SVAŘENÁ Z OCELOVÝCH PROFILŮ JÄCKEL á cca 1000 mm, PŘÍČLE JÄCKEL 40/20/3, STÓJKY JÄCKEL 40/40/3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÝM LAKOVÁNÍM, BARVA MATNÁ BILÁ. KONSTRUKCE KOTVENA K PARAPETU OKNA A PŘES PATNÍ PLECH 40/160/3 mm K PODLAŽE. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T2	MNOŽSTVÍ 2,4 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T3	MNOŽSTVÍ 16,0 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T4	MNOŽSTVÍ 3,5 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOPLENÁ, BARVA BILÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

OZNAČENÍ: T5	MNOŽSTVÍ 8,4 bm
SCHEMA 	POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, BARVA BÍLÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ