


R.02
IP30 63A
36 MOD.
DLE DODAVATELE

CYKY-J 5x4

RE

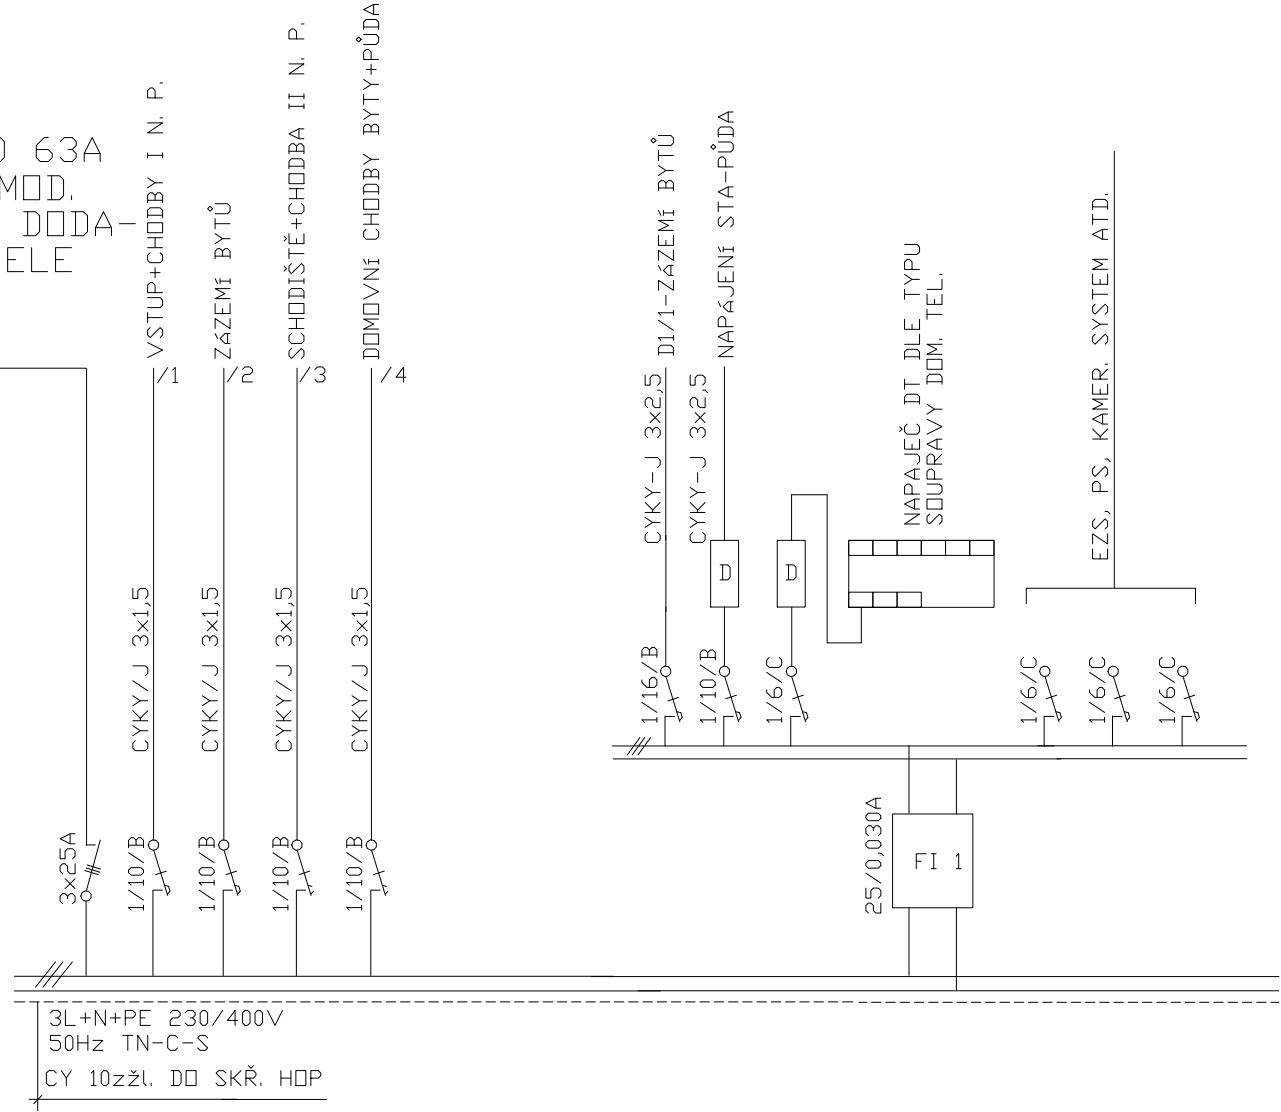

POZNÁMKA : SOUSTAVA NAPĚTÍ 3L+N+PE 230/400V 50Hz TN-C-S.OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
-SAMOČINNÉ ODPOJENÍ POMOCÍ OCHRANNÉHO VODIČE /ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/.
D-PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO ZONU "D" NA DIN LIŠTU DLE DODAVATELE.

Zodp. proj.	Vypracoval	ICD	Dodavatel PD	
KNÍŽEK PAVEL	KNÍŽEK PAVEL	18362303	PAVEL KNÍŽEK NERUDOVA 150 407 01 JÍLOVÉ	
Investor: OBEC MALŠOVICE			Format	A4
MU : : : DĚČÍN			Datum	04/2018
Nazev akce: MALŠOVICE 6-STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTROINSTALACE-BYTOVÉ JEDNOTKY			Ucel	DPS
			C. zak.	
Obsah	PROVEDENÍ A VÝZBROJ ROZVODNICE R.02-SPOLEČNÁ SPOTŘEBA BYTŮ	---	Meritko	C. vykr. F.1.4.2.3