



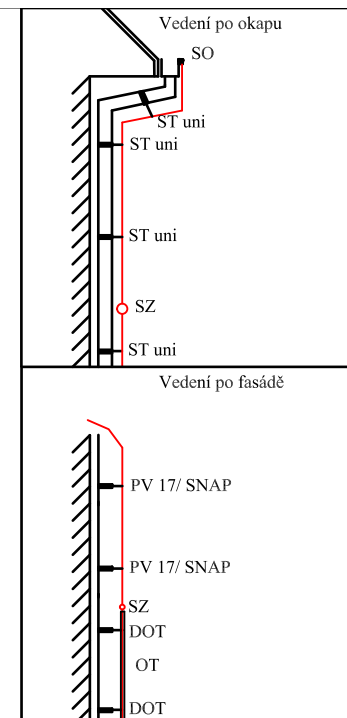

Jímací soustava je navržena dle ČSN EN 62 305 ed.2
 Třída ochrany LPS II.
 Jímací vedení bude tvořeno vodičem AlMgSi 8mm vedeném v podpěrách PV 15 po hřebeni a PV 22 po střešní krytině.
 Vedení bude doplněno pomocnými jímači JP 0,5m.
 Svod SZ1 bude veden vodičem AlMgSi 8mm v podpěrách ST uni po okapovém svodu až ke zkušební svorce umístěné cca 50cm nad úrovní terénu od níž bude veden vodič FeZn 10mm.
 Svody SZ2, SZ3 a SZ4 budou vedeny vodičem AlMgSi 8mm v podpěrách PV 17 nebo SNAP po fasádě objektu až ke zkušební svorce umístěné nad ochrannou trubicí, od zkušební svorky bude veden vodič FeZn 10mm ochrannou trubicí.
 Uzemnění bude tvořeno základovým zemničem.

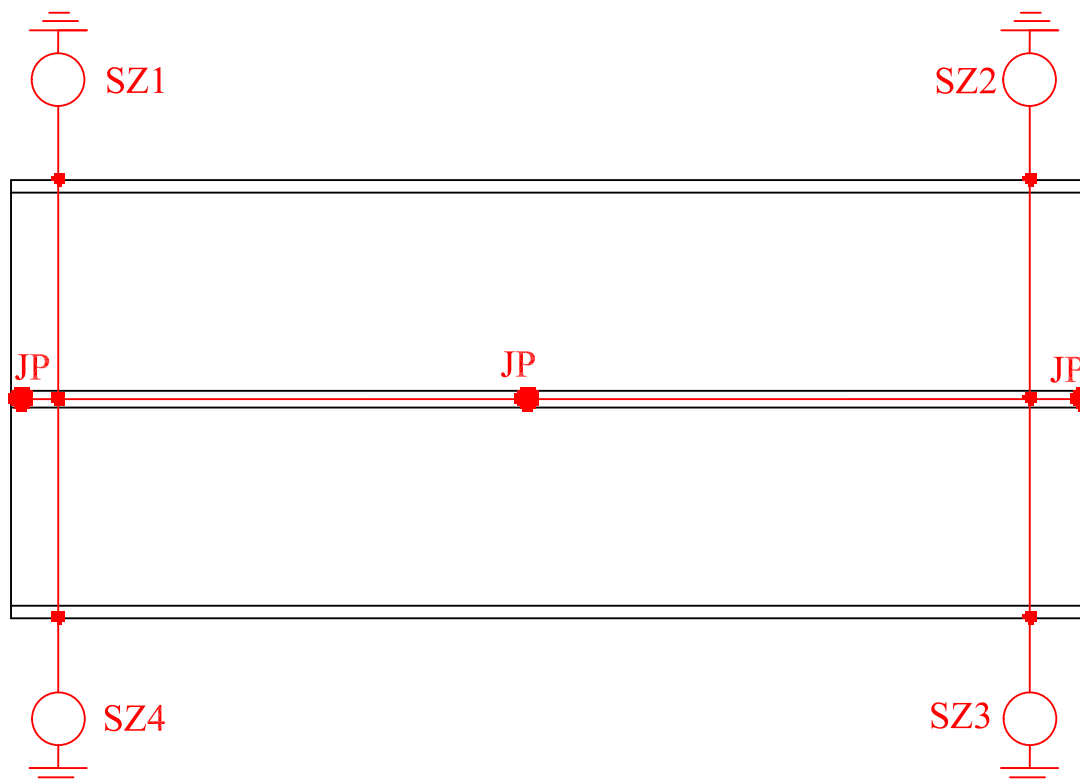

PD: VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM

PROJEKTANT: LUKÁŠ KLICPOUCH

Č.: N0062701/2020

KRESLIL: LUKÁŠ KLICPOUCH

DATUM: 27.01.2020

ÚČEL PD: PD K REALIZACI

FORMÁT: 1x A3

NÁZEV: SO 01 - Kalolisovna

MĚŘÍTKO:

ADRESA: Kalolisovna
parc. č. 163/3
k. ú. Třebotov

INVESTOR: Obec Třebotov
Klidná 69
252 26, Třebotov