

LEGENDA

RB – ROZVÁDĚČ BYTU

— SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU

- SPINAČ Ř.1/0 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMIT.
- SPINAČ Ř.1 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMIT.
- SPINAČ Ř.5 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMIT.
- SPINAČ Ř.6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMIT.
- SPINAČ Ř.7 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMIT.

- SPINAČ TROJPÓLOVÝ (SPORÁKOVÁ KOMBIMACE)
- 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMIT.
- 1F ZÁSUVKA IP20 DVOUNÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMIT.
- VENTILÁTOR 20W, 230V AC
- VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM

POZNÁMKA

- SPINAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004


ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2

—POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

TRŘIDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
viz. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
DOPLNĚKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

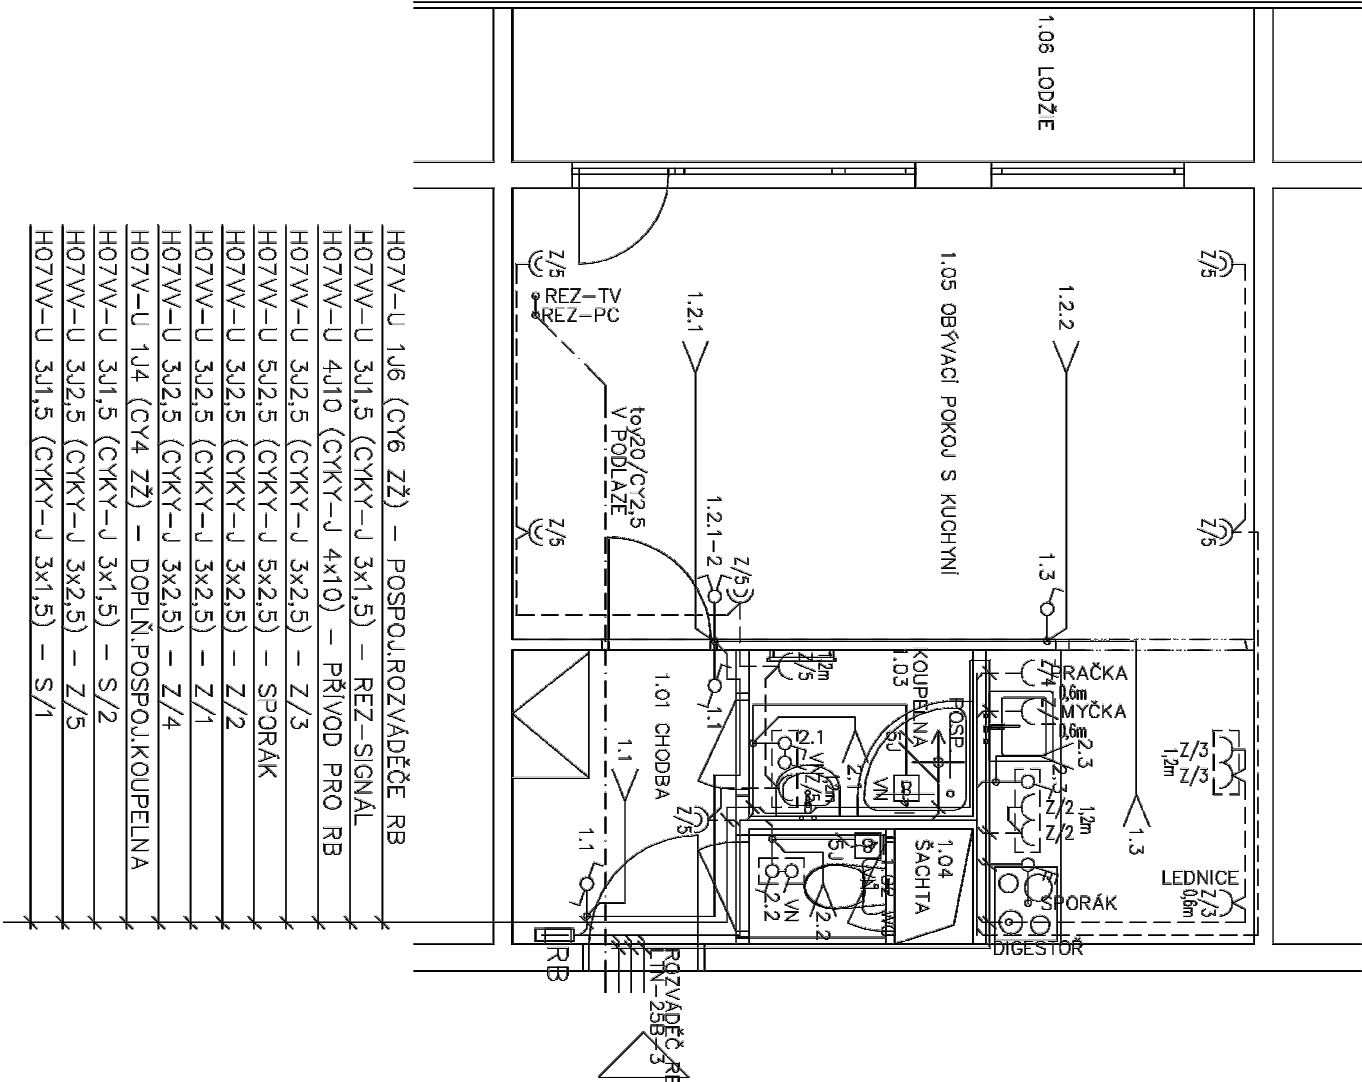

- HO7V-U 1x6 (CY6 ZŽ) – POSPOJ.ROZVÁDĚČE RB
- HO7VV-U 3x1,5 (CYKY-J 3x1,5) – REZ-SIGNAL
- HO7VV-U 4x10 (CYKY-J 4x10) – PŘÍVOD PRO RB
- HO7VV-U 3x2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/3
- HO7VV-U 5x2,5 (CYKY-J 5x2,5) – SPORÁK
- HO7VV-U 3x2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/2
- HO7VV-U 3x2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/1
- HO7VV-U 3x2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/4
- HO7V-U 1x4 (CY4 ZŽ) – DOPLN.POSPOJ.KOUPELNA
- HO7VV-U 3x1,5 (CYKY-J 3x1,5) – S/2
- HO7VV-U 3x2,5 (CYKY-J 3x2,5) – Z/5
- HO7VV-U 3x1,5 (CYKY-J 3x1,5) – S/1

Hlavní inženýr / Main Engineer:

**VMS**  
PROJEKT  
VMS projekt s.r.o.  
sídlo: Město Lázeň 16  
Čestná 16/030  
140 00 Praha 4 - Kvč

Investor / Client:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**  
Havlíčkovo náměstí 700/9  
130 85 Praha 3  
IČO : 00063517  
DIČ : CZ00063517

Název projektu / Project Name:

VÝVOJENÍ PO MA STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ V OBJEKTECH V PRAZE 3 - III.  
byť č. 8, ul. Bělohorská, č.p. 227/2, Praha 3

Stupeň dokumentace / Project Stage:

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

D VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavění objekt / Building:

Profesní díl / Prof. part:

ARS ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code:

010

Zpracovatel částí / Consultant:

**VMS**  
PROJEKT  
VMS projekt s.r.o.  
sídlo: Město Lázeň 16  
Čestná 16/030  
140 00 Praha 4 - Kvč

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Vladimír Matějka

Název výkresu / Drawing Title:

ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS

Kreslil / Drawn by:

Ing. Marta Bukáčková

Datum vydání / Date of Issue:

07/2025

Číslo projektu / Project Number:

2024.135

Formát / Paper size:

A3

Měřítko / Scale:

--

Číslo výkresu / Drawing number:

D.1.1 - 07

Označení výkresu / Drawing type:

NS-EL

Revize / Revision:

00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: