


Nový plynový kondenzační kotlík pro vytápění a s průtokovým ohřevem TUV výkon 20kW

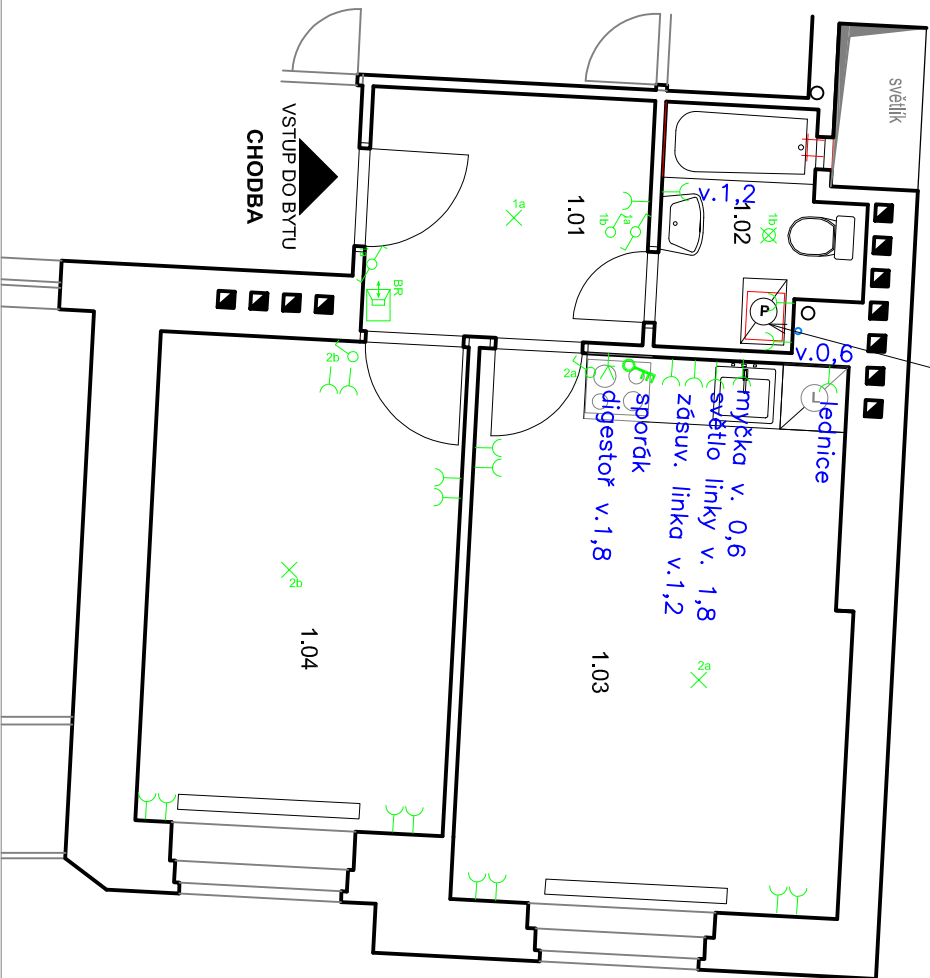

POZNÁMKY :

- v rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny koncové prvky elektro-sítavající bytová rozvodnice bude demontována a nahrazena novou

LEGENDA

- BR – ROZVADĚČ BYTU  
X – SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU  
δ – SPINAČ R.1/0 IP20  
δ – SPINAČ R.1 IP20  
δ – SPINAČ R.5 IP20 – SERIOVÝ  
δ – SPINAČ R.6 IP20 – STRÍDAVÝ  
δ – SPINAČ R.7 IP20 – KŘÍŽOVÝ  
δ – KABELOVÝ VÝVOD (PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SPORÁK)  
δ – 1F ZASUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ  
δ – 1F ZASUVKA IP20 DVOUNÁSOBNÁ  
δ – VENTILÁTOR 20W, 230V AC  
δ – VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM

POZNÁMKA

- SPINAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD  
-NENÍ VÝKRESU STANOVĚNO JINAK  
-ZASUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD  
-NENÍ VÝKRESU STANOVĚNO JINAK  
-1F ZASUVKY MONTOVAT PŘESLEPOVÝM ZPŮSOBEM  
-SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍ ZATVAKAMI 5912-91004  
-UMÍSTĚNÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2  
-POD OMÍTKOU – ZDĚNÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ  
ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÝTKAMI NEBO KRYTÝ  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM  
POSPOLOVANÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
DOPLNĚNÝ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLNĚNÍM  
POSPOLOVANÍM NEBO PRUĐOVÝM CHRÁNĚNÍM

Hlavní inženýr / Main Engineer:

**NMSI**  
VMS projekt s.r.o.  
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9  
130 85 Praha 3  
IČO : 00063517  
DIČ : CZ00063517

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Havličkovo náměstí 700/9

130 85 Praha 3

IČO : 00063517

DIČ : CZ00063517

Investor / Client:

Název projektu / Project Name:  
VÝVOJENÍ PD NA STAVBNÍ OPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ / OBJEKTECH V PRÁCE 3 - II.  
Byt č. 52, ul. Jana Zelinského, č.p. 1729/20, Praha 3

Stupeň dokumentace / Project Stage:

DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part:

D VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavění objektu / Building:

Profesní list / Prof. part:

ARS ARCHITECTONICKO-STAVBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code:

010

Zpracoval část / Consultant:

**NMSI**  
VMS projekt s.r.o.  
sídlo: Havlíčkovo náměstí 700/9  
130 85 Praha 3  
IČO : 00063517  
DIČ : CZ00063517

Ing. Vladimír Matějka

Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Vladimír Matějka

Název výkresu / Drawing Title:

ELEKTROINSTALACE

Kreslil / Drawn by:

kontroloval / Approved by:

Ing. Mária Bukáčková / Vladimír Matějka

Číslo projektu / Project Number:

Formát / Paper size:

2024,135 A3

Číslo výkresu / Drawing number:

06/2025

Revize / Revision:

D.1.1-07 EL 00

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: