



POKLOP




VYROVNÁVACÍ PRSTENEC

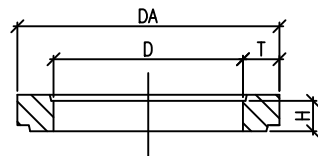


ZÁKRYTOVÁ DESKA

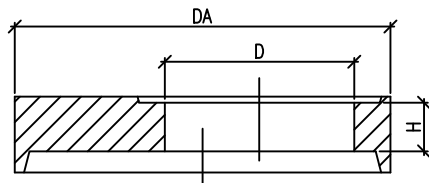


ŠACHETNÍ KÓNUS

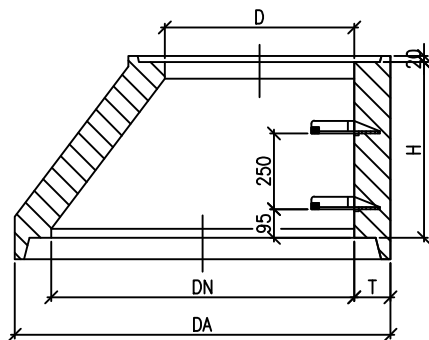


ŠACHETNÍ SKRUŽ

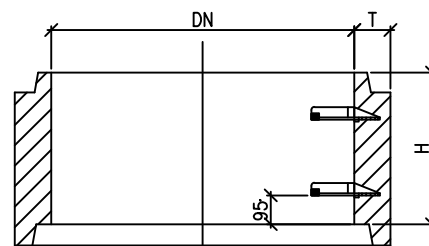

ŠACHETNÍ DNO

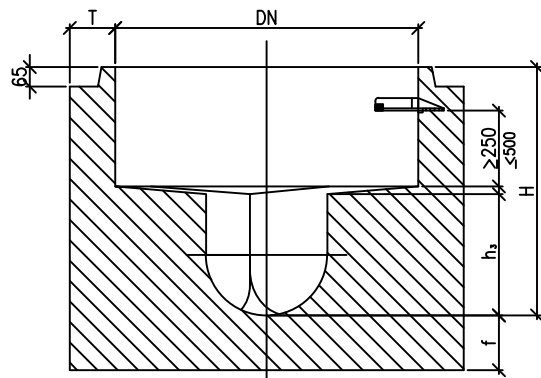

PŮDORYS

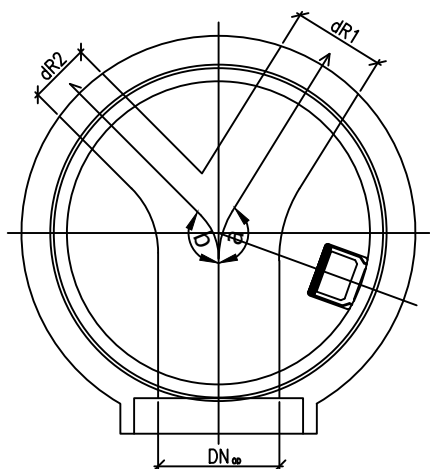

Tabulky rozměrů


	rozměry (mm)			
	DA	D	H	T
ŠACHETNÍ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC	865	625	60	120
	865	625	80	120
	865	625	100	120

	rozměry (mm)				
	DA	DN	D	H	T
ŠACHETNÍ KONUS ZÁKRYTOVÁ DESKA	1240	1000	625	580	120
	1240	1000	625	180	120


	rozměry (mm)			
	DA	DN	H	T
ŠACHETNÍ SKRUŽE	1240	1000	250	120
	1240	1000	500	120
	1240	1000	1000	120

	rozměry (mm)						
	DA	DN	DN _{OD}	H	h _{3max}	f	T
ŠACHETNÍ DNO	1300	1000	150	600	150	220	150
	1300	1000	200	600	200	220	150
	1300	1000	250	600	250	220	150
	1300	1000	300	800	300	220	150
	1300	1000	400	800	400	220	150
	1300	1000	500	1000	500	220	150
	1300	1000	600	1000	600	220	150
	1300	1000	700	1200	700	220	150
	1300	1000	700	1200	700	220	150

DETAIL SPOJE

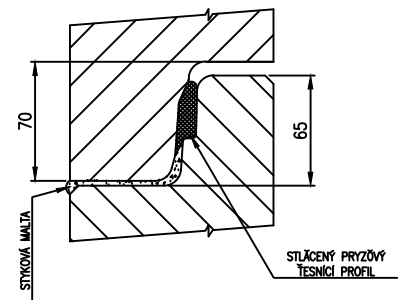

VZOR SESTAVY

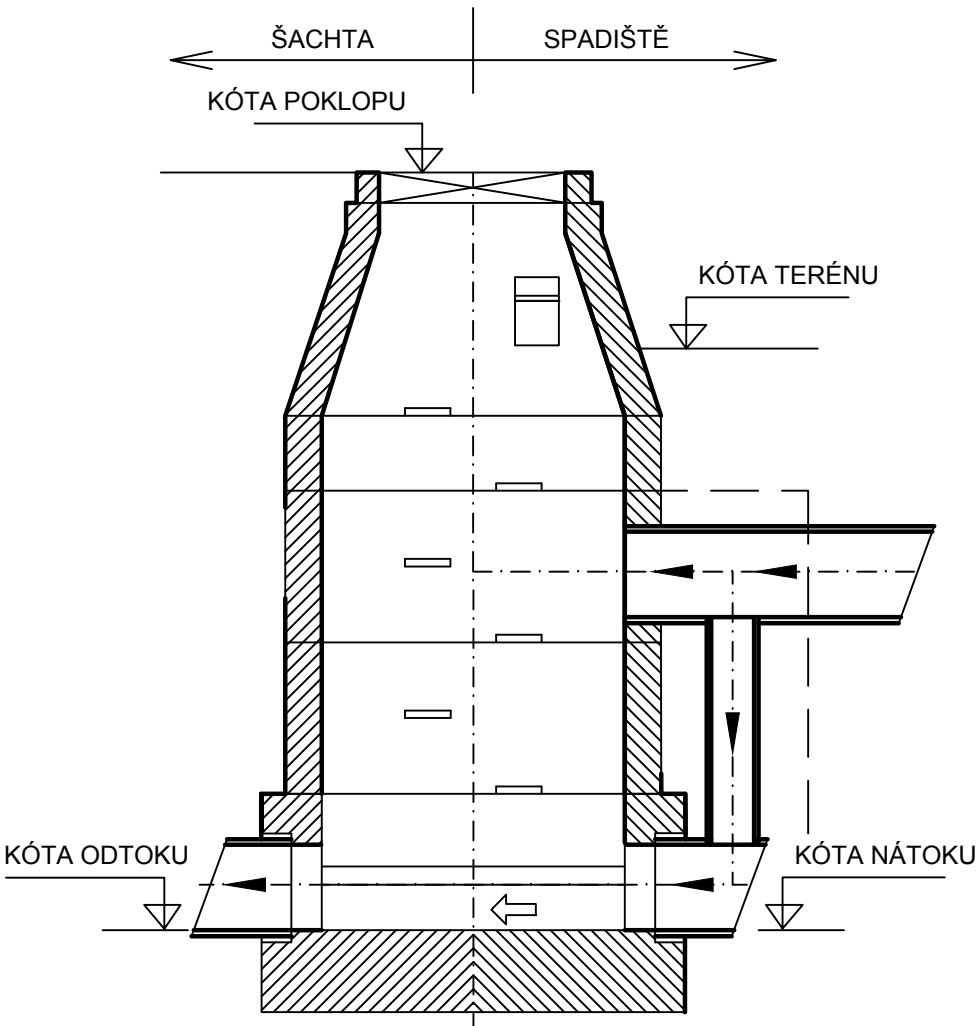

- POZNÁMKA:
- SESTAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET VIZ PŘÍLOHA D.5 – SESTAVA KANALIZAČNÍCH ŠACHET
 - KANALIZAČNÍ ŠACHTY BUDOU UKLÁDÁNY NA UROVNANÉ ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE FR. 4–8 MM V TL. 100 MM
 - KANALIZAČNÍ POKLOPY BUDOU DLE DRUHU ZATÍŽENÍ: A15, B125, D400
 - PRO VYROVNÁNÍ SKLONU TERÉNU A POKLOPU ŠACHTY BUDOU POUŽITY REKTIFIKAČNÍ PRSTENCE VE SKLONU 3°
 - BETONOVÉ DÍLCE ŠACHET min. DN1000, SILA STĚNY min. 120 mm DLE ČSN EN 1917
 - SPADIŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA BUDE Z PREFABRIKOVANÝCH KANALIZAČNÍCH DÍLCŮ DN1200, PŘEVÝŠENÝ NÁTOK BUDE OPATŘEN SVISLÝM OBTOKEM PVC DN160, OBTOK BUDE OBETONOVÁN V ROZSAHU 200 MM ZA VNĚJŠÍ LÍCE POTRUBÍ BETON C16/20

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1:25	PROJEKTANT	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	MP	ING. KARÁSEK		DATUM	09/2019
							STUPEŇ PD	DSP/DPS
	VYPRACOVAL	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	TECH.KONTR.	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	POČ.FORM.A4	2
	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ							POŘ.ČÍSLO
 B-PROJEKTY Teplice s. r. o.		ZAKÁZKA : OPRAVA SILNICE III/25380 V MALŠOVICÍCH						D.4
		ČÁST : OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE						
		OBSAH : VZOROVÝ VÝKRES KANALIZAČNÍ ŠACHTY						ČÍSLO ZAKÁZKY : 5360
OBJEDNATEL : SÚS ÚK DUBÍ				VO-5-10906				