


PŘÍČNÉ LINIOVÉ ODVODNĚNÍ V AB KRYTU - 5,5 m

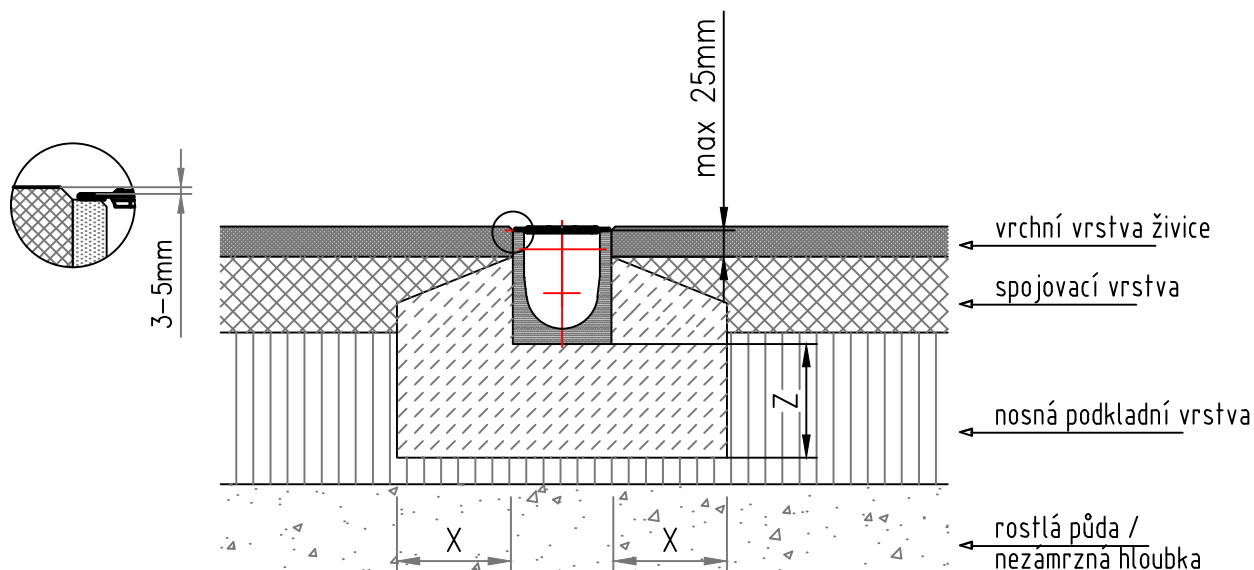

Třída zatížení	(dle DIN EN 1433)	D 400
Minimální kvalita betonu	(dle DIN 1045)	B 25
	(dle DIN EN 206-1)	C 20/25
Základní rozměr	X	≥ 150
	Z	≥ 150

POZNÁMKA:

1. SOUČÁSTÍ SESTAVY LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ BUDE ZASLEPENÍ KONCŮ A VPUST, ZE KTERÉ BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ ODVODNĚNÍ LINIOVÉHO ŽLABU
2. LINIOVÉ ODVODNĚNÍ BUDE OSAZENO LITINOVÝM MŘÍŽOVÝM POKLOPEM

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY B-PROJEKTY TEPLICE S.R.O., BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOHLASU NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI S NÍM JINAK NAKLÁDÁNO

MĚŘÍTKO ORIGINÁLU 1:10	PROJEKTANT	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	MP	ING. KARÁSEK		DATUM	09/2019
							STUPEŇ PD	DSP/DPS
	VYPRACOVAL	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	TECH.KONTR.	ING.DRVOTA	<i>Drvota</i>	POČ.FORM.A4	1
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : VODOHOSPODÁŘSKÁ								POŘ.ČÍSLO
 B-PROJEKTY Teplice s. r. o.		ZAKÁZKA : OPRAVA SILNICE III/25380 V MALŠOVICÍCH						D.9
		ČÁST : OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE						
		OBSAH : VZOROVÝ VÝKRES LINIOVÉHO PŘÍČNÉHO ŽLABU						
OBJEDNATEL : SÚS ÚK DUBÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY : 5360						VO-5-10911