


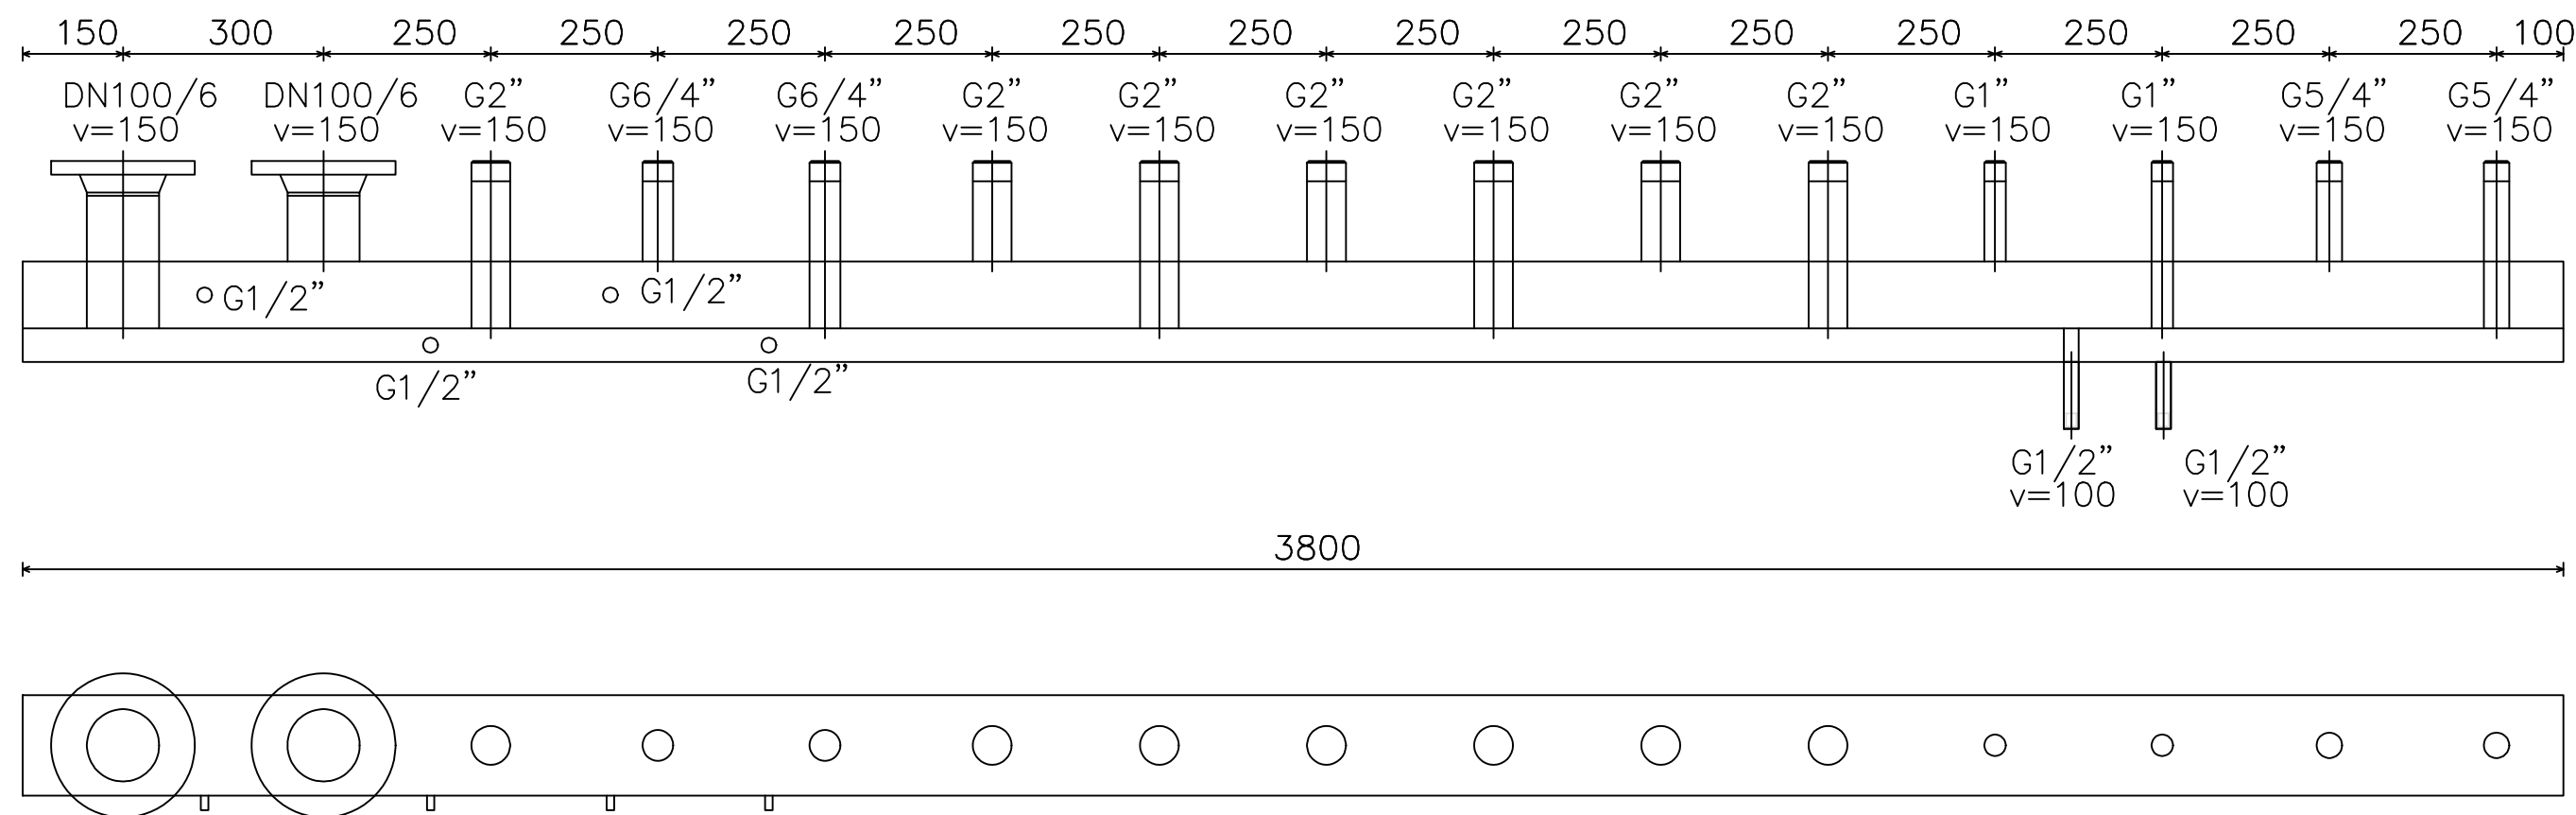

Typ vybraného rozdělovače:
RS KOMBI rozdělovač, MODUL 150, PN 6, Tmax=105°C,
l=3800mm, m=119.33kg
Velikost modulu: 150
Tepelná izolace: PUR 150, m=1.07kg
Typ a počet stojanů: KSS 65–200/450–680, m=4.00kg – 4x
Jmenovitý tlak: PN6Bar
Maximální provozní teplota:105°C
Délka: 3800mm
Hmotnost: 119.33kg

INVESTOR	Technické služby Hradec Králové Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19	
PROJEKT	Vypracování projektové dokumentace na opravu kotelny včetně výměny plynových kotlů na ZŠ Masarykova			 STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
				ZAKÁZKA ČÍSLO 235Z078	
PROFESE - UCELENÁ ČÁST D.1.4.a - STROJNÍ ČÁST				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19	
STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				 STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL TRUNDA					
KONTRLOVAL : ING. MICHAL JETELINA					
VYPRACOVAL : ING. MICHAL TRUNDA					
NÁZEV VÝKRESU : R+S Kombi					
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.	
D.1.4.a.05	--:--	00	2023-12		