
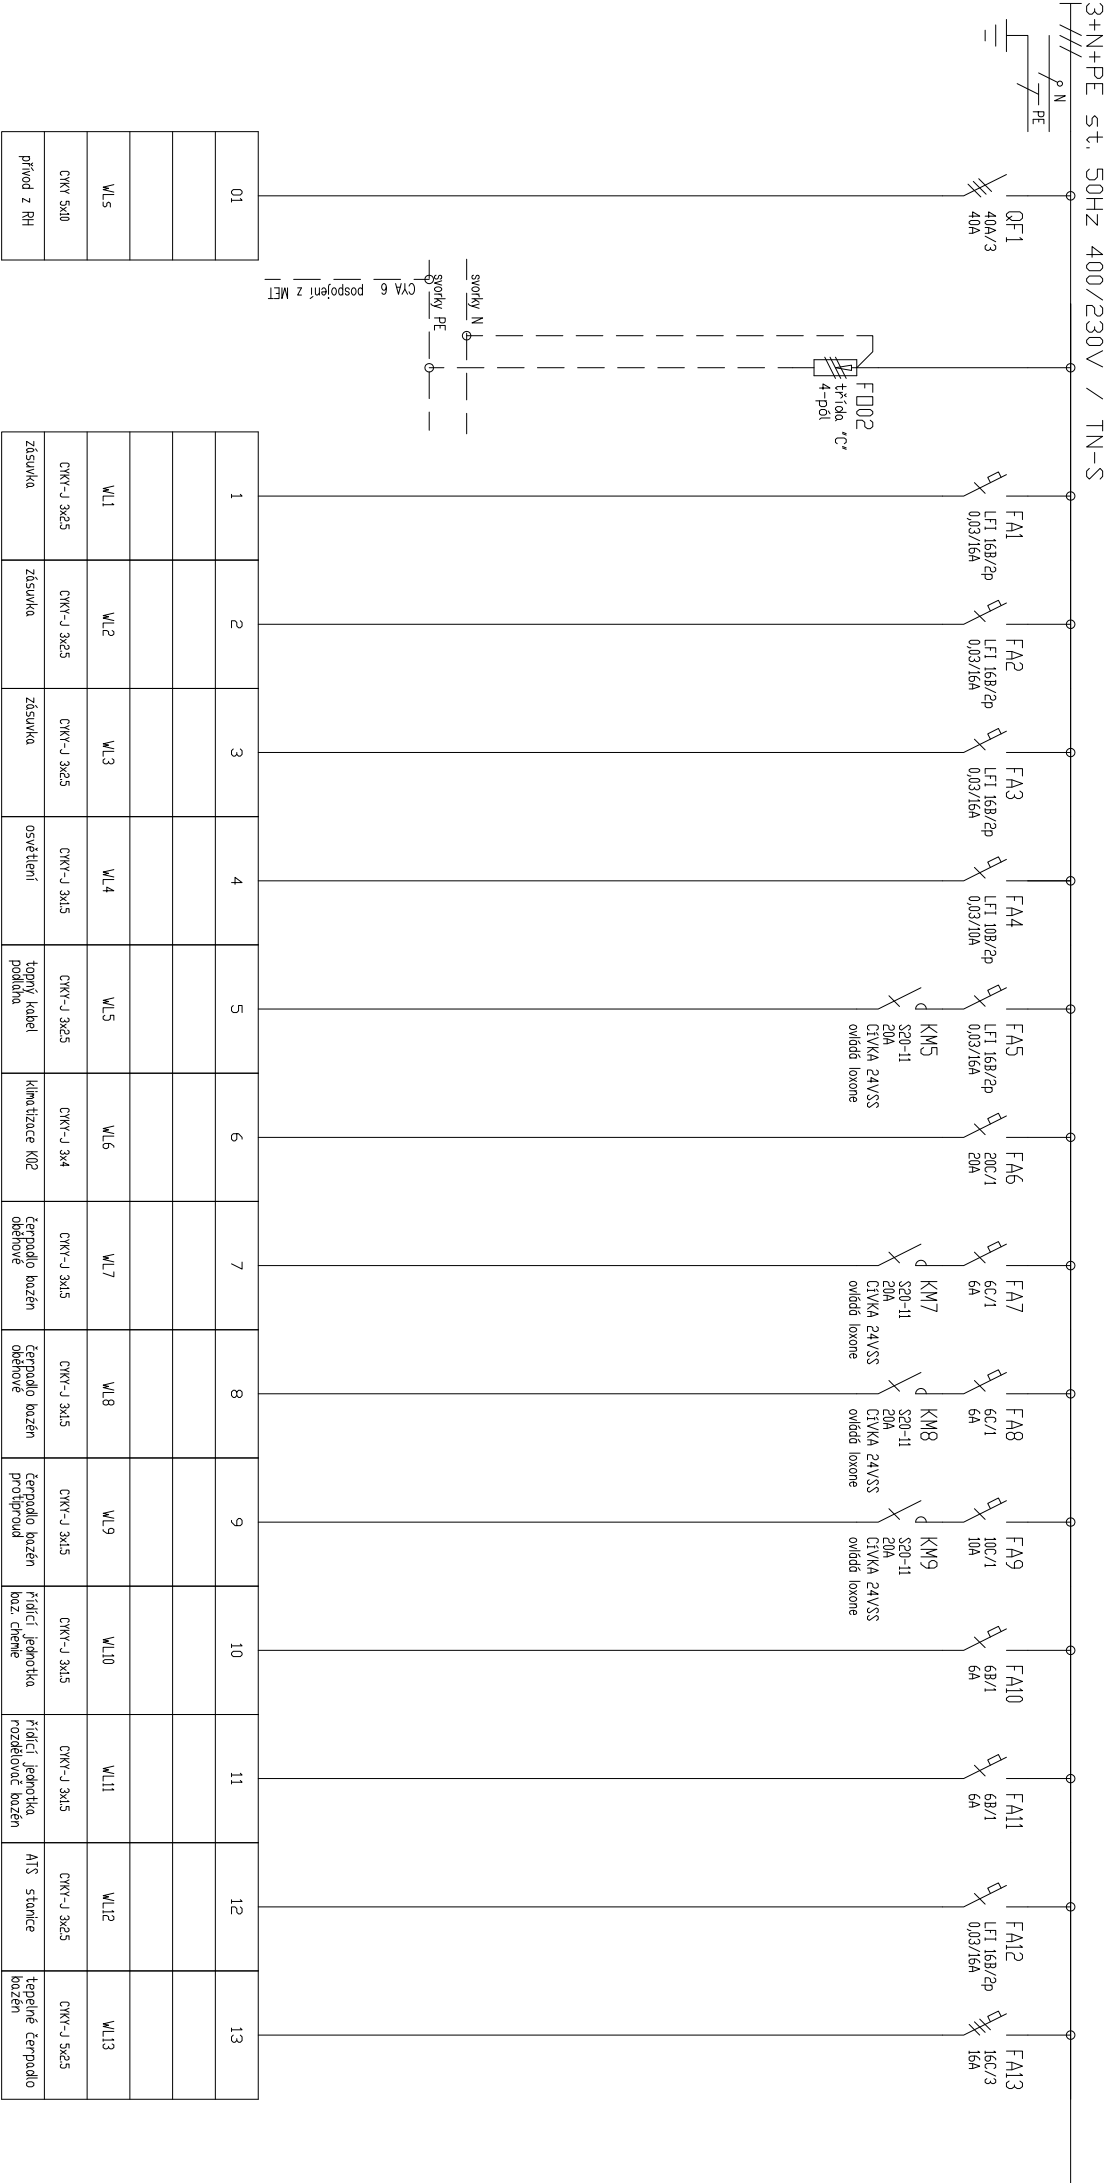
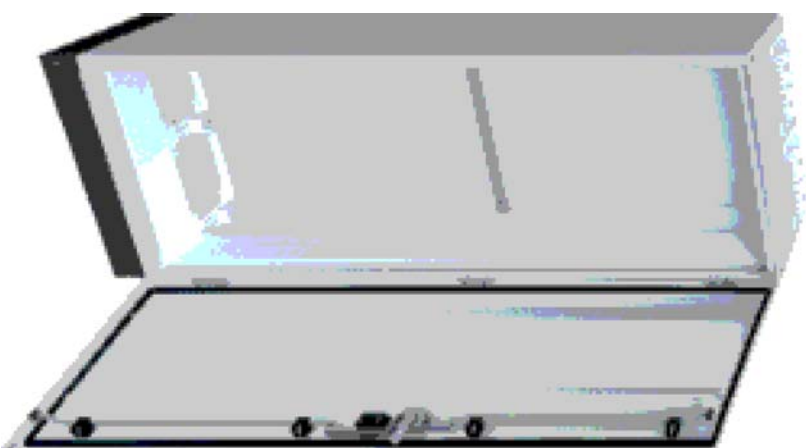
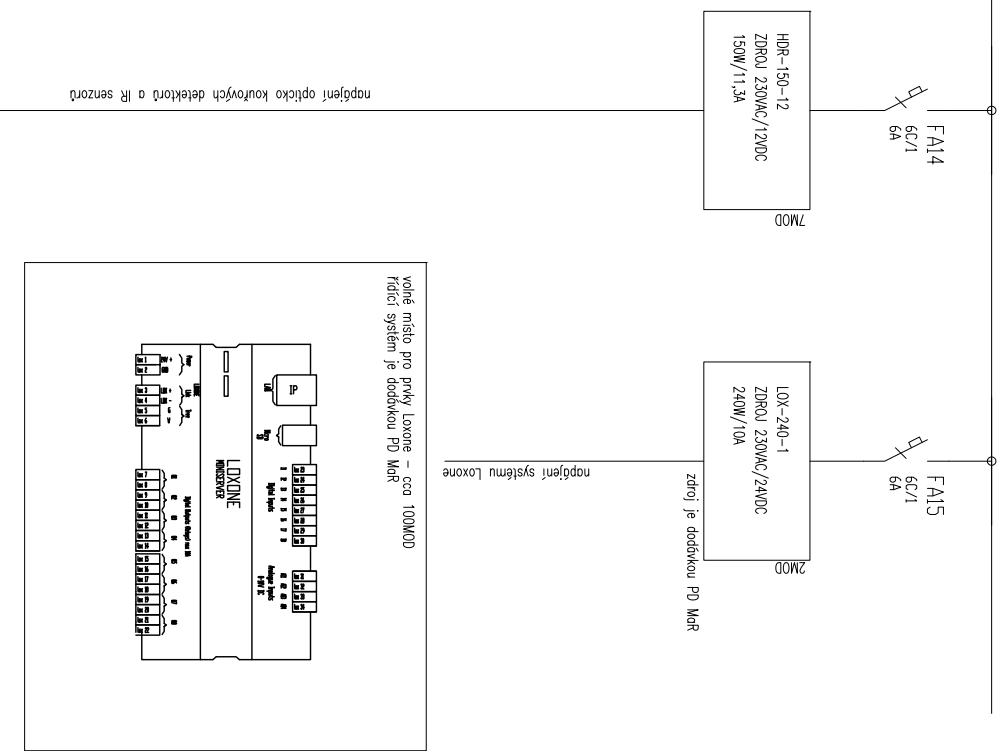


	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</div><div>PPS Kania s.r.o., Anýlská 665/10, 709 00 tel : 596 245 232 , fax : 596 245 202 e-mail : projekce@ppskania.cz</div></div>	
	Josef Nezval	Josef Nezval	Jan Kania		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Pudlov (736716)				
	MÍSTO STAVBY : parcela č. 423/13, 423/5, 381/2				
NÁZEV AKCE : Konverze Vodárenské věže - výstavba větrné elektrárny Bohumín - Pudlov, parc. č. 423/13, 423/5, 381/2. k.ú. Pudlov	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Ing. Vladimír Čižánek, Rohoňská 180, 735 51 Bohumín Pudlov			STUPEN	DPS
				DATUM	PARÉ
				ÚNOR 2024	
				Č. ZAKÁZKY 01/24	
	OBJEKT : SO 02 - KONVERZE VODÁRENSKÉ VĚŽE				MĚŘITKO
ČÁST : D.1.2.4.5 Zařízení Silnoproudé elektrotechniky a Hromosvod					
OBSAH :	ROZVADĚČ R10			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 01/24-D.1.2.4.5.b-23	Č. V. 23





ROZVADEČ:

OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ SAMOSTANĚ STOLICI

ROZMĚRY ROZVADEČE:

V1800x550x1275

KRYTÍ:

min. IP55/20

SOUSTAVA:

3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY:

VRCHEM

VÝVODY:

VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: A DOPLNJUCIM POSPOJOVANÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYVKLOSTI VÝROBCE ROZVADEČŮ:

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADEČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADEČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.