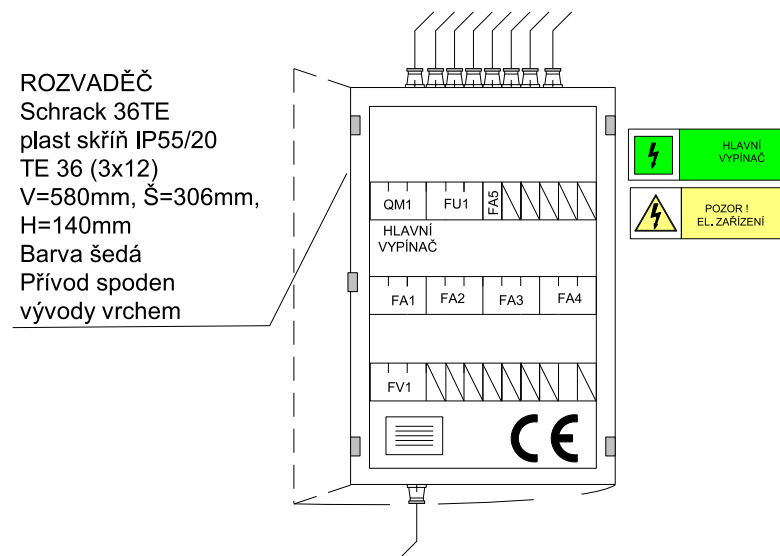


**instalovaný příkon $P_i = 52,3 \text{ kW}$,
uvažovaná soudobost 0,75
soudobý příkon $P_s = 39,3 \text{ kW}$
 $I_n 80\text{A}$, $I_{cc} 10\text{kA}$**

INVESTOR: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2			
ZODP. PROJEKTANT: K. FIŠERA		MĚŘÍTKO: N	
VYPRACOVAL: K. FIŠERA		STUPEŇ PD: DSP+DPS	
DATUM: 03/2015	Číslo zak: 1224/14/2015	FORMÁT: 2x A4	Č. VÝKRESU D.1.4.7b-EL02
MÍSTO: k. ú. Havlíčkův Brod		STAVEBNÍ ÚŘAD: Havlíčkův Brod	
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY na poz. p. č. st. 3275, p. č. 3814 Architektonicko - stavební řešení		 KAREL FIŠERA ELEKTROSERVIS NOVÁ SKŘENĚŘ30 50401 NOVÝ BYDŽOV tel/fax. 495 493 790 IČO: 42268168 DIČ: CZ531013070	
OBSAH:	ROZVADĚČ RT		