


POZNÁMKY :

- v rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny koncové prvky elektro s výjimkou koupelny a připojení kuchyňné (zde doplnit připojení el. sporáku)

-stávající bytová rozvodnice bude doplněna o jištění pro el. sporák 16A

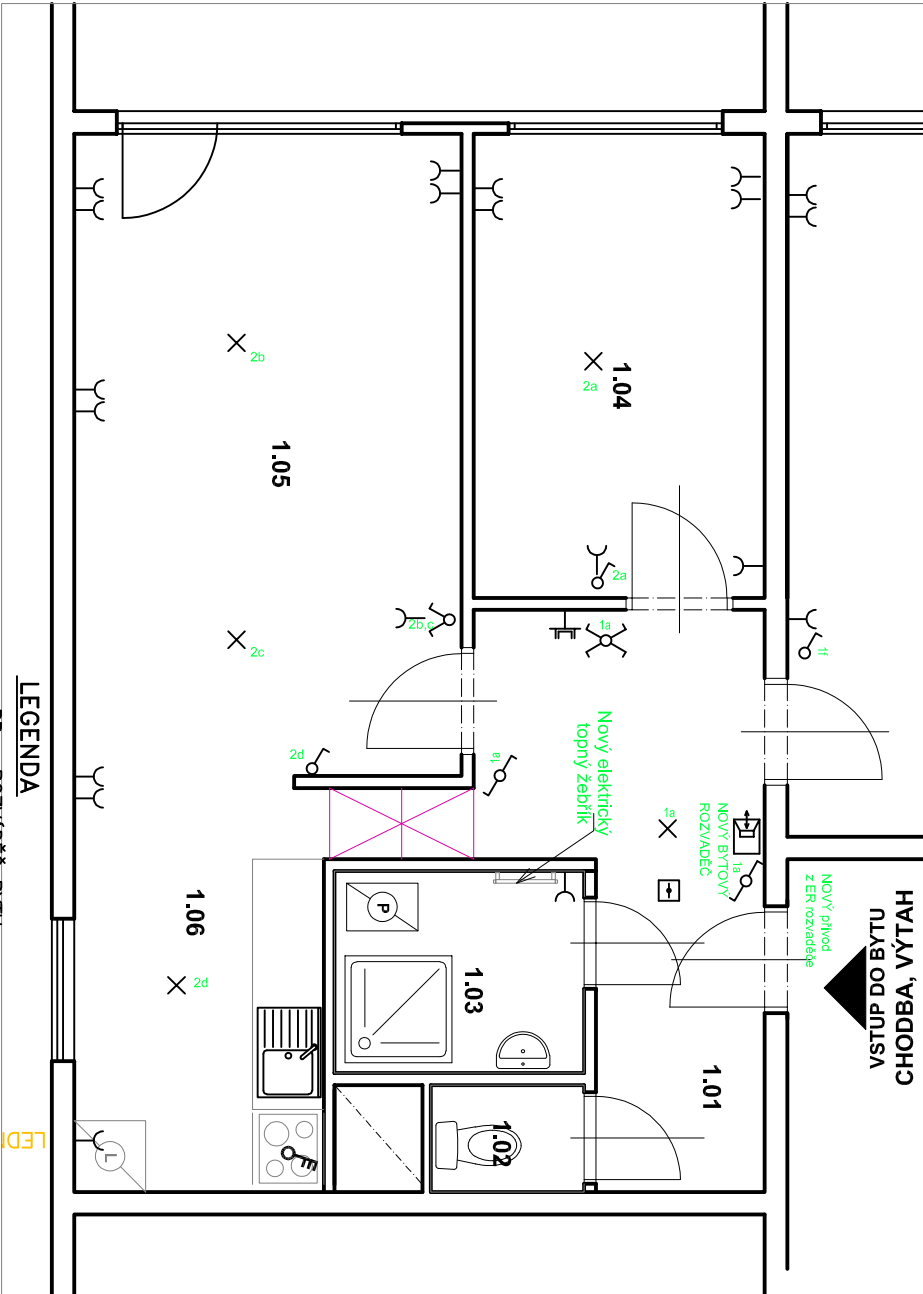

LEGENDA

RB - ROZVADĚČ BYTU

× - SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU

δ - SPINAČ Ř.1/0 IP20

δ - SPINAČ Ř.1 IP20

δ - SPINAČ Ř.5 IP20 - SERIOVÝ

δ - SPINAČ Ř.6 IP20 - STRÍDAVÝ

δ - SPINAČ Ř.7 IP20 - KŘÍŽOVÝ

δ - KABELOVÝ VÝVOD (PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SPORÁK)

δ - 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNODUSOBNÁ

δ - 1F ZÁSUVKA IP20 DVOUDUSOBNÁ

δ - VENTILÁTOR 20W, 230V AC

δ - VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM

δ - S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM

POZNÁMKA

-SPINAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE VÝKRESU STANOVENO JINAK
-SPINAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NEBUDE VÝKRESU STANOVENO JINAK
-1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZATKAMI 5912-91004
-ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2
-POD OMÍTKOU - ZDĚNÉ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ OCHRANA PŘI PORUŠĚ JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DOPLNKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

ELEKTROINSTALACE

Kreslil / Drawn by:	Kontrola / Approved by:	Datum vydání / Date of Issue:
Ing. Marta Bukáčková	Vladimír Matějka	03/2025
Číslo projektu / Project Number:	Formát / Paper size:	Měřítko / Scale:
2024_135	A3	---
Číslo výkresu / Drawing number:	Označení výkresu / Drawing type:	Revize / Revision:
D.1.1 - 06	EL	00
Kód výkresu / Code of layout:	Kopie / Copy:	

Hlavní inženýr / Main Engineer:	
NMSEI VMS projekt s.r.o. sídlo: Havlíčkovo náměstí 16, Praha 3 IČO: 00063517 DIČ: CZ00063517	
Investor / Client:	
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Havlíčkovo náměstí 700/9 130 85 Praha 3 IČO : 00063517 DIČ : CZ00063517	

Název projektu / Project Name:	
VÝKRES PŘI PŘÍPRAVĚ A MODERNIZACI BYTŮ V OBLASTI PRAHA 3 - II.	
Súper dokumentace / Project Stage:	
DPS	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Část / Part:	
D	
VÝKRESOVÁ ČÁST	
Stavění objekt / Building:	
Profesní list / Prof. part:	
ARS	
ARCHITEKTURNO-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Kód / Code:	
010	
Zpracoval část / Consultant:	
VMS projekt s.r.o.	
sídlo: Havlíčkovo náměstí 16, Praha 3 IČO: 00063517 DIČ: CZ00063517	
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:	
Vladimír Matějka	
Název výkresu / Drawing Title:	
ELEKTROINSTALACE	
Revize / Stamp:	