
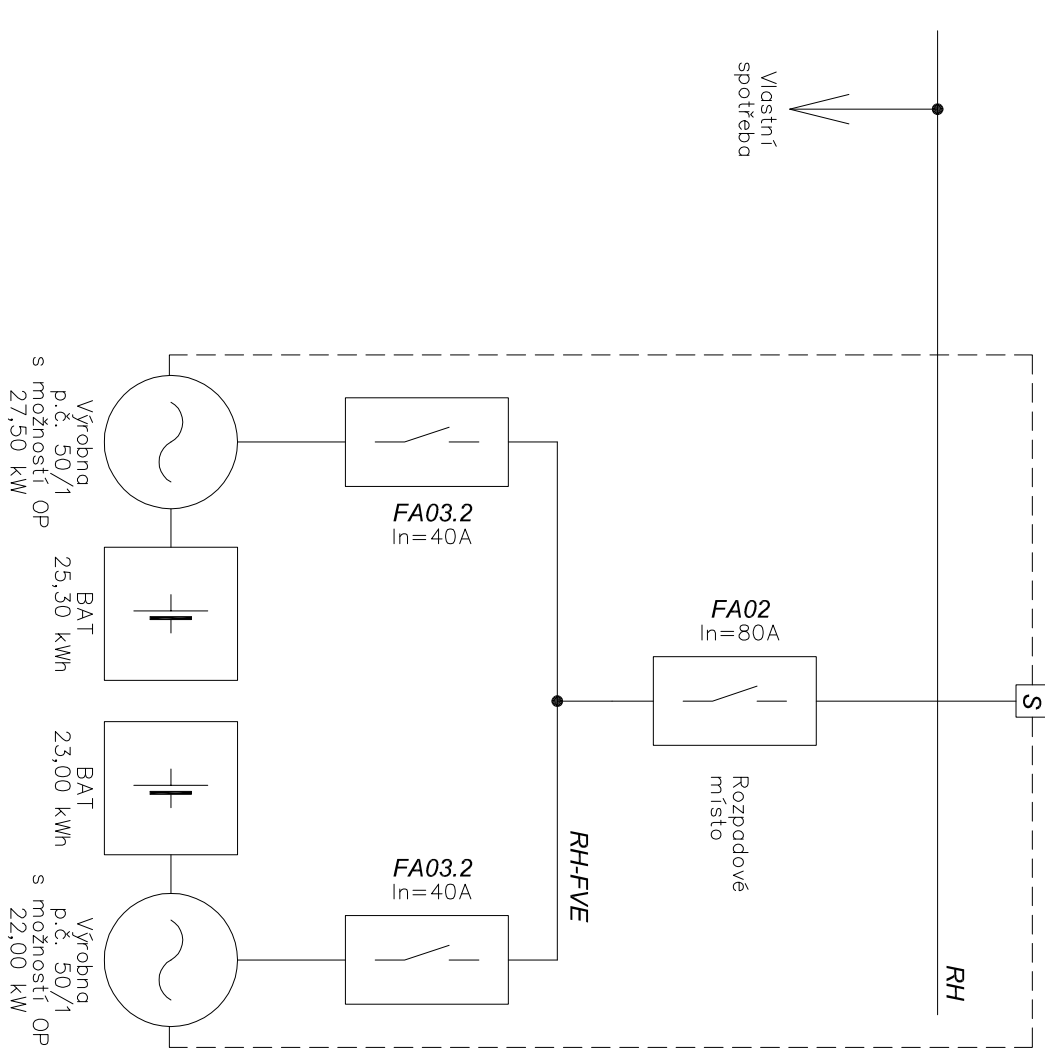


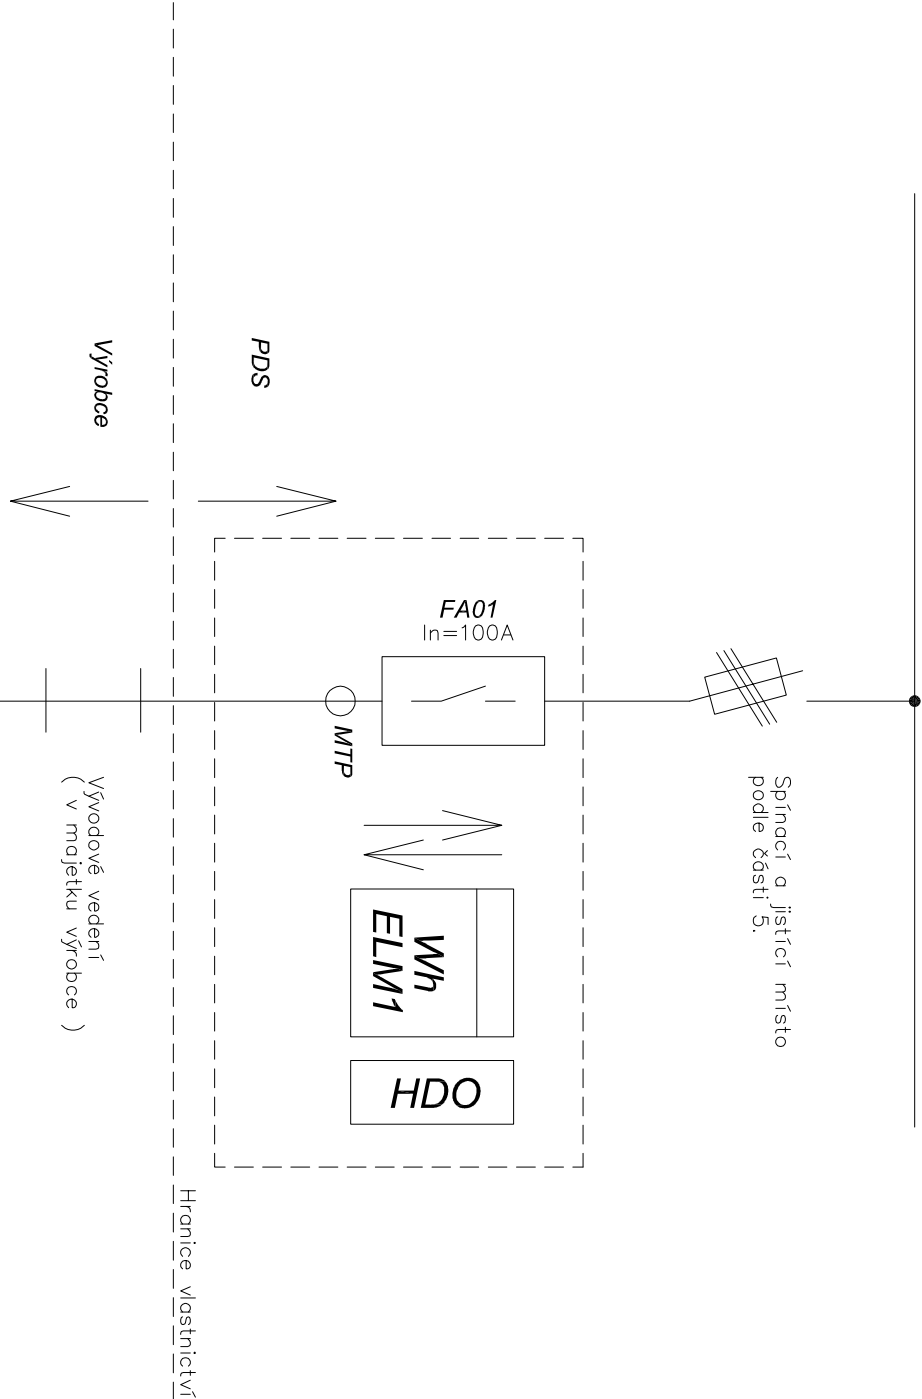

Legenda :

- RE Stávající elektroměrový rozvaděč objektu
- FA01 Stávající hlavní jistič objektu
- ELM1 Čtyřkvadrantní průběhový elektroměr – fakturační měření
- HDO Přijímač HDO pro regulaci výkonu
- FA02 Hlavní jistič výroby – FVE
- ELM2 Měření v majetku výrobce, pro vykazování výroby
- S Senzor směru toku výkonu

Druh provozu dle PPDS Přílohy č.4 bod 13.1 - výroba bez možnosti OP (připojení do OM)

Rozpadovým místem výroby je jistič FVE v rozvaděči RH FA02

Vazebním spínačem výroby je jistič FVE v rozvaděči RH FA02

Název výkresu				Strana	
JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA				1 z 1	
Kreslil Zdeněk Vácha			Stavba INSTALACE FVE NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘÁDU, HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ		Paré /
Odpovědný projektant @Pavel Jílek, 0402294 www.jilek.cz			Stavebník MĚSTO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, 411 56, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ		Formát 2 x A4
Projektová kancelář Projekce Dr. Pavel Jílek, Žalostice 120			Číslo projektu 279/22/2024	Stupeň DPS	Verze 11/2024
Projekce Dr. Pavel Jílek, Žalostice 120			Měřítko -		List 14