


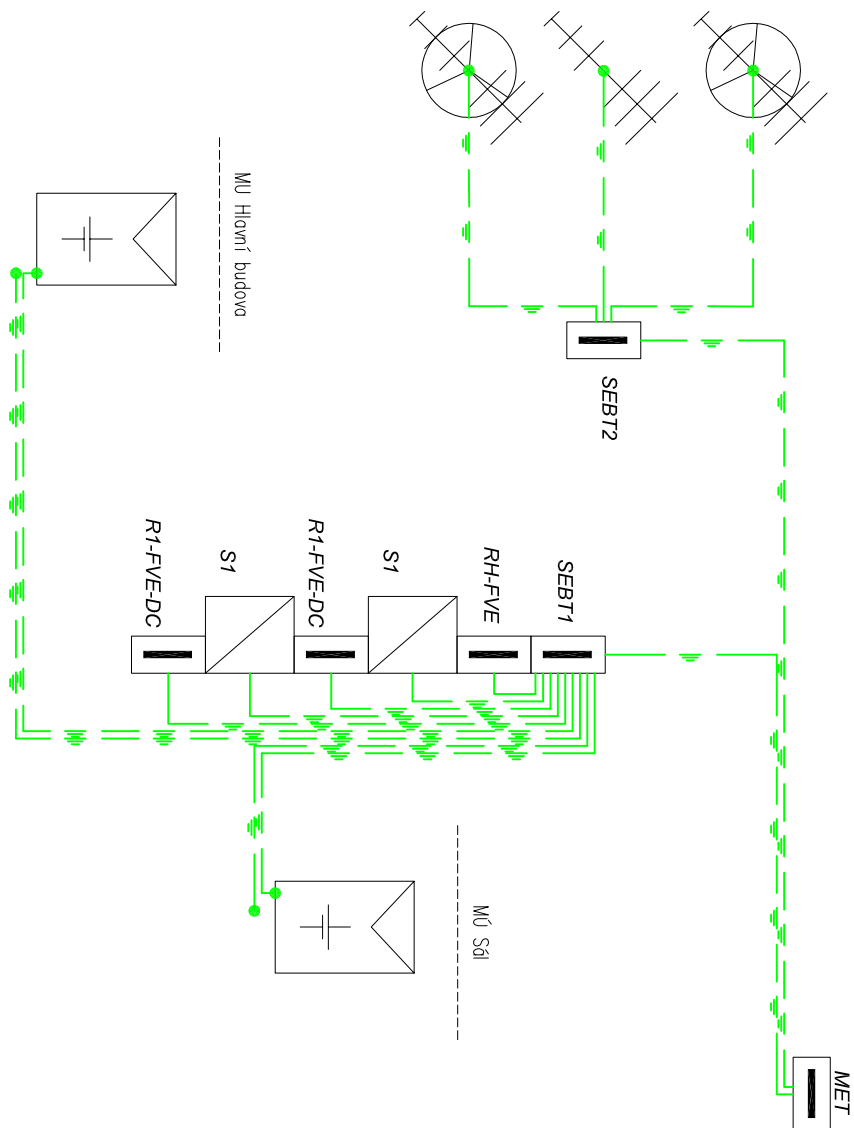

Rozpis vodičů MET:

Drát FeZn prům. 10mm
CYA 25 Zel.žl. Vodič H07V-K 25
CYA 25 Zel.žl. Vodič H07V-K 25

Přívod uzemnění
Propojení do SEBT1
Propojení do SEBT2

Rozpis vodičů SEBT1 :

[illegible]

Propojení do MET
 Propojení do RH-FVE
 Propojení do R1-FVE-DC
 Propojení do R2-FVE-DC
 Propojení sítědač SI
 Propojení sítědač S2
 Propojení pole FV panelů – MÚ Hlavní budova
 Propojení konstrukcí FV panelů – MÚ hHlavní budova
 Propojení pole FV panelů – MÚ Sál
 Propojení konstrukcí FV panelů – MÚ Sál

Rozpis vodičů SEBT2:

CYA 25 Zel. žl. Vodič H07V-K 25
CYA 16 Zel. žl. Vodič H07V-K 16
CYA 16 Zel. žl. Vodič H07V-K 16
CYA 16 Zel. žl. Vodič H07V-K 16

Propojení do MET				
Propojení antén	stožár 1	MÚ	Hlavní budova	
Propojení antén	stožár 2	MÚ	Hlavní budova	
Propojení antén	stožár 3	MÚ	Hlavní budova	

Legenda:

MET
SEBT1
SEBT2
RE
RH-FVE
S1
R1-FVE-DC
S2
R2-FVE-DC

Hlavní zeměpisovací přípojnice
 Ekvipotenciální přípojnice FVE
 Ekvipotenciální přípojnice antény
 Stávající elektroinženýrový rozvoděč objektu
 Hlavní rozvoděč FVE
 Strídač systému FVE
 Rozvoděč FVE DC část
 Rozvoděč systému FVE
 Strídač systému FVE
 Rozvoděč FVE DC část

v.č.	10
v.č.	11
Typ	střídače Solax
v.č.	X3-ULT-20
Typ	střídače Solax
v.č.	X3-ULT-20

Poznámka:

Vodiče ekvipotencionálního pospojování uloženy v instalačních kanálech s oddělením přepážkou

 Kreslil Zdeněk Vácha Odpovědný projektant ©Pavel Jílek, 0402294 www.jilek.cz info@jilek.cz 		Název výkresu SCHEMA EKVIPOTENCIONÁLNÍHO POSPOUOVÁNÍ		Strana 1 z 1	
Stavba INSTALACE FVE NA BUDOVĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU, HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ Stavebník MĚSTO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, 411 56, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ		Číslo projektu 279/22/2024 Stupeň DPS Verze Datum 11/2024 Měřítko -		Paré / Formát 2 x A4	
Projektová kancelář Projekce Dr. Pavel Jílek, Žalhostice 120				Úst 15	