
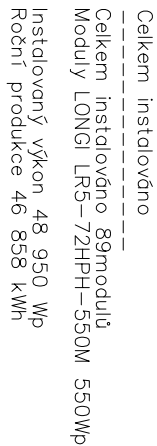


FVE2 MŠ pavilon "D" – st.p.č. 434 – jižní orientace

Modul	Účel	Průměr	Průměr
Čekem instalované 24 moduly	Čekem instalované 22 moduly	24	22
Modul LONGI LR5-72HPH-550M 550Wp	Modul LONGI LR5-72HPH-550M 550Wp	24	22
Operace panelů	Operace panelů	24	22
Instalovaný výkon 13,200Wp	Instalovaný výkon 12,100Wp	24	22
Roční produkce 12,536 kWh	Roční produkce 11,583 kWh	24	22
Čekem plocha střechy	Čekem plocha střechy	395	348
Zastavěná plocha střechy PV panely	Zastavěná plocha střechy PV panely	86	77
Wattův systém V2	Wattův systém V2	m2	m2

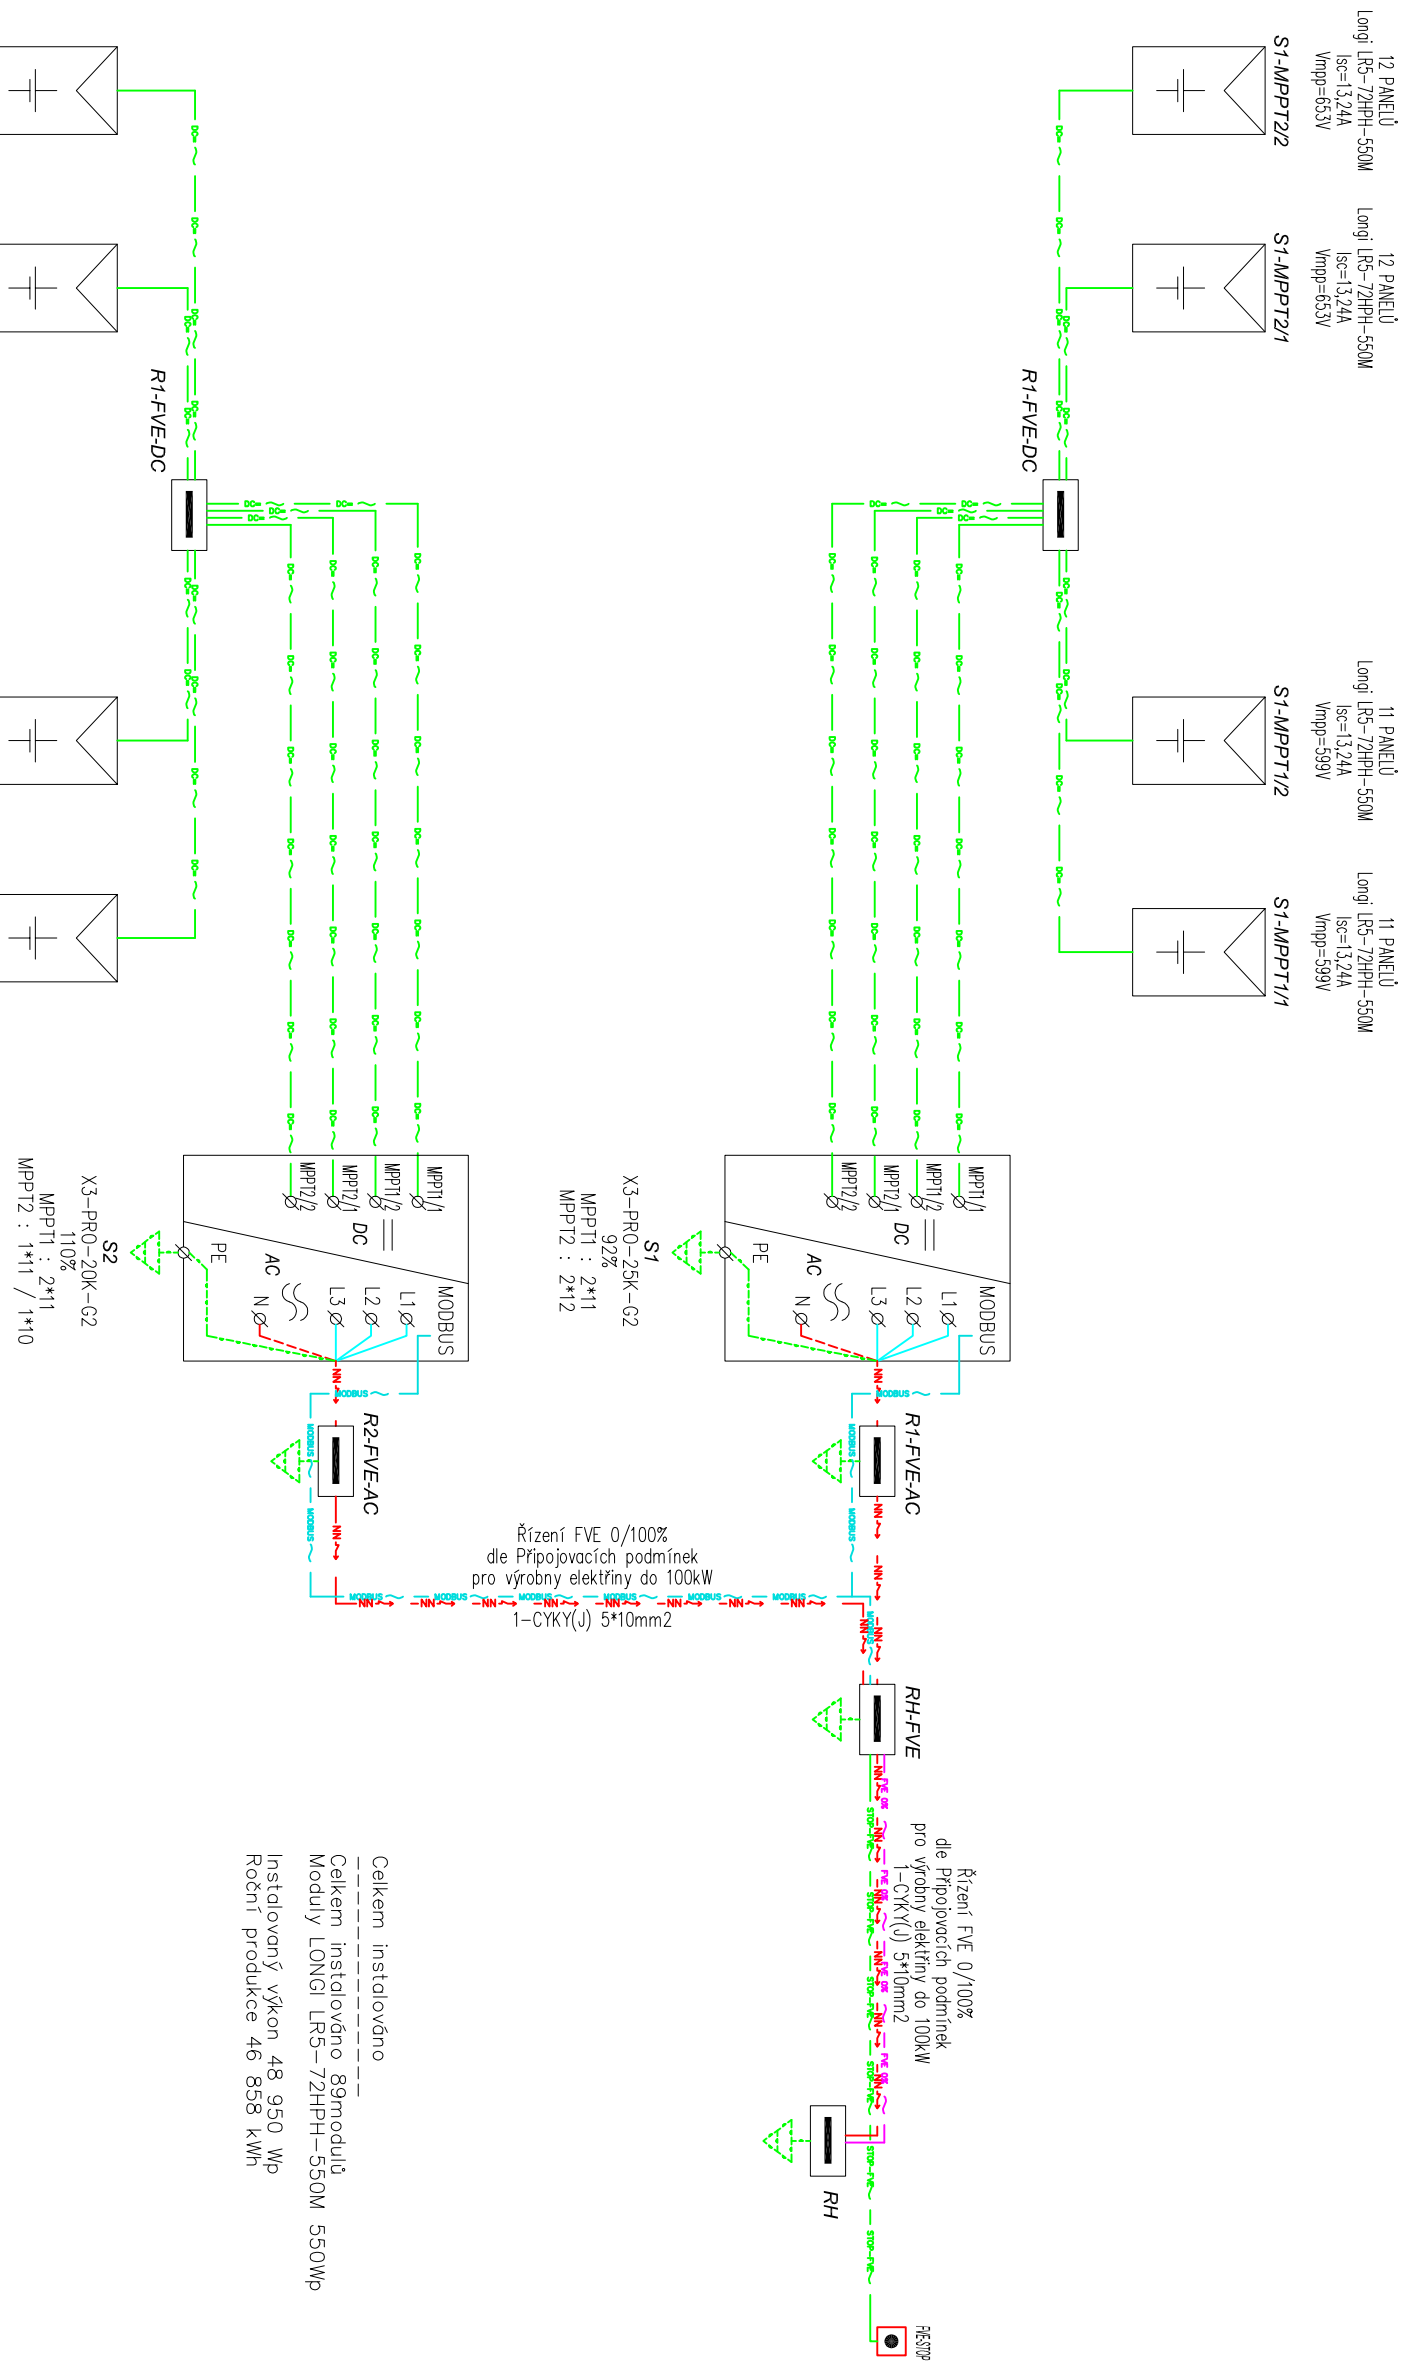

			
Kreslil Zdeněk Václava		Paré /	
Odpovědný projektant ©Pavel Jílek, 0402294 www.jilek.cz info@jilek.cz		Formát 3 x A4	
Projektová kancelář Projekte Dr. Pavel Jílek, Zahradnice 120		Měřítko -	
Číslo projektu 280/23/2024		Lst 08	
Stupeň DPS		Verze 11/2024	
Datum 11/2024		Měřítko -	

Legenda :			
FVE/STOP	Bezpečnostní tlačítko – vypnutí FV systému		
RH	Stavující havarij rozvodové objektu		(úprava měření + osazení jističů FVE)
RH+FE	Havarij rozvodové FVE	vč. 09	
SI-FVE/AC	Střídač systému FVE	vč. 10	
R1-FVE/DC	Rozvodové FVE DC čisti	vyp. střídače Solux X3-Pro-25K-G2	
R2-FVE/AC	Rozvodové FVE AC čisti	vč. 13	
R2-FVE/DC	Rozvodové FVE DC čisti	Typ střídače Solux X3-Pro-20K-G2	
		vč. 12	
		vč. 14	
