


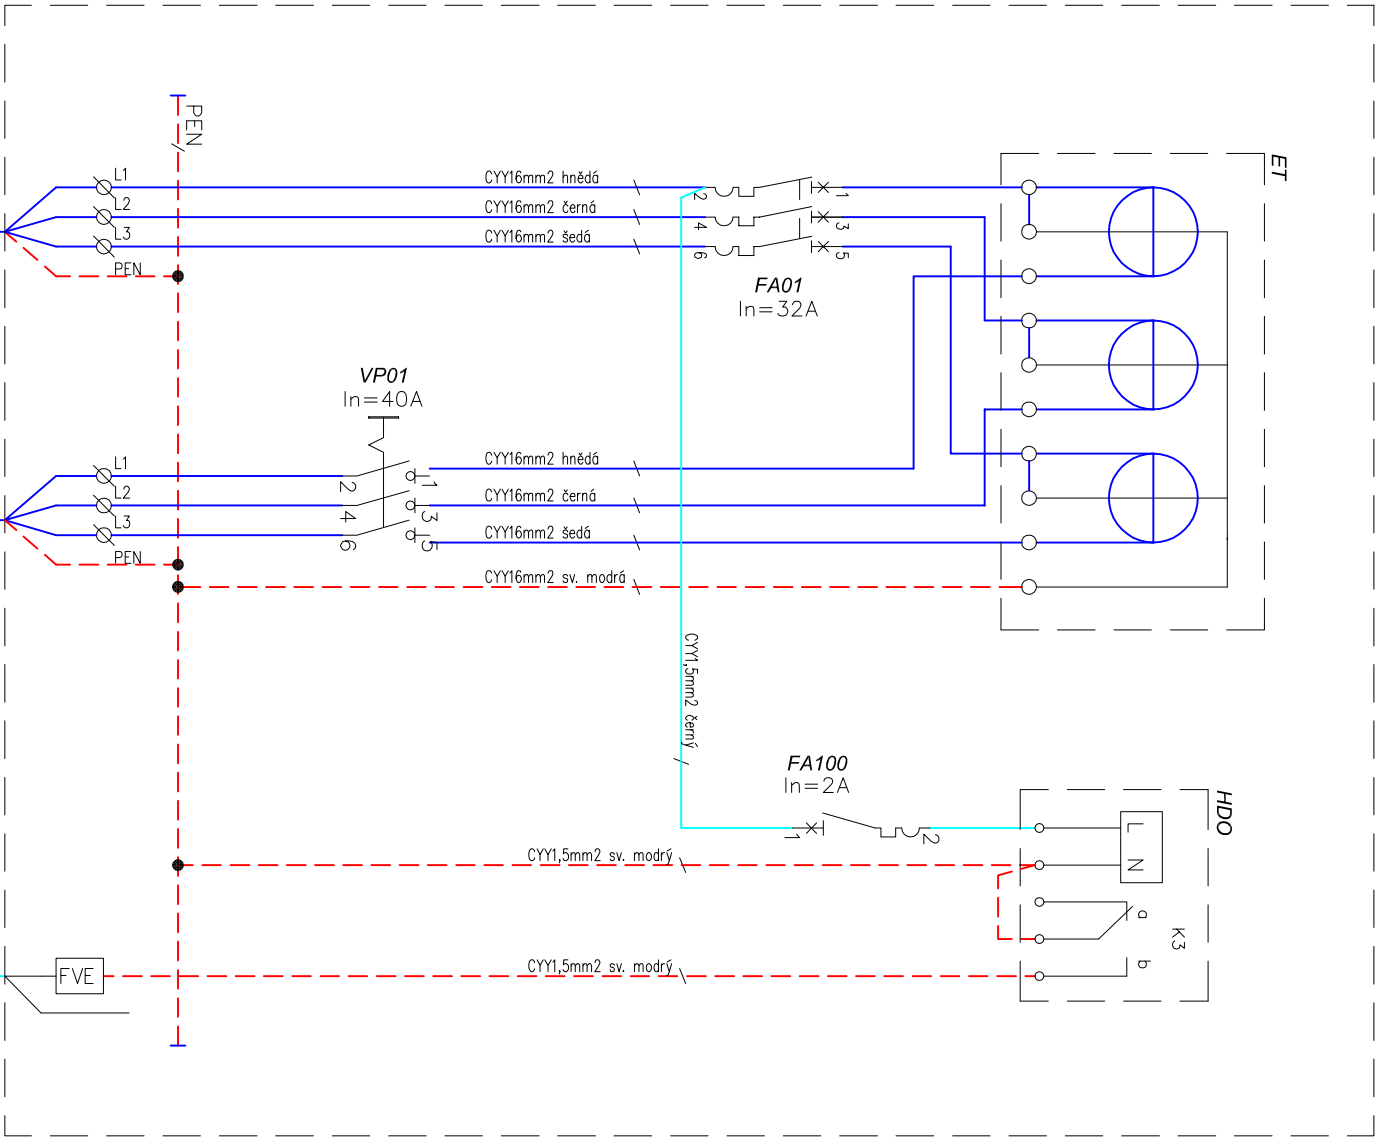

Legenda :

ET
RTU
FA01
VP01
FA100
PEN

čtyřkvadrantní průběhový elektroměr
řídící jednotka ČEZ Energetické služby, s.r.o.
jistič před elektroměrem
vypínač elektroinstalace
jistič obvodu RTU
svorkovnice PEN

Poznámka :

Rozvaděč je nutno upravit pro montáž řídící jednotky HDO a vypínače elektroinstalace v souladu s přípojevacími podmínkami pro výroby (do 50 kW)
kontakty příjmače HDO jsou kresleny v poloze bez omezení činného výkonu výroby elektřiny

Kreslil Zdeněk Vácha		Strab INSTALACE FVE NA BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, HUSOVO NÁMĚSTÍ 112, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ		Strana 1 z 1	
Odpovědný projektant ©Pavel Jílek, 0402294 www.jilek.cz		Stavebník MĚSTO BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ, HUSOVO NÁMĚSTÍ 42, 411 56, BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ		Paré	
Projektová kancelář Projekce Dr. Pavel Jílek, Žalostice 120		Číslo projektu 278/21/2024		Formát 2 x A4	
		Stupeň DPS		Verze	
		Datum 11/2024		Měřítko -	
				Líst 09	