


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Obsah: Schéma rozvaděče 1–polové RTČ

Akce: Změna dokončené stavby, Odolov č. p. 35,
na p. st. č. 162, 542 34 Malé Svatoňovice
Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypravení: Ing. Iva Kábrtová								ZNAK		Investor:		Zak. číslo: 20_13			A.K.:		Lisů: 3		
Kontroloval:								FIRMY		Obec Malé Svatoňovice, Nádražní		Změna/Doplum: 20_13			V.č.:		Lisů: 3		
Datum : 20.10.2020												105-542-34 Malé Svatoňovice			D.1.4.g.11		Lisů: 1		
												Měřítko:							

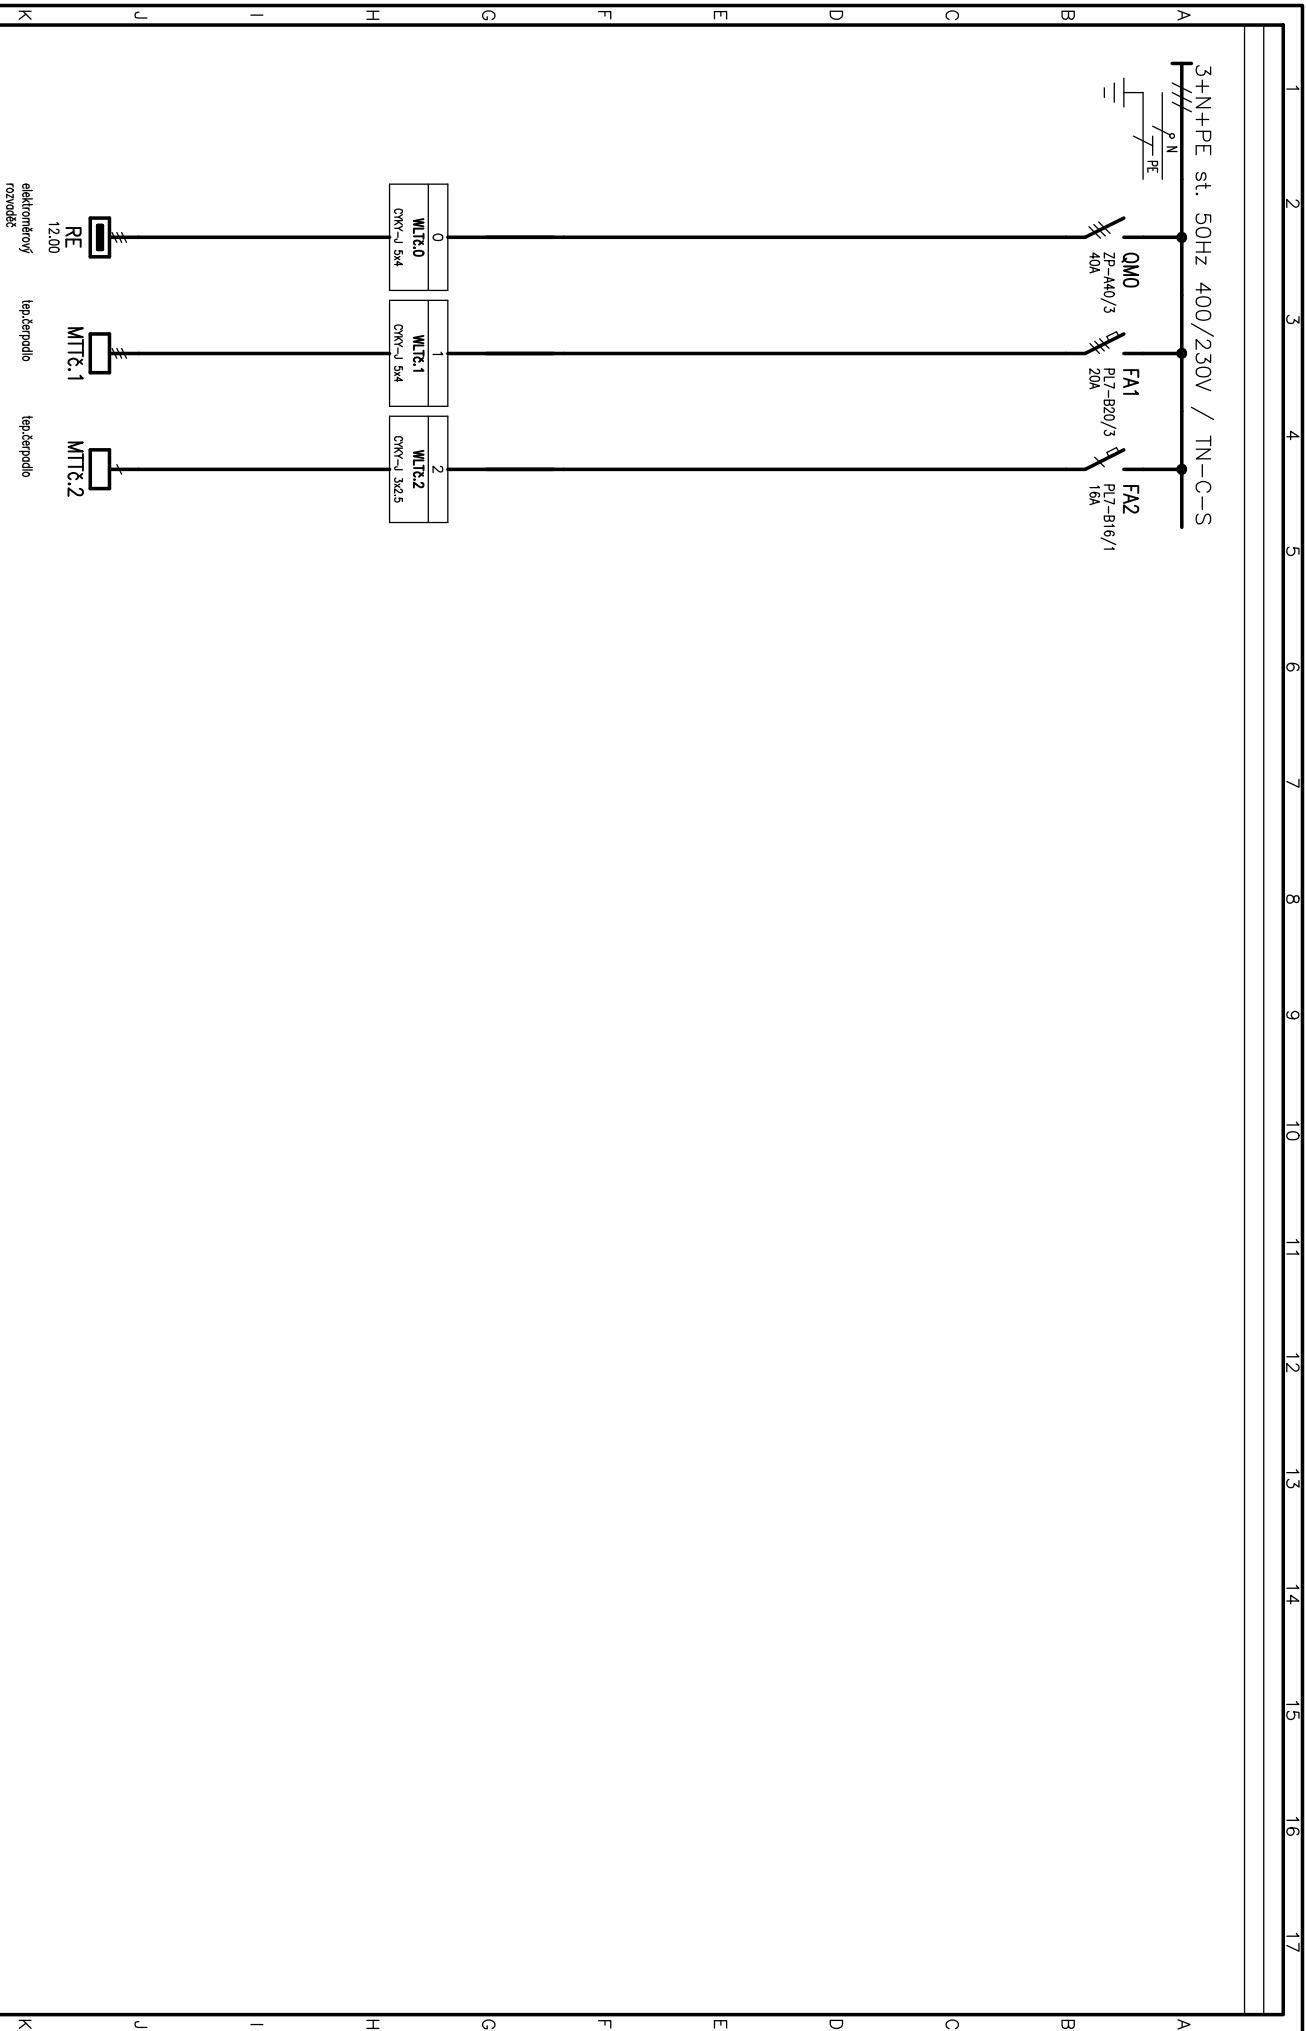

Vypracoval:	Ing.Iva Kábrtová				
Kontroluji:					
Datum :	20.10.2020				
AKCE:	Změna dokončené stavby, Odolov č. p. 33, na p. st. č. 162, 542 34 Maře Svatoňovice Slinoproud a slido proud elektrinoistalace				
ZNAK	Investor: obec Maře Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Zámek Svatoňovice	20_13	A.K.:		Listů: 3
FIRMY	Obsah:	Znění Datum:	V.č.:		List:
Schéma rozvaděče 1-polové RM	Příloha číslo:	N	D.1.4.g.11		2

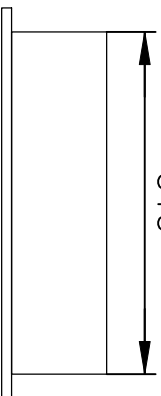

Domovní rozvodnice, řada KLY... (montáž pod omítku),
 Pláštěvé domovní rozvodnice. Stupně krytí IP30. Větrné N/PE svorkovnice.
 POD omítkou
 Blíže
 Plechové plně
 Součástí rozváděčové skříně
 S DIN lištami, šroubových svorkovnic N/PE
 Počet řad 1, Počet modulů 14.
 359 x 339 x 96,5 (Šřka x výška x Hlubok)
 297 x 274 (Šřka x výška)
 315 x 309 x 87,5 (Šřka x výška x Hlubok)

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced without written permission from ASCE.

Wyracoval:	Ing.Jiřa Křibřovř	AKCE:	Změna dokončeně stavby, Odolov ř. p. 3b, na p. st. ř. 162, 542 34 Měle Svatoňovice	Investor:	Obec Maletřatovovice, Nadravnř 105, 542 34 Maletřatovovice	A.K.:	Liřtř: 3
Kontroloval:		ZNAK		Obsch:	Zřřřřř/Datum:	V.ř.:	Liřtř:
Datum :	20.10.2020	FRMY	Schéma rozvaděče 1-polově	RTKřřřko:	N	D.1.4.g.11	Liřtř: 3