


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PVC

LOŽE PEČLIVĚ UPRAVENÉ

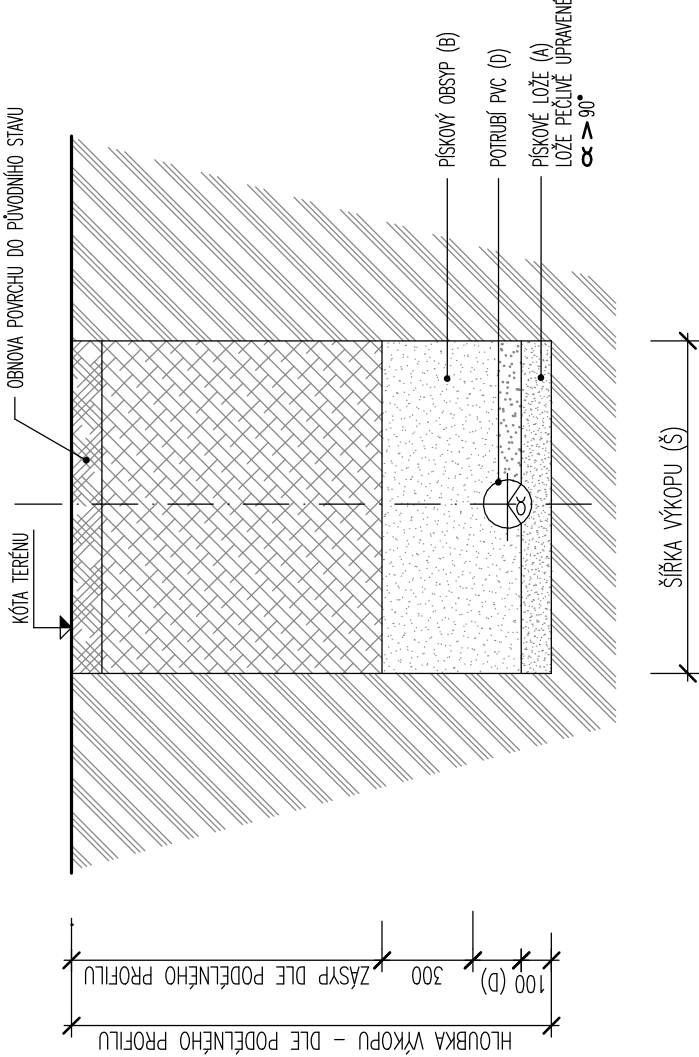

TABULKA ROZMĚRŮ

D	PRŮMĚR POTRUBÍ	mm	110	125	160	200	250	315	400	500
Š	ŠÍŘKA VÝKOPU	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1170	1290
B	PÍSKOVÝ OBSYP	m ³ /bm	0,42	0,44	0,46	0,48	0,52	0,63	0,67	0,74
A	PÍSKOVÉ LOŽE	m ³ /bm	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,20	0,22

POZNÁMKA:

VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S OSTATNÍMI VEDENÍMI IS DLE ČSN 736005
ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ UMOŽNOVAT DILATACI

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR NECHAT ZJISTIT
A VYTÝČIT VŠECHNA PODZEMNÍ VEDENÍ V TRASE KANALIZACE,
PŘI VÝSKYTU JINÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ V TRASE MUSÍ BÝT PROVEDENÁ
OPATŘENÍ ABY NEMOHLO DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ, PŘÍPADNĚ K ÚRAZU OSOB

± 0,000 = 343,50 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ NAVRŽENÉ PODLAHY OBJEKTU KOLUMBÁRIA

VYPRACOVAL: M.KOUŘIL		ZODP.PROJEKTANT: M.KOUŘIL		FORMÁT:	1	A4
MÍSTO STAVBY: RUDA NAD MORAVOU		KRAJ: OLOMOUCKÝ		DATUM:	02/2024	
STAVEBNÍK: Obec Ruda nad Moravou; IČO: 003 03 313 9.května 40; 789 63 Ruda nad Moravou		ÚČEL: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY				
STAVBA: REVITALIZACE HRBITOVA V RUDĚ NAD MORAVOU				Č. ZAKÁZKY:	24021	
				MĚŘÍTKO:	1:50	
ČÁST PD:	D.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB		ČÍSLO VÝKRESU:			
OBSAH:	ULOŽENÍ POTRUBÍ - PVC		01/D.1.4/17			
ČÍSLO PARÉ:						