


Velkoobsahové rozvodnice

Rozvodnice pod omítku BF-U

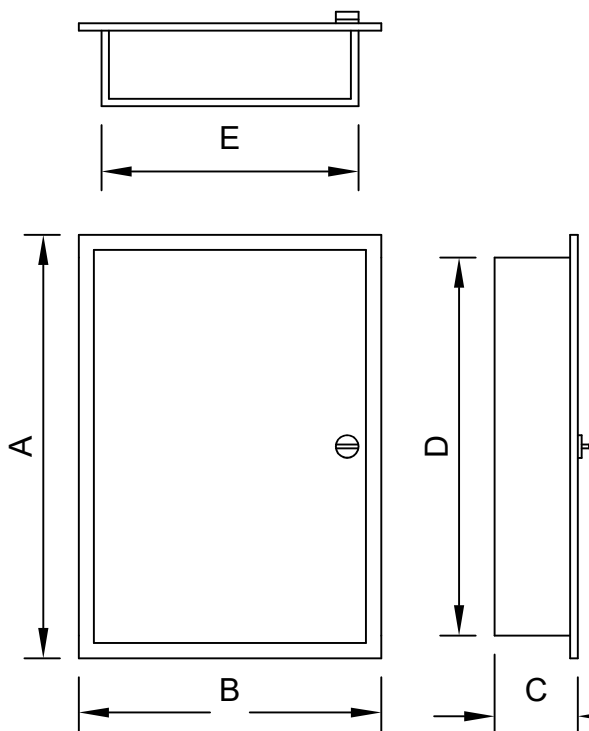

	TE	A	B	C	D	E	H
	(*)	(vnější rozměry)			(rozměry výklenku)		
BF-U-3/72-C	72	620	590	134	580	500	127
BF-U-4/96-C	96	770	590	134	730	500	127
BF-U-5/120-C	120	920	590	134	880	500	127
BF-U-6/144-C	144	1070	590	134	1030	500	127

(*) - TE = modulová šířka přístroje (1TE = 17,5 mm)

	Typové označení
☒	BF-U-3/72-C
☐	BF-U-4/96-C
☐	BF-U-5/120-C
☐	BF-U-6/144-C

Technické údaje :

Elektrické

Stupeň krytí IP 30 s dveřmi
IP 20 po otevření dveří

Třída ochrany I

Jmenovité napětí 415 V AC

Jmenovitý proud 125 A max

Mechanické

Materiál

Skříň rozváděče ocelový plech, barva bílá RAL 9016
polyesterová, prášková

Rozváděč osadit bezpečnostní tabulkou :

0101 - POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	Miroslav Kouřil Sportovní 2590/12, 787 01, Šumperk IČ: 48437531	Stavebník	Obec Ruda nad Moravou 9.května 40 789 63 Ruda nad Moravou
Projektant části	Ing.Pavel Matura - PROJEKCE ELEKTRO Závořická 550, 789 69 Postřelmov IČ: 06169848, projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	RUDA NAD MORAVOU	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace provedení stavby 100121 02/2024
Název stavby	REVITALIZACE HŘBITOVA V RUDĚ NAD MORAVOU		
Část	D.1.4 - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod		
Název výkresu	Měřítko:		Číslo výkresu
RH - Rozvaděč objektu			07

