
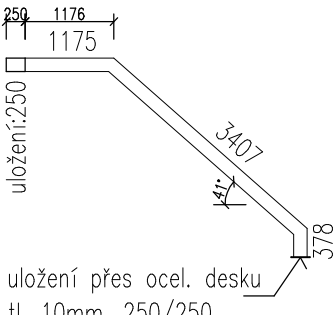


VÝPIS PŘEKLADŮ

ozn.	schém. zobrazení popis	rozměr [mm]	počet		poznámka
			1.NP	2.NP	

PŘEKLADY

P1	světlý otvor 3500 mm 3 x l č. 180	dl. 4100 mm	1	–	nosníky vzájemně svařeny, uložení na bet. patky výšky 200, uložení dl.300mm, protipožární odolnost min. 30 minut
 pozn.: uložení centricky na stěnu, obaleny oboustraně 80mm EPS výška ložné spáry +4,170 (70mm nad průběžnou ložnou spárou zdiva). Podkladní bet. patky z exteriéru izolovány 80mm EPS					
P2	světlý otvor max 1200mm NOP 375–1750	dl. 1750 mm	3	–	uložen při vnitřním líci zdiva, z exteriéru doplněn 80mm EPS
P3	světlý otvor max 1500mm 2 x l č. 140	dl. 1900 mm	1	–	vnitřní stěna
P4	světlý otvor max 900mm 2 x l č. 140	dl. 1200 mm	3	1	vnitřní stěna
P5	lomený nosník 1 x l č. 180	dl. 5210 mm	1	–	nosník vynášející schodišťovou stěnu, zajistit protipožární odolnost R=30minut.
 uložení: 250 uložení přes ocel. desku tl. 10mm, 250/250					

PRŮVLAKY POD STŘECHOU, GALERIE, SLOUPY

P6	podpěry osově max 3100 mm 2x U č. 160	dl. 10500 mm	–	1	průvlak pod střechou, uložení na stěny přes betonové patky, délka uožení min. 250, protipožární odolnost min. 30 minut, konzoli v exteriéru zaizolovat 140mm MW
P7	světlý otvor max 3100 mm 1x U č. 160	dl. 9800 mm	2	–	průvlak pod galerií, stojinu do líce sloupu směrem ke garáži; sloupy nechat průběžné, k nim přivařit; uložení do stěny min. 250mm/ podél stěny na chem.kotvy á 2,0m; protipožární odolnost 30 minut
P8	sloup jäckel 140/140/5.0mm	dl. 5565 mm	2	–	protipožární nátěr s odolností R=30 minut, nebo jinak zajistit uvedenou odolnost
P9	dřevěné nosníky galerie 120/160, á 600mm	dl. 3050 mm	17	–	dřevo třídy C24, nosníky galerie, dle skladby "C", uložení min. 60mm na "P7"