
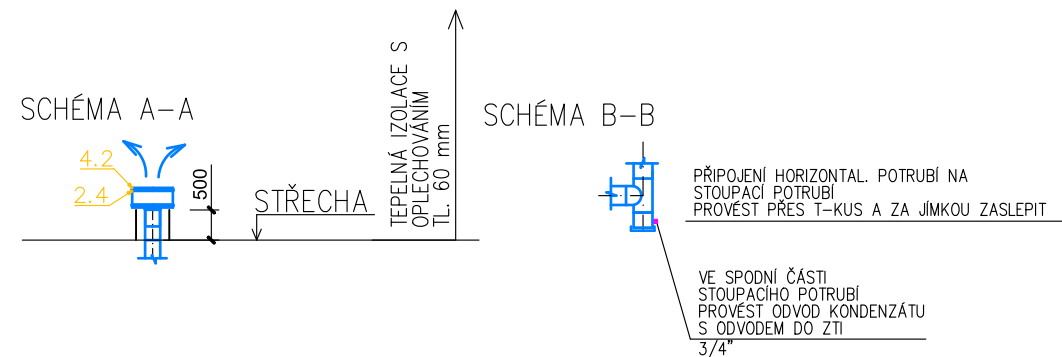


POHLED A-A

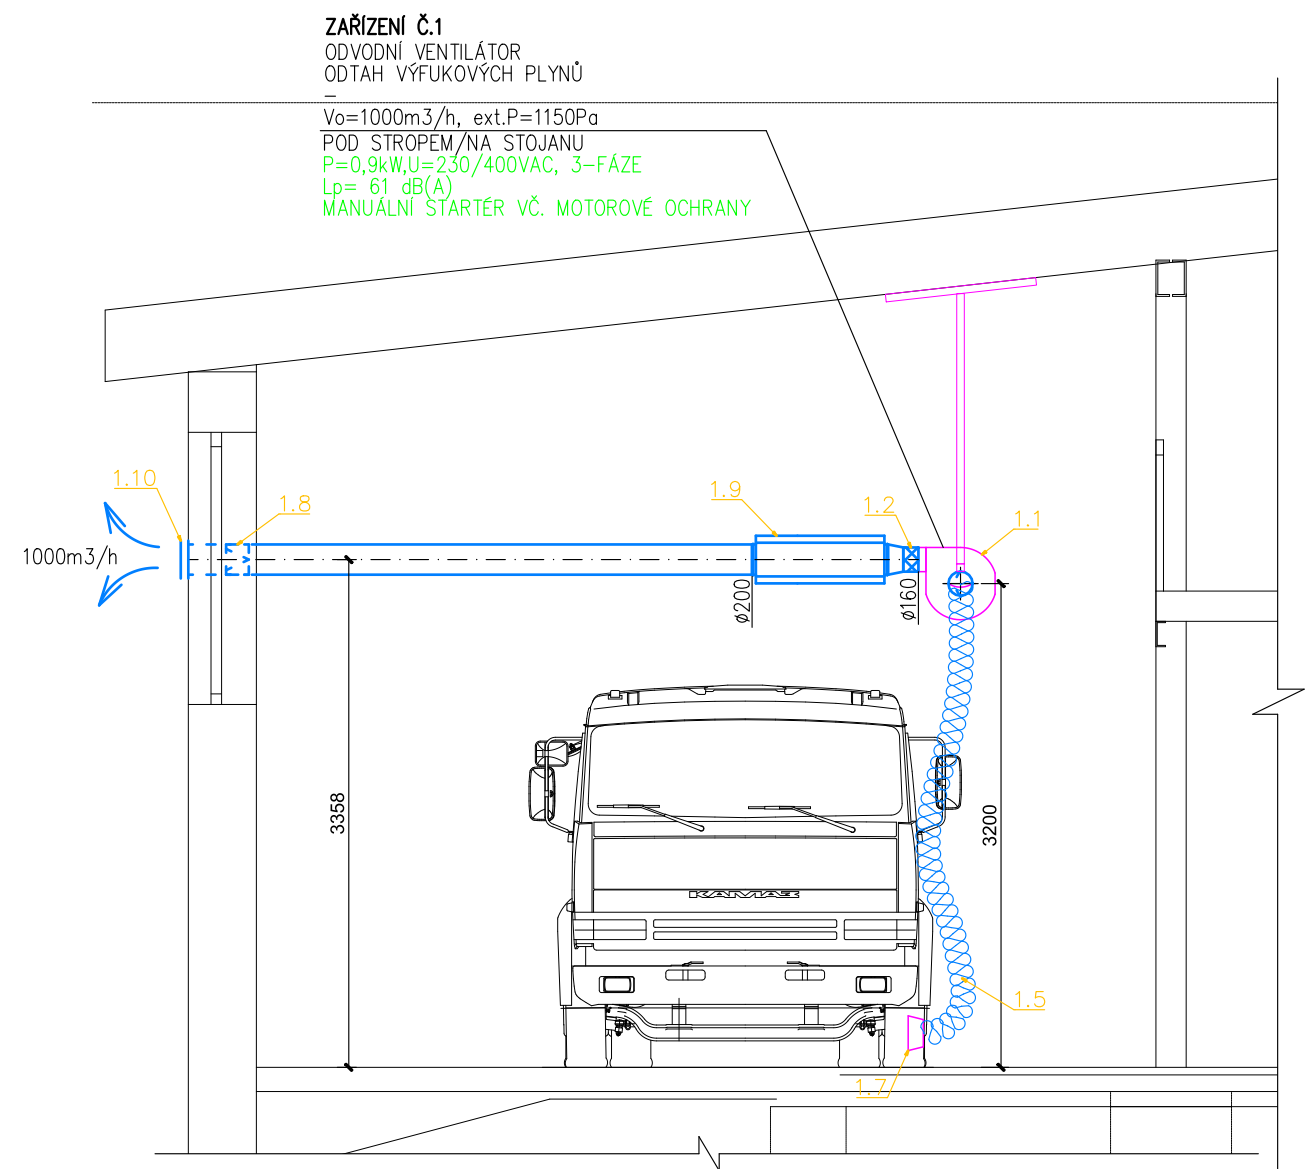

POZN. SCHÉMATA NEJSOU PROVEDENA V MĚŘÍTKU VÝKRESU –
– SLOUŽÍ K DEMONSTRACI NAPOJENÍ/SPOJENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A DIMENZÍ !!

LEGENDA VZT :

- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ POTRUBÍ KRUHOVÉ/SPIRO
- PŘÍVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
ČÍSLO ZAŘÍZENÍ
ODVOD. OBJEMOVÝ PRŮTOK VZDUCHU
- OHEBNÁ HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- TLUMIČ HLUKU
- TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- ZPĚTNÁ Klapka DO POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- VÝFUKOVÁ A SACÍ ŽALUZIE
- VÝFUKOVÁ HLAVICE
- STĚNOVÁ, DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- PRŮTOK VZDUCHU POD DVEŘMI BEZ PRAHU
- VZT STOUPAČKA
- REVIZNÍ OTVOR
- SERVOPOHON

POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDU ZAJISTÍ STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKUM VZT SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT MONTOVAT JAKO PRVNÍ S PŘEDNOSTÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI..
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT POTRUBÍ VYMĚŘIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI
- ROZMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ REALIZAČNÍ FIRMOU DLE SKUTEČNÉHO STAVU
- POTRUBÍ VE VÝKRESE UVEDENÉ JAKO TEP. IZOLOVANÉ BUDE IZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ
- VENTILÁTORY BUDOU KE VZDUCHOVODŮM PŘIPOJENY POMOCÍ PRUŽNÝCH MAŽET, VIZ SPECIFIKACE.
- PROJEKT NEZAHRNUJE DÍLENSKOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE

JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM					
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BOSÁK				Ing. Jan Bosák Projektování a inženýrská činnost v oboru VZT
VYPRACOVAL:	ING. JAN BOSÁK				
KONTROLOVAL:	ING. JAN BOSÁK				
Investor: Obec Blažovice, Nádražní 242, 664 08			FORMÁT:	2x A4	
Projekt: Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice Blažovice			DATUM:	03/2020	
			STUPEŇ:	DPS	
			Č. ZAKÁZKY:	200109	
Profese: VZDUCHOTECHNIKA			Č. PARÉ:		
Obsah: POHLEDY A SCHÉMATA			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
			1:50	D.1.4.3-4	