


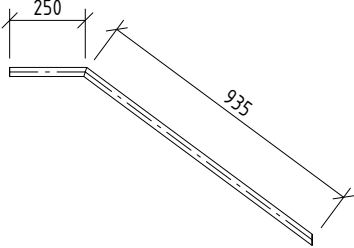
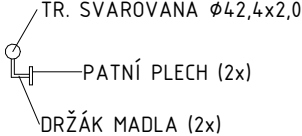
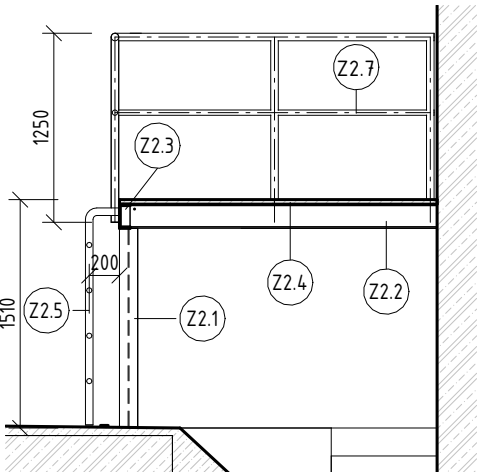
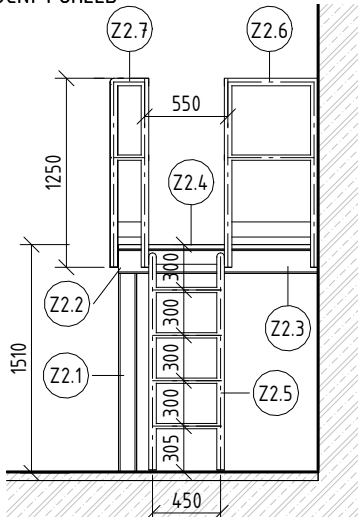
0,000 = 488,140

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil: ING. L. PEČENKA 	Projektant: ING. J. VRKOČ 	Hlavní projektant: ING. J. VRKOČ 	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5	
Kraj: JIHOČESKÝ	Obec: ČÍŽOVÁ				
Investor: Obec Čížová					Soubor: VDJ ČÍŽOVÁ
Název stavby: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU					Formát: 21 x A4
					Datum: 09/2024
Část projektu: D.1.1 SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ				Stupeň: DPS	
Příloha: VYPIS VYROBKU				Č. zakázky: 5136/002	
				Měřítko:	Číslo přílohy: D.1.1.1.c.7

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 1/7

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
(Z01)	MADLO V AKUMULAČNÍ KOMOŘE - madlo - trubka svařovaná 42,4 x 2,0 mm - 1,185 m x 2,023 kg/bm = 2,3974 kg - patní plech tl. 10 mm - 2 x 0,000531 m² x 0,01 m x 7850 kg/m³ = 0,042 kg - držák - ocelová tyč Ø 10 mm - 2 x 0,02 m x 0,62 kg/bm = 0,0248 kg - CELKEM: 2,51 kg/ks materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) leštěný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 µm BOČNÍ POHLED  PŘÍMÝ POHLED 	KS	2	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI
(Z02) 1. ČÁST	PLOŠINA S ŽEB ŘÍKEM V AKUMULAČNÍ KOMOŘE Z 2.1 - sloupek HEB 120 dl. 1,375 m (26,7 kg/bm) = 36,71 kg Z 2.2 - nosná konstrukce roštu, UPE 100 dl. 2,1 m (9,82 kg/bm) = 20,62 kg - svařené k Z2.1 a Z2.3 a montované k žb stěně Z 2.3 - nosná konstrukce roštu, UPE 100 dl. 1,265 m (9,82 kg/bm) = 12,42 kg - svařené k Z2.1 a Z2.2 a montované k žb stěně Z 2.4 - pororošt včetně lemování, 2,1 x 1,32 m - 2,77 m² x 14,6 kg/m² = 40,44 kg Z 2.5 - žebřík - překonávaná výška 1,51 m - madlo a štěřín - trubka Ø50 x 4 mm, dl. 1,62 m, 2ks - 2x 1,62 m x 1,57 kg/m² = 5,09 kg - bezpečnostní příčle ZP2, šířka 50 mm, výška 37 mm, plech tl. 2,0 mm, dvouřadá perforace, výřez pro štěřín, nerezová ocel V4A (1.4404), 4ks - 4 x 0,9 kg/ks = 3,60 kg Z 2.6 - zábradlí v. 1,10 m, dl. 2,29 m - madlo - trubka Ø42,4 x 2,0 mm, dl. 2,29 m - 2,29 x 2,023 kg/bm = 4,63 kg - sloupek - trubka Ø42,4 x 2,0 mm, dl. 1,20 m, 3ks - 3 x 1,20 x 2,023 kg/bm = 7,28 kg - příčle - trubka 25 x 1,5 mm, dl. 1,99 m - 1,99 x 0,883 kg/bm = 1,76 kg - okopový plech - 3 x 100 mm, dl. 2,29 m - 0,003 x 0,1 x 2,29 x 7850 kg/m³ = 5,39 kg Z 2.7 - zábradlí v. 1,10 m, dl. 0,57 m - madlo - trubka Ø42,4 x 2,0 mm, dl. 0,57 m - 0,57 x 2,023 kg/bm = 1,15 kg - sloupek - trubka Ø42,4 x 2,0 mm, dl. 1,20 m, 2ks - 2 x 1,20 x 2,023 kg/bm = 4,86 kg - příčle - trubka 25 x 1,5 mm, dl. 0,52 m - 0,52 x 0,883 kg/bm = 0,46 kg - okopový plech - 3 x 100 mm, dl. 0,57 m - 0,003 x 0,1 x 0,57 x 7850 kg/m³ = 1,34 kg CELKEM: 140,66 kg/ks materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) leštěný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 µm PODÉLNÝ ŘEZ  BOČNÍ POHLED 	KS	2	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 2/7

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
Z02 2. ČÁST	PŮDORYS 				
Z03	ŽEBŘÍK AKUMULAČNÍ KOMORY - žebřík - překonávaná výška 2,31 m - madlo a štěpín - trubka $\phi 50 \times 4$ mm, dl. 1,97 m, 2ks - $2 \times 1,97 \text{ m} \times 1,57 \text{ kg/m}^2 = 6,19 \text{ kg}$ - příčle - bezpečnostní příčle ZP2, šířka 50 mm, výška 37 mm, plech tl. 2,0 mm, dvouřadá perforace, výřez pro štěpín, nerezová ocel V4A (1.4404), 6ks - $6 \times 0,9 \text{ kg/ks} = 5,40 \text{ kg}$ - CELKEM: 11,59 kg/ks - žebřík musí vyhovovat ČSN 75 0748 - žebříky pevně zabudované v objektech vodovodů a kanalizací - materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) leštěný vzhled s maximální drsností $R_a = 0,5 \mu\text{m}$ PŮDORYS ŘEZ ČELNÍ POHLED 	KS	2	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI
Z04	LITÝ KOMPOZITNÍ ROŠT VYZTUŽENÝ SKELNÝMI VLÁKNY OKA 30x30/60 mm PRO OTVOR 1,0x0,9 m - Materiál: Litý kompozitní rošt vyztužený skelným i vlákny. - Rozměry oka roštu: 30x30 mm - Výška roštu: 60 mm - Hmotnost: $1,0 \times 0,90 \times 50,0 \text{ kg/m}^2 = 45 \text{ kg}$ - Zatížení: A15 - Průhyb: 1/125, max. 6 mm - Barva: dle výrobce (žlutá) - Uložení roštu na nosníky nosné konstrukce bude provedeno dle doporučených detailů výrobce, které budou specifikovány v dílenské dokumentaci zhotovitele. PŮDORYS ŘEZ 	KOMPLET	1	DLE VÝROBCE (ŽLUTÁ)	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI

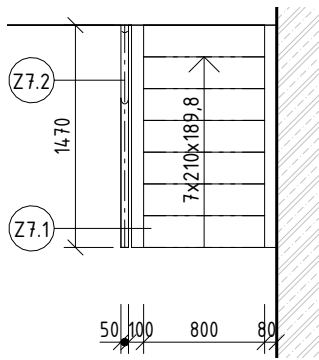
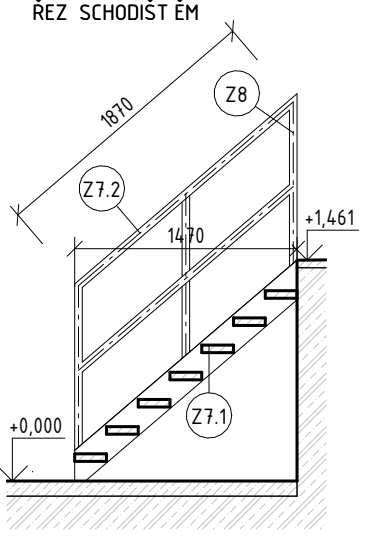
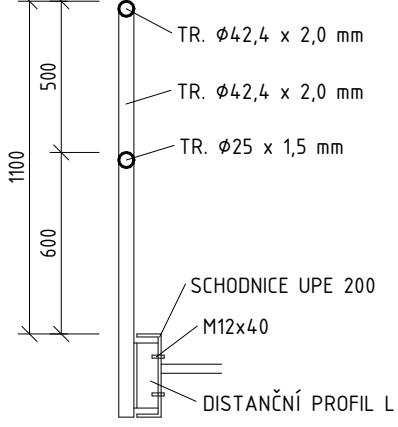
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 3/7

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
(Z05) 1. ČÁST	VNITŘNÍ DVOURAMENNÉ SCHODIŠTĚ TVARU L Z5.1 - schodišťové rameno - světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka 1,47 m - schodišťový stupeň 0,8 x 0,21 m, 7ks, svařovaný rošt, protiskluzná úprava, lemování nášlapné hrany - 7 x 5,95 kg/ks = 41,65 kg - schodnice - UPE 200, dl. 2 x 1,90 = 3,80 m x 22,80 kg/bm = 86,64 kg Z5.2 - mezipodesta - světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, dl. 1,15 m - svařovaný rošt, protiskluzná úprava, lemování nášlapné hrany 0,8 x 1,15 x 35,42 kg/m² = 32,59 kg - schodnice UPE 200, celková dl. 3,64 m x 22,80 kg/bm = 82,99 kg Z5.3 - schodišťové rameno - světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka 1,68 m - schodišťový stupeň 0,8 x 0,21 m, 8ks, svařovaný rošt, protiskluzná úprava, lemování nášlapné hrany - 8 x 5,95 kg/ks = 47,60 kg - schodnice - UPE 200, dl. 2 x 2,70 = 5,40 m x 22,80 kg/bm = 123,12 kg Z5.4 - sloupek pod mezipodestou - HEB 120 dl. 1,25 m x 26,7 kg/bm = 33,38 kg Z5.5 - zábradlí v. 1,10 m, celková dl. 1,885 + 2,715 = 4,600 m - madlo - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 4,60 m - 4,60 x 2,023 kg/bm = 9,31 kg - sloupek - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 1,30 m, 5ks - 5 x 1,30 x 2,023 kg/bm = 13,15 kg - příčle - trubka 35 x 1,5 mm, celková dl. 4,40 m - 4,40 x 0,883 kg/bm = 3,89 kg CELKEM: 474,32 kg · vnější schodnice kotvené do žb stěn, včetně všech potřebných podpěr, výztuh a zavětrování · úhelníkové podpěry podlahových roštů stupňů a podest přišroubovat do schodnic · zábradlí kotvit do schodnic · schodiště musí vyhovovat ČSN 73 4130 - schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení · zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochranná zábradlí · dimenzování všech prvků schodiště provede výrobce schodiště - nosnost 3,5 kN/m², maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo 1/200 rozpětí · materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) kartáčovaný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 μm ŘEZ SCHODIŠTĚM VZOROVÝ ŘEZ ZÁBRADLÍM	KS	1	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI


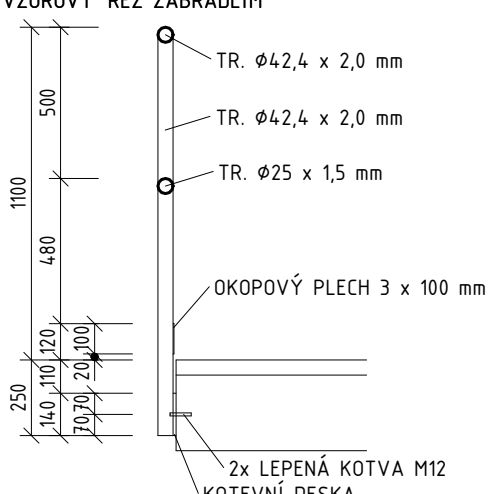
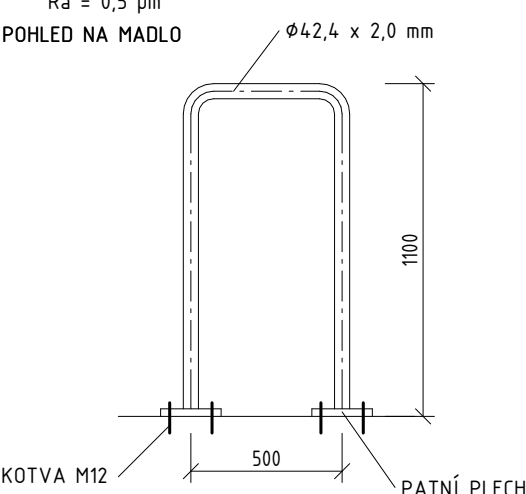
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 4/7

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
(Z05) 2. ČÁST	PŮDORYS				
(Z06)	ZÁBRADLÍ NA VOLNÉM OKRAJI STROPNÍ DESKY - celková délka 4,0 m, výška 1,10 m - madlo - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 4,0 m - $4,0 \times 2,023$ kg/bm = 8,09 kg - sloupek - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 1,20 m, 5ks = $5 \times 1,30 \times 2,023$ kg/bm = 13,15 kg - příčle - trubka $25 \times 1,5$ mm, dl. 3,80 m - $3,80 \times 0,883$ kg/bm = 3,36 kg - okopový plech - 3×100 mm, dl. 4,0 m - $0,003 \times 0,1 \times 4,0 \times 7850$ kg/m³ = 9,42 kg CELKEM: 34,02 kg - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochrana zábradlí - koordinovat s výrobcem zábradlí schodiště do 1.PP - materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) kartáčovaný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 μm PŮDORYS VZOROVÝ ŘEZ	KS	1	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI

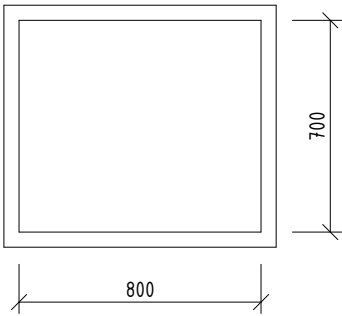
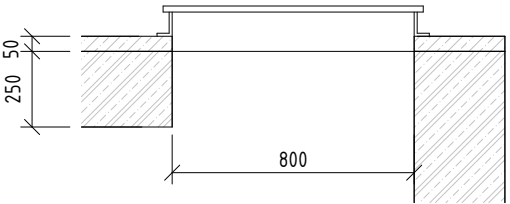
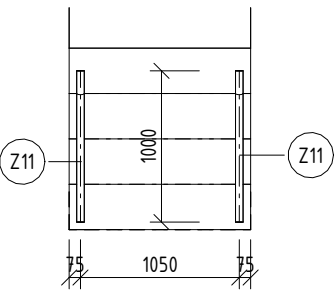
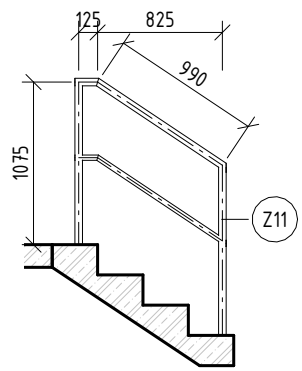
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 5/7



OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
(Z07)	VNITŘNÍ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ Z7.1 - schodišťové rameno - světlá šířka mezi schodnicemi 0,8 m, půdorysná délka 1,47 m - schodišťový stupeň 0,8 x 0,21 m, 7ks, svařovaný rošt, protiskluzná úprava, lemování nášlapné hrany - 7 x 5,95 kg/ks = 41,65 kg - schodnice - UPE 200, dl. 2 x 2,165 = 4,33 m x 22,80 kg/bm = 98,72 kg Z7.2 - zábradlí v. 1,10 m, celková dl. 2,105 m - madlo - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 2,105 m - 2,105 x 2,023 kg/bm = 4,26 kg - sloupek - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 1,35 m, 2ks - 2 x 1,35 x 2,023 kg/bm = 5,46 kg - příčle - trubka 25 x 1,5 mm, celková dl. 2,005 m - 2,005 x 0,883 kg/bm = 1,77 kg - CELKEM: 151,86 kg - zábírádlí kotvit do schodnic - schodiště musí vyhovovat ČSN 73 4130 - schodiště a šikmé rampy - základní ustanovení - zábírádlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochranná zábradlí - dimenzování všech prvků schodiště provede výrobce schodiště - nosnost 3,5 kN/m², maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm nebo 1/200 rozpětí - koordinovat s výrobcem zábradlí schodiště Z08 - materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) kartáčovaný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 μm PŮDORYS  ŘEZ SCHODIŠTĚM  VZOROVÝ ŘEZ ZÁBRADLÍM 	KS	1	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI

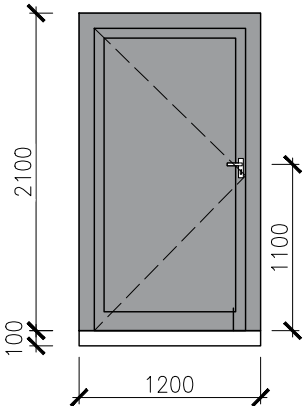
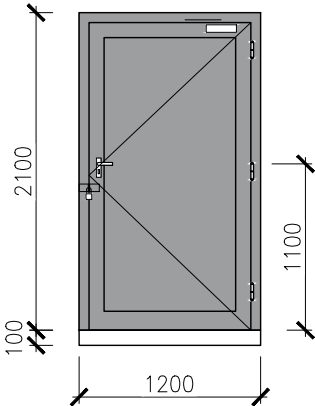
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 6/7

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
(Z08)	ZÁBRADLÍ NA VOLNÉM OKRAJI STROPNÍ DESKY - celková délka 3,91 m, výška 1,10 m - madlo - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 3,91 m - $3,91 \times 2,023$ kg/bm = 7,91 kg - sloupek - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 1,30 m, 4ks - $4 \times 1,30 \times 2,023$ kg/bm = 10,52 kg - příče - trubka $25 \times 1,5$ mm, dl. 3,76 m - $3,76 \times 0,883$ kg/bm = 3,32 kg - okopový plech - 3×100 mm, dl. 3,91 m - $0,003 \times 0,1 \times 3,91 \times 7850$ kg/m³ = 9,21 kg - CELKEM: 30,96 kg - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochrana zábradlí - koordinovat s výrobcem zábradlí schodiště Z07 - materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) kartáčovaný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 μm PŮDORYS  VZOROVÝ ŘEZ ZÁBRADLÍM 	KS	1	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI
(Z09)	MADLO U VSTUPU DO ARMATURNÍCH KOMOR - osová délka 2,54 m, výška 1,10 m - madlo - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm - $2,54 \times 2,023$ kg/bm = 5,14 kg - patní plech tl. 10 mm - $2 \times 0,00531$ m² x 0,01 m x 7850 kg/m³ = 0,042 kg - CELKEM: 5,56 kg - materiál nerezová ocel třídy DIN 1.4401 (1.4404) kartáčovaný vzhled s maximální drsností Ra = 0,5 μm POHLED NA MADLO 	KS	1	ŠEDÁ - BARVENO VE HMOTĚ	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ - 7/7

OZNAČENÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ - POPIS, NORMA	MĚRNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	BARVA	POZNÁMKA
Z10	POCHŮZÍ VODÁRENSKÝ POKLOP S RÁMEM 700x800 mm Materiál: Plný kompozitní poklop složený z vnitřní kompozitní mřížové výztuhy a dvou potahů, které tvoří pevnou desku. Pultrudovaný kompozitní profil, vyztužený skelným i vlákny. Vnitřní rozměr: 700x800 mm Vnější rozměr: 850x950 mm Výška rámu: 100 mm Tloušťka poklopu: 30 mm Celková hmotnost: 50 kg Barva: Barva horní plochy přirozeně šedá Poklop: - 2ks Nerezové závěsy - 1ks Nerezové madlo - Protiskluzný povrch - Okraje poklopu jsou řešeny jako okapávací, s přesahem přes hranu rámu. - Visací zámek v systému centrálního klíče, minimální bezpečnostní třída RC2 podle ČSN EN 1627 Rám: Určený k přímé montáži bez betonáže PŮDORYS  ŘEZ 	KS	2	BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ DLE POTŘEBY ZHOTOVIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI
Z11	ZÁBRADLÍ PRO VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ · zábradlí v. 1,10 m, celková půdorysná dl. 1,0 m · madlo - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 1,115 m - $1,115 \times 2,023$ kg/bm = 2,26 kg · sloupek - trubka $\phi 42,4 \times 2,0$ mm, dl. 1,05 m, 2ks - $2 \times 1,05 \times 2,023$ kg/bm = 4,25 kg · příčle - trubka $25 \times 1,5$ mm, celková dl. 1,065 m - $1,065 \times 0,883$ kg/bm = 0,94 kg · patní plech tl. 10 mm - $2 \times 0,000531 \text{ m}^2 \times 0,01 \text{ m} \times 7850 \text{ kg/m}^3 = 0,042 \text{ kg}$ · CELKEM: 7,49 kg/ks · zábradlí kotvit do železobetonového schodiště na chemickou kutvu · zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 - ochranná zábradlí PŮDORYS  ŘEZ 	KS	2	VIZ POPIS	ROZMĚRY OVĚŘIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ PŘED OSAZENÍM POTRUBÍ OVĚŘIT KOMPATIBILITU VĚTRACÍCH MŘÍŽEK S POUŽITÝM POTRUBÍM

Pol.	Popis	Schéma	Kusy
O 1	Výlezové plastové nezateplené střešní okno, jednokřídlé, , otvíravé STAVEBNÍ OTVOR: 600x900mm PRŮLEZNÝ ROZMĚR: min. 500x800mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: exteriér RAL 7016 interiér přirozeně bílé bez povrchové úpravy MATERIÁL: plastové profily, šestikomorový systém OKENNÍ RÁM: stavební hloubka cca 86mm, KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika, zámek v systému centrálního klíče investora MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY DEKLAROVANÉ VÝROBCEM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: RC2 podle ČSN EN 1627	pohled z interiéru  pohled z exteriéru 	1 ks
	OVĚŘIT ROZMĚRY PŘED VÝROBOU !!!		
Investor: OBEC ČÍŽOVÁ Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ		Č. zakázky: 5136/002 Arch.číslo: D.1.1.1.c.7 Dokument: Výpis oken	
		str. 1/1	



Pol.	Popis	Schéma	Kusy
D1 P	Dveře vstupní plastové, jednokřídlé, plné, otvíravé, pravé, vč. zárubně a hliníkového prahu STAVEBNÍ OTVOR: 1200x2200mm PRŮCHOZÍ ROZMĚR AKTIVNÍHO KŘÍDLA: min. 900x1970mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: oboustranně RAL 7016 MATERIÁL: plastové profily, sedmikomorový systém, středové těsnění DVEŘNÍ RÁM: stavební hloubka cca 95mm, pohledová výška cca 125mm KOVÁNÍ: štítkové kování, nerez, klika–klika, bezpečnostní RC2 cylindrická vložka v systému centrálního klíče investora. Bezpečnostní úchyt ze strany exteriéru na bezpečnostní visací zámek v systému centrálního klíče investora. PRÁH: včetně Al prahu POZNÁMKA: – 1ks sklopná dveřní zarážka – Samozavírač s omezovačem otevření – Připojovací spára dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování – Tepelně izolační podkladní profil tl. 100mm MINIMÁLNÍ POŽADOVANÉ HODNOTY DEKLAROVANÉ VÝROBCEM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: $\leq U = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ dle ČSN 73 0540–2 BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: RC2 podle ČSN EN 1627 PRŮVZDUŠNOST: třída 4 dle ČSN EN 12207 OVĚŘIT ROZMĚRY PŘED VÝROBOU !!!	pohled z interiéru  pohled z exteriéru 	1 ks
Investor: Stavba: Objekt:	OBEC ČÍŽOVÁ VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ	Č. zakázky: 5136/002 Arch.číslo: D.1.1.1.c.7 Dokument: Výpis dveří	str. 1/1

Pol.	schematické zobrazení	popis a norma	měrná jednotka	množství	poznámka
DV 1		Proplachovací a kontrolní šachta pro drenáže DN400 – Šachtové dno – Plastový pochůzí poklop, vč. nerezových šroubů – Nástavná trubka k šachtě – Těsnění nástavné trubky MATERIÁL: PE–HD, guma	ks ks m ks	1 1 5 1	Délku prodloužení upravit dle skutečné úrovně upraveného terénu
DV 2		Drenážní potrubí PE–HD, DN150, SN8, TP 360° – DN150 – Včetně nasouvacích spojek a těsnících kroužků MATERIÁL: PE–HD	m	61,0	
DV 3		KOLENO 90° – DN150 MATERIÁL: PE–HD	ks	3	
DV 4	VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE				

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
 Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
 Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
 Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
 Dokument: Výpis plastových výrobků


str.
 1/1

Pol.	Schematické zobrazení	Popis	Měrná jednotka	Množství	Poznámka
KV 1		Podokapní žlab půlkruhový, RŠ 250mm (ø100mm) – systémový výrobek MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	m	13,40	
KV 2		Žlabový hák s přichytným jazýčkem, velikost ø100 – systémový výrobek – včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	ks	16	
KV 3		Svodová roura, velikost ø80 – systémový výrobek MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	m	6,0	
KV 4		Žlabový kotlík, velikost 250/80 – systémový výrobek MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	ks	2	

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis klempířských prvků


str.
1/5

Pol.	Schematické zobrazení	Popis	Měrná jednotka	Množství	Poznámka
KV 5		Žlabové čelo, velikost žlabu RŠ 250mm (ø100mm) – systémový výrobek MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	ks	4	
KV 6		Objímka, velikost ø80 – systémový výrobek – včetně spojovacího materiálu, závit M10 MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	ks	4	
KV 7		Trn s přerušeným tepelným mostem, délky 300mm – kotvení přes zateplenou fasádu – systémový výrobek – včetně kotvicích prvků a spojovacího materiálu – závit M10	ks	4	
KV 8		Lapač střešní splavenin (Gajgr), svod velikost ø80, odtok DN110 – systémový výrobek MATERIÁL: PP a PS s UV stabilizací BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	ks	2	

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis klempířských prvků


str.
2/5

Pol.	Schematické zobrazení	Popis	Měrná jednotka	Množství	Poznámka
KV 9		Napojovací prvek svodové roury, velikost Ø80 – systémový výrobek MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)	ks	2	objednat pouze v případě potřeby
KV 10		DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ 230x50 mm – Systémový výrobek – Včetně nerezového spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele MATERIÁL: FeZn BARVA: přirozená barva zinku	ks	8	
KV 11		PŘÍCHYTKA HŘEBENÁČE – Systémový výrobek – Včetně nerezového spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele MATERIÁL: Hliník lakovaný BARVA: Dle vzorníku dodavatele RAL 7016 nebo černá	ks	24	počet kusů upravit dle skutečného počtu a způsobu kladení hřebenáčů
KV 12		UZÁVĚRA HŘEBENE S PERFORACÍ – Systémový výrobek – Včetně nerezového spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele MATERIÁL: Plast lakovaný BARVA: Dle vzorníku dodavatele RAL 7016 nebo černá	ks	2	

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis klempířských prvků

str.
3/5

Pol.	Schematické zobrazení	Popis	Měrná jednotka	Množství	Poznámka
KV 13		PÁS HŘEBENOVÝ AL S VĚTRACÍM TEXTILNÍM PÁSEM – Systémový výrobek – Včetně spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele MATERIÁL: Hliník lakovaný, plast BARVA: Dle vzorníku dodavatele RAL 7016 nebo černá	m	6,70	
KV 14		OKAPNÍ VĚTRACÍ PÁS AL ŠÍŘE 10 CM – Systémový výrobek – Včetně spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele MATERIÁL: Hliník lakovaný BARVA: Dle vzorníku dodavatele RAL 7016 nebo černá	m	13,40	
KV 15		VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA – Systémový výrobek – Včetně spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele MATERIÁL: Polypropylén PP BARVA: přirozená černá barva plastu	m	13,40	
KV 16		HÁK PROTISNĚHOVÝ – Systémový výrobek – Včetně spojovacího materiálu – Při instalaci postupovat dle technické příručky dodavatele – Vyžaduje protisněhové tašky s výřezem na spodní straně MATERIÁL: Pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: Dle vzorníku dodavatele RAL 7016 nebo černá	ks	76	počet kusů upravit dle skutečného počtu a způsobu kladení tašek

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis klempířských prvků

str.
4/5

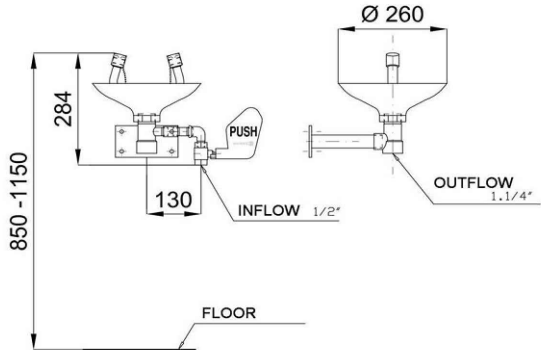
Pol.	Schematické zobrazení	Popis	RAL ▼		R.Š.	Délka	KS
			vnitřní	vnější	mm	m	
KP 1		OKAPNIČKA PODOKAPOVÁ – okapnice DHV – ukončení okapové hrany střechy – klempířský tmel trvale pružný – vč. spojovacích prostředků – plech tl. 0,5mm MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)		▼	230	13,40	dělit po 2,0 m (dle délky plechu) spoj přeložením
KP 2		LEMOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY – plech tl. 0,5mm – opracování okrajů střešních rovin – vč. spojovacího materiálu – klempířský tmel trvale pružný – spoje přeložením MATERIÁL: pozinkovaný plech s vrstvou polyesteru BARVA: RAL 7016 (Antracitová šedá)		▼	310	19,28	dělit po 2,0 m (dle délky plechu) spoj přeložením
KP 3	VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE VOLNÁ POZICE						
Investor: OBEC ČÍŽOVÁ Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ			Č. zakázky: 5136/002 Arch.číslo: D.1.1.1.c.7 Dokument: Výpis klempířských prvků				str. 5/5

Pol.	schematické zobrazení	popis a norma	měrná jednotka	množství	poznámka
OV 1		ZÁCHYTNÝ SYSTÉM NA STŘEŠE - Dodávka + montáž - Střešní hák zalomený určený k montáži na šikmé střeše se skládanou taškovou krytinou. Materiál nerez 1.4301. Zatížitelný všemi směry. Certifikovaný dle EN 795 a EN 517. Celkem 12ks kotvicích bodů. Montáž bodů záchytného systému přes kontralatě do krokví nerezovými vruty s plochou hlavou. - Tahové zkoušky záchytného systému - Revize záchytného systému a předání do užívání - Set pro údržbu střechy - Skříňka pro uložení OOPP - Provedení viz Půdorys střechy a Systémové detaily	ks	1	KOMPLET
OV 2		UMÍSTĚNÍ TABULEK DLE ČSN ISO 38 64 V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN ISO 38 64, které budou označovat směr uniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění. Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.)	ks	1	KOMPLET
OV 3		PŘÍSTROJ HASICÍ RUČNÍ PRÁŠKOVÝ – 6kg, 21A - Dodávka + montáž - Nástěnný držák hasicího přístroje - Revize hasicích přístrojů	ks	1	KOMPLET

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis ostatních výrobků

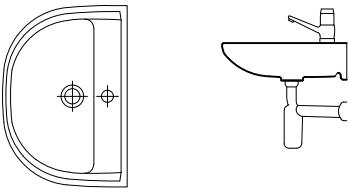
str.
1/3

Pol.	schematické zobrazení	popis a norma	měrná jednotka	množství	poznámka
OV 4		SPRCHA PRO VÝPLACH OČÍ SE 2 HLAVICEMI A VANIČKOU - Nástěnná oční sprcha dle EN 15154-4, EN15154-2, DIN 12899. - Požadovaný tlak vody 0,2–0,5 MPa - Přívod vody 1/2" - Odpad 1,1/4" - Hmotnost 4~5kg - Dodávka + montáž - Horní hrana umyvadla nad podlahou 0,9m - Včetně kotevního a spojovacího materiálu - Včetně bezpečnostního fotoluminiscenčního označení MATERIÁL: nerez	ks	1	KOMPLET
OV 5		ZDRAVOTECHNIKA – VNITŘNÍ KANALIZACE HTEM DN50 - Potrubí bude kotveno nerez objímkami na konzole nebo se závěsu z nerez oceli. - Dodávka + montáž - Včetně kotevního a spojovacího materiálu - Patří k položce OV/4 a OV/7 - Potrubí bude zaústěno do odpadní jímky v 1PP MATERIÁL: HTEM, šedý plast, nerezová ocel	m	8,0	KOMPLET

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis ostatních výrobků

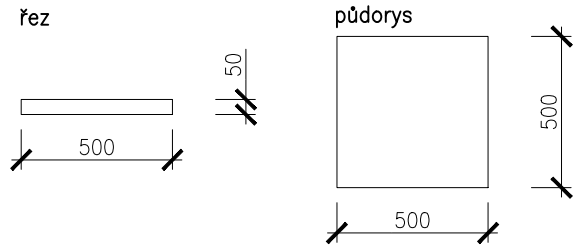
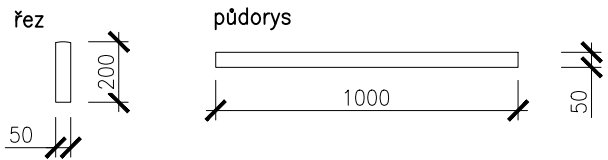
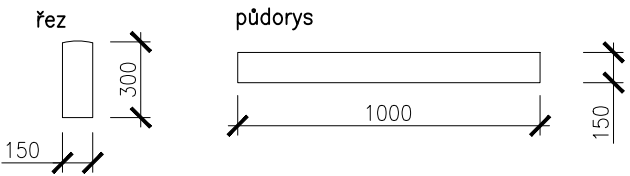
str.
2/3

Pol.	schematické zobrazení	popis a norma	měrná jednotka	množství	poznámka
OV 6	 Prostupová tvarovka Typ BDF systém potrubí KG/HT konstrukce z monolitického vodonepropustného betonu	POTRUBÍ S TĚSNÍCÍ MANŽETOU Prostupová tvarovka Typ BDF: 250/500 (DN/délka) s integrovaným 4 násobným těsnícím hřebenem. MATERIÁL: PVC	ks	1	KOMPLET
OV 7		BĚLNINOVÉ UMYVADLO VČETNĚ SYFONU A STOJÁNKOVÉ BATERIE - Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby - Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí - Ventil rohový pro připojení hadičky baterie G1/2 - Dodávka + montáž - Horní hrana umyvadla nad podlahou 0,9m - Včetně kotevního a spojovacího materiálu MATERIÁL: bílá bělnina; chromovaná mosaz, bílý plast	ks	1	KOMPLET

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis ostatních výrobků

str.
3/3

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Poznámky
BV 1	Betonová plošná dlažba (okapový chodník) ROZMĚR: 500x500mm, tl.50mm MATERIÁL: betonový prefabrikát BARVA: přírodní beton 	ks	55	
BV 2	Betonový zahradní obrubník – kolem okapového chodníku ROZMĚR: 1000x50x200mm MATERIÁL: betonový prefabrikát BARVA: přírodní beton POZNÁMKA: Uložení do betonového lože C16/20 XC2 – spotřeba betonu 0,04m³/m (cca 90kg/m) 	ks	26	
BV 3	Betonový silniční obrubník – kolem štěrkového obratiště ROZMĚR: 1000x150x300mm MATERIÁL: betonový prefabrikát BARVA: přírodní beton POZNÁMKA: Uložení do betonového lože C30/37 XF3 – spotřeba betonu 0,055m³/m (cca 116kg/m) 	ks	74	

Investor: OBEC ČÍŽOVÁ
Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU
Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ

Č. zakázky: 5136/002
Arch.číslo: D.1.1.1.c.7
Dokument: Výpis betonových výrobků

str.
1/1

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Poznámky
BV 4	Železobetonové schodiště prefabrikované šířka 1200mm ROZMĚRY: schodiště 4x300x200mm + podesta dl. 900 mm, tl. 150 mm HMOTNOST: 0,483 m³ x 2300 kg/m³ = 1110,9 m³ MATERIÁL: betonový prefabrikát mrazuvzdorný, beton C25/30 XC4, XF3 BARVA: přírodní tryskaný POZNÁMKA: schodiště uloženo na betonové základy C16/20 XC2 řez půdorys	ks	1	
Investor: OBEC ČÍŽOVÁ Stavba: VODOJEM ČÍŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU Objekt: SO 01 VODOJEM ČÍŽOVÁ Č. zakázky: 5136/002 Arch.číslo: D.1.1.1.c.7 Dokument: Výpis betonových výrobků str. 1/1				