
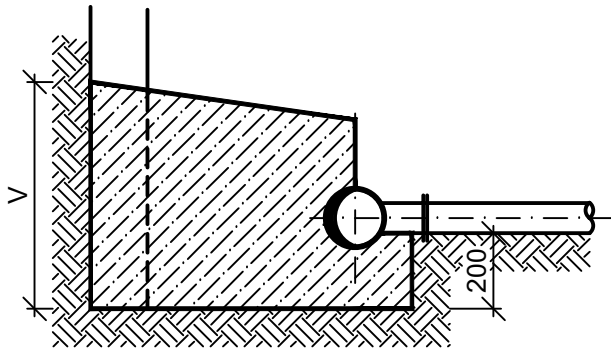


BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY

ODBOČKY


PRO ODBOČENÍ A ZASLEPENÍ (TVAROVKY A, T, X)

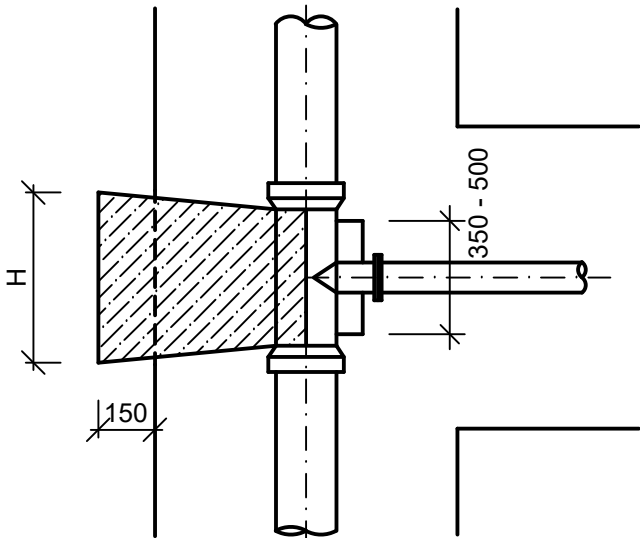

DN	T-kus, X-kus
	L x H/V
mm	m x m/m³
≤80	0,43x0,28/0,07
100	0,57x0,30/0,11
150	0,70x0,40/0,22
200	0,86x0,45/0,33

POZNÁMKA:
- OPĚRNÉ PLOCHY BET. BLOKŮ BETONOVAT DO ROSTLÉ ZEMINY

ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠOUPÁTEK

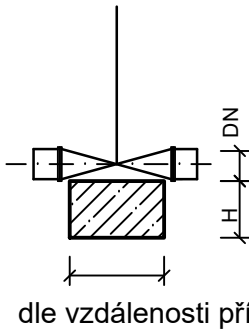


PN 10

DN	V	H
mm	m³	m
do 100	0,02	0,2
do 150	0,03	0,3
do 300	0,06	0,6

BETON C16/20


ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLENA

PRO KOLENA S PATKOU

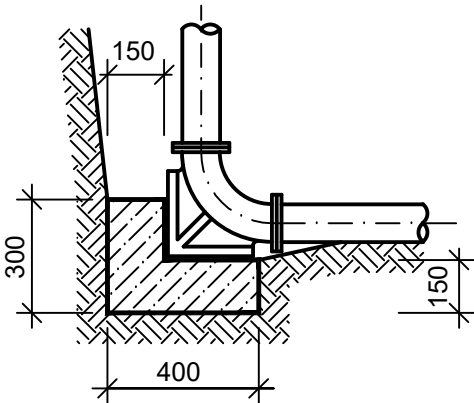

V - objem v m³

V
0,05 - 0,08

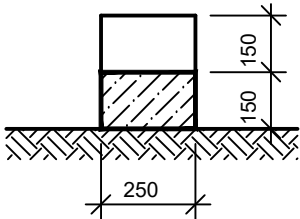

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Kreslil: ING. ADAM ŠIMŮNEK 	Projektant: ING. JAN VRKOČ 	Hlavní projektant: ING. JAN VRKOČ 	Techn. kontrola: ING. R. KASAL, Ph.D. 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj: JIHOČESKÝ	Obec: ČIŽOVÁ	Soubor: D.1.2.b.20_betonove_zajistovaci_bloky.dwg		
Investor: Obec Čížová				Formát: 2 A4
Název stavby: VODOJEM ČIŽOVÁ A DOSTAVBA VODOVODU				Datum: 09/2024
Část projektu: D.1.2. SO 02-08 VODOV. ŘADY, ARMATURNÍ ŠACHTY				Stupeň: DPS
Příloha: BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY				Č. zakázky: 5136/002
Měřítko: -				Číslo přílohy: D.1.2.b.20.

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.