

OCEL:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
ZÁBRADLÍ	S 235 J2G3	PKO DLE SKLADBY, RESP. MIN.40MM

BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ VRSTVY	C 16/20 - XC0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
DŘÍKY OPĚR	C 30/37 - XA1, XC2, XD2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DESKA NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ZÁKLADY OPĚR A PŘÍČNÉ PRAHY	C 30/37 - XA1, XC2, XD2, XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3

PROTIKOROZNÍ OCHRANA ZÁCHYTŇNÝCH ZAŘÍZENÍ DLE TKP 19B.:

TKP 19.B.P5 - TABULKA I - OCHRANNÉ PROTIKOROZNÍ POVLAKY PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE

POŘADOVÉ ČÍSLO 11 - PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PODLE ČSN EN 12944-2 A TABULKY III b TKP KAP.19B - C4 + K8 (SPECIÁLNÍ) A ŽIVOTNOST VV

TKP 19.B.P5 - TABULKA II - CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMŮ PKO PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE - TYP III A - ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ PLOVRYCHY PONOREN:

OČIŠTĚNÍ POVRCHU SA 2.5, MEDIUM G

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM

EPOXID ZINKFOSFÁT

ALIFATICKÝ POLYURETAN

CELKĚM : 295 μm (MIN.280)

POUŽITÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM BUDE MIN.14 DNÍ PŘED JEHO APLIKACÍ ODSOUHLASEN TDI VČETNĚ BAREVNÉHO ODSTÍNU.

NUTNO POUŽÍT KOMPLETNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM, NELZE KOMBINOVAŤ RŮZNÉ SYSTÉMY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:

ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9

- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2M JE 10MM

- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200

- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

POZNÁMKA:

-VEŠKERÉ PLOCHY BETONU VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPAŤŘENY NÁTĚREM ALP+2xALN PROŤI ZEMNÍ VLHKOSTI

-VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘÍZNÁNY VLOŽENÍM LIŠŤY DO BEDNĚNÍ A PŘETĚSNĚNY DLE VL4-208.03

-VŠECHNY POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOŠENY 15/15MM VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠŤY DO BEDNĚNÍ PRO SNÍŽENÍ RIZIKA URAŽENÍ HRANY

-ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE DLE VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ


-DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ DANÉ SÍTĚ VÝŠKOVĚ I POLOHOVĚ VYTÝČIT

→ PŘÍČNÝ ŘEZ, A-A

1:50

← ČERPAČÍ STANICE

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD →

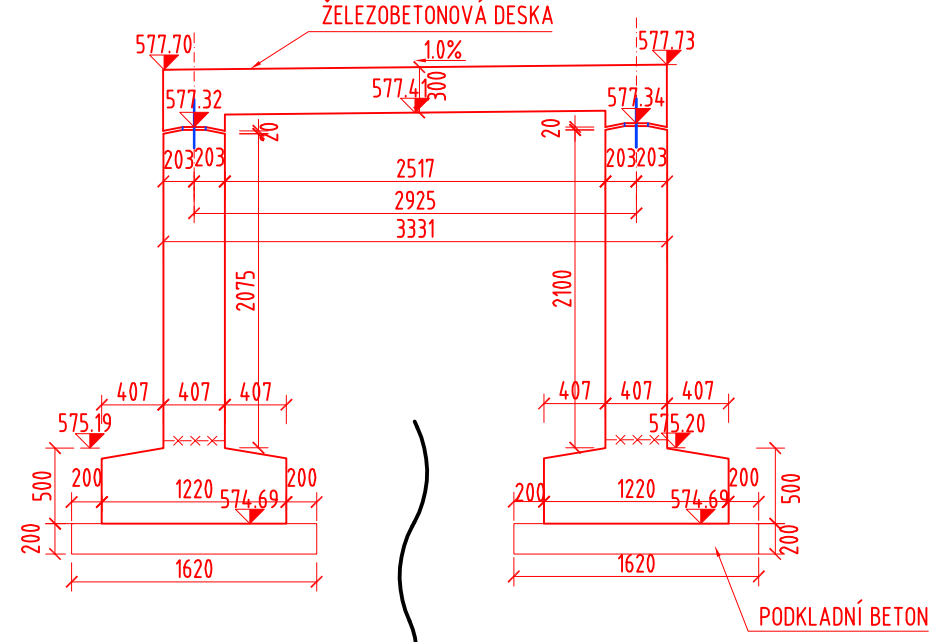

PUĎORYS

1:50


→

← ČERPAČÍ STANICE

↑ A ↓

↑ A ↓

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD →

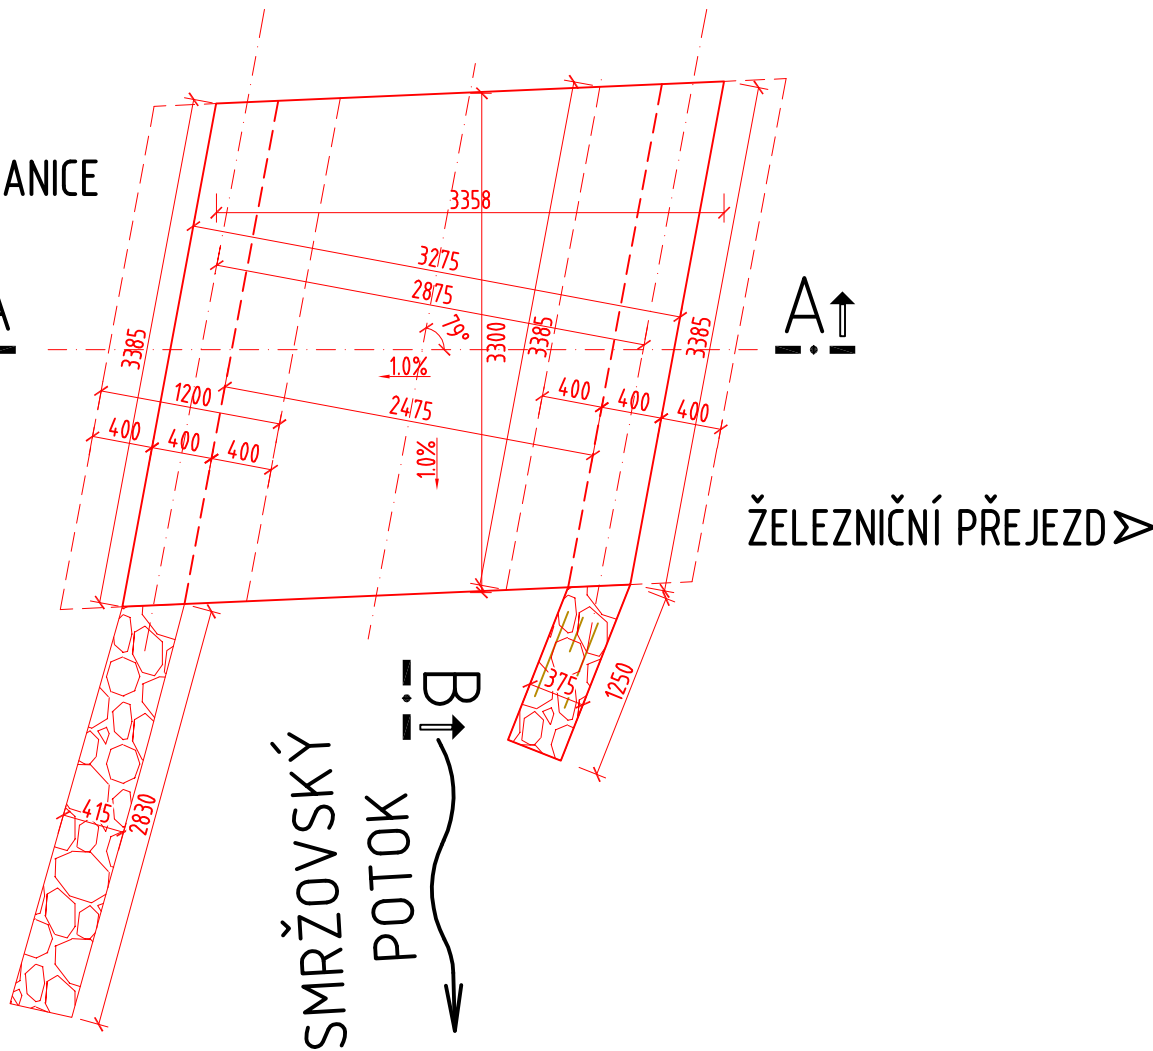


→ PODÉLNÝ ŘEZ, B-B

1:50

← ČERPAČÍ STANICE

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD →

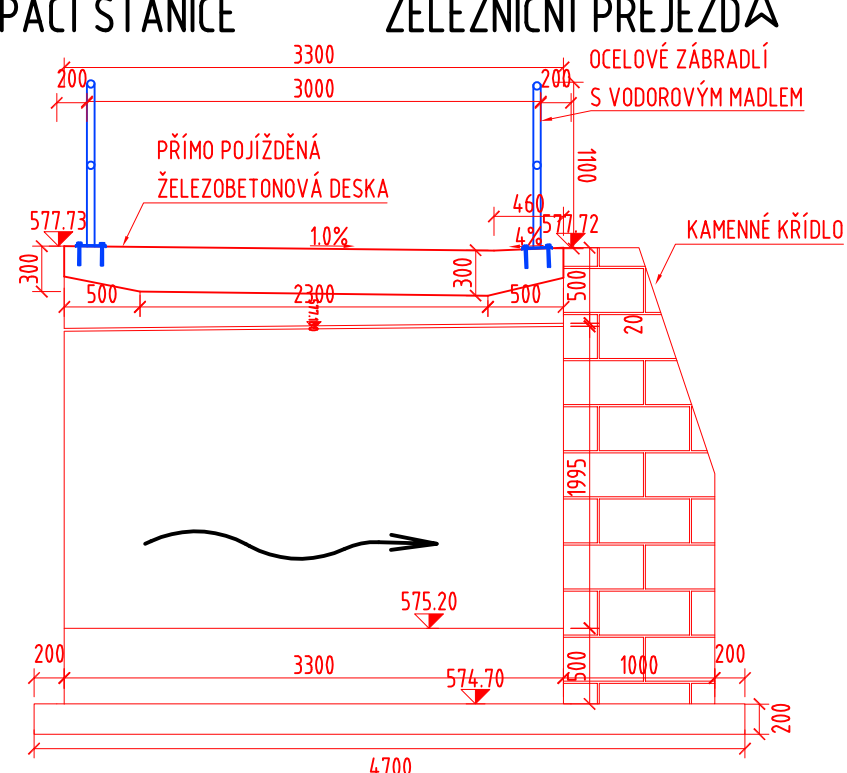


→ PODÉLNÝ ŘEZ

1:50

← ČERPAČÍ STANICE

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD →

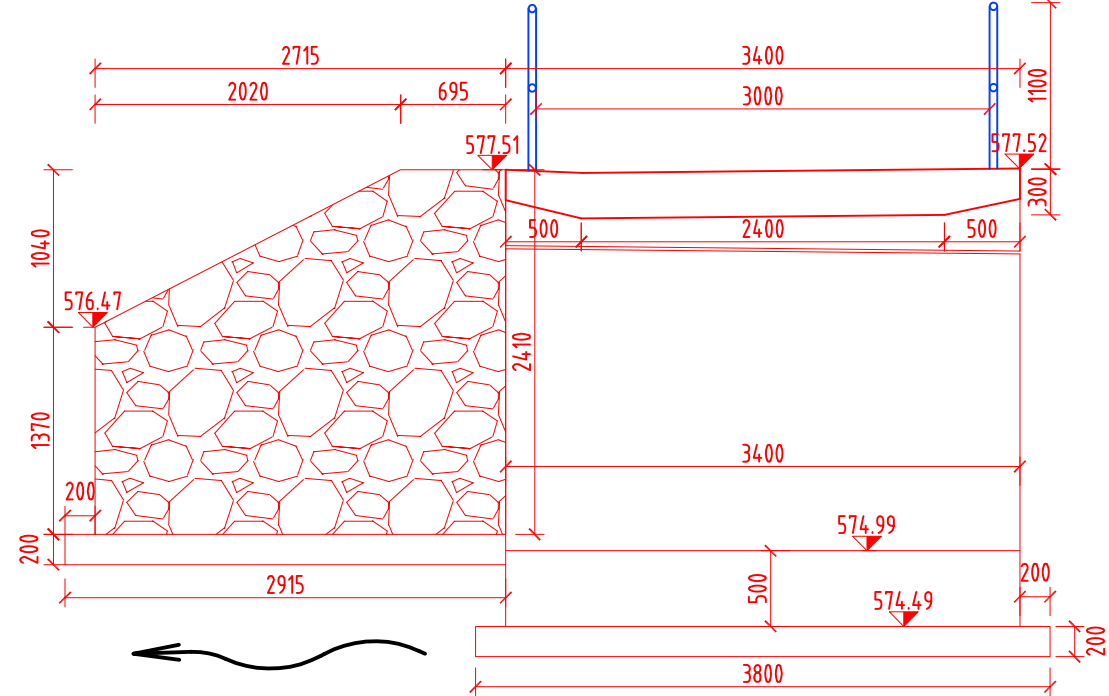

Název akce : Smržovka, most M-26 u čerpací stanice RoBiN OIL					
Investor: Městský úřad Smržovka náměstí T.G. Masaryka 600 468 51 Smržovka					
Název části : STAVEBNÍ ČÁST			Označení části : D		
Název oddílu : MOST PŘES SMRŽOVSKÝ POTOK			Označení oddílu : SO 201 D.1		
	Vypracoval	TICHÁ KAROLÍNA	zak. číslo	23-03-030	
	Zodp. projektant	ING.J.VANER	datum	09/2023	
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	DUSP/PDPS	
	Investor	MĚSTO SMRŽOVKA	měřítko	-	
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532		Příloha : TVARY		č. přílohy: 5	paré: