


PŪDORYS KLENBA

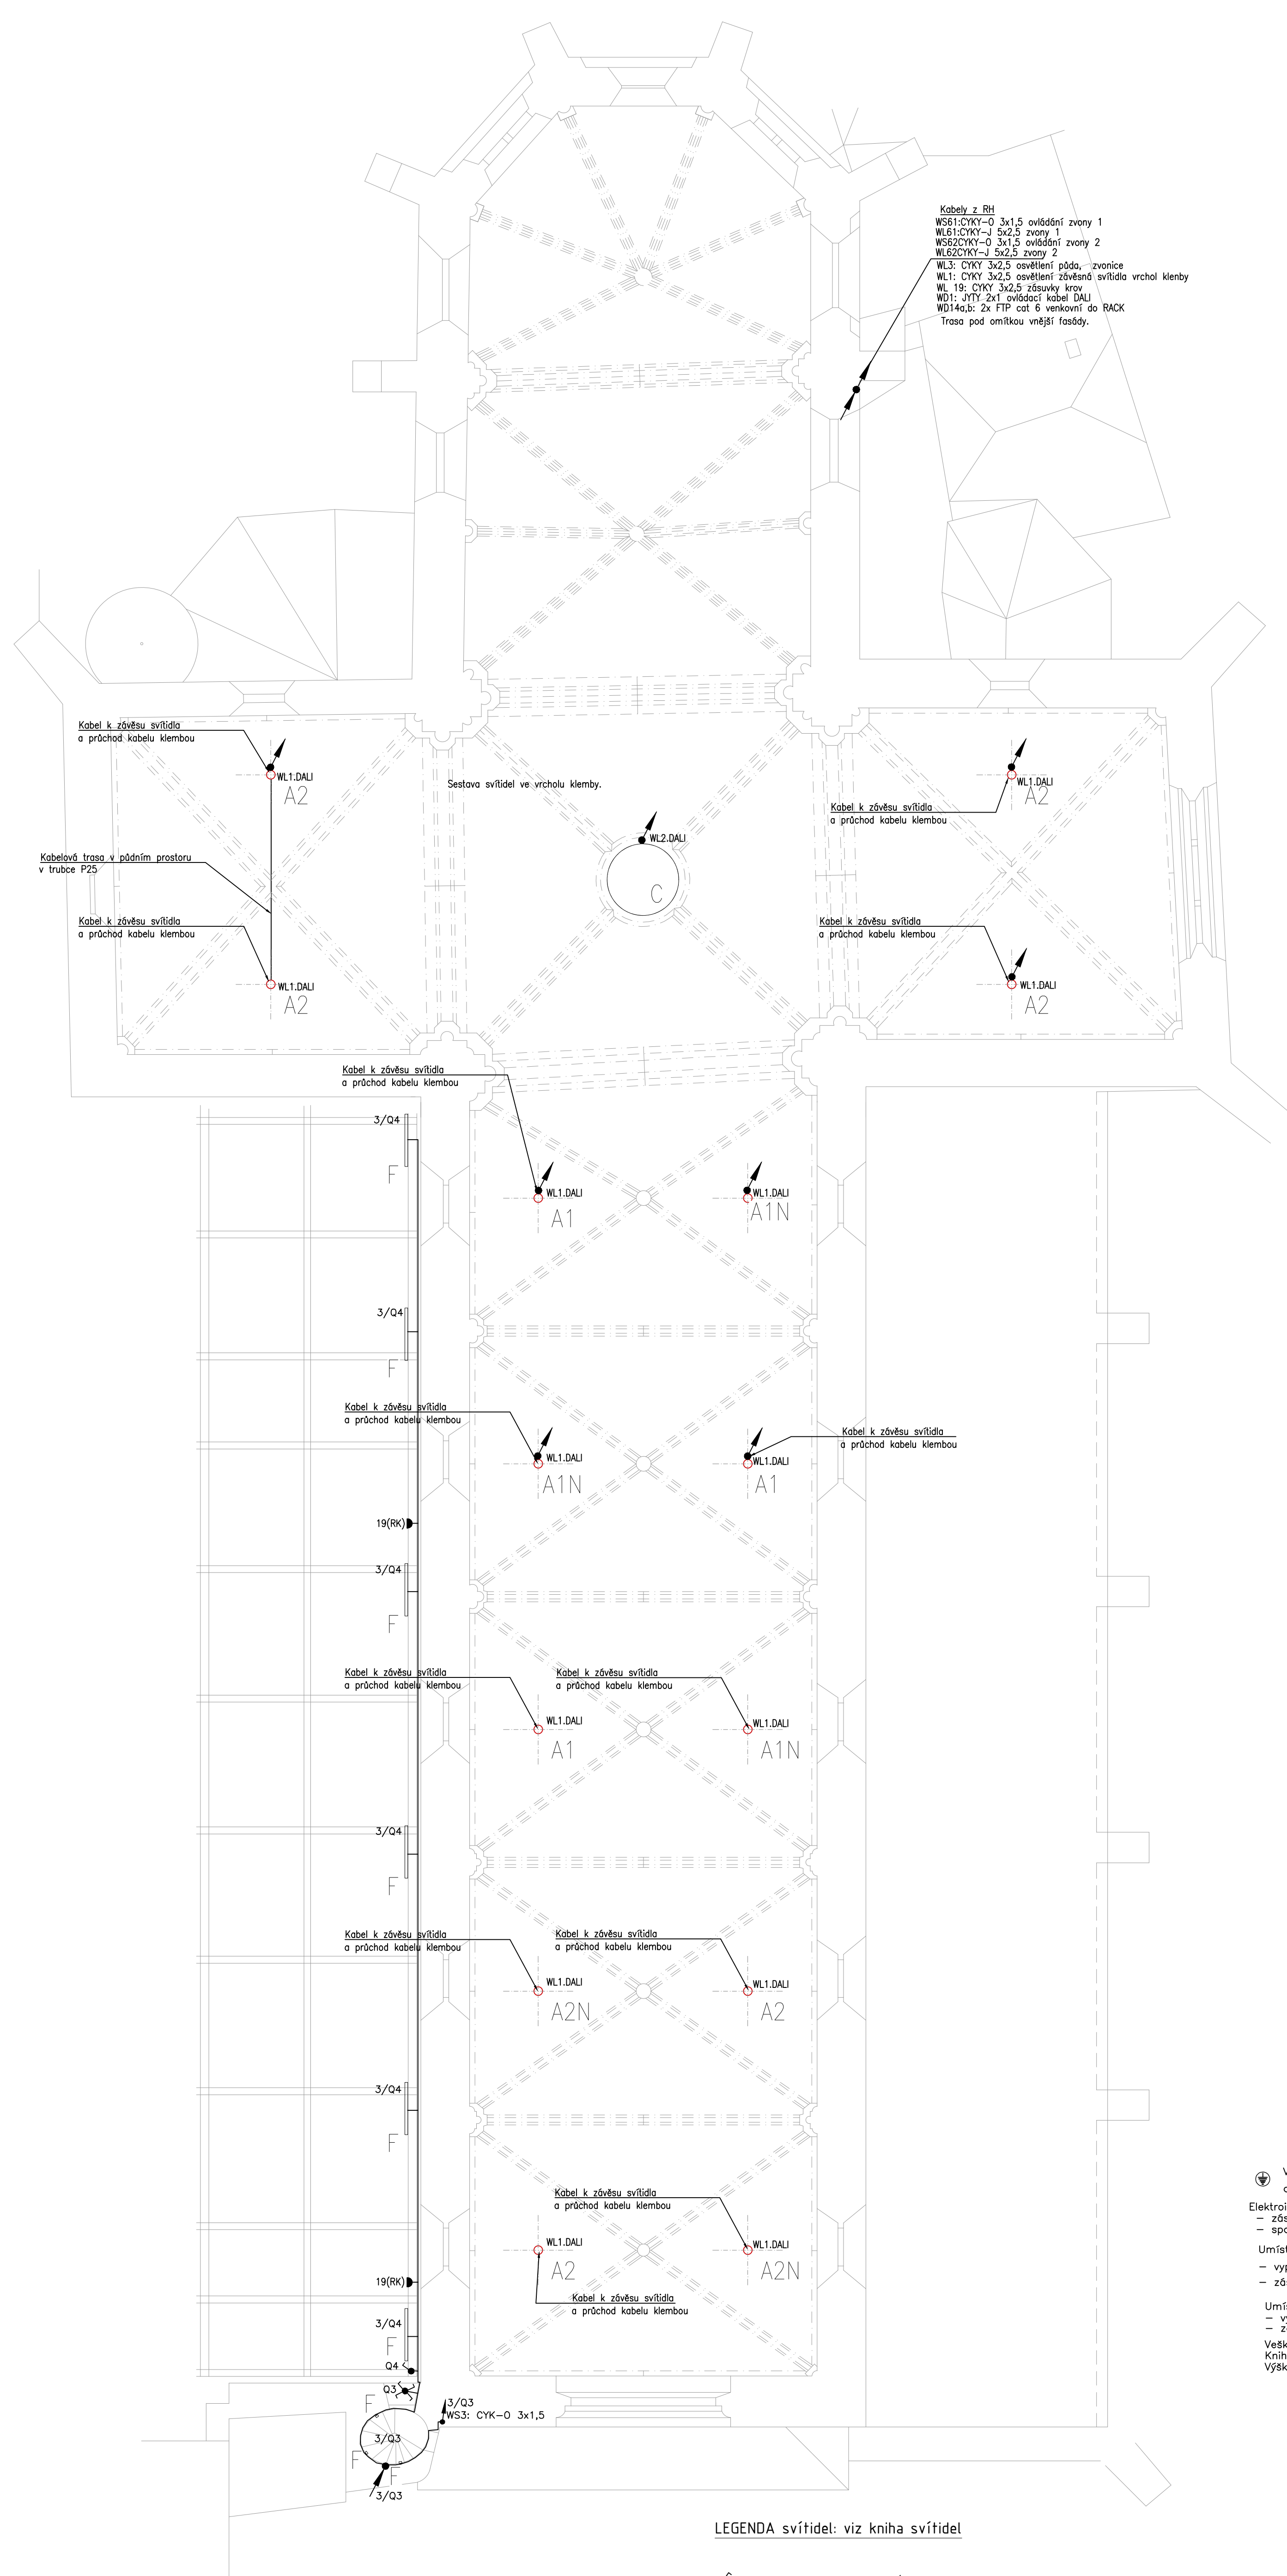

• V takto zastavených místnostech provést doplňující popořádování vodičů ČY4 Z/2 dle ČSN 33 2000-7-701

Elektronizace v úmyslů musí být provedena dle ČSN 33 2000-7-701

- zásuvky ve výš 1,2m mimo hranici vyměřeného prostoru
- spodní hranici svítidla nad úmyslů ve výš min. 1,8m

Umístění elektrické v místnostech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace:

- výplně ve výš 800 mm nad podlahou
- zásuvky ve výš 400 mm nad podlahou

Umístění elektrické v místnostech pokud není uvedeno jinak:

- výplně ve výš 1250 mm nad podlahou
- zásuvky ve výš 250 mm nad podlahou

Všecké rozvody pod omítkou, v podlaží užití do kabelových kordů nebo chráněné.

Kóna svítidel je součástí elektrického rozvodu.

Výš svítidel a jejich přesnosti musí být součástí ASŘ.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

normální – základní izolací živých částí, předpředkami a kryty

– automatickým odpojením v případě poruchy

doplňně – doplňujícím pospojováním neživých částí

– proudovým chráničem s vybívacím proudem 30mA

NEVISAČ	DATUM		POPIŠ
 NABEVEBET TASAPÄÄTÄMÄÄN TALOUSSUUNNITTELU KATU 10 00100 HELSINKI P. 09 2522 2222	STAVKA: OPRÁVA KOSTELA NANEVĚBETI PANNY MARIE, PŘEDKLÁŠTĚŘI MÍSTO: katol. Poutní Cesta, záměstí č. 1, katolická čtvrt Praha 1 (15040) INVESTOR: Restaurátorská společnost Pražská Čestmír Čech, Ing. Petr Čech	PRŮBĚH: VYKÁZÁNO S. V. POLYESTER, ŽLUT.	
KAMENÍ: NEJEDNÁ SE O KAMENÍ AG. ARCH. ZDĚNKA BUREŠ	STUPŇ: KONZERVACE PRO UDRŽENÍ		
ZOPROUDIL PRŮJEKTANT: AG. MROSOVA KAPRAČKOVÁ	DĚL: 0146 - ELEKTROINSTALACE		02/2017
PRŮJEKTANT: AG. MROSOVA KAPRAČKOVÁ	YKRES: PŮDORYS KLENBA		1:100